

**PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY  
ZABYTKOWEGO BUDYNKU W SOKÓLCE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  
UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 1**

na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.

Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

**INWESTOR:** Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

**ADRES INWESTYCJI:** ul. Piłsudskiego 1, 16-100 Sokółka  
dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7  
jednostka ewidencyjna 201108\_4 Sokółka  
obręb ewid. 201108\_4.0034 Sokółka

**KATEGORIA OBIEKTU:** VIII

**STADIUM:** ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

**NUMER PROJEKTU:** PT- 5/2018

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** PTASZYŃSKI ARCHITEKTURA ROMAN PTASZYŃSKI  
UL. DR IRENY BIAŁÓWNY 9/6, 15-437 BIAŁYSTOK

**Architektura:**  
**Projektant:** mgr inż. arch. Roman Ptaszyński BŁ-POKK11/2003

**Sprawdzający:** mgr inż. arch. Jacek Szlis BŁ/96/01

**Konstrukcja:**  
**Projektant:** mgr inż. Sławomir Sanejko Bł/138/93

**Sprawdzający:** mgr inż. Tadeusz Mielech Bł/422/74

**Instalacje sanitarne:**  
**Projektant:** mgr inż. Maciej Sawicki BŁ/22/00

**Sprawdzający:** mgr inż. Barbara Wojsław BŁ/146/88, BŁ 214/93

**Instalacje elektryczne:**  
**Projektant:** mgr inż. Wojciech Grudziński BŁ/138/92

**Sprawdzający:** mgr inż. Marek Jodkowski BŁ/63/02

Białystok 05.06.2018

prawa autorskie zastrzeżone

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:**

### **2. ZAMIENNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

2.1. OPIS DO ZAMIENNEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2. CZĘŚĆ GRAFICZNA

### **3. ZAMIENNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

3.1. OPIS DO ZAMIENNEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.2. CZĘŚĆ GRAFICZNA

### **4. INFORMACJA BIOZ**

### **5. KONSTRUKCJA**

### **6. INSTALACJA WOD-KAN**

### **7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

### **8. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO**

### **9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

## **1. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE:**

- Oświadczenia projektantów
- Zaświadczenia z izb branżowych projektantów poszczególnych branż i decyzje o nadaniu uprawnień.
- Zalecenia konserwatorskie dotyczące kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce wpisanej do rejestru zabytków decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, znak: ZN.5183.7.2012.AP-W, z dnia 14.02.2012r
- Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku dotyczących kamienicy położonej przy ul J. Piłsudskiego 1 w Sokółce, znak: Z.5142.26.2017.APW

## **2. ZAMIENNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-**

### **-ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

#### **2.1. OPIS DO ZAMIENNEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

##### **2.1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI**

2.1.1.1 OBIEKT

2.1.1.2 INWESTOR

2.1.1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

##### **2.1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ

##### **2.1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

2.1.3.1 DANE OGÓLNE

2.1.3.2 PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE

2.1.3.3 OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

2.1.3.4 WARUNKI OCHRONY P.POŻ.

2.1.3.5 BILANS TERENU

##### **2.1.4. OCHRONA TERENU**

##### **2.1.5. OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **2.1.6. DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

##### **2.1.7. UWAGI KOŃCOWE**

#### **2.2. CZĘŚĆ GRAFICZNA**

**Z-1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

**skala 1:500**

## **2.1. OPIS DO ZAMIENNEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**

### **2.1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI**

**2.1.1.1. Obiekt:** **PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY ZABYTKOWEGO BUDYNKU W SOKÓŁCE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 1 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7 jednostka ewidencyjna 201108\_4 Sokółka obręb ewid. 201108\_4.0034 Sokółka**

**2.1.1.2. Inwestor:** **GMINA SOKÓŁKA  
PL. KOŚCIUSZKI 1  
16-100 SOKÓŁKA**

#### **2.1.1.3. Podstawa opracowania:**

1. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy Gminą Sokółka, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka a pracownią projektową.
2. Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych
3. Inwentaryzacja architektoniczna pomiarowa i fotograficzna istniejącego budynku
4. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku w aspekcie przewidywanej przebudowy i remontu pomieszczeń budynku wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania
5. Rozpoznanie wielobranżowe wykonane przez zespół projektowy podczas wizyty lokalnej;
6. Program funkcjonalno-użytkowy przygotowany przez Inwestora.
7. Zalecenia konserwatorskie dotyczące kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce wpisanej do rejestru zabytków decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, znak: ZN.5183.7.2012.AP-W, z dnia 14.02.2012r
8. Badania Konserwatorskie kolorystyki elewacji i stolarki kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce, opracowane przez mgr Małgorzatę Andron konserwatora dzieł sztuki z maja 2012r
9. Badania Architektoniczne na osi środkowej II kondygnacji elewacji południowo-wschodniej w celu ustalenia pierwotnej szerokości otworu drzwiowego balkonu, opracowane przez mgr inż. arch. Romana Ptaszyńskiego
10. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 8 czerwca 2017r., poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 1422).
12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. nr 0 poz.462)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.)
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995r. Nr 25 poz. 133)
15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. nr129 poz. 844 ze zm.)

17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zm.)
18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 r. poz. 736 ze zm.)
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. nr 109 poz. 719)
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)
22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.)
23. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.)
24. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987)
25. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. 2017 poz.1257 ze zm.)
26. Polskie Normy.
27. Koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

## 2.1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zabytkowego budynku usługowego w centrum miasta Sokółka przy ul. Piłsudskiego 1. Budynek usytuowany jest bezpośrednio z ciągami pieszymi tych ulic. Od strony południowo-zachodniej przy Pl. Kościuszki, granicząc sąsiaduje z istniejącym budynkiem usługowym, od strony północno – zachodniej do jego elewacji dobudowany jest budynek w którym mieści się węzeł cieplny obsługujący opracowywany budynek jak i budynek z którym sąsiaduje. Budynek węzła jest w stanie technicznym złym, a poza tym oszpeca opracowywany budynek – przeznaczony jest do rozbiórki a w jego miejsce zaprojektowano dobudowę z funkcją węzła cieplnego i klatki schodowej komunikującej piętra zabytkowego budynku. Za dobudówką obecnie znajduje się utwardzony polbrukiem plac, gdzie odbywa się handel. Wjazd na teren opracowania istnieje z ul. Piłsudskiego na utwardzony plac. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków decyzją Podlaskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku jako kamienica przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce. Kamienica została wzniesiona w I połowie XIX wieku i posiada wartości artystyczne, jak zapisano w zaleceniach konserwatorskich wydanych 14.02.2012 r. : „(...) wyrażające się w dekoracyjnych elewacjach, do których opracowania wykorzystano elementy porządków klasycznych (pilastry, wydatne gzymsy, szczyty z trójkątnym tympanonem, boniowanie w kondygnacji pierwszej elewacji południowo – wschodniej, symetrycznie rozmieszczone otwory okienne z profilowanymi opaskami, okrągłe płyciny, fryz ząbkowy, frontowe drzwi zewnętrzne, balustrada balkonu).

Ponadto budowla ta posiada proporcjonalną bryłę, składającą się z korpusu głównego oraz wyodrębnionej oficyny w części północno – zachodniej.

W budynku zachowała się częściowo stolarka drzwiowa i okienna (z okuciami) oraz oryginalne elementy wyposażenia wnętrza, takie jak: listwy podsufitowe, drewniane schody jednobiegowe z barierą i balustradą tralkową, fragmenty boazerii płycinowej zakończonej profilowaną listwą.”

Kamienica posiada 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe zajęte przez lokale mieszkalne, nie jest podpiwniczona. Na parterze i na piętrze znajdują się lokale usługowe a na poddaszu lokale mieszkalne. Oficyna kamienicy, dobudowana najprawdopodobniej w późniejszym okresie, posiada 2 kondygnacje mieszczące pomieszczenia usługowe, nie jest podpiwniczona. Dobudówka z węzłem cieplnym jest jednokondygnacyjną piwnicą wybudowaną współcześnie.

Dach kamienicy dwuspadowy w konstrukcji drewnianej – stan techniczny zły – projektuje się

nową drewnianą konstrukcję dachu, dach oficyny jednospadowy – przeznaczony jest do rozbiórki, celem projektowanej nadbudowy, dach dobudówki jednospadowy – przeznaczony jest do rozbiórki wraz z całą dobudówką – projektowana rozbudowa o funkcji węzła cieplnego i klatki schodowej ewakuacyjnej.

Kondygnacje kamienicy i oficyny skomunikowane są ze sobą za pomocą istniejącej drewnianej klatki schodowej przeznaczonej do zachowania.

Kamienica i oficyna wybudowane zostały w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Dobudówka została wybudowana z pustaków cementowych. Budynek został posadowiony na fundamentach kamiennych. Stropy istniejące wykonane są w konstrukcji drewnianej ze ślepym pułapem – przeznaczone są do rozbudowy lub rozbiórki i wymiany na projektowane nowe w konstrukcji żelbetowej. Nadproża istniejące są częściowo ceglane, częściowo z belek stalowych.

Okładzina dachowa kamienicy wykonana z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym jest w stanie technicznym złym i wymaga wymiany, część pokrycia dachowego w połaci północno – zachodniej została wymieniona na blachę płaską, co dowodzi iż dachówka nie spełnia już swoich funkcji technicznych pod względem warunków szczelności, odporności na uderzenia i innych.

Okładzina dachowa oficyny i dobudówki wykonano z blachy ocynkowanej płaskiej – stan techniczny zły. Obróbki blacharskie, system rynien i rur spustowych odprowadzenia wody z połaci dachowych jest w bardzo złym stanie technicznym – widoczne są zacieki i zawilgocenia na ścianach i gzymsach kamienicy i oficyny.

Elewacje kamienicy są otynkowane tynkiem wapienno – piaskowym i pokryte wieloma warstwami farb o czym świadczą badania konserwatorskie stanowiące załącznik do projektu. W wielu miejscach widoczne są ubytki tynku, zawilgocenia, odstawanie farb. Południowo-zachodnia elewacja oficyna jest zupełnie pozbawiona tynku – widoczne są ubytki w murze z cegły.

Istniejąca stolarka okienna kamienicy jest wykonana w konstrukcji drewnianej skrzynkowej w kolorze białym i nowo wymieniona na drewnianą dwuszybową z wypełnieniem przestrzeni międzyszybowej argonem w kolorze brązowym. Planowana jest wymiana istniejącej drewnianej skrzynkowej stolarki okiennej na nową, wykonaną na wzór starej co do jej podziałów i gabarytów z pozostawieniem odnowionego jednego okna w charakterze „świadka”. Istniejąca stolarka oficyny jest wykonana w konstrukcji drewnianej skrzynkowej w kolorze białym oraz z profili pcv w kolorze białym – przeznaczone do wymiany na nową drewnianą wykonaną na wzór starej skrzynkowej co do jej podziałów i gabarytów.

Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna drzwiowa – drewniana dwuskrzydłowa i jednoskrzydłowa płycinowa – przeznaczona do renowacji i pozostawienia, jednoskrzydłowa bezpłycinowa i stalowa do demontażu.

Teren wokół budynku jest w większości utwardzony. Wejścia do kamienicy znajdują się od strony północno-wschodniej bezpośrednio z przyległego chodnika i północno-zachodniej. Wejście do oficyny i do dobudówki z węzłem cieplnym znajduje się od strony północno-wschodniej.

Budynek posiada przyłącze energetyczne, wod-kan i ciepłe do węzła cieplnego w dobudówce. Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest na powierzchnie utwardzone przy budynku. W sąsiedztwie brak kanalizacji deszczowej.

### **2.1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

#### **2.1.3.1. Dane ogólne:**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce Nr XLII/325/09 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka określa, że teren objęty opracowaniem o symbolu UK i U przeznaczony jest pod zabudowę usług kultury i usług nieuciążliwych nieokreślonego profilu.

Niniejsze opracowanie jest zamiennym projektem zagospodarowania terenu, które jest integralną częścią projektu przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1 na działkach nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.

### 2.1.3.1.A

#### **Zakres prac przewidziany w pierwotnym projekcie polegający na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku kamienicy z oficyną:**

##### W WARSTWIE FUNKCJONALNEJ:

Ze względu na założony program funkcjonalny budynku, istniejące zagospodarowanie terenu, zalecenia dotyczące przyszłościowego funkcjonowania obiektu oraz możliwości inwestycyjne terenu, przyjęto optymalną koncepcję remontu i przebudowy obiektu.

##### W WARSTWIE ARCHITEKTONICZNEJ:

- Ze względu na położenie obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej oraz to, że figuruje w rejestrze zabytków, zakłada się remont elewacji z zachowaniem jej obecnego charakteru i zbliżonej kolorystyki do pierwotnej wskazanej w trakcie badań konserwatorskich. Prace remontowe dotyczą również istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz istniejącej klatki schodowej, schodów zewnętrznych wejściowych do budynku.
- Przebudowa dotyczy zmian w rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze, piętrze i na poddaszu wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń.
- Nadbudowa dotyczy nadbudowy oficyny i włączenie jej projektowanej konstrukcji dachu dwuspadowego w nową projektowaną konstrukcję dachu dwuspadowego kamienicy.
- Rozbudowa dotyczy rozbudowy oficyny w kierunku północno-zachodnim o klatkę schodową ewakuacyjną z pomieszczeniem węzła cieplnego w piwnicy w miejscu istniejącej dobudówki węzła cieplnego wraz ze schodami zewnętrznymi.

#### **Wykaz zmian w zamiennym projekcie zagospodarowania terenu w stosunku do projektu pierwotnego:**

Projekt zamienny zagospodarowania terenu nie zakłada żadnych zmian w stosunku do zakresu robót w projekcie pierwotnym.

### 2.1.3.1.B

#### **Wyburzenia, rozbiórki i demontaże**

- rozbiórka dobudówki węzła cieplnego bez rozbierania przyłączy instalacji ciepłowniczej i innych
- rozbiórka stropu nad oficyną, pokrycia i konstrukcji dachu kamienicy
- rozbiórka schodów zewnętrznych oficyny i schodów prowadzących do węzła cieplnego
- rozbiórka fragmentów polbruku wokół istniejącej dobudówki
- rozbiórka betonowych daszków nad wejściami do kamienicy i do jej oficyny
- demontaż balustrad schodowych zewnętrznych istniejących

#### **Elementy projektowane**

- istniejące zewnętrzne schody w elewacji szczytowej kamienicy - prowadzące na parter – do remontu: projektuje się skucie istniejącej okładziny schodów wykonanej z płytek klinkierowych, wyrównanie stopni i skucie ich nawierzchni na gł. 2cm w celu położenia na kleju płyt granitowych płomieniowanych o minimalnej liczbie spoinonych na wcześniej zaizolowanej przeciwwilgociowo nawierzchni, kolor piaskowy
- istniejące zewnętrzne schody prowadzące do wejścia bocznego kamienicy na klatkę schodową (elewacja północno-zachodnia) – do remontu: projektuje się wyrównanie stopni zgodnie z projektem, skucie nawierzchni spocznika na gł. 2cm w celu położenia na kleju płyt granitowych płomieniowanych o minimalnej liczbie spoinonych na wcześniej zaizolowanej przeciwwilgociowo nawierzchni, kolor piaskowy
- schody zewnętrzne ewakuacyjne żelbetowe – wg proj. konstrukcji prowadzące na chodnik. Schody wykończone płytami z granitu płomieniowanego w kolorze piaskowym
- balustrada schodów zewnętrznych projektowanych - Projektuje się balustradę kutą wykonaną z rur okrągłych i płaskowników stalowych w kolorze ciemno-grafitowym, pochwyt fi50mm na wys. 1,1m od



poziomu posadzki schodów – wg rysunków technicznych

- pochyty projektowane schodów zewnętrznych w ścianie szczytowej kamienicy – fi50mm kute w kolorze ciemno-grafitowym, na wys. 1,1m od poziomu posadzki schodów, mocowane do ścian w odległości 5cm na kątach wysięgnikach – pochwyt nie może sięgać poza obrys budynku

- daszki nad wejściami - systemowe w konstrukcji kutej stalowej, wypełnienie ze szkła hartowanego, zakotwienie do ścian budynku na kotwy systemowe do nadproży drzwiowych; daszki systemowe do akceptacji przez GP bądź rozwiązywanie w ramach nadzoru autorskiego;

### **2.1.3.2. Przyłącza instalacyjne:**

Opracowywany obiekt nie będzie wymagał wykonania nowych przyłączy.

- C.O. i C.W.U. – z własnego węzła cieplnego;
- woda – z istniejącego przyłącza z sieci wodociągowej
- odprowadzenie ścieków – poprzez istniejącą instalację kanalizacyjną do sieci ;
- odprowadzenie wód opadowych – na teren wokół budynku
- energia elektryczna – istniejące przyłącze elektroenergetyczne podłączone do złącza kablowego;

### **2.1.3.3. Obsługa komunikacyjna**

Wjazd na teren opracowania istnieje z ul. Piłsudskiego na utwardzony plac przy budynku. Budynek usytuowany jest u zbiegu ulicy Piłsudskiego i Pl. Kościuszki. Wejścia do kamienicy znajdują się od strony północno-wschodniej bezpośrednio z przyległego chodnika i północno-zachodniej. Wejście do oficyny i do dobudówki z węzłem cieplnym znajduje się od strony północno-wschodniej.

### **2.1.3.4. Warunki p.poż.**

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zabytkowego budynku usługowego w centrum miasta Sokółka przy ul. Piłsudskiego 1. Budynek usytuowany jest szczytowo do ul. Piłsudskiego w narożniku ul. Piłsudskiego i Pl. Kościuszki, granicząc bezpośrednio z ciągami pieszymi tych ulic.

#### **Parametry budynku:**

Powierzchnia zabudowy	283,69 - m <sup>2</sup>
Powierzchnia całkowita	614,02 - m <sup>2</sup>
Powierzchnia parteru	196,49 - m <sup>2</sup>
Powierzchnia I piętra	212,01 - m <sup>2</sup>
Powierzchnia poddasza	185,49 - m <sup>2</sup>
Wysokość budynku	poniżej 12 m

#### **Klasyfikacja budynku ze względu na kategorie zagrożenia.**

Mając na uwadze przewidywane przeznaczenie obiektu jako obiekt użyteczności publicznej z lokalami usługowymi/usługi kultury na parterze oraz pomieszczeniami biurowymi na piętrze i poddaszu na podstawie § 209 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) obiektu został zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Ze względu na odległość przebudowywanego obiektu od obiektów sąsiednich poniżej 8 m część okien na podstawie paragrafy 231 ust. 6 warunków technicznych zaprojektowano w klasie E60 – powierzchnia przeszklenia nie przekracza 10% i nie stanowi obudowy drogi ewakuacyjnej.

#### **Kwalifikacja obiektu ze względu na wysokość:**

Określona wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi po wykonaniu zabudowy części poddasza jak stropu w

klasie REI 60 wynosi poniżej 12 m co pozwala na zakwalifikowanie obiektu jako niskiego (N).

#### **Strefy zagrożenia wybuchem.**

W obiekcie nie będą przechowywane i magazynowane substancje palne oraz substancje mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe.

W obiekcie nie wystąpią pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone wybuchem.

#### **Dojazd pożarowy.**

Dojazd pożarowy z ulicy Piłsudskiego i Pl. Kościuszki spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

#### **Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.**

Zaopatrzenie obiektu w wodę do celów przeciwpożarowych w ilości 10 dm<sup>3</sup>/s powinno być zrealizowane z istniejących hydrantów zewnętrznych na sieci miejskiej. Najbliższy w odległości znajduje się w odległości do 75 m a następne do 150 m.

Wymagana ilość wody powinna być potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w zakresie określenia wydajności i ciśnienia; hydranty zewnętrzne – zostaną wskazane na projekcie zagospodarowania terenu.

### **2.1.3.5. Bilans terenu**

- Pow. zabudowy istniejącej nie objętej opracowaniem	- 166,28m <sup>2</sup>
- Pow. zabudowy istniejącej kamienicy – proj. przebudowa	- 224,49m <sup>2</sup>
- Pow. zabudowy istniejącej oficyny – proj. przebudowa i nadbudowa	- 36,51m <sup>2</sup>
- Pow. zabudowy projektowanej rozbudowy oficyny kamienicy	- 22,69m <sup>2</sup>
- Pow. objętych opracowaniem schodów zewnętrznych	- 19,23m <sup>2</sup>
- Pow. istniejącej nawierzchni utwardzonej z polbruk	- 639,08m <sup>2</sup>
- Pow. istniejącej nawierzchni trawiastej	- 38,72m <sup>2</sup>

**Razem powierzchnia terenu objęta opracowaniem - 1147m<sup>2</sup>**

**Poziom posadzki parteru- pozostaje bez zmian: +/-0,00= ppp =173,34m n.p. m.;**

### **2.1.4. Ochrona terenu**

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej ustanowionej przez Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytków.

### **2.1.5. Ochrona środowiska**

Przy projektowaniu brano pod uwagę następujące aspekty:

- Zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających - ochrona przed hałasem,
- Przewiduje się zastosowanie urządzeń energooszczędnych,
- Nie przewiduje się zagrożeń dla fauny i flory.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwiązania funkcjonalne i materiałowe nie będą powodować ujemnego wpływu na środowisko zewnętrzne.

Projektowany obiekt nie narusza równowagi środowiska naturalnego, a projektowane rozwiązania są proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia.

### **2.1.6. Dostęp osób niepełnosprawnych**

Dla osób niepełnosprawnych korzystających z obiektu przewidziano:

- windę schodową zewnętrzną np. Ascendor PLG7 80x100, mocowaną na słupkach do stopni schodów zewnętrznych zaprojektowanych przy rozbudowie oficyny o klatkę schodową, wymaganą przestrzeń manewrową przed drzwiami wejściowymi do klatki schodowej o średnicy 150cm
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne bez progów w otworach drzwiowych w których jest taka możliwość
- schodołaz umieszczony na spoczniku na parterze klatki schodowej
- łazienka przystosowana dla osób na parterze, piętrze i poddaszu – kondygnacjach budynku, do których umożliwiony jest dostęp osobom niepełnosprawnym.

### **2.1.7. Uwagi końcowe**

Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych z projektami branżowymi skonsultować się z Generalnym Projektantem (GP). Położenie wszystkich przebiegów zweryfikować z wszystkimi projektami branżowymi.

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego projektu są własnością w/w zespołu autorskiego.

Opracował:  
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

### **3. ZAMIENNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY -**

#### **- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:**

##### **3.1. OPIS DO ZAMIENNEGO**

##### **PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO**

1. Dane ogólne
2. Analiza przestrzeni zastanej
3. Ocena aktualnego stanu ochrony cieplnej budynku
4. Ogólne założenia projektowe
5. Elementy projektowane
6. Instalacje
7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
8. BHP
9. SANEPID
10. Ochrona środowiska
11. Uwagi końcowe

##### **3.2. CZĘŚĆ GRAFICZNA**

Rys. A-1 Rzut piwnicy	skala	1:50
Rys. A-2 Rzut parteru	skala	1:50
Rys. A-2a Sufity podwieszane - rzut parteru	skala	1:100
Rys. A-3 Rzut piętra	skala	1:50
Rys. A-3a Sufity podwieszane - rzut piętra	skala	1:100
Rys. A-4 Rzut poddasza	skala	1:50
Rys. A-5 Rzut więźby dachowej	skala	1:50
Rys. A-6 Rzut dachu	skala	1:50
Rys. A-7 Przekrój A-A	skala	1:50
Rys. A-8 Przekrój B-B	skala	1:50
Rys. A-9 Przekrój C-C	skala	1:50
Rys. A-10 Zestawienie warstw składów przegród budowlanych		
Rys. A-11 Elewacja północno- wschodnia	skala	1:50
Rys. A-12 Elewacja północno-zachodnia	skala	1:50
Rys. A-13 Elewacja południowo-zachodnia	skala	1:50
Rys. A-14 Elewacja południowo-wschodnia	skala	1:50
Rys. A-15 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej	skala	1:50
Rys. A-16 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej	skala	1:50
Rys. A-17 Zestawienie stolarki okiennej	skala	1:50
Rys. A-18 Detal okna istniejącego	skala	1:10
Rys. A-19 Balustrada schodów istniejących	skala	1:20
Rys. A-20 Balustrada schodów projektowanych	skala	1:20
Rys. A-21 Balustrada klatki schodowej	skala	1:20, 1:50
Rys. A-22 Balustrada schodów istniejących	skala	1:20

### **3.1. OPIS TECHNICZNY:**

#### **1. DANE OGÓLNE:**

**1.1. Obiekt:** **PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY ZABYTKOWEGO BUDYNKU W SOKÓŁCE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCIEŃ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 1 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7 jednostka ewidencyjna 201108\_4 Sokółka obręb ewid. 201108\_4.0034 Sokółka**

**Inwestor:** **GINA SOKÓŁKA  
PL. KOŚCIUSZKI 1  
16-100 SOKÓŁKA**

**Jednostka projektowa:** **PTASZYŃSKI ARCHITEKTURA  
ROMAN PTASZYŃSKI  
UL. DR IRENY BIAŁÓWNY 9/6  
15-437 BIAŁYSTOK**

#### **1.2. Podstawa opracowania:**

- 1.2.1. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy Gminą Sokółka, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka a pracownią projektową.
- 1.2.2. Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych
- 1.2.3. Inwentaryzacja architektoniczna pomiarowa i fotograficzna istniejącego budynku
- 1.2.4. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku w aspekcie przewidywanej przebudowy i remontu pomieszczeń budynku wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania
- 1.2.5. Rozpoznanie wielobranżowe wykonane przez zespół projektowy podczas wizyty lokalnej;
- 1.2.6. Program funkcjonalno-użytkowy przygotowany przez Inwestora.
- 1.2.7. Zalecenia konserwatorskie dotyczące kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce wpisanej do rejestru zabytków decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, znak: ZN.5183.7.2012.AP-W, z dnia 14.02.2012r
- 1.2.8. Badania Konserwatorskie kolorystyki elewacji i stolarki kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce, opracowane przez mgr Małgorzatę Andron konserwatora dzieł sztuki z maja 2012r
- 1.2.9. Badania Architektoniczne na osi środkowej II kondygnacji elewacji południowo-wschodniej w celu ustalenia pierwotnej szerokości otworu drzwiowego balkonu, opracowane przez mgr inż. arch. Romana Ptaszyńskiego
- 1.2.10. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 8 czerwca 2017r., poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi.
- 1.2.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 1422).
- 1.2.12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. nr 0 poz. 462)
- 1.2.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.)
- 1.2.14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995r. Nr 25 poz. 133)
- 1.2.15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.)
- 1.2.16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. nr129 poz. 844 ze zm.)
- 1.2.17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. 2001r. Nr 62 poz. 627 ze

zm.)

1.2.18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 r. poz. 736 ze

zm.)

1.2.19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. nr 109 poz. 719)

1.2.20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

1.2.21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137)

1.2.22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.)

1.2.23. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.)

1.2.24. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987)

1.2.25. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.)

## 2. ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zabytkowego budynku usługowego w centrum miasta Sokółka przy ul. Piłsudskiego 1. Budynek usytuowany jest bezpośrednio do ul. Piłsudskiego w narożniku ul. Piłsudskiego i Pl. Kościuszki, granicząc sąsiaduje z istniejącym budynkiem usługowym, od strony południowo-zachodniej przy Pl. Kościuszki dobudowany jest budynek w którym mieści się węzeł cieplny obsługujący opracowywany budynek jak i budynek z którym sąsiaduje. Budynek węzła jest w stanie technicznym złym, a poza tym oszpeca opracowywany budynek – przeznaczony jest do rozbiórki a w jego miejsce zaprojektowano dobudowę z funkcją węzła cieplnego i klatki schodowej komunikującej piętra zabytkowego budynku. Za dobudówką obecnie znajduje się utwardzony polbrukiem plac, gdzie odbywa się handel. Wjazd na teren opracowania istnieje z ul. Piłsudskiego na utwardzony plac. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków decyzją Podlaskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku jako kamienica przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce. Kamienica została wzniesiona w I połowie XIX wieku i posiada wartości artystyczne, jak zapisano w zaleceniach konserwatorskich wydanych 14.02.2012 r. : „(...) wyrażające się w dekoracyjnych elewacjach, do których opracowania wykorzystano elementy porządków klasycznych (pilastry, wydatne gzymsy, szczyty z trójkątnym tympanonem, boniowanie w kondygnacji pierwszej elewacji południowo – wschodniej, symetrycznie rozmieszczone otwory okienne z profilowanymi opaskami, okrągłe płyciny, fryz ząbkowy, frontowe drzwi zewnętrzne, balustrada balkonu).

Ponadto budowla ta posiada proporcjonalną bryłę, składającą się z korpusu głównego oraz wyodrębnionej oficyny w części północno – zachodniej.

W budynku zachowała się częściowo stolarka drzwiowa i okienna (z okuciami) oraz oryginalne elementy wyposażenia wnętrza, takie jak: listwy podsufitowe, drewniane schody jednobiegowe z barierą i balustradą tralkową, fragmenty boazerii płycinowej zakończonej profilowaną listwą.”

Kamienica posiada 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe zajęte przez lokale mieszkalne, nie jest podpiwniczona. Na parterze i na piętrze znajdują się lokale usługowe a na poddaszu lokale mieszkalne. Oficyna kamienicy, dobudowana najprawdopodobniej w późniejszym okresie, posiada 2 kondygnacje mieszczące pomieszczenia usługowe, nie jest podpiwniczona. Dobudówka z węzłem cieplnym jest jednokondygnacyjną piwnicą wybudowaną współcześnie.

Dach kamienicy dwuspadowy w konstrukcji drewnianej – stan techniczny zły – projektuje się nową drewnianą konstrukcją dachu, dach oficyny jednospadowy – przeznaczony jest do rozbiórki, celem projektowanej nadbudowy, dach dobudówki jednospadowy – przeznaczony jest do rozbiórki wraz z całą dobudówką – projektowana rozbudowa o funkcji węzła cieplnego i klatki schodowej ewakuacyjnej.

Kondygnacje kamienicy i oficyny skomunikowane są ze sobą za pomocą istniejącej drewnianej klatki schodowej przeznaczonej do zachowania.

Kamienica i oficyna wybudowane zostały w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Dobudówka została wybudowana z pustaków cementowych. Budynek został posadowiony na fundamentach kamiennych. Stropy istniejące wykonane są w konstrukcji drewnianej ze ślepym pułapem – przeznaczone są do rozbudowy lub rozbiórki i wymiany na projektowane nowe w konstrukcji żelbetowej. Nadproża istniejące są częściowo ceglane, częściowo z belek stalowych.

Okładzina dachowa kamienicy wykonana z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym jest w stanie technicznym złym i wymaga wymiany, część pokrycia dachowego w połaci północno – zachodniej została wymieniona na blachę płaską, co dowodzi iż dachówka nie spełnia już swoich funkcji technicznych pod względem warunków szczelności, odporności na uderzenia i innych. Okładzina dachowa oficyny i dobudówki wykonano z blachy ocynkowanej płaskiej – stan techniczny zły. Obróbki blacharskie, system rynien i rur spustowych odprowadzenia wody z połaci dachowych jest w bardzo złym stanie technicznym – widoczne są zacieki i zawilgocenia na ścianach i gzymsach kamienicy i oficyny.

Elewacje kamienicy są otynkowane tynkiem wapienno – piaskowym i pokryte wieloma warstwami farb o czym świadczą badania konserwatorskie stanowiące załącznik do projektu. W wielu miejscach widoczne są ubytki tynku, zawilgocenia, odstawanie farb. Południowo-zachodnia elewacja oficyna jest zupełnie pozbawiona tynku – widoczne są ubytki w murze z cegły.

Istniejąca stolarka okienna kamienicy jest wykonana w konstrukcji drewnianej skrzynkowej w kolorze białym i nowo wymieniona na drewnianą dwuszybową z wypełnieniem przestrzeni międzyszybowej argonem w kolorze brązowym. Planowana jest wymiana istniejącej drewnianej skrzynkowej stolarki okiennej na nową, wykonaną na wzór starej co do jej podziałów i gabarytów z pozostawieniem odnowionego jednego okna w charakterze „świadka”. Istniejąca stolarka oficyny jest wykonana w konstrukcji drewnianej skrzynkowej w kolorze białym oraz z profili pcv w kolorze białym – przeznaczone do wymiany na nową drewnianą wykonaną na wzór starej skrzynkowej co do jej podziałów i gabarytów.

Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna drzwiowa – drewniana dwuskrzydłowa i jednoskrzydłowa płycinowa – przeznaczona do renowacji i pozostawienia, jednoskrzydłowa bezpłycinowa i stalowa do demontażu.

Teren wokół budynku jest w większości utwardzony. Wejścia do kamienicy znajdują się od strony północno-wschodniej bezpośrednio z przyległego chodnika i północno-zachodniej. Wejście do oficyny i do dobudówki z węzłem cieplnym znajduje się od strony północno-wschodniej.

Budynek posiada przyłącze energetyczne, wod-kan i ciepłe do węzła cieplnego w dobudówce. Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest na powierzchnie utwardzone przy budynku. W sąsiedztwie brak kanalizacji deszczowej.

### **3. OCENA AKTUALNEGO STANU OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKU**

#### **3.1. Stan istniejący**

Ściany zewnętrzne budynku wykonane z cegły ceramicznej pełnej o zróżnicowanej grubości muru od 49cm do 71cm, mają niekorzystny współczynnik przenikania ciepła na poziomie  $U_{\text{średnio}} = 0,877 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dach dwuspadowy kamienicy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną z licznymi zniszczeniami, do wymiany. Dach jednospadowy oficyny – do rozbiórki (projektowana nadbudowa).

Stolarka okienna drewniana okna typu skrzynkowego o znacznym stopniu zniszczenia ram, jest nieszczelna.

Drzwi zewnętrzne drewniane płycinowe, nieszczelne.

#### **3.2. Wnioski**

Ze względu na to, iż kamienica wraz z oficyną jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków nie dotyczy jej przepis art.5 ust. 3-6 Prawa Budowlanego o obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, czyli co za tym idzie nie dotyczą jej też przepisy dot. spełnienia wymagań izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Ponadto Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanych zaleceniach konserwatorskich dotyczących opracowywanego obiektu umieścił wyraźny zapis o dopuszczeniu jedynie docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz, co i tak w stopniu niewielkim pomoże obniżyć wartość współczynnika przenikania ciepła

U przez ściany, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogłoby się przyczynić do zawilgocenia ścian od wewnątrz, dlatego podczas projektowania zrezygnowano z tego rozwiązania. Należy zachować też istniejące drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe płycinowe oraz 1 okno drewniane w konstrukcji skrzynkowej.

Bilans cieplny budynku poprawimy jednak poprzez:

- wymianę starej więźby dachowej nie spełniającej norm konstrukcyjnych na nową z nowym pokryciem dachowym w formie dachówki ceramicznej, i ocieplenie dachu wełną mineralną dachową gr. 22cm. - uzyskanie współczynnika  $U=0,242 \text{ W/m}^2\text{K}$
- wymianę starych okien drewnianych skrzynkowych na nowe o współczynniku przenikania ciepła  $U \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- wymianę starej instalacji c.o. na nową
- przebudowę istniejącego węzła cieplnego
- wymianę i przebudowę starej instalacji elektrycznej
- rozbudowę o nową klatkę schodową, dla której współczynnik przenikania ciepła dla ścian  $U = 0,373 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dla dachu  $U=0,242 \text{ W/m}^2\text{K}$  - co spełnia wymagania izolacyjności cieplnej dla budynków użyteczności publicznej przy  $t_i \leq 16^\circ \text{C}$

#### 4. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym zamiennym przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1 na działkach nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce Nr XLII/325/09 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka określa, że teren objęty opracowaniem o symbolu UK i U przeznaczony jest pod zabudowę usług kultury i usług nieuciążliwych nieokreślonego profilu.

#### **Zakres prac przewidziany w pierwotnym projekcie polegający na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku kamienicy z oficyną:**

**A/** przebudowa dotyczy zmian w rozmieszczeniu pomieszczeń na piętrze i poddaszu wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza z lokali mieszkalnych na usługowe.

**B/** nadbudowa dotyczy nadbudowy oficyny i włączenie jej projektowanej konstrukcji dachu dwuspadowego w nową projektowaną konstrukcję dachu dwuspadowego kamienicy.

**C/** rozbudowa dotyczy rozbudowy oficyny w kierunku północno-zachodnim o klatkę schodową ewakuacyjną z pomieszczeniem węzła cieplnego w piwnicy w miejscu istniejącej dobudówki węzła cieplnego wraz ze schodami zewnętrznymi.

**D/** projekt obejmuje również prace remontowe elewacji, istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz istniejącej klatki schodowej, schodów zewnętrznych wejściowych do budynku.

#### **Wykaz zmian w zamiennym projekcie w stosunku do projektu pierwotnego:**

##### **ad A/ ze zmianami /**

przebudowa dotyczy zmian w rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze, piętrze i na poddaszu wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń.

##### **/ parter:**

w projekcie pierwotnym układ funkcjonalny pozostał bez zmian poza drobnymi zmianami (szerokości otworów drzwiowych i wymiana stolarki drzwiowej). W projekcie zamiennym w miejsce istniejących lokali (oddział banku wraz z zapleczem sanitarnym, salon urody wraz z zapleczem sanitarnym i optyk również posiadający swoje zaplecze sanitarne) planuje się nowy układ funkcjonalny z pomieszczeniami takimi jak:

- galeria/sala konferencyjna,
- izba pamięci Tyzenhausa,
- informacja turystyczna,
- pomieszczenie gospodarcze,
- pomieszczenie zaplecza sali konferencyjnej,
- pomieszczenie socjalne,



- korytarz,
- wiatrołap,
- pomieszczenie porządkowe,
- węzeł sanitarny.

**/ piętro:**

- planowane pomieszczenie biurowe o symbolu 1/7 zostaje podzielone na dwa oddzielne pomieszczenia, z których jedno z nich zostaje przekształcone na pokój socjalny a drugie będzie pełnić funkcję pomieszczenia technicznego centrali wentylacyjnej,
- planowane pomieszczenie biurowe o symbolu 1/10 zostaje przekształcone na pracownię garncarską, a planowany sekretariat o symbolu 1/11 zostaje przekształcony na zaplecze pracowni garncarskiej – połączenie obu przestrzeni poprzez częściowe wyburzenie ściany pomiędzy tymi pomieszczeniami,
- zamurowanie planowanego otworu pomiędzy pomieszczeniami 1/11 zapleczem pracowni garncarskiej i 1/12 pomieszczeniem biurowym,
- planowane pomieszczenie biurowe o symbolu 1/13 zostaje przekształcone na pracownię rzeźbiarską – dobudowanie ściany przy wejściu do tej pracowni.

**/ poddasze:**

- pomieszczenie planowanej sali konferencyjnej o symbolu 2/10 zostaje przekształcone na pracownię graficzną,
- w węźle sanitarnym rezygnacja z oddzielnego pomieszczenia porządkowego i powiększenie o tą powierzchnię sanitariatu męskiego zawierającego szafę porządkową.

**ad B/ bez zmian /**

nadbudowa dotyczy nadbudowy oficyny i włączenie jej projektowanej konstrukcji dachu dwuspadowego w nową projektowaną konstrukcję dachu dwuspadowego kamienicy.

**ad C/ bez zmian /**

rozbudowa dotyczy rozbudowy oficyny w kierunku północno-zachodnim o klatkę schodową ewakuacyjną z pomieszczeniem węzła cieplnego w piwnicy w miejscu istniejącej dobudówki węzła cieplnego wraz ze schodami zewnętrznymi.

**ad D/ bez zmian /**

projekt obejmuje również prace remontowe elewacji, istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz istniejącej klatki schodowej, schodów zewnętrznych wejściowych do budynku.

#### **4.1. W warstwie funkcjonalnej:**

Projekt wykonany został zgodnie z:

- wytycznymi uzyskanymi od inwestora,
- inwentaryzacją architektoniczną,
- zaleceniami konserwatorskimi wydanymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku,
- ekspertyzą techniczną istniejących elementów budynku wykonaną przez projektanta konstrukcji,
- badaniami konserwatorskimi kolorystyki elewacji i stolarki kamienicy.

Cały budynek zdecydowano się przeznaczyć na cele usługowe ze wspólnym węzłem sanitarnym oddzielnie dla parteru, piętra i dla poddasza.

/Na poziomie parteru kamienicy i oficyny przewidziano zmiany w funkcjach istniejących. W projekcie w miejsce istniejących lokali (oddział banku wraz z zapleczem sanitarnym, salon urody wraz z zapleczem sanitarnym i optyk również posiadający swoje zaplecze sanitarne) planuje się nowy układ pomieszczeń o funkcji usług kultury (galeria/sala konferencyjna, izba pamięci Tyzenhausa, informacja turystyczna, pomieszczenie zaplecza sali konferencyjnej, komunikacja, pomieszczenia pomocnicze i węzeł sanitarny).

/Na poziomie piętra zaprojektowano nowy podział pomieszczeń, planowane są: dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie techniczne, pracownia rzeźbiarska i pracownia garncarska z zapleczem. Natomiast węzeł sanitarny został przeprojektowany w taki sposób by mógł spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym wymóg dotyczący zapewnienia łazienki osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim.

/Na poddaszu zmieniono funkcję lokali mieszkalnych na funkcję usługową poprzez zaprojektowanie rozbiórki istniejących ścian i istniejącej więźby dachowej i zaproponowanie nowego układu pomieszczeń (w tym między innymi: pomieszczenia biurowe, pracownia graficzna).Poprzez projektowaną nadbudowę oficyny i przykrycie jej dachem dwuspadowym

włączonym w konstrukcję dachu kamienicy, uzyskaliśmy dodatkową powierzchnię użytkową, którą przeznaczaliśmy na węzeł sanitarny, w tym też łazienkę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie kondygnacje obecnie są połączone komunikacyjnie drewnianą klatką schodową nie spełniającą obecnie obowiązujących warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania i gdyby nie została objęta ochroną konserwatorską kwalifikowałaby się do rozbiórki, jednak z uwagi na jej wartości artystyczne przeznaczona jest do renowacji i zachowania. Zaprojektowano nową klatkę schodową w konstrukcji żelbetowej w miejscu istniejącej dobudówki mieszczącej węzeł ciepły, która łączy wszystkie kondygnacje. W piwnicy klatki schodowej zaprojektowano nowe pomieszczenie na węzeł ciepły.

#### **4.2. W warstwie architektonicznej:**

Elewacje kamienicy i oficyny zostaną poddane remontowi, remont będzie dotyczył również klatki schodowej istniejącej oraz istniejącej stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej płycinowej a także stolarki okiennej. Projektuje się nadbudowę oficyny o poddasze użytkowe z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia takim samym jak kąt nachylenia dachu nad kamienicą, przez co poprawi się ogólny wygląd zewnętrzny budynku. Rozbudowa o klatkę schodową pełniącą funkcję ewakuacji z budynku wg przepisów bezpieczeństwa pożarowego zostanie dopasowana gabarytem i formą do istniejącej oficyny z projektowaną nadbudową. Projektuje się wspólne pokrycie dachowe dla oficyny i jej rozbudowy, jednak projektowana elewacja rozbudowy będzie różnić się od istniejącej elewacji oficyny: kolorem, zastosowaniem okien o współczesnym podziale jednak nawiązujących wielkością i szerokością odstępów między szprosami, zastosowaniem prostej płaskiej opaski wokół okna w nawiązaniu do profilowanych opasek okien kamienicy. Planowane jest doświetlenie projektowanych pomieszczeń biurowych na poddaszu oraz komunikacji na poddaszu w części nadbudowy oficyny oraz projektowanej klatki schodowej za pomocą drewnianych okien dachowych umieszczonych w połaci na osiach istniejących okien niższych poziomów elewacji.

Ze względu na obowiązek spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego, w obiekcie zaprojektowano:

- klatkę schodową spełniającą wszystkie wymagania ppoż pod względem bezpieczeństwa podczas ewakuacji.
- Wzmocnienie stropu nad parterem od strony piętra oraz zabezpieczenie ppoż od strony parteru do wymaganej klasy odporności ogniowej dla stropów
- wymianę stropu nad piętrzem na strop o konstrukcji spełniającej wymagania odporności ogniowej dla stropów
- wymianę konstrukcji dachu, projektowana nowa konstrukcja oraz jej obudowa od wewnątrz będzie spełniać wymagania odporności ogniowej dla stropów i dachów
- okna znajdujące się w elewacji oddalonej od elewacji sąsiedniego budynku o mniej niż 8m będą posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej

W obiekcie przewiduje się wymianę instalacji: elektrycznej, odgromowej, sanitarnej (wod-kan., co.), przebudowę węzła ciepłego.

#### **4.3. Zabezpieczenie obsługi osób niepełnosprawnych**

Dla osób niepełnosprawnych korzystających z obiektu przewidziano:

- windę schodową zewnętrzną np. Ascendor PLG7 80x100, mocowaną na słupkach do stopni schodów zewnętrznych zaprojektowanych przy rozbudowie oficyny o klatkę schodową, wymaganą przestrzeń manewrową przed drzwiami wejściowymi do klatki schodowej o wym 150cmx150cm
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne bez progów w otworach drzwiowych w których jest taka możliwość
- schodołaz umieszczony na spoczniku na parterze klatki schodowej
- łazienka przystosowana dla osób na parterze, piętrze i na poddaszu – kondygnacjach budynku, do których umożliwiony jest dostęp osobom niepełnosprawnym.

#### 4.4. Powiązania zewnętrzne inwestycji:

Teren wokół budynku jest w większości utwardzony. Wejścia do kamienicy znajdują się od strony północno-wschodniej bezpośrednio z przyległego chodnika i północno-zachodniej. Wejście do oficyny i do projektowanej rozbudowy z węzłem cieplnym i klatką schodową znajduje się od strony północno-wschodniej. Wjazd na teren działki znajduje się od strony północno-wschodniej. Budynek posiada przyłącze energetyczne, wod-kan i ciepłe do węzła cieplnego.

Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest na powierzchnie utwardzone przy budynku. W sąsiedztwie brak kanalizacji deszczowej.

#### 4.5. Zestawienie powierzchni

##### 4.5.1. Dane metryczne obiektu:

- Pow. zabudowy kamienicy z oficyną	- 261,00m <sup>2</sup>
- Pow. zabudowy dobudówki przeznaczonej do rozbiórki	- 17,72m <sup>2</sup>
- Pow. zabudowy rozbudowy oficyny o klatkę schodową z węzłem cieplnym	- 22,69m <sup>2</sup>
- <b>Pow. użytkowa istniejąca piwnicy</b> dobudówki węzła cieplnego	- 7,26m <sup>2</sup>
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana piwnicy rozbudowy</u></b>	- <b>20,03m<sup>2</sup></b>
o klatkę schodową z węzłem cieplnym	
- <b>Pow. użytkowa istniejąca parteru</b> kamienicy i oficyny	- 181,04m <sup>2</sup>
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana</u></b>	- 188,99m <sup>2</sup>
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana rozbudowy</u></b>	- 7,50m <sup>2</sup>
<b><u>o klatkę schodową z węzłem cieplnym</u></b>	
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana parteru razem</u></b>	- <b>196,49m<sup>2</sup></b>
- <b>Pow. użytkowa istniejąca piętra</b> kamienicy i oficyny	- 188,83m <sup>2</sup>
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana kamienicy i oficyny</u></b>	- 193,92m <sup>2</sup>
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana rozbudowy o klatkę schodową</u></b>	- 18,09m <sup>2</sup>
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana piętra razem</u></b>	- <b>212,01m<sup>2</sup></b>
- <b>Pow. użytkowa istniejąca poddasza</b> kamienicy	- 138,18m <sup>2</sup>
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana kamienicy</u></b>	- 146,01m <sup>2</sup>
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana oficyny</u></b>	- 22,74m <sup>2</sup>
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana rozbudowy o klatkę schodową</u></b>	- 16,74m <sup>2</sup>
- <b><u>Pow. użytkowa projektowana poddasza razem</u></b>	- <b>185,49m<sup>2</sup></b>
Pow. użytkowa istniejąca razem	- 515,31m <sup>2</sup>

**Pow. użytkowa projektowana razem - 614,64m<sup>2</sup>**

- Kubatura istniejąca kamienicy i oficyny - 1878m<sup>3</sup>
- **Kubatura projektowana kamienicy i oficyny - 2104,60m<sup>3</sup>**
- Kubatura istniejąca dobudówki - 39m<sup>3</sup>
- **Kubatura projektowana rozbudowy o klatkę schodową z węzłem cieplnym - 203,40m<sup>3</sup>**

**Poziom posadzki parteru- pozostaje bez zmian: +/-0,00= ppp =173,34m n.p. m.;**

#### **4.5.2. Zestawienie powierzchni projektowanych zewnętrznych elementów budynku:**

- schody zewnętrzne istniejące w elewacji szczytowej kamienicy (wymiana nawierzchni) – 2,92 m<sup>2</sup>
- schody zewnętrzne istniejące przy wejściu północno-wschodnim (wymiana nawierzchni) – 8,43 m<sup>2</sup>
- schody zewnętrzne projektowane – 10,80 m<sup>2</sup>

#### **4.5.3. Zestawienie pomieszczeń projektowanych**

<b>ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIWNICY</b>			
<b>NR</b>	<b>NAZWA POMIESZCZENIA</b>	<b>POSADZKA</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
-1/1	WĘZEŁ CIEPLNY	GRES	15,72
-1/2	SCHODY	GRES	4,31
<b>RAZEM</b>			<b>20.03</b>

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	m2
0/1	KLATKA SCHODOWA	GRES	7,50
0/2	WĘZEŁ CO	GRES	3,54
0/3	POM. PORZĄDKOWE	GRES	1,84
0/4	WIATROŁAP	GRES	2,56
0/5	POM. SOCJALNE	GRES	7,80
0/6	POM. ZAPLECZA SALI KONF.	GRES	4,00
0/7	POM. GOSP.	GRES	3,19
0/8	SANITARIAT DAMSKI/MN	GRES	5,72
0/9	SANITARIATY M.- UMYWALKI	GRES	2,08
0/10	SANITARIATY M. -PISUARY	GRES	2,94
0/11	SANITARIATY M.-WC	GRES	1,78
0/12	IZBA PAMIĘCI TYZENHAUSA	GRES	40,16
0/13	KORYTARZ	GRES	3,02
0/14	GALERIA/SALA KONFERENCYJNA	WYKL. DYWANOWA	61,85
0/15	INFORMACJA TURYSTYCZNA	GRES	18,65
0/16	KORYTARZ I	GRES	11,09
0/17	KORYTARZ II	GRES	7,27
0/18	KLATKA SCHODOWA ISTNIEJĄCA	GRES	11,50
<b>RAZEM</b>			<b>196.49</b>

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I PIĘTRA			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	m2
1/1	KLATKA SCHODOWA	GRES	18,09
1/2	KOMUNIKACJA	GRES	15,46
1/3	POM. PORZĄDKOWE	GRES	2,75
1/4	WC MĘSKIE	GRES	7,46
1/5	WC DAMSKIE/0.N.	GRES	5,42
1/6	HOL	GRES	9,87
1/7	POKÓJ SOCJALNY	GRES	9,33
1/8	POM. BIUROWE	WYKŁ. DYWANOWA	14,77
1/9	KOMUNIKACJA	GRES	12,49
1/10	PRACOWNIA GARNCARSKA	GRES	27,17
1/11	ZAPLECZE PRACOWNI GARNCARSKIEJ	GRES	9,38
1/12	POM. BIUROWE	WYKŁ. DYWANOWA	19,80
1/13	PRACOWNIA RZEŹBIARSKA	GRES	26,81
1/14	HOL	GRES	13,22
1/15	KLATKA SCHODOWA ISTNIEJĄCA	DREWNO/ GRES	11,80
1/16	POM. TECHNICZNE CENTRALI WENTYLACYJNEJ	GRES	8,19
<b>RAZEM</b>			<b>212.011 0</b>

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	m2
2/1	KLATKA SCHODOWA	GRES	16,74
2/2	KOMUNIKACJA	GRES	36,10
2/3	WC DAMSKIE/O.N.	GRES	4,20
2/4	WC MĘSKIE	GRES	5,98
2/5	POM. BIUROWE	WYKL. DYWANOWA	12,74
2/6	POM. BIUROWE	WYKL. DYWANOWA	21,46
2/7	POM. BIUROWE	WYKL. DYWANOWA	12,94
2/8	POM. BIUROWE	WYKL. DYWANOWA	7,18
2/9	POM. BIUROWE	WYKL. DYWANOWA	7,03
2/10	PRACOWNIA GRAFICZNA	GRES	42,48
2/11	MAGAZYNEK	GRES	10,21
2/12	KLATKA SCHODOWA ISTNIEJĄCA	DREWNO/ GRES	8,43
<b>RAZEM</b>			<b>185.49</b>

## **5. ELEMENTY PROJEKTOWANE:**

### **5.1. Wyburzenia, rozbiórki i demontaże**

rozbiórka dobudówki węzła cieplnego bez rozbierania przyłączy instalacji ciepłowniczej i innych

- rozbiórka stropu nad oficyną
- rozbiórka pokrycia dachu kamienicy
- rozbiórka konstrukcji dachu kamienicy
- rozbiórka schodów zewnętrznych oficyny i schodów prowadzących do węzła cieplnego
- rozbiórka fragmentów polbruku wokół istniejącej dobudówki
- rozbiórka betonowych daszków nad wejściami do kamienicy i do jej oficyny
- demontaż balustrad schodowych zewnętrznych istniejących
- demontaż starych okien drewnianych skrzynkowych z przeznaczeniem do utylizacji z wyjątkiem jednego przeznaczonego do renowacji i ponownego montażu
- demontaż okien i drzwi z profili pcv z przeznaczeniem do utylizacji, sprzedaży lub darowizny
- demontaż drzwi zewnętrznych drewnianych z przeznaczeniem do renowacji i ponownego montażu
- demontaż drzwi wewnętrznych na parterze kamienicy i oficyny z przeznaczeniem do utylizacji
- demontaż drzwi wewnętrznych piętra i poddasza kamienicy i oficyny: drzwi płycinowe dwuskrzydłowe i płycinowe jednoskrzydłowe przeznaczone do renowacji i ponownego montażu, pozostałe drzwi przeznaczone do utylizacji
- rozbiórka górnych warstw podłogi nad parterem w kamienicy i oficynie do poziomu istniejących desek podłogowych
- rozbiórka sufitu podwieszanego nad parterem
- rozbiórka górnych warstw podłogi parteru w lokalu usługowym oficyny i pomieszczeniach zapleczowych oraz rozbiórka fragmentu podłogi w oficynie w celu wyrównania poziomów podłóg
- rozbiórka stropu drewnianego nad piętrem kamienicy
- rozbiórka niektórych ścian na parterze kamienicy i oficyny
- rozbiórka niektórych ścian działowych na piętrze kamienicy i oficyny
- rozbiórka fragmentów ścian nośnych pod projektowane otwory drzwiowe
- rozbiórka ścian działowych na poddaszu kamienicy



## 5.2. Elementy konstrukcyjno – budowlane

### 5.2.1. Elementy posadowienia:

#### Istniejące:

Fundamenty istniejące kamienne

#### Projektowane:

Projektowane fundamenty rozbudowy oficyny zaprojektowano jako ławy żelbetowe – wg proj. konstrukcji.

Projektowane podbicia fundamentów ściany bezpośrednio stykającej się ze ścianami rozbudowy – żelbetowe – wg proj. konstrukcji.

### 5.2.2. Ściany zewnętrzne:

#### Istniejące:

Ściany zewnętrzne istniejące kamienicy i oficyny – murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej o zróżnicowanej grubości muru w kamienicy od 49cm do 71cm, w oficynie od 25cm do 60cm. Większość ścian jest otynkowana. Ściana południowo-wschodnia oficyny jest nieotynkowana – widoczny mur z cegieł z licznymi ubytkami.

Całość prac konserwatorsko - remontowych związanych z elewacjami budynku należy wykonać w oparciu o badania konserwatorskie kolorystyki elewacji i stolarki kamienicy opracowane przez konserwatora dzieł sztuki mgr Małgorzatę Andron oraz zgodnie z poniższym opisem:

- przed przystąpieniem do prac renowacyjnych elewacji należy ocenić wielkości uszkodzeń i ich przyczyny. Wskazane jest przeprowadzenie badań strukturalnych muru określające jego wilgotność, rodzaj i poziom zasolenia, oraz stan techniczny tynków i ścian. W przypadku zawilgocenia muru powyżej 20% należy go osuszyć do wartości max. 20% przy użyciu odpowiednich technik. Należy dokonać oceny mykologicznej konstrukcji murowej i dobrać odpowiednie środki do prac odgrzybieniovych w razie potrzeby. Ocenia się iż zawilgocenia elewacji powstać mogły na skutek nieszczelności systemu odprowadzenia wody opadowej z dachu oraz zniszczenia obróbek blacharskich gzymsów.

- Należy usunąć wtórne elementy metalowe bez znaczenia konstrukcyjnego (tj. bolce, haki uchwyty, gwoździe itp.) w miarę możliwości nie niszcząc cegieł.
- Partie muru silnie zawilgocone oraz z widocznymi wykwitami soli rozpuszczalnych w wodzie powinno się odsolić i wysuszyć
- Należy również przeprowadzić dezynfekcję muru w miejscach występowania mikroorganizmów i roślinności odpowiednim preparatem
- Ubytki w murze ceglany należy uzupełnić cegłą ceramiczną pełną która wielkością, najbardziej jest zbliżona do oryginału.  
W przypadku stwierdzenia osłabienia nadproży wyraźnie zarysowane także należy przemurować.
- Wszystkie ubytki w spoinach cegieł uzupełnić zaprawą wapienną
- należy wykonać tynk renowacyjny min 2 – warstwowy po uprzednim dokładnym oczyszczeniu ściany, następnie wykonać cienkowarstwowy tynk krzemianowy i pomalować farbą krzemianową w kolorze wskazanym na rysunkach elewacji.
- Wyprawy tynkarskie elewacji oraz elementów zdobniczych elewacji są wapienno- piaskowe, stwierdzono podczas badań konserwatorskich liczne naprawy tynku zaprawą cementowo-wapienną. Tynki pokryte są licznymi warstwami farb. Konieczne jest skucie tynków słabonośnych, kruszących się, odpadających aż do podłoża nośnego. Ślady wykwitów należy usunąć szczotkami stalowymi a następnie zwilżyć powierzchnię ściany. Wykonać obrzutkę z

tyнку renowacyjnego a następnie użyć gotowej zaprawy np. z systemu renowacyjnego Ceresit do wypełnienia i naprawy ubytków elewacyjnych w elementach ozdobnych elewacji takich jak gzymsy, opaski wokół okien, następnie należy użyć gładzi wykończeniowej, którą powinny zostać pokryte całe powierzchnie tynków naprawianych – nie tylko same łąty – dla zatarcia widocznych śladów uzupełnień.

- Zaleca się aby naprawione powierzchnie zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych odpowiednim preparatem hydrofobizatorem wybranego systemu renowacyjnego.
- Gzymsy należy zabezpieczyć dodatkowo przed działaniem deszczu stosując obróbkę blacharską
- Na koniec należy pomalować odpowiednio przygotowaną elewację farbami krzemianowymi np. prod. Keim, w kolorze wg badań konserwatorskich.
- Elementy metalowe typu ozdobne elementy balkonu należy oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną do metalu z powłoka matową w kolorze ciemno brązowym.
- Konieczne jest w trakcie realizacji modernizacji i przebudowy dokonanie oceny stanu zaprawy w ścianach zewnętrznych od wewnątrz (a więc zdjęcie okładzin, skucie wszystkich tynków wewnętrznych) - i ewentualne jej wzmocnienie.

### **Projektowane:**

- Ściany zewnętrzne rozbudowy o klatkę schodową wraz z węzłem cieplnym:
  - fundamentowe – z bloczków betonowych gr. 25cm kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej/ izolacja przeciwwilgociowa/ styrodur gr. 8 cm/ tynk zewnętrzny mozaikowy
  - zewnętrzne – z pustaków ceramicznych gr. 25cm kl. 15, na zaprawie cementowo-wapiennej/ wełna mineralna gr. 10cm/ tynk cienkowarstwowy krzemianowy w kolorach wskazanych na elewacjachObudowa klatki schodowej w klasie odporności ogniowej REI60.
- Ściana zewnętrzna nadbudowy oficyny - cegła ceramiczna pełna kl. 15 murowana na gr. ściany 38cm/ styropian FS15 gr. 16cm/ tynk cienkowarstwowy krzemianowy w kolorach wskazanych na elewacjach

### **5.2.3. Ściany wewnętrzne:**

#### **Istniejące:**

- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane są z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej o grubości od 38cm do 70cm. Zgodnie z projektem większość ścian nośnych zostanie zachowana, jednak trzeba będzie wykonać kilka przebić na otwory drzwiowe. Zakłada się zdjęcie ze ścian nośnych i działowych, które planuje się zachować wszelkie okładziny ceramiczne, złuszczone farby, kruszące tynki czy okładzin ze współczesnej boazerii poza oryginalną boazerią występującą w istniejącej klatce schodowej i niektórych miejscach korytarza na piętrze. Projektuje się odgrzybienie, odświeżenie, odmalowanie wszystkich ścian w kolorze białym farbą mineralną do wewnątrz, a w łazienkach zabezpieczenie ścian izolacją przeciwwilgociową do wys. 2m, przyklejenie płytek ceramicznych w kolorze beżowym, powyżej malowanie farbą akrylową w kolorze jasnym beżowym

#### **Projektowane:**

- Ściany 25 cm konstrukcyjne z bloczków ceramicznych, tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym,
- Ścianki działowe w łazienkach murowane z cegły dziurawki gr. 12 cm na zaprawie cementowo – wapiennej;
- Ścianki działowe w pozostałych pomieszczeniach projektowane jako lekkie szkieletowe w okładzinie gipsowo-kartonowej gr. 12cm z wypełnieniem akustycznym z wełny mineralnej gr. 8cm
- Ścianka działowa w wc męskim na poddaszu projektowana systemowa z płyt laminowanych gr. ca 10mm na wysokość ca 200cm od poziomu posadzki; Ścianki montowane na wysokości na 15cm od posadzki pozostawiając prześwit;

### **5.2.4. Nadproża i podciągi:**

- nadproża i wzmocnienia istniejących nadproży wykonać wg projektu konstrukcji;

### 5.2.5. Stropy i poziome elementy konstrukcji:

#### Istniejące:

Istniejące stropy nad parterem i nad piętrem wykonane są w konstrukcji drewnianej ze ślepym pułapem. Zgodnie z ekspertyzą techniczną stropów oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony pożarowej budynków, należało zaprojektować stropy w odporności ogniowej REI60. Dlatego zaprojektowano wzmocnienie stropu nad parterem poprzez wykonanie płyty żelbetowej – wg proj. konstrukcji na podkładzie z szalunku traconego istniejącej podłogi z desek oraz zabezpieczenie stropu od dołu sufitem podwieszanym o odporności ogniowej REI60 na podkonstrukcji systemowej, zamiast istniejących sufitów nad parterem.

#### Projektowane:

Zaprojektowano nowy strop nad piętrem kamienicy, oficyny i części stropu nad parterem w konstrukcji żelbetowej wzmocnionej belkami stalowymi o odporności ogniowej REI60. Strop oparty na ścianach nośnych za pośrednictwem projektowanych wieńców żelbetowych – wg proj. konstrukcji

strop poddasza w konstrukcji drewnianej o odporności ogniowej REI60, zapewnienie odporności ogniowej poprzez zastosowanie systemowego sufitu podwieszanego REI60 na podkonstrukcji systemowej

### 5.2.6. Elementy komunikacji pionowej wewnętrzne i zewnętrzne.

#### Istniejące:

- istniejące zewnętrzne schody w elewacji szczytowej kamienicy - prowadzące na parter – do remontu: projektuje się skucie istniejącej okładziny schodów wykonanej z płytek klinkierowych, wyrównanie stopni i skucie ich nawierzchni na gł. 2cm w celu położenia na kleju płyt granitowych płomieniowanych o minimalnej liczbie spoinonych na wcześniej zaizolowanej przeciwwilgociowo nawierzchni, kolor piaskowy

– istniejące zewnętrzne schody prowadzące do wejścia bocznego kamienicy na klatkę schodową (elewacja północno-zachodnia) – do remontu: projektuje się wyrównanie stopni zgodnie z projektem, skucie nawierzchni spocznika na gł. 2cm w celu położenia na kleju płyt granitowych płomieniowanych o minimalnej liczbie spoinonych na wcześniej zaizolowanej przeciwwilgociowo nawierzchni, kolor piaskowy

– istniejące zewnętrzne schody prowadzące do dobudówki węzła cieplnego (elewacja północno-wschodnia) – do rozbiórki

– istniejące zewnętrzne schody prowadzące do lokalu usługowego oficyny (elewacja północno-wschodnia) – do rozbiórki

– istniejąca klatka schodowa drewniana mieszcząca się w kamienicy – do zachowania i renowacji zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wydanymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mimo złego stanu technicznego, co jest zapisane w ekspertyzie technicznej budynku. Należy dokonać renowacji boazerii i balustrady klatki schodowej wraz z obramieniem poprzez usunięcie wszystkich warstw farb olejnych aż do nawierzchni drewnianej. Dokonać tego powinna wykwalifikowana osoba w dziedzinie konserwacji zabytków. Nawierzchnię drewnianą należy oczyścić, wypolerować delikatnym papierem ściernym, zabezpieczyć przed grzybami i wilgocią, 2x pokryć lakierobejcą w kolorach:

- balustrada tralkowa na poddaszu, płyciny i listwa środkowa obramienia – w kolorze jasnym brązowym np. oregon Pine „Tikkurila” - zgodnie z badaniami konserwatorskimi

- obramienie, listewki okalające płyciny – w kolorze ciemnym brązowym np. teak „Tikkurila”

- biegi schodów również należy poddać renowacji, zaimpregnować przeciw grzybom i pleśni i ostatecznie pokryć lakierobejcą lub farbą olejną w kolorze ciemnym brązowym, wymienić kątowniki stopni schodów

– ściany powyżej należy oczyścić z farby, zaimpregnować przeciwko grzybom i pleśni i pomalować farbą mineralną do wewnątrz w kolorze bieli wapiennej

– spoczniki klatki schodowej wykończone obecnie linoleum planuje się wykończyć płytkami gresowymi w

kolorach zbliżonych do kolorystyki balustrady i ułożyć wg wzorów z XIX wieku – rysunek ułożenia płytek w części graficznej opracowania.

– istniejąca klatka schodowa nie spełnia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania, nie będzie służyła do ewakuacji.

#### **Projektowane:**

- Zaprojektowano klatkę schodową ewakuacyjną łączącą poddasze z piętrem i stanowiącą bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Od wewnątrz wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbą akrylową w kolorze beżowym. Od zewnątrz izolowane styropianem gr. 10cm i wykończone cienkowarstwowym tynkiem zewnętrznym krzemianowym w kolorze jasnym brązowym. Obudowa klatki schodowej w klasie odporności ogniowej REI60, bieg i spoczniki żelbetowe – wg proj. konstrukcji w klasie R60. Klatka schodowa wydzielona drzwiami ppóz EI30
- Schody zewnętrzne ewakuacyjne żelbetowe – wg proj. konstrukcji prowadzące na chodnik. Schody wykończone płytami z granitu płomieniowanego w kolorze piaskowym

#### **5.2.7. Kanały wentylacji grawitacyjnej:**

- Projektowane są kanały wentylacji grawitacyjnej z bloczków silikatowych w projektowanych łazienkach, powyżej połaci dachowej zakończone zostaną systemowymi kominkami ceramicznymi.
- W pomieszczeniach sanitarnych dodatkowo zamontowane zostaną wentylatory wyciągowe uruchamiane jednocześnie z oświetleniem.
- Kanały wentylacji grawitacyjnej na poddaszu - rury spiro ocieplone wełną mineralną gr. 5cm, powyżej połaci dachowej zakończone zostaną systemowymi kominkami ceramicznymi.
- Planowana jest wentylacja trzech pomieszczeń na parterze: 0/12 izba pamięci Tyzenhausa, 0/14 galeria-sala konferencyjna, 0/15 informacja turystyczna z pomieszczeniem technicznym centrali wentylacyjnej na piętrze.
- *Kanały wentylacji grawitacyjnej w pracowni graficznej zakończone zostaną nasadami kominowymi wspomagającymi wentylację grawitacyjną, t.j. Turbowentami.*
- Kanały grawitacyjne w kominach istniejących należy udrożnić.

#### **5.2.8. Kanały:**

- na styku posadzek i ścian lub pod stropami lokalizować ewentualne kanały do prowadzenia instalacji wg zaleceń projektów instalacyjnych; Kanały obudować płytami g-k

#### **5.2.9. Konstrukcja dachu**

Nową konstrukcję dachu kamienicy stanowić będą więzary płatwiowo-kleszczowe dwustolcowe. Konstrukcję dachową nadbudowy oficyny oraz rozbudowy o klatkę schodową więzary krokwiowe z płatwią kalenicą wzmocnioną belką stalową HEB. Odporność ogniowa wymagana dla konstrukcji dachu R15

#### **5.2.10. Pokrycie dachowe**

- Istniejące pokrycie dachowe należy zdemontować wraz z konstrukcją dachu.
- Nowe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej marsylki w kolorze naturalnej czerwieni, matowej,
- Deski podokapowe należy wykonać na wzór oryginalnych. Wszystkie elementy drewniane należy pomalować preparatami ochronnymi – ognio, owado i wodoodpornymi.
- Rury spustowe i rynny z blachy stalowej malowanej w kolorze ciemnym brązowym rury spustowe d=100mm, rynny d=150mm;

- Połacie dachowe ocieplone warstwą wełny mineralnej min 22cm, zaizolowane p.poż. od środka płytami g-k ognioodpornymi wg składów na przekrojach w klasie odporności ogniowej EI30 lub REI60
- Doświetlenie poddasza należy wykonać przy użyciu okien połaciowych np. firmy Fakro, okno dachowe obrotowe drewniane lub aluminiowo-drewniane np. Fakro FTS-V, wyposażone w nawiewnik, zlokalizowanych w połaciach dachu kamienicy i oficyny. Usytuowanie okien przedstawiają rysunki rzutów oraz przekroje.
- Zaprojektowano wyłaz na dach z oficyny - wyłaz dachowy do pomieszczeń ogrzewanych, skrzydło uchylne na bok, np. Fakro FWP-R
- Na połaciach dachowych zaprojektowano stopnie i ławy kominiarskie, w kolorze dachówki usytuowanie wg rzutu dachu i przekrojów;

### 5.3. Elementy wykończeniowe:

#### 5.3.1. Stolarka i ślusarka okienna zewnętrzna:

##### **Istniejąca stolarka okienna:**

- Wszystkie istniejące okna drewniane, skrzynkowe oraz nowe okna pcv, ze względu na zły stan techniczny należy zdemontować. Jedno okno wraz z okuciami, wskazane na rzucie Piętra, planuje się poddać renowacji i zamontować ponownie w roli „świadka”.

##### **Projektowana:**

- okna drewniane, wykonane na wzór okien drewnianych istniejących o konstrukcji skrzynkowej, pod względem podziału i materiału z którego są wykonane, zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła  $U_s = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , izolacyjność akustyczna  $R_w = 31\text{dB}$ .  $U < 1,7\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ , szkło bezpieczne, szpros konstrukcyjne, kolor biały, nawiewniki ciśnieniowe
- Okna O3a, O4a, O6a, O7a wykonane jako drewniane o odporności ogniowej E60 ze względu na odległość ściany budynku sąsiedniego mniejszą niż 8m od budynku kamienicy i oficyny.
- Okucia standard
- okno dachowe obrotowe drewniane lub aluminiowo-drewniane np. Fakro FTS-V, wyposażone w nawiewnik,  $U = 1,1\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ , izolacyjność akustyczna  $R_w = 32\text{dB}$ , szkło hartowane, zestaw dwuszybowy wypełniony argonem, kolor naturalny sosna

Montaż konstrukcji okiennie – drzwiowych w otworach budowlanych należy wykonać według wytycznych systemodawcy. Wszelkich uzgodnień dokonywać z głównym projektantem.

#### 5.3.2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna:

##### **Istniejąca stolarka drzwiowa:**

- Istniejące drzwi drewniane dwuskrzydłowe płycinowe według oznaczeń na rzutach należy pozostawić wykonując niezbędne prace konserwujące, remontowe.
- Do demontażu przewidziane zostały drzwi pcv oraz drzwi prowadzące do węzła cieplnego

##### **Projektowana:**

- drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe, np. LZ159 firmy Lizurej lub równoważny, bezpłycinowe, kolor jasny orzech, 2 zamki, samozamykacz z kolejnością zamykania, okucia antywłamaniowe,  $U < 2,6\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$

#### 5.3.2. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna:

##### **Istniejąca:**

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna na piętrze i poddaszu oraz na parterze oficyny przeznaczona jest do demontażu, drzwi drewniane dwuskrzydłowe płycinowe oraz jednoskrzydłowe płycinowe przeznacza się do renowacji i ponownego montażu

#### **Projektowana:**

- Stolarka wewnętrzna – przyjęto wymiary drzwi typowych, drzwi drewniane, gładkie bez płycin, wg zestawienia, w kolorze białym
- Okucia montowane w stolarce i ślusarce w kolorze aluminiowym;
- stolarka drzwiowa p.poż wydzielająca klatkę schodową projektowaną oraz piwnicę z klatki schodowej musi posiadać klasę odporności ogniowej EI30

#### **5.3.3. Wyłaz dachowy**

Wyłaz dachowy został zlokalizowany na poddaszu w pomieszczeniu komunikacji powstałej w wyniku projektowanej nadbudowy oficyny. Na połąci dachowej przy włązie zostały zaprojektowane ławy oraz stopnie kominarskie umożliwiające dostęp do kominów istniejących.

#### **5.3.4. Okna oddymiające**

W projektowanej klatce schodowej projektuje się 2 okna oddymiające o powierzchni czynnej oddymiana w sumie 1,06m<sup>2</sup>.

#### **5.3.4. Balustrady:**

##### **Istniejące:**

- Balustrady schodów zewnętrznych – istniejące do demontażu.

Projektuje się nowe kute wykonane z rur okrągłych i płaskowników stalowych w kolorze ciemno-grafitowym, pochwyty fi50mm na wys. 1,1m od poziomu posadzki schodów – wg rysunków technicznych

- Balustrada balkonu – przeznaczona jest do odnowienia, oczyszczenia z warstw farb, konserwacji i pomalowania w kolorze ciemno-grafitowym
- Balustrada istniejącej klatki schodowej drewnianej – przeznaczona do odnowienia wg pkt. 5.2.6

##### **Projektowane:**

- Balustrada schodów zewnętrznych projektowanych - Projektuje się balustradę kutą wykonaną z rur okrągłych i płaskowników stalowych w kolorze ciemno-grafitowym, pochwyty fi50mm na wys. 1,1m od poziomu posadzki schodów – wg rysunków technicznych
- Pochwyty projektowane schodów zewnętrznych w ścianie szczytowej kamienicy – fi50mm kute w kolorze ciemno-grafitowym, na wys. 1,1m od poziomu posadzki schodów, mocowane do ścian w odległości 5cm na kutyh wysięgnikach – pochwyty nie może sięgać poza obrys budynku
- Balustrada projektowanej klatki schodowej – balustrada kuta wykonana z rur okrągłych i płaskowników w kolorze ciemno-grafitowym, pochwyty drewniane fi 50mm, zabezpieczony lakierobejcą w kolorze jasny orzech, mocowany do balustrady za pośrednictwem płaskownika o szer. 50mm – wg rysunków technicznych
- Balustrada biegu w piwnicy w pomieszczeniu węzła cieplnego - balustrada piwnicy kuta wykonana z rur okrągłych i płaskowników w kolorze ciemno-grafitowym, pochwyty kuty fi 50mm, słupki fi 30mm mocowane do lica stopni, słupki łączone są ze sobą płaskownikiem szer. 30mm – wg rysunków technicznych
- Pochwyty na klatce schodowej i poddaszu - pochwyty drewniane fi 50mm, zabezpieczony lakierobejcą w kolorze jasny orzech, mocowany do ściany w odległości 5cm za pośrednictwem płaskownika i wysięgników o szer. 50mm – wg rysunków technicznych

### 5.3.5. Wykończenie ścian wewnętrznych:

- Należy wykonać remont ścian istniejących przeznaczonych do pozostawienia, poprzez zdjęcie farb i kruszących się tynków oraz starych okładzin ceramicznych lub drewnianych, listwy drewniane podłogowe lub sufitowe będące w dobrym stanie technicznym należy poddać renowacji i przeznaczyć do pozostawienia, ściany wyszpachlować i nanieść farbę mineralną do wnętrza w kolorze bieli wapiennej, a jeśli są to ściany łazienek należy do wys. 2m wykończyć ściany płytkami ceramicznymi w kolorze jasnym beżowym, układanymi na cienką fugę w kolorze beżowym, format płytek np. 30x45cm
- Łazienki, pomieszczenia porządkowe – do wys. 2m wykonać okładzinę z płytek ceramicznych w kolorze jasnym beżowym, układanymi na cienką fugę w kolorze beżowym, format płytek np. 30x60cm, powyżej ściany tynkowane, szpachlowane, malowane farbami mineralnymi w kolorze bieli wapiennej
- Pozostałe pomieszczenia w tym na parterze, na piętrze i na poddaszu, w klatce schodowej projektowanej - tynkowane, szpachlowane i malowane farbami mineralnymi w kolorze bieli wapiennej;
- W projektowanej klatce schodowej ściany na wysokość ca 10cm przy biegach wyłożone płytkami gresowymi, biegi i spoczniki wyłożone płytkami gresowymi; o antypoślizgowości R9, stopnie R10, powyżej malowane farbą mineralną w kolorze bieli wapiennej;
- słupy i miecze konstrukcji dachu – obudować płytą ogniochronną R15, zaszpachlować i pomalować farbą mineralną w kolorze białym.

### 5.3.6. Posadzki:

- Komunikacja, klatka schodowa projektowana, węzeł cieplny, łazienki, pomieszczenia porządkowe – płytki gresowe o antypoślizgowości R9, format 40x40cm, kolor beżowy, o niskiej nasiąkliwości wodnej, wytrzymałości na zginanie min. 40 (MPa), odporności na ścieranie wgłębne, odporności na płamienie klasa 5, stopnie na klatce schodowej wykończone płytkami o antypoślizgowości R10. Powierzchnie spoczników schodów powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą, bądź fakturą co najmniej w pasie 30cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów
- W klatkach schodowych ze względów bezpieczeństwa na spocznikach krawędzie należy wykończyć specjalnymi profilami uniemożliwiającymi swobodny upadek jakichkolwiek przedmiotów do przestrzeni duszy;
- W pomieszczeniach biurowych, galerii / sali konferencyjnej - wykładziny dywanowe o wysokiej odporności na ścieranie w kolorze brązowym, wykładziny należy wywinąć na ściany na wys. ca 10cm
- Schody zewnętrzne istniejące i projektowane – wykończone całościowo (stopnie, spoczniki, „czoła, lica) płytami z granitu płomieniowanego w kolorze piaskowym gr. 3cm, klejonymi klejem mrozoodpornym do podłoża w miarę możliwości z jak najmniejszą liczbą spoin.

### 5.3.7. Sufity:

- na parterze we wszystkich pomieszczeniach kamienicy i oficyny należy wymienić istniejące sufity podwieszane na systemowe sufity podwieszane o odporności ogniowej REI60. Obudowy instalacji wykonać z płyt gipsowo-kartonowych.
- na piętrze w pomieszczeniach o wys. 3,19, 3,20m od poziomu posadzki do projektowanego stropu żelbetowego, sufit podwieszany rastrowy 60x60cmgr. 15mm na podkonstrukcji stalowej systemowej, wodoodporny z wełny szklanej o wysokiej gęstości, odporny na większość środków dezynfekujących, wytrzymały wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30 °C bez ugięcia wypaczenia czy też rozwarstwienia, zawieszony na częściowo widocznej podkonstrukcji Connect. Konstrukcja nośna z ocynkowanej stali malowanej proszkowo, możliwość prostego demontażu pojedynczych płyt. Powierzchnia licowa jest malowana, pokryta powłoką łatwą do czyszczenia TH, powierzchnię tylną

zabezpieczono welonem szklanym. Płyty montować na wys. 3m od posadzki. Obudowy instalacji wykonać z płyt gipsowo-kartonowych.

- na piętrze pomieszczenia łazienek – sufity tynkowane, szpachlowane i malowane farbą mineralną w kolorze białym. Obudowy instalacji wykonać z płyt gipsowo-kartonowych.
- Na klatce schodowej piętra należy wykonać obudowę instalacji z płyt ppoż. w klasie odporności REI60
- Na poddaszu kamienicy - systemowe sufity podwieszane o odporności ogniowej REI60
- Na poddaszu oficyny i klatki schodowej – obudowa połaci dachowych płytami gipsowo-kartonowymi o odporności ogniowej EI30, szpachlowanie, malowanie farbą mineralną do wewnątrz w kolorze białym.

### 5.3.9. Elementy wyposażenia stałego

- armatura sanitarna - biała, wraz z osprzętem dla osób niepełnosprawnych wg zestawienia w projekcie instalacji sanitarnych;
- osprzęt elektryczny - kolor elementów widocznych biały wg proj. instalacji elektrycznych;
- szafki piętrowe: elektryczne, teletechniczne, itp. - blaszane, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze ścian (kolor dobrać w oparciu o próbki kolorystyczne farb użytych do malowania ścian), zamykane zgodnie z przeznaczeniem, mocowane w licu wykończonych ścian we wnękach wykuwanych w ścianach.
- parapety okienne zewnętrzne z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej w kolorze ciemnym brązowym gr. 0,7 mm,
- parapety okienne wewnętrzne projektowane – konglomerat szerokość dopasowana do grubości ścian istniejących, gr. 3 cm w kolorze beżowym
- parapety okienne istniejące – przeznaczone do odnowienia i pozostawienia
- wycieraczki wejściowe - zagłębiona w płycie spocznika wejściowego, stalowa krata ocynkowana, zdejmowana - krata pomostowa o odpowiedniej wytrzymałości i oczkach. max. 1.5x1.5 cm

### 5.3.10. Rozwiązania kolorystyczno – materiałowe elewacji

- Ściany zewnętrzne kamienicy i oficyny po oczyszczeniu tynków będą malowane farbami elewacyjnymi krzemianowymi – wg badań konserwatorskich, czyli:
  - kolor ścian, boniowania, okrągłych płycin – kolor rozbielonej ochry np. Keim Exclusiv 9092
  - kolor elementów wystroju architektonicznego czyli gzymsy, fryzy, kapitele, pilastry, opaski wokół okien – kolor złamanej bieli np. Keim Exclusiv 9096
  - kolor cokołów – ciemny brązowy – Keim Exclusiv 9084
- Ściany rozbudowy o klatkę schodową:
  - kolor ścian – kolor jasny brązowy Keim Exclusiv 9087
  - kolor opaski wokół okna - kolor rozbielonej ochry np. Keim Exclusiv 9092
  - kolor cokołu – tynk kamyczkowy w kolorze ciemnym brązowym
- Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej marsylki w kolorze naturalnej czerwieni, matowej;
- Obróbki blacharskie dachu, rury spustowe i rynny z blachy stalowej malowane w kolorze ciemnym brązowym
- stopnie i ławy kominiarskie w kolorze dachówki
- Elementy balustrad schodów zewnętrznych, balkonu stalowe w kolorze ciemno-grafitowym;
- daszki stalowe kute w kolorze ciemno-grafitowym z pokryciem ze szkła hartowanego
- Schody zewnętrzne obłożone płytami z granitu płomieniowanego w kolorze piaskowym;



- Stolarka okienna kamienicy i oficyny w kolorze białym
- Stolarka okienna rozbudowy w kolorze białym
- Stolarka drzwiowa w kolorze jasny orzech;
- Okna połaciowe w kolorze naturalnym sosna z obróbkami w kolorze ciemnym brązowym
- Daszki nad wejściami - systemowe w konstrukcji kutej stalowej, wypełnienie ze szkła hartowanego, zakotwienie do ścian budynku na kotwy systemowe do nadproży drzwiowych; daszki systemowe do akceptacji przez GP bądź rozwiązanie w ramach nadzoru autorskiego;

## 5.4. Izolacje:

### 5.4.1. Izolacje termiczne:

- Połacie dachowe ocieplone warstwą wełny mineralnej gr. min 22cm
- Ściany rozbudowy o klatkę schodową i węzeł cieplny: ściany piwnicy – styrodur gr. 8cm, ściany zewnętrzne wełna mineralna gr. 10cm.
- Podłoga na gruncie – styropian twardy gr. 8cm

### 5.4.2. Izolacje wodochronne:

- Pionowe izolacje ścian piwnic wykonane w systemie bitumicznej powłoki grubowarstwowej
- Pozioma izolacja podłogi na gruncie, ław betonowych wykonana w systemie powłoki bitumicznej przeciwwilgociowej nakładanej dwukrotnie zgodnie z wytycznymi producenta, powłoka musi być przyjazna dla środowiska i nie może wchodzić w reakcje z polistyrenem
- Elementy drewniane mocować do elementów murowanych lub żelbetowych za pośrednictwem papy.
- Pod płytki gresowe w pomieszczeniach mokrych zastosować przeciwwilgociową folię w płynie jako dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią.
- Połąc dachową należy zabezpieczyć izolacjami:
- paroizolacją pod płytami okładzinowymi poddasza, przed izolacją termiczną z wełny mineralnej
- folię wysoko paroprzepuszczalną ułożoną na deskowaniu pełnym połąci

## 6. INSTALACJE:

Budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje podstawowe:

- Wodociągowa z przyłącza waD50;
- Kanalizacja sanitarna podłączona do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
- CO z węża ciepłego
- Ciepła woda z węża ciepłego
- Elektryczna

Projekt zakłada wymianę wszystkich instalacji w budynku.

Pow. zabudowy kamienicy z oficyną	- 261,00m <sup>2</sup>
Pow. zabudowy dobudówki przeznaczonej do rozbiórki	- 17,72m <sup>2</sup>
Pow. zabudowy rozbudowy oficyny o klatkę schodową z węzłem cieplnym	- 22,69m <sup>2</sup>

## **7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE:**

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zabytkowego budynku usługowego w centrum miasta Sokółka przy ul. Piłsudskiego 1. Budynek usytuowany jest szczytowo do ul. Piłsudskiego w narożniku ul. Piłsudskiego i Pl. Kościuszki, granicząc bezpośrednio z ciągami pieszymi tych ulic.

### **Parametry budynku:**

Powierzchnia zabudowy	283,69 - m <sup>2</sup>
Powierzchnia całkowita	614,02 - m <sup>2</sup>
Powierzchnia parteru	196,49 - m <sup>2</sup>
Powierzchnia I piętra	212,01 - m <sup>2</sup>
Powierzchnia poddasza	185,49 - m <sup>2</sup>

Budynek objęty opracowaniem zalicza się do budynków niskich (N) – poniżej 12m

### **Klasyfikacja budynku ze względu na kategorie zagrożenia.**

Mając na uwadze przewidywane przeznaczenie obiektu jako obiekt użyteczności publicznej z lokalami usługowymi/usługi kultury na parterze oraz pomieszczeniami biurowymi i pracowniami artystycznymi na piętrze i poddaszu na podstawie § 209 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 – tekst jednolity) obiektu został zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Ze względu na odległość przebudowywanego obiektu od obiektów sąsiednich poniżej 8 m część okien na podstawie paragrafu 232 ust. 6 warunków technicznych zaprojektowano w klasie E60 – powierzchnia przeszklenia nie przekracza 10% i nie stanowi obudowy drogi ewakuacyjnej.

### **Kwalifikacja obiektu ze względu na wysokość:**

Określona wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi po wykonaniu zabudowy części poddasza jak stropu w klasie REI 60 wynosi poniżej 12 m co pozwala na zakwalifikowanie obiektu jako niskiego (N).

### **Strefy zagrożenia wybuchem.**

W obiekcie nie będą przechowywane i magazynowane substancje palne oraz substancje mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe.

W obiekcie nie wystąpią pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone wybuchem.

### **Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.**

Budynek znajduje się w odległości:

- od granicy zabudowanej działki nr 920/4 - 10,39m
- od najbliższego budynku zlokalizowanego na działce 3077/6 - poniżej 1m

### **Wymagania budowlano – techniczne. Klasa odporności pożarowej budynku**

Przy kwalifikacji obiektu niskiego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III zgodnie z § 212 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 – tekst jednolity) obiekt powinien spełniać wymagania klasy C odporności pożarowej.

Wszystkie zastosowane materiały na elementy konstrukcyjne i budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną ITB.

Istniejące słupy drewniane w poziomie poddasza należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R 30 (stosować materiały i rozwiązania posiadające aktualną aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej).

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  
Mając na uwadze konieczność wzmocnienia stropu nad parterem w celu spełnienia wymagań klasy REI 60 odporności ogniowej wymagane jest zabezpieczenie od strony parteru np. w systemie lekkiej zabudowy jak dla stropów.  
Strop nad piętrem powinien być wymieniony na strop o konstrukcji spełniającej wymagania odporności ogniowej REI 60.

### **Przepusty instalacyjne**

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Należy pamiętać o przejściach instalacji przez ściany wydzielające klatkę schodową.

### **Warunki ewakuacji**

Warunki ewakuacji z obiektu będą spełnione przy zachowaniu następujących warunków:

-poziome drogi ewakuacyjne mają szerokość powyżej 1,40 m; przy zaprojektowanym układzie korytarzowym na korytarzach nie mogą znajdować się żadne elementy ograniczające szerokość drogi ewakuacyjnej oraz ograniczające warunki ewakuacji,

-klatka schodowa obudowana ścianami w klasie REI 60 i zamykana drzwiami EI 30 oraz wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu – dwa systemowe okna dachowe uruchamiane przez system detekcji dymu na klatce schodowej o łącznej powierzchni czynnej powyżej 1 m<sup>2</sup>,

-wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej dwu skrzydłowe o szerokości w świetle ościeżnicy minimum 1,2 m natomiast szerokość nie blokowanego skrzydła drzwi powinna wynosić nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy,

-szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń ogólnodostępnych wynosi nie mniej niż 0,9 m,

-obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych przy pomieszczeniach handlowych, usługowych i biurowych jest wykonana w klasie EI 15 odporności ogniowej,

-długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach usługowych, handlowych i biurowych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną nie przekracza dopuszczalnych 40 m,

-długość dojsć ewakuacyjnych od wyjścia z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną do wydzielonej klatki schodowej nie przekracza dopuszczalnych 30 m przy jednym dojściu oraz poniżej 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Istniejąca klatka schodowa na wniosek Podlaskiego Konserwatora Zabytków pozostaje jako zabytkowa jednak nie pełni ona roli klatki ewakuacyjnej.

Na podstawie paragrafu 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) projekty usuwania dymów z klatki schodowej zostaną uzgodnione przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

### **Wymagania dla elementów wykończenia wewnątrz**

W strefach pożarowych ZLIII stosowanie do wykończenia wewnątrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,

w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

1)  $t_i \geq 4s$ ,

2)  $t_s \leq 30s$ ,

3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie występują płonące krople.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Pomieszczenia biurowe i pracownia na poddaszu powinny być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami w klasie odporności ogniowej EI 30 – np. zabudowa systemowa GKF dla poddaszy.

### **Wyposażenie w instalacje.**

Na podstawie przyjętego wstępnego scenariusza rozwoju zdarzeń pożarowych przewidziano wyposażenie obiektu w następujące instalacje:

instalacje elektryczną z głównym wyłącznikiem prądu przy głównym wejściu do obiektu – wg odrębnego opracowania,

instalacje wentylacji: mechanicznej i grawitacyjnej – wg odrębnego opracowania,

instalację odgromową dobraną zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-IEC 61024-1-1 marzec 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Zasady ogólne Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych; instalacja odgromowa powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie wiedzą techniczną oraz PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - szczegółowe wymagania wg odrębnego opracowania,

wewnętrzna instalacja wodociągowa – nie wymagana,

stałe urządzenia gaśnicze – nie wymagane w obiekcie,

dźwiękowy system ostrzegawczy – nie wymagany w obiekcie,

dźwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych – nie wymagany w obiekcie.

Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich. Mając na uwadze przeznaczenie obiektu powinien on być wyposażony w gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grup ABC w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicy na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni obiektu.

Gaśnice w obiekcie powinny być rozmieszczone zgodnie z wymaganiami określonymi w § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

### **Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.**

#### **Dojazd pożarowy.**

Dojazd pożarowy na teren inwestycji znajduje się z ulicy Piłsudskiego i Pl. Kościuszki. Odległości drogi pożarowej od budynku w odległości min.5m, max. 15m. Pomiędzy drogą p.poż., a budynkiem nie projektuje się obiektów i elementów małej architektury powyżej 3m.

Zgodnie z § 13 ust. 2 droga pożarowa umożliwia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów), a jej szerokość wynosi 4,5m.

Wskazane parametry wypełniają postanowienia dla drogi pożarowej wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

#### **Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.**

Zaopatrzenie obiektu w wodę do celów przeciwpożarowych w ilości 10 dm<sup>3</sup>/s powinno być zrealizowane z istniejących hydrantów zewnętrznych na sieci miejskiej. Najbliższy w odległości znajduje się w odległości do 75 m a następne do 150 m.

Wymaganą ilość wody powinny zapewniać hydranty zlokalizowane na sieci miejskiej.

Istniejący hydrant zlokalizowany jest na terenie działki nr 922- odległość od budynku około 12,66 m.

Hydranty zewnętrzne zostały wskazane na projekcie zagospodarowania terenu.

Wymagana ilość wody powinna być potwierdzona przeprowadzanymi badaniami

w zakresie określenia wydajności i ciśnienia; hydranty zewnętrzne – zostaną wskazane na projekcie zagospodarowania terenu.

### **Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego**

Przed rozpoczęciem użytkowania obiektu należy opracować i wdrożyć do stosowania instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymaganiami określonymi w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Instrukcja powinna obejmować obowiązki właścicieli i użytkowników poszczególnych lokali handlowo-usługowych oraz biurowych.

## 8. BHP.

### 8.1. Ogólne wymagania BHP

- Budynek objęty opracowaniem jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie BHP.
- w galerii/sali konferencyjnej na poddaszu przebywanie osób do 4h – pomieszczenie nie jest przewidziane do stałej pracy
- Przeszklenia w drzwiach i oknach wg zestawienia wykonać ze szkła bezpiecznego.
- Okna umieszczone powyżej 150 cm nad posadzką zaopatrzyć w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki typu „HAU-TAU”.
- W klatce schodowej projektowanej ze względów bezpieczeństwa na spocznikach krawędzie należy wykończyć specjalnymi profilami uniemożliwiającymi swobodny upadek jakichkolwiek przedmiotów do przestrzeni duszy;
- Pierwsze drzwi do zespołów sanitarnych zaopatrzyć w samozamykacze dostępne z poziomu posadzki.
- W pomieszczeniach sanitarnych wykonać wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wiatraczkami włączanymi razem ze światłem.
- Do konserwacji i obsługi dachu i kominów stosować drabiny zewnętrzne BHP posiadające odpowiednie atesty.
- Wyroby budowlane zastosowane do realizacji projektu powinny posiadać oznakowanie CE lub B
- Wszystkie urządzenia należy instalować i użytkować zgodnie z DTR (dokumentacją techniczno-ruchową) dostarczoną przez producentów urządzeń.
- Obsługa urządzeń technologicznych wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowej ich eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urządzeń.
- Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

## 9. SANEPID

- Projektowany budynek jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie Sanepid.
- Odpadki będą tymczasowo przechowywane w istniejących pojemnikach na odpady, w istniejącym śmietniku na terenie działki.
- Dla pracowników i użytkowników obiektu przewidziano na każdej kondygnacji zespoły sanitarne (męski, damski i dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenie porządkowe

## 10. OCHRONA ŚRODOWISKA:

Przy projektowaniu brano pod uwagę następujące aspekty:

- Zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających - ochrona przed hałasem,
- Przewiduje się zastosowanie urządzeń energooszczędnych,
- Nie przewiduje się zagrożeń dla fauny i flory.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwiązania funkcjonalne i materiałowe nie będą powodować ujemnego wpływu na środowisko zewnętrzne.

Projektowany obiekt nie narusza równowagi środowiska naturalnego, a projektowane rozwiązania są proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia.

## 11. UWAGI KOŃCOWE:

- Projekt stanowi przebudowę, nadbudowę i rozbudowę a także zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w obiekcie istniejącym. Szereg rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej opracowano w sposób optymalny, posiłkując się dostępną archiwalną inwentaryzacją obiektu, a także na bazie bieżących pomiarów inwentaryzacyjnych. W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność korygowania projektu jeśli wymagać tego będzie dobro przebudowywanej tkanki obiektu, a także opracowana dokumentacja projektowa.

Zastrzeżenie to obejmuje zwłaszcza konstrukcję budynku (posadownienie, ściany stropy, dach, etc...), sposób wykończenia oraz układ funkcjonalny. W każdym wypadku konieczna będzie konsultacja z autorem projektu.

- Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych z projektami branżowymi skonsultować się z Generalnym Projektantem (GP). Położenie wszystkich przebiegów zweryfikować z wszystkimi projektami branżowymi.
- Przed docelowym ukształtowaniem przejść, wnęk i otworów w ścianach należy przewidzieć możliwość transportu urządzeń i wyposażenia technicznego budynku! Wszystkie ściany murowane, wydzielające powierzchnie techniczne i przez które przechodzą instalacje, wykonać po wprowadzeniu do pomieszczeń urządzeń instalacyjnych, oraz po wykonaniu instalacji wewnętrznych.
- Montaż i sposób osadzenia urządzeń technologicznych, w posadźce, ścianach, stropie itp., wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.
- Hydroizolacje wykonać ze szczególną starannością, pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.
- Ze względu na cienkie warstwy wykończeniowe podłóg, spoczników i biegów schodowych, należy wykonać z dużą dokładnością.
- Światło otworów drzwiowych przyjmować z tolerancją dodatnią.
- W ścianach murowanych istniejących i projektowanych wykonywać nadproża wg. proj. konstrukcyjnego.
- Dodatkowe otwory do średnicy 100 mm włącznie, wiercić w wykonanych przegrodach, po uprzedniej konsultacji lokalizacji przebiegu, z GP.
- Wszystkie przebiegi instalacyjne w ścianach zewnętrznych wykonać jako wodoszczelne - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach instalacji.
- Ostateczną ilość przebiegów i średnicę rur teletechnicznych, określić po wyborze firmy telekomunikacyjnej.
- Przejście instalacji przez przegrody w ramach różnych stref pożarowych wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz wytycznymi przeciwpożarowymi, zamieszczonymi w projekcie.
- Odpowiednio rury wentylacyjne z pomieszczeń technicznych i pionów kanalizacji zostaną zabezpieczone izolacją akustyczną, zgodnie z wytycznymi dostawcy rur.
- Wpusty podłogowe punktowe i liniowe osadzić zgodnie z technologią. Sposób osadzenia skonsultować z GP w nadzorach.
- Przed zalaniem betonem posadźek, słupów i ścian wylewanych, sprawdzić prawidłowość montażu zalewanych elementów instalacji elektrycznej i sanitarnej, ujętych w projekcie.
- Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie zamiennych, materiałów wykończeniowych, o jednakowych standardach, posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia, po uprzednim zaaprobowaniu w/w, przez Generalnego Projektanta.
- Obróbki blacharskie: kominów, gzymsów, attyk, itp., jeśli nie określa tego Detal – wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną (blacha stalowa powlekana, okap nie większy niż h=8cm).
- Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, wydanymi w dniu 10.03.2008 roku, nad pracami związanymi z remontem elewacji należy wyznaczyć nadzór konserwatorski.  
Program prac konserwatorskich (którego wykonanie zostało nakazane w w/w wytycznych) stanowi integralną część dokumentacji projektowej. Znajduje się w nim zapis, iż przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zbadać tynki czy nie zachowały się pozostałości warstw oryginalnych, a w przypadku ich odkrycia wykonać badania stratygrafii nawarstwień malarskich.
- Wszystkie prace powinny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i praktykę w konserwacji obiektów zabytkowych.

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego projektu są własnością w/w zespołu autorskiego.

Opracował:

mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

**Balustrada Istniejąca klatki schodowej:**





Zdj. nr 1. Klatka schodowa – parter – widok na bieg schodowy



Zdj. nr 2. Klatka schodowa – parter – widok na balustradę



Zdj. nr 3. Klatka schodowa – parter – widok na drzwi do pomieszczenia pod biegiem schodowym



Zdj. nr 4. Klatka schodowa – spocznik pośredni między parterem a piętrem – widok w stronę parteru




Zdj. nr 5. Klatka schodowa – spocznik pośredni między parterem a piętrem – widok w stronę piętra



Zdj. nr 6. Klatka schodowa – spocznik pośredni między parterem a piętrem – widok na balustradę biegu prowadzącego na poddasze



Zdj. nr 7. Klatka schodowa – spocznik pośredni między piętrzem a poddaszem – widok w stronę piętra

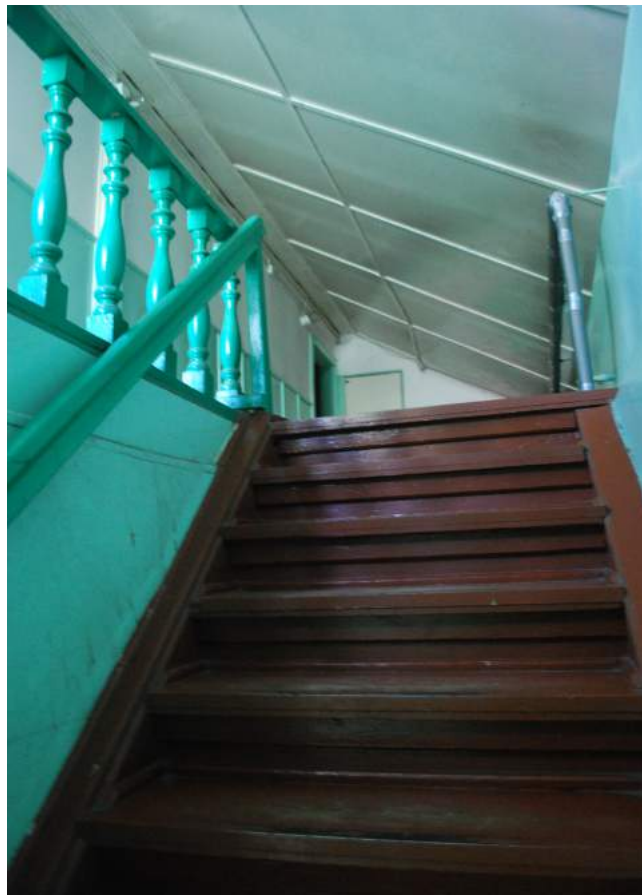

Zdj. nr 8. Klatka schodowa – widok biegu prowadzącego na poddasze



Zdj. nr 9. Klatka schodowa – widok balustrady tralkowej na poddaszu

#### **4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w szczególności § 2)

**OBIEKT:** PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY ZABYTKOWEGO  
BUDYNKU W SOKÓŁCE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ  
PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 1 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

**ADRES INWESTYCJI:** ul. Piłsudskiego 1, 16-100 Sokółka  
dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7  
jednostka ewidencyjna 201108\_4 Sokółka  
obręb ewid. 201108\_4.0034 Sokółka

**INWESTOR:** Gmina Sokółka, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka

**STADIUM:** ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** PTASZYŃSKI ARCHITEKTURA ROMAN PTASZYŃSKI  
UL. DR IRENY BIAŁÓWNY 9/6, 15-437 BIAŁYSTOK

**Architektura:**  
**Projektant:** mgr inż. arch. Roman Ptaszyński BŁ-POKK11/2003

**Sprawdzający:** mgr inż. arch. Jacek Szlis BŁ/96/01

**Konstrukcja:**  
**Projektant:** mgr inż. Sławomir Sanejko Bł/138/93

**Sprawdzający:** mgr inż. Tadeusz Mielech Bł/422/74

**Instalacje sanitarne:**  
**Projektant:** mgr inż. Maciej Sawicki BŁ/22/00

**Sprawdzający:** mgr inż. Barbara Zdzisława Wojsław BŁ-146/88, BŁ-214/93

**Instalacje elektryczne:**  
**Projektant:** mgr inż. Wojciech Grudziński BŁ/138/92

**Sprawdzający:** mgr inż. Marek Jodkowski BŁ/63/02

Białystok 05.06.2018

prawa autorskie zastrzeżone



## **1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.**

- wykonanie wykopów pod fundamenty rozbudowy oficyny
- roboty betonowe ław fundamentowych, roboty izolacyjne
- murowanie ścian zewnętrznych rozbudowy oficyny
- prace rozbiórkowe na zewnątrz budynku
- prace rozbiórkowe wewnątrz budynku
- rozbiórka konstrukcji i pokrycia dachowego
- wymiana stolarki otworowej
- remont elewacji budynku

## **2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.**

Na terenie opracowania znajduje się budynek zabytkowy murowany usługowo-mieszkalny, niepodpiwniczony, posiadający dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe. Do budynku dobudowana jest dobudówka mieszcząca węzeł cieplny. Z budynkiem zabytkowym sąsiaduje budynek murowany usługowy w odległości 80cm i 534cm.

## **3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.**

Na terenie opracowania nie znajdują się elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## **4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.**

Na placu budowy znajdują się następujące strefy szczególnego zagrożenia zdrowia:

- strefa wykonywania robót ziemnych wzdłuż ścian budynku
- strefa wykonywania robót rozbiórkowych, montażowych, dekarskich na całej powierzchni dachu
- strefa wykonywania robót montażowych stolarki otworowej na elewacjach budynku
- strefa wykonywania robót elewacyjnych

## **5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.**

Instruktaże pracowników należy przeprowadzić w oparciu o fachową wiedzę techniczną oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr 47, poz. 401), ze szczególnym uwzględnieniem:

Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi i przebudowie.

Rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rozdział 9. Roboty na wysokości.

- Rozdział 10. Roboty ziemne.  
Rozdział 11. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.  
Rozdział 12. Roboty murarskie i tynkarskie.  
Rozdział 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.  
Rozdział 15. Roboty montażowe.  
Rozdział 17. Roboty dekarские i izolacyjne.  
Rozdział 18. Roboty rozbiórkowe.

Instruktaże powinny obejmować:

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia
- konieczność i zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, tj. kaski ochronne, rękawice, i inne;
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
- zasady transportu i składowania materiałów

#### **6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM.**

- instruktaż pracowników- pkt.5
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych z drogami dojazdowymi jednostek straży pożarnej
- rozmieszczenie środków pomocy doraźnej, tj. apteczki, itp.
- rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzętu zmechanizowanego
- rozmieszczenie i oznakowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów zmechanizowanych na potrzeby budowy
- ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejściami
- zabezpieczenie wykopów


Opracował:  
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

<b>MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH</b> Ark. Nr 1(1)	
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej (KERG)	Nr Rob. Wyk.: 251/2017 KERG: GKN.I.6642.6.1414/2017
<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 201108_4
	nazwa SOKÓŁKA
Obręb ewidencyjny	identyfikator 201108_4.0034
	nazwa SOKÓŁKA
SKALA MAPY 1:500	
Nazwa układu współrzędnych	Ukl. 2000
	wysokościowych KRONSTADT 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji - (mapa aktualna w zasięgu)	-----
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*	Mapa do celów projektowych bez ustaleń obciążeń służebnościami gruntowymi
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	Brak
data opracowania mapy: 30.10.2017	ark. mapy zasadn.: 8.199.16.05.3.1
<b>INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA</b>	
Nr punktu - brak	brak
<p><b>Geo-inwest</b> USŁUGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Łukasz Moździerski 16-100 Sokółka, Os. Centrum 17 tel. 085 711 1102, 512 204 747 NIP 525-545-81-98, REGON 141333</p> <p><b>GEODETA UPRAWNIONY</b> mgr inż. Łukasz Moździerski 16-100 Sokółka, Głogowska 297 tel. 711 01 01 01, kom. 512 204 747</p>	
NAZWA / imię i nazwisko Wykonawcy data i podpis osoby reprezentującej WYKONAWCĘ	Imię i nazwisko nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę
Pozostałe wykazywane na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wykluczają się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie.	

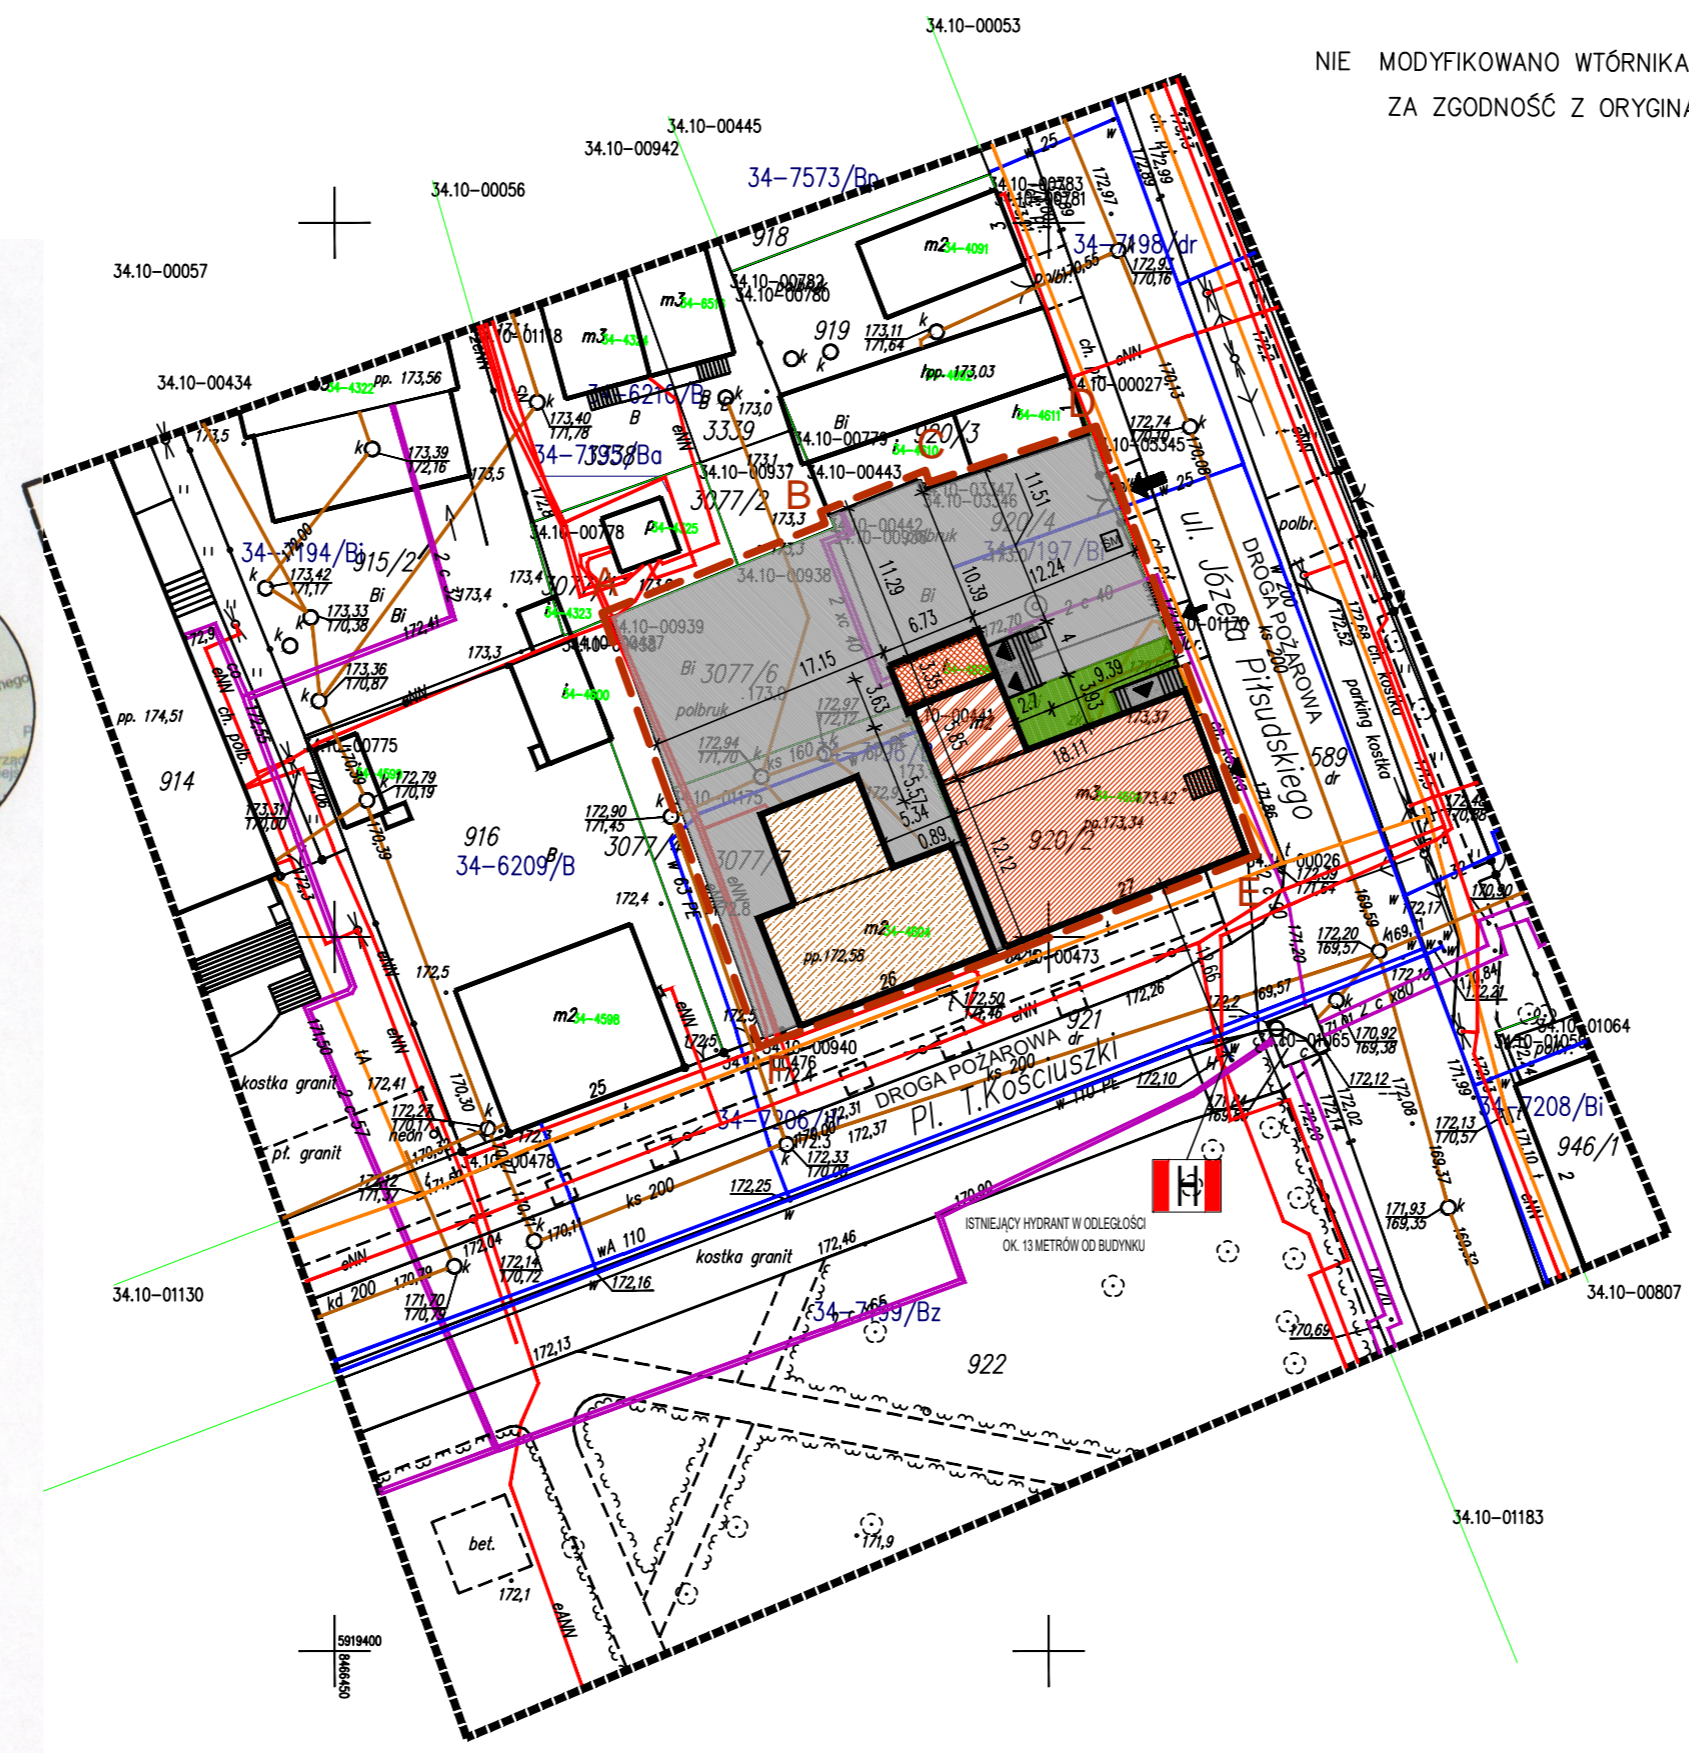

NIE MODYFIKOWANO WΤRÓNIKA GEODEZYJNEGO  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY

- LEGENDA:**
- A...F**
  - ◀ PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU
  - ◀◀ ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO BUDYNKU
  - ◀◀◀ ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN OPRACOWANIA
  - ◀◀◀◀ ISTNIEJĄCE WEJŚCIE NA TEREN OPRACOWANIA
  - [diagonal lines] ISTNIEJĄCE BUDYNKI NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM
  - [orange diagonal lines] KAMIENICA ZABYTKOWA - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
  - [red diagonal lines] OFICyna ZABYTKOWA KAMIENICY - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA
  - [orange diagonal lines] PROJEKTOWANA ROZBUDOWA OFICYNY KAMIENICY ZABYTKOWEJ O KLATKĘ SCHODOWĄ I WĘZEL CIEPLNY
  - [grey] POWIERZCHNIA OBJĘTYCH OPRACOWANIEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
  - [grey] ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z POLBRUKU
  - [green] ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
  - [square with X] ISTNIEJĄCY ŚMIETNIK

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	m2	%
POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ NIE OBJĘTEJ OPRACOWANIEM:	166,28m2	14,50%
POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY ZABYTKOWEJ - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA	224,49m2	19,57%
POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ OFICYNY KAMIENICY - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA	36,51m2	3,18%
POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY OFICYNY KAMIENICY	22,69m2	1,98%
POWIERZCHNIA OBJĘTYCH OPRACOWANIEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	19,23m2	1,68%
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z POLBRUKU	639,09m2	55,71%
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA	38,72m2	3,38%
POWIERZCHNIA DZIAŁEK	1147,00m2	100%

Podpisana s.j. za niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA SOKÓLSKI ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego: P. 201108.0034.003

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu: 09.11.2017

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej: z up. Starosta Anetta Glińska

Inspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Inwestycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:  
**Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka**


Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok**

Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:  
**ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:		
Architektura:				
Projektant:				
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ-POKK-11/03			
Sprawdzający:				
mgr inż. arch. Jacek Szlis	BŁ/96/01			
Konstrukcja:				
Projektant:				
mgr inż. Sławomir Sanejko	BŁ-138/93			
Sprawdzający:				
mgr inż. Tadeusz Mielech	BŁ 422/74			
Instalacje sanitarne:				
Projektant:				
mgr inż. Barbara Dądzisława Wojsław	BŁ-146/88, BŁ-214/93			
Sprawdzający:				
mgr inż. Maciej Sawicki	BŁ-22/00			
Instalacje elektryczne:				
Projektant:				
mgr inż. Wojciech Grudziński	BŁ 138/92			
Sprawdzający:				
mgr inż. Marek Jodkowski	BŁ 63/02			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-21/2017	1:500	05/06/2018	Z-1	B

1. WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHYTEKTONICZNĄ. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKcie UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACJI, ITP. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
3. ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BIEŻĄCO W NATURZE.
4. POZYCJE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJ. KONSTRUKCJI

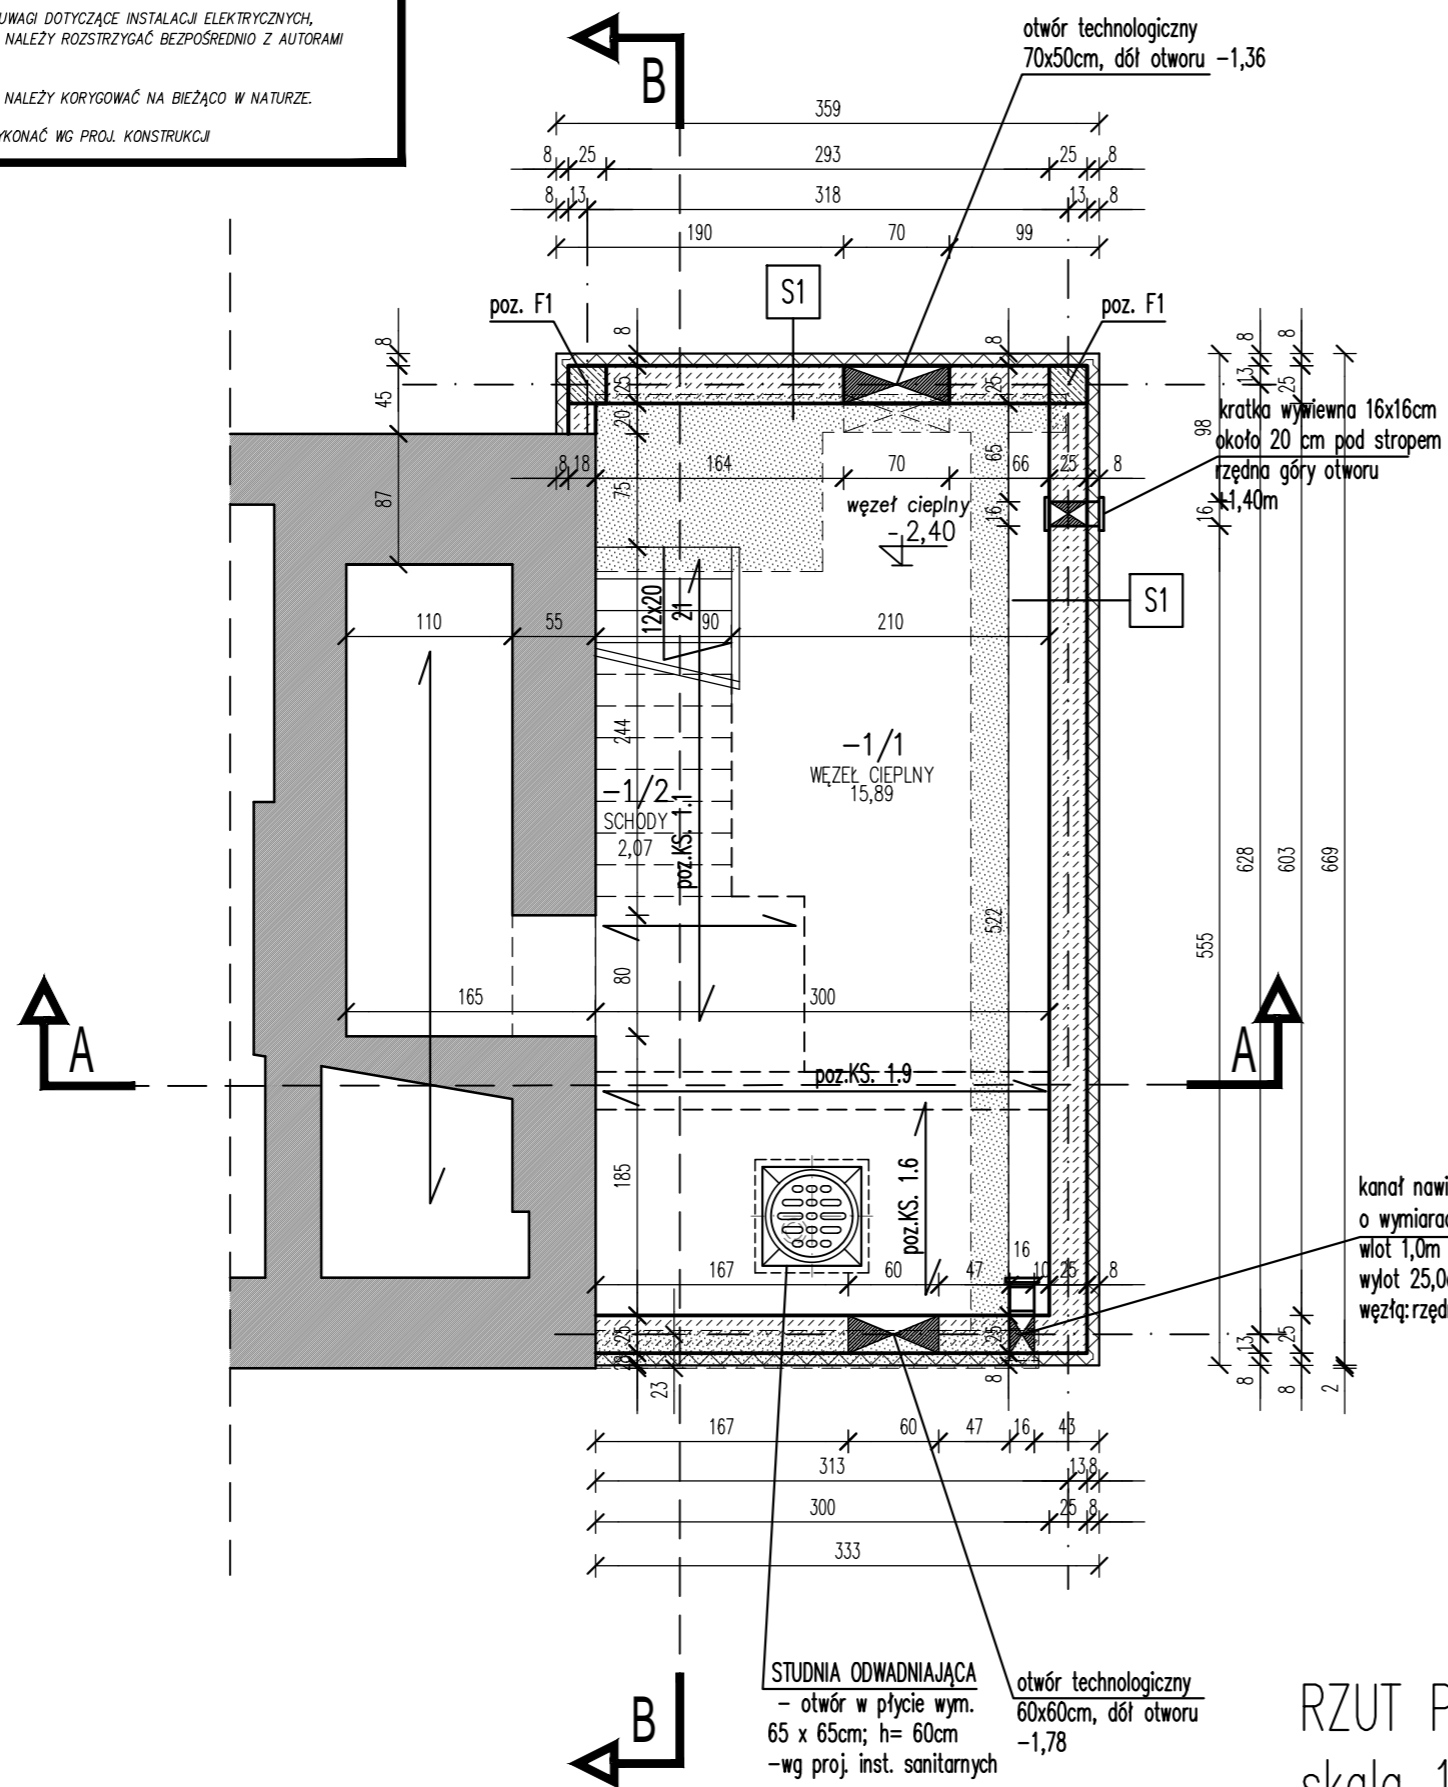


Legenda:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ROZBIÓRKA ŚCIAN
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE LEKKIE Z PŁYT GKB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIWNICY			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	m2
-1/1	WĘZEŁ CIEPLNY	GRES	15,72
-1/2	SCHODY	GRES	4,31
RAZEM			20,03

Orientacja:

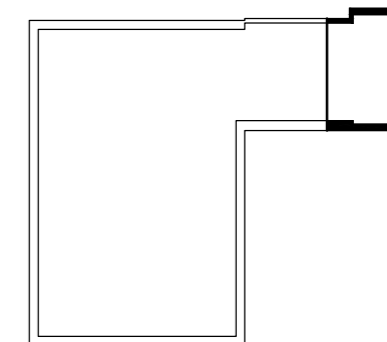

Inwestycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
 Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:  
**Gmina Sokółka**  
 Pl. Kościuszki 1  
 16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
 ROMAN PTASZYŃSKI  
 ul. dr Ireny Białówny 9/6  
 15-437 Białystok


Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:  
**RZUT PIWNICY**

Branża:		Nr upraw.:	Podpis:
Architektura:			
Projektant:			
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ-POKK-11/03		
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Jacek Szlis	BŁ/96/01		
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-1
			Rev. B

RZUT PIWNICY  
 skala 1:50



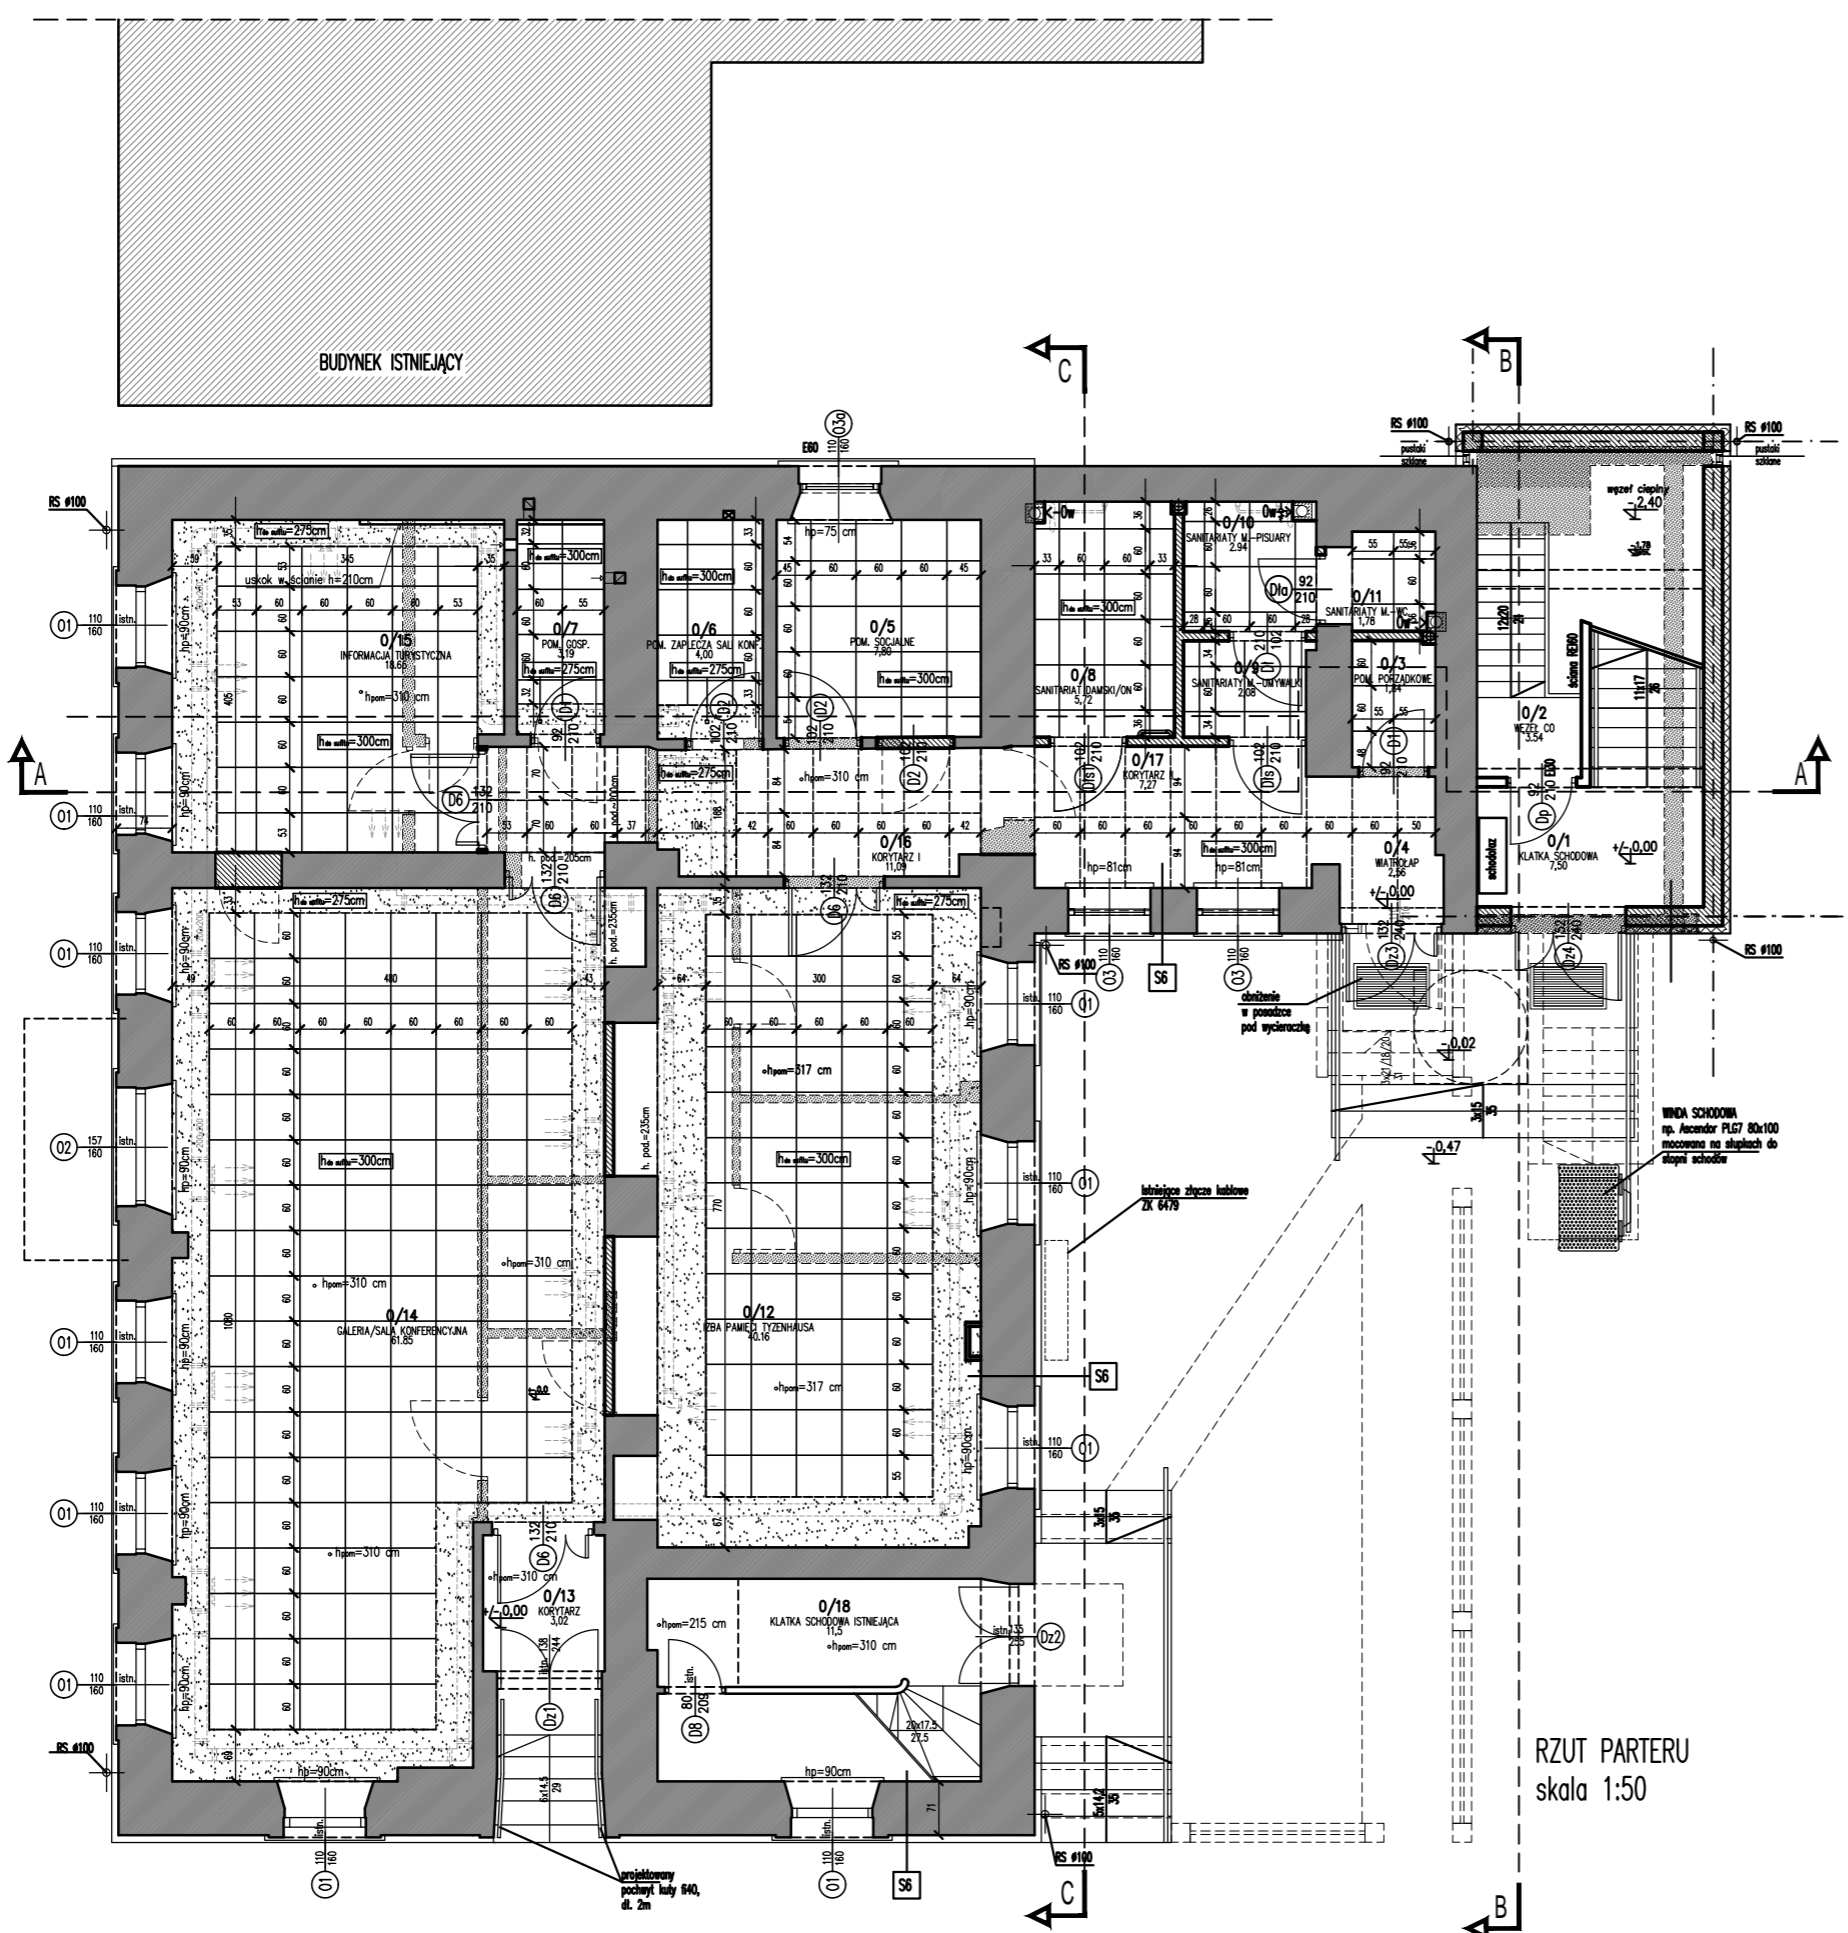


RZUT PARTERU  
skala 1:50

- Legenda:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
  - ROZBIÓRKA ŚCIAN
  - ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
  - ŚCIANY PROJEKTOWANE LEKKIE Z PŁYT GKB

- LEGENDA:
- POMIESZCZENIA MOKRE, POKÓJ SOCJALNY, SZATNIE; SUFIT PODWIESZANY SKŁADAJĄCY SIĘ Z PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ KOLOR RAL 9016 (BIAŁY); WYM. MODULARNE 600X600MMx20MM;
  - SUFIT PODWIESZANY SKŁADAJĄCY SIĘ Z PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ KOLOR RAL 9016 (BIAŁY); WYM. MODULARNE 600X600MMx20MM;
  - PŁYTY G-K

WYSOKOŚĆ OD PODŁOGI DO SUFITU PODWIESZANEGO W MIEJSCACH GDZIE SUFIT OBUDOWANY JEST PŁYTĄ G-K, H=275cm.

W POZOSTAŁYCH MIEJSCACH WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ H=300cm.

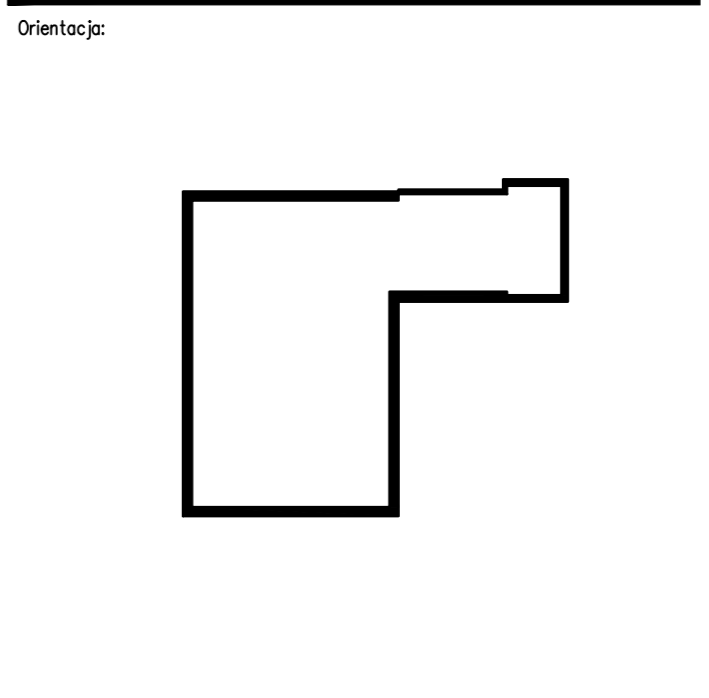

Investycja:  
Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7. Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:  
Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok


Faza opracowania:  
ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:  
SUFITY PODWIESZANE-RZUT PARTERU

Branża:		Nr upraw.:		Podpis:	
Architektura:					
Projektant:					
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		BŁ-PKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz					
Sprawdzający:					
mgr inż. arch. Jacek Szlis		BŁ/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.	
PT-5/2018	1:100	05/06/2018	A-2a	B	

1. WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USTYLIOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KORYGOWAĆ Z DOKUMENTACJI ARCHYTEKTONICZNA. WIEZELNE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KIERUNKU NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACJI, ITP. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRAWIAMI BRANŻOWYMI.
3. ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BEZCIEŻO W NATURZE.
4. POZYCIE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WZGLĘDNIEM DO KONSTRUKCJA.

Orientacja:

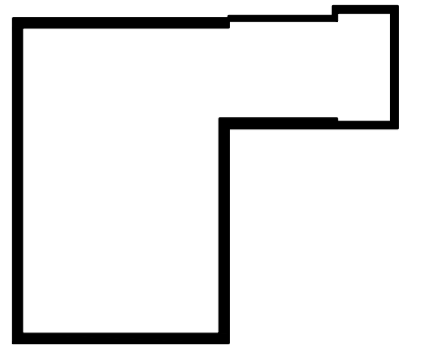


Legenda:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ROZBIÓRKA ŚCIAN
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE LEKKIE Z PŁYT GKB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	m2
1/1	KLATKA SCHODOWA	GRES	18,09
1/2	KOMUNIKACJA	GRES	15,46
1/3	POM. PORZĄDKOWE	GRES	2,75
1/4	WC MĘSKIE	GRES	7,46
1/5	WC DAMSKIE/D.N.	GRES	5,42
1/6	HDL	GRES	9,87
1/7	POKÓJ SOCJALNY	GRES	9,33
1/8	POM. BIUROWE	WYKŁ. DYWANOWA	14,77
1/9	KOMUNIKACJA	GRES	12,49
1/10	PRACOWNIA GARNCARSKA	GRES	27,17
1/11	ZAPLECZE PRACOWNI GARNCARSKIEJ	GRES	9,38
1/12	POM. BIUROWE	WYKŁ. DYWANOWA	19,80
1/13	PRACOWNIA RZĘZBIARSKA	GRES	26,81
1/14	HDL	GRES	13,22
1/15	KLATKA SCHODOWA ISTNIEJĄCA	DREWNO/ GRES	11,80
1/16	POM. TECHNICZNE CENTRALI WENTYLACYJNEJ	GRES	8,19
RAZEM			212,011
			0

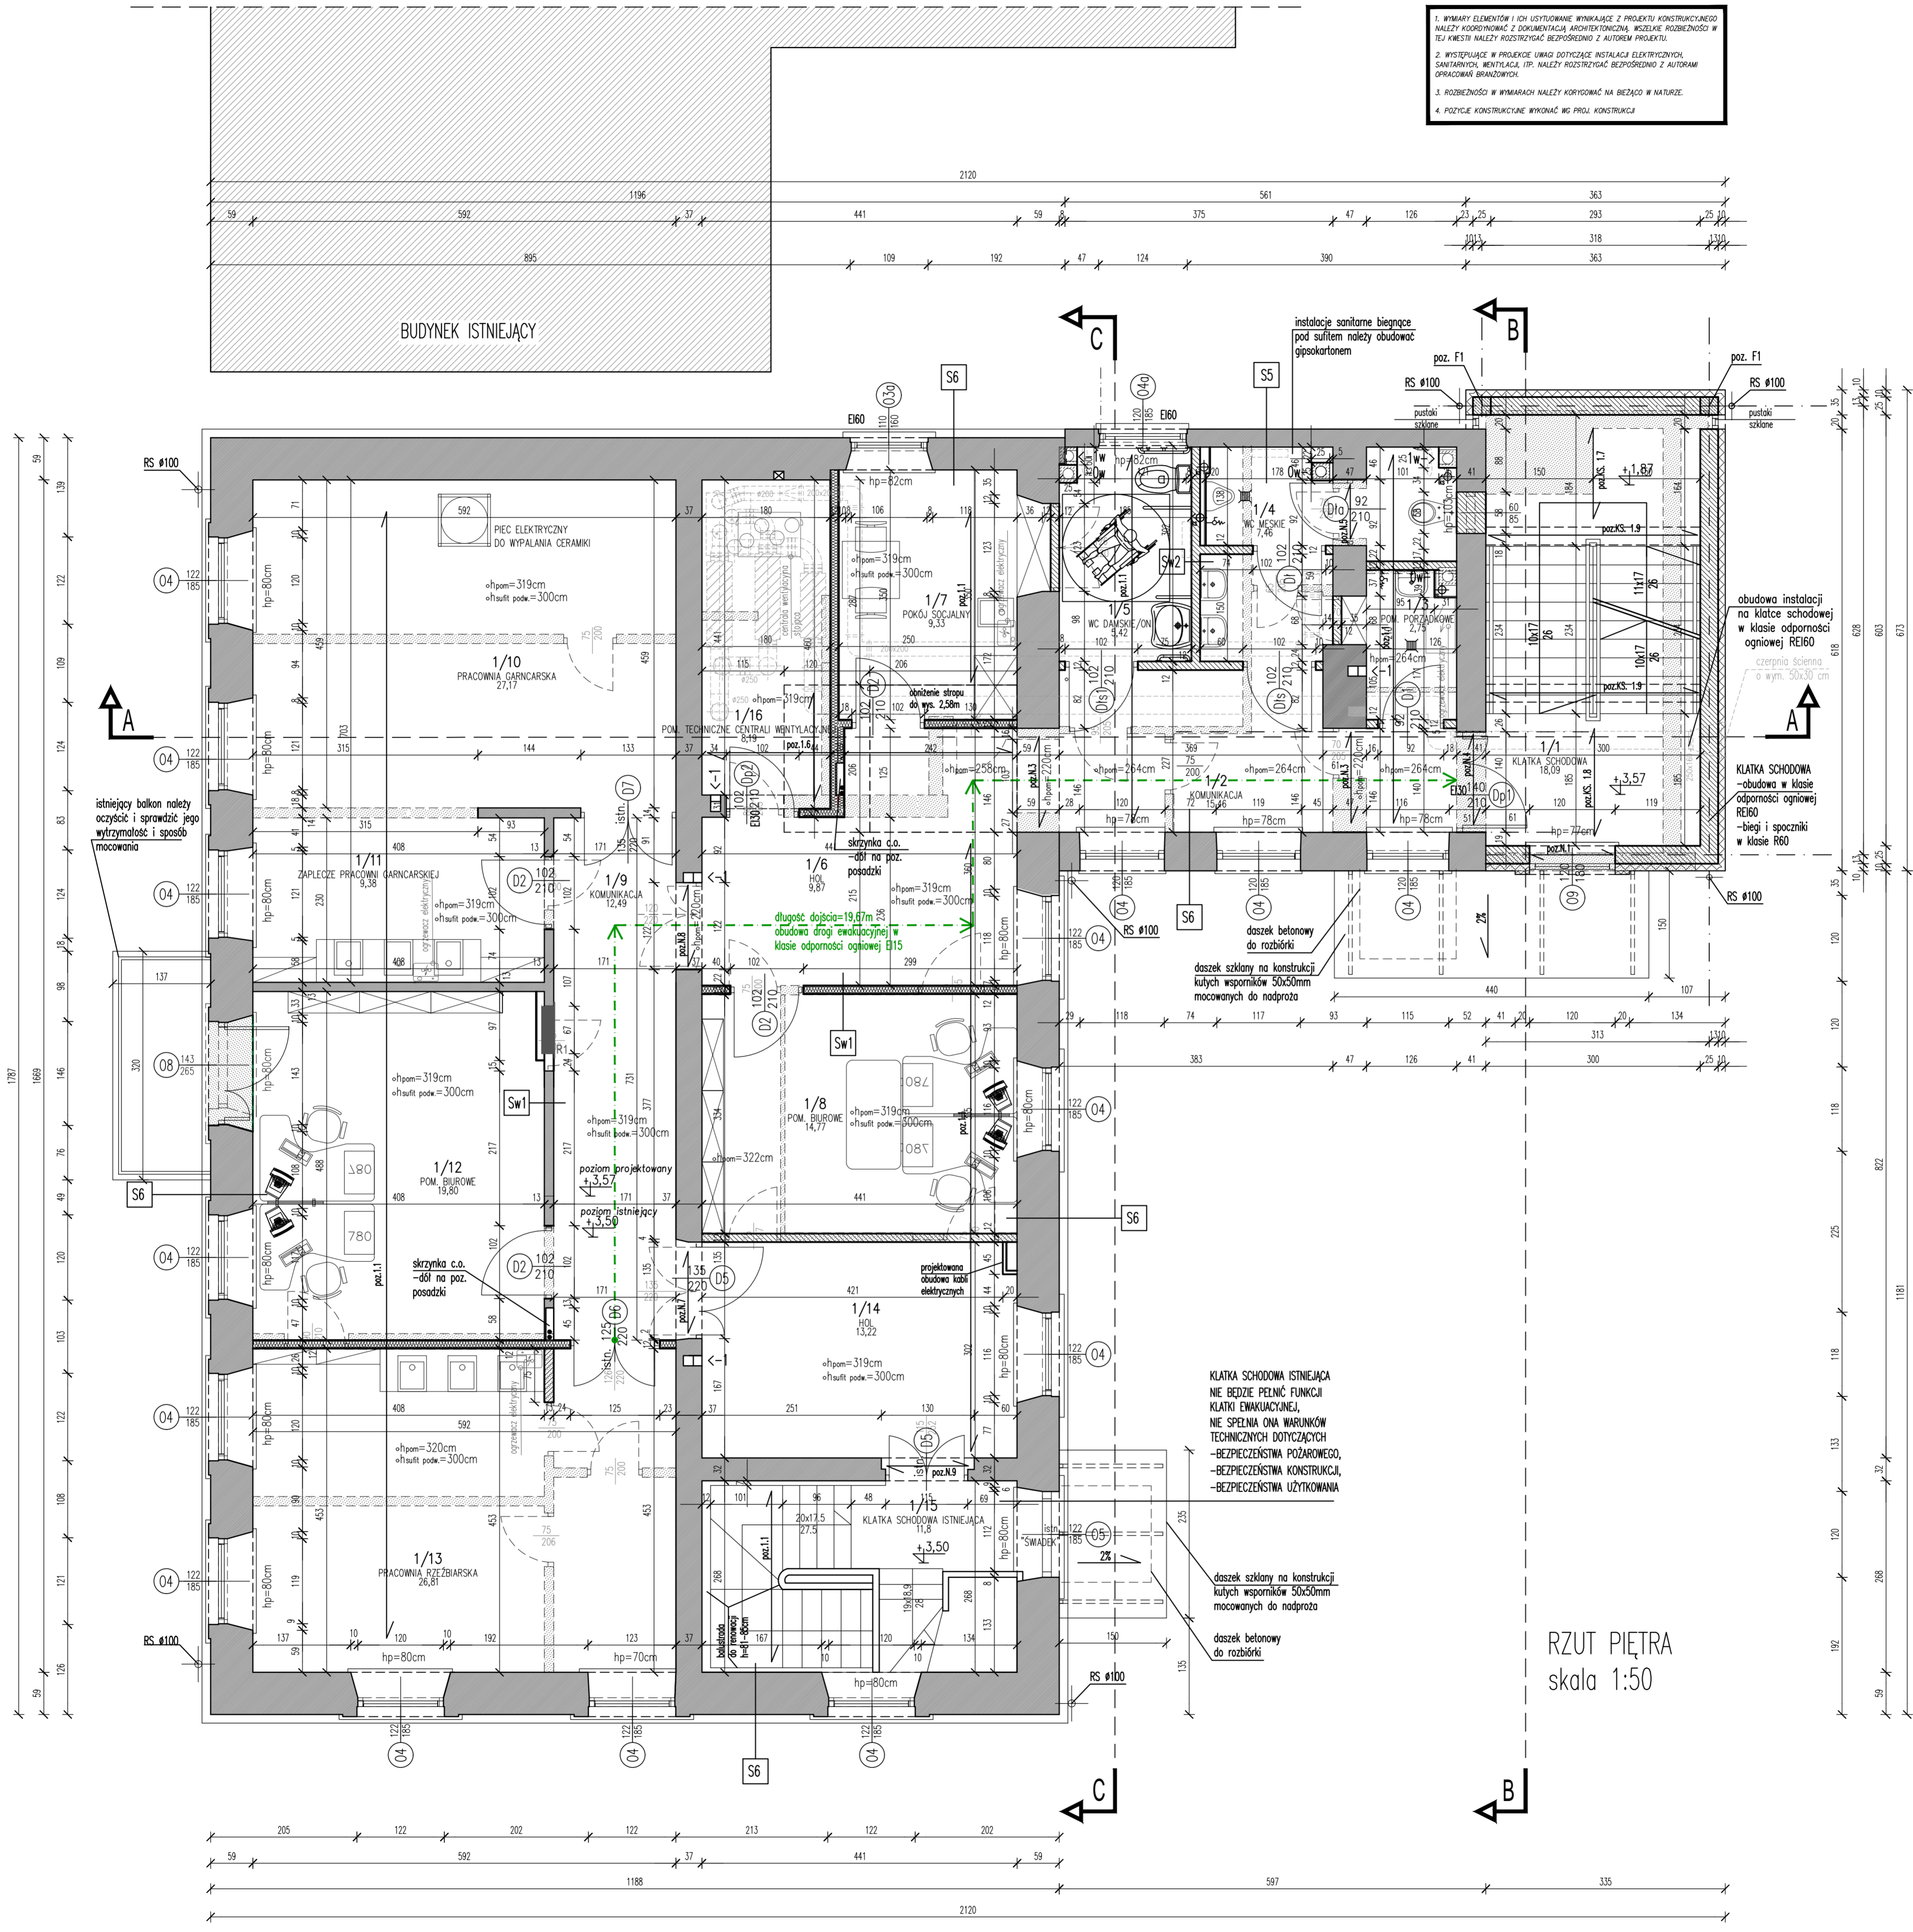

RZUT PIĘTRA  
skala 1:50

Investycja:  
Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1  
na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Investor:  
Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka


Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białowony 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:  
ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:  
RZUT PIĘTRA

Projektant:	mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BL-PKK-11/03
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jacek Szlis	BL/96/01
Nr rys.:	A-3	B

Nr proj.: PT-5/2018  
Skala: 1:50  
Data: 05/06/2018

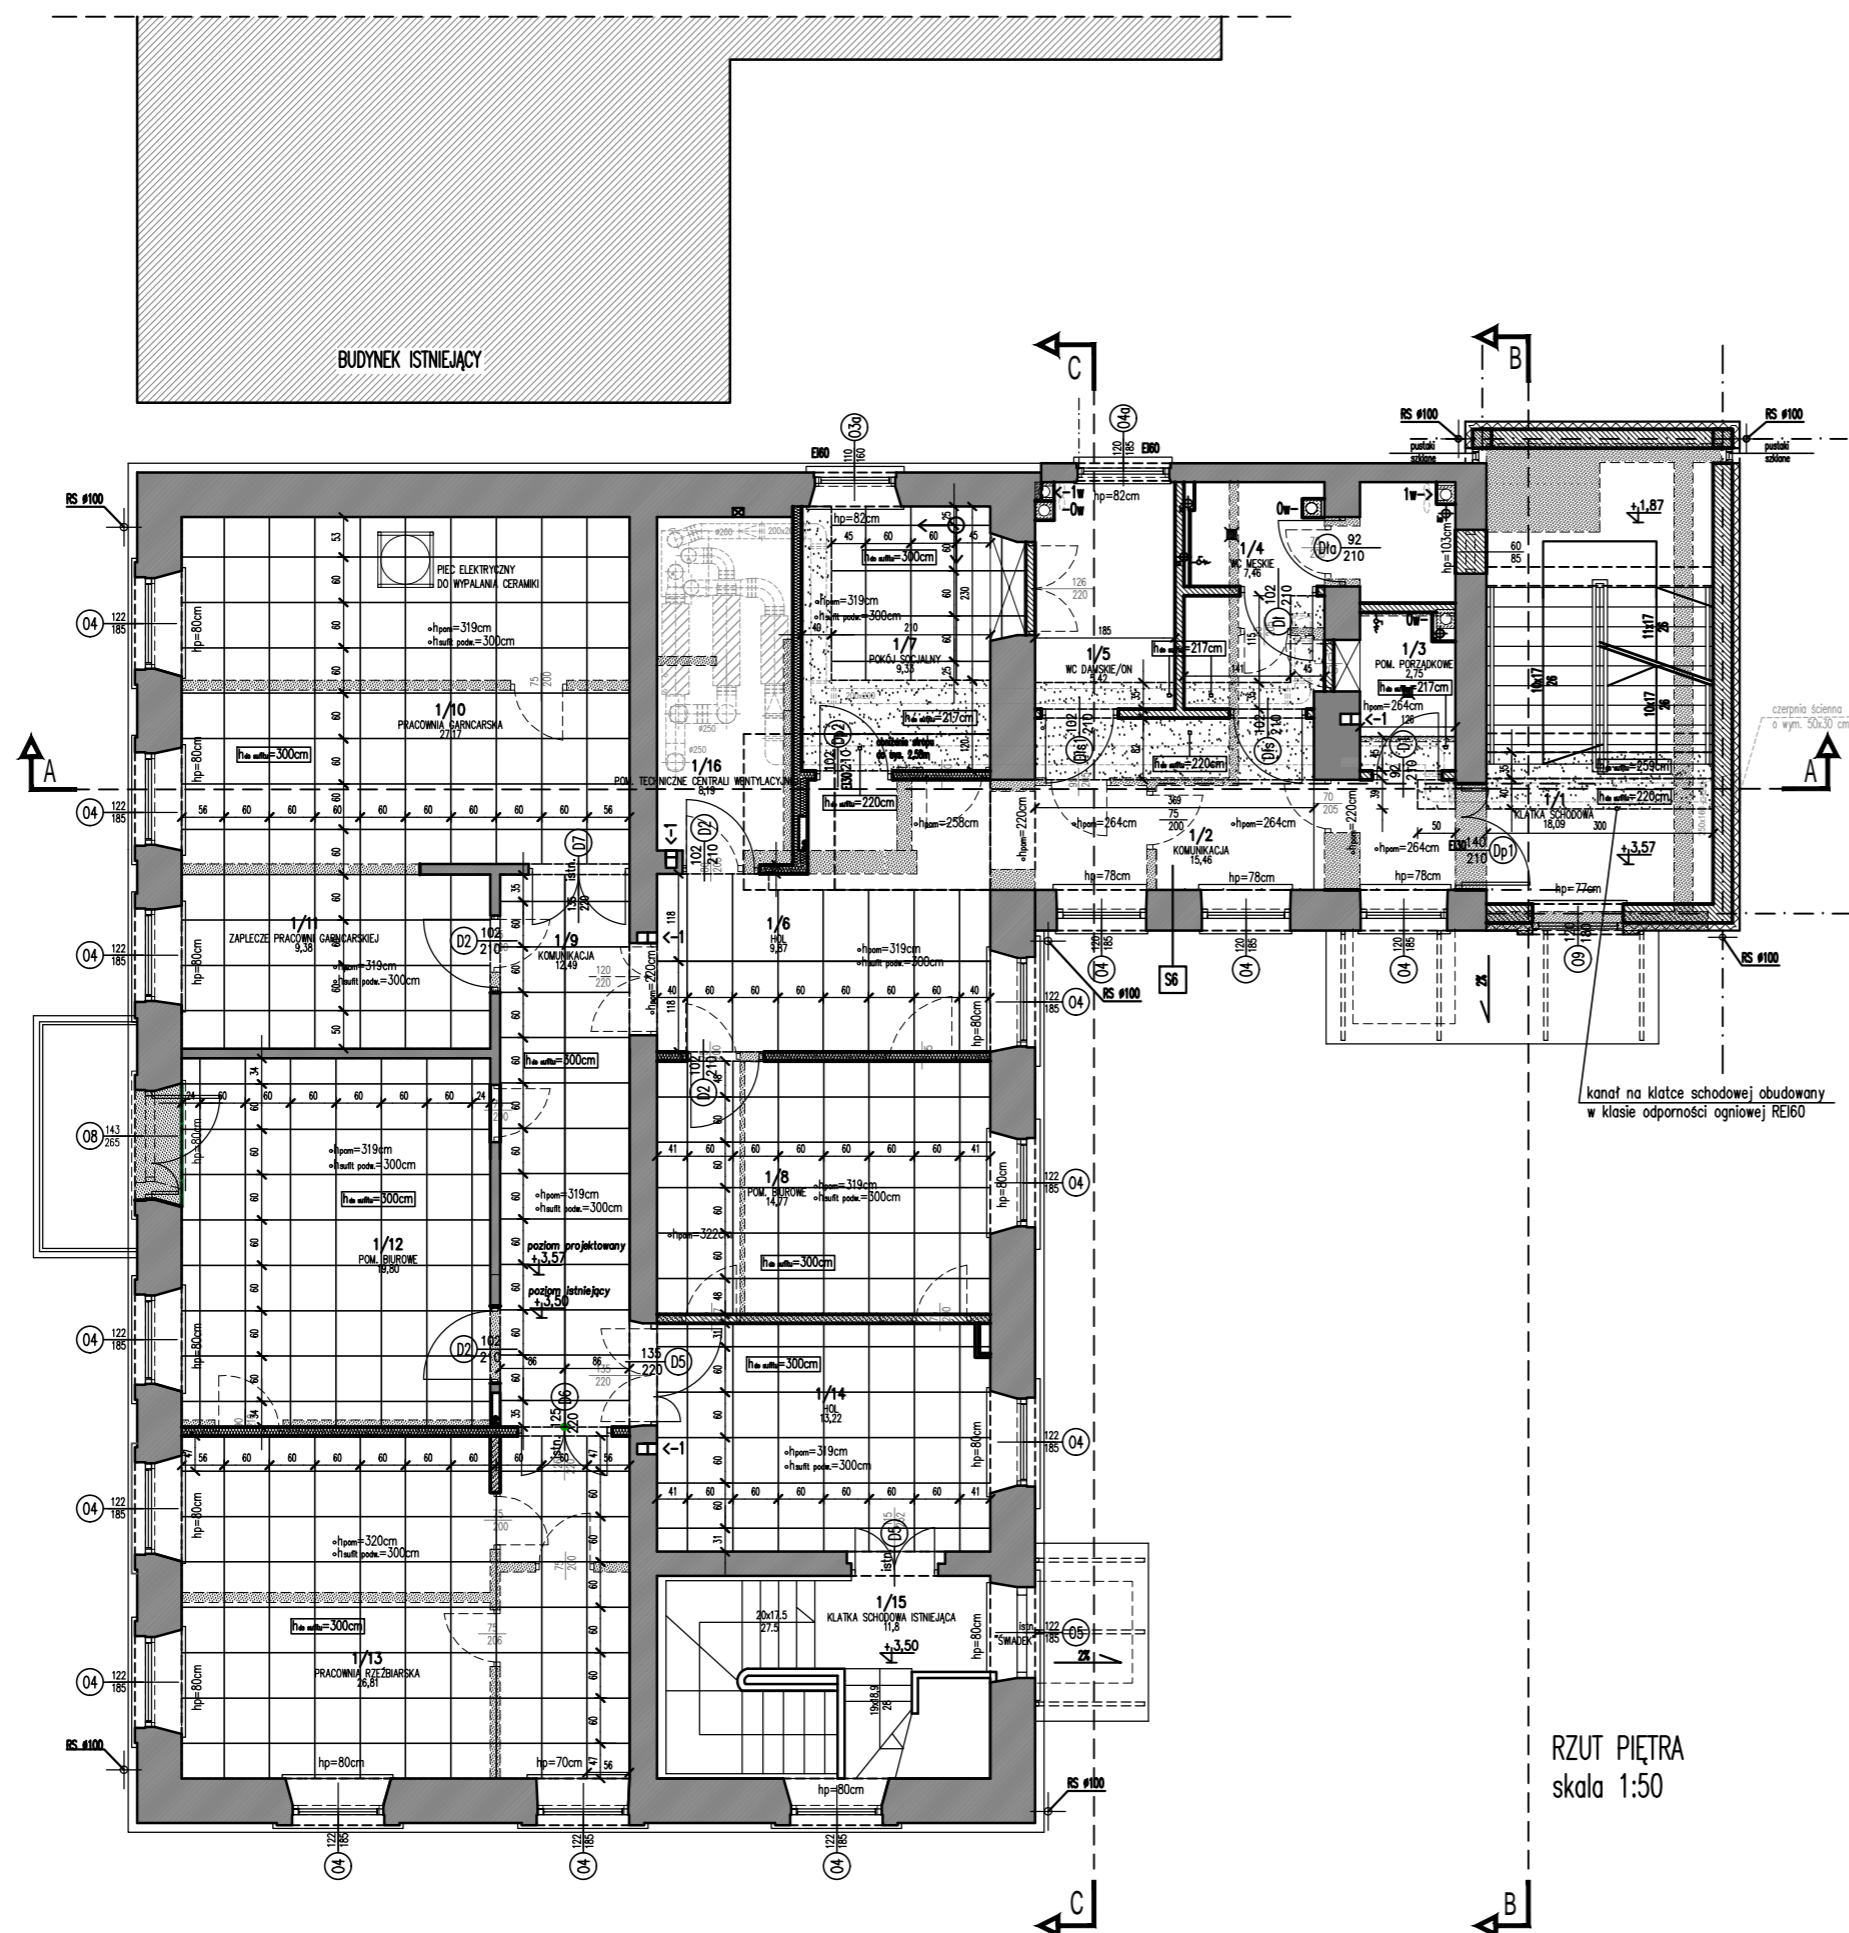


RZUT PIĘTRA  
skala 1:50

- Legenda:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
  - ROZBIÓRKA ŚCIAN
  - ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
  - ŚCIANY PROJEKTOWANE LEKKE Z PŁYT GKB

- LEGENDA:
- POMIESZCZENIA MOKRE, POKÓJ SOCJALNY, SZATNIE; SUFIT PODWIESZANY SKŁADAJĄCY SIĘ Z PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ KOLOR RAL 9016 (BIAŁY); WYM. MODULARNE 600X600MMx20MM;
  - SUFIT PODWIESZANY SKŁADAJĄCY SIĘ Z PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ KOLOR RAL 9016 (BIAŁY); WYM. MODULARNE 600X600MMx20MM;
  - PŁYTY G-K

WYSOKOŚĆ OD PODŁOGI DO SUFITU PODWIESZANEGO W MIEJSCACH GDZIE SUFIT OBUDOWANY JEST PŁYTĄ G-K, H=220cm, H=217cm.

W POZOSTAŁYCH MIEJSCACH WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ H=300cm.

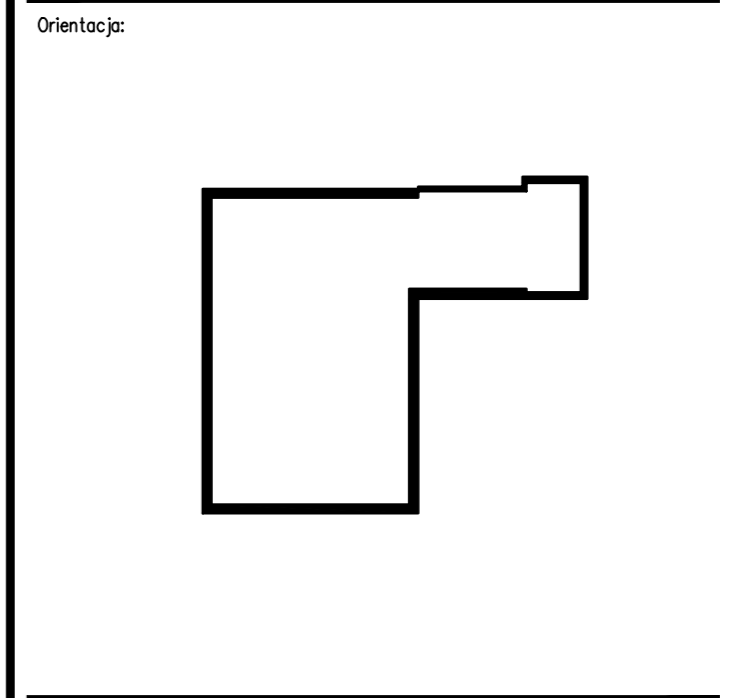

Investycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
 Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Investor:  
**Gmina Sokółka**  
**Pl. Kościuszki 1**  
**16-100 Sokółka**

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
**ROMAN PTASZYŃSKI**  
 ul. dr Ireny Białówny 9/6  
 15-437 Białystok

Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**


Rysunek:  
**SUFITY PODWIESZANE-RZUT PIĘTRA**

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:		
Architektura:				
Projektant:				
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BL-POKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz				
Sprawdzający:				
mgr inż. arch. Jacek Szlis	BL/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.:
PT-5/2018	1:100	05/06/2018	A-3a	B



1. WYMIARY ELEMENTÓW I CH USTYWIENIE WYKAZAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY WYKONYWAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ ARCHITEKTOWNICZNĄ. W SZCZEGÓLNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKcie UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACJI, ITP. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
3. ROZBIJNOŚĆ W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BEZCZĄCO W NATURZE.
4. POZOSTAŁE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ wg PROJ. KONSTRUKCJA.

Orientacja:

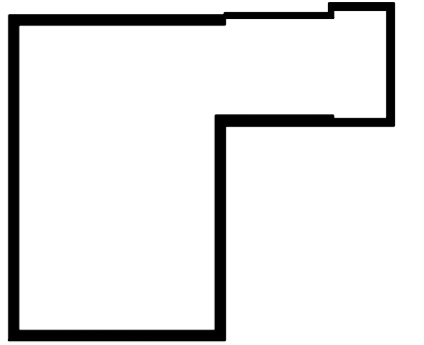


Legenda:

- SCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ROZBIJÓRKA ŚCIAN
- SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- SCIANY PROJEKTOWANE LEKKIE Z PŁYT GKB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	m2
2/1	KŁATKA SCHODOWA	GRES	16,74
2/2	KOMUNIKACJA	GRES	36,10
2/3	WC DAMSKIE/O.N.	GRES	4,20
2/4	WC MĘSKIE	GRES	5,98
2/5	PDM. BIUROWE	WYKL. DYWANDWA	12,74
2/6	PDM. BIUROWE	WYKL. DYWANDWA	21,46
2/7	PDM. BIUROWE	WYKL. DYWANDWA	12,94
2/8	PDM. BIUROWE	WYKL. DYWANDWA	7,18
2/9	PDM. BIUROWE	WYKL. DYWANDWA	7,03
2/10	PRACOWNIA GRAFICZNA	GRES	42,48
2/11	MAGAZYNEK	GRES	10,21
2/12	KŁATKA SCHODOWA ISTNIEJĄCA	DREWNO/GRES	8,43
RAZEM			185,49

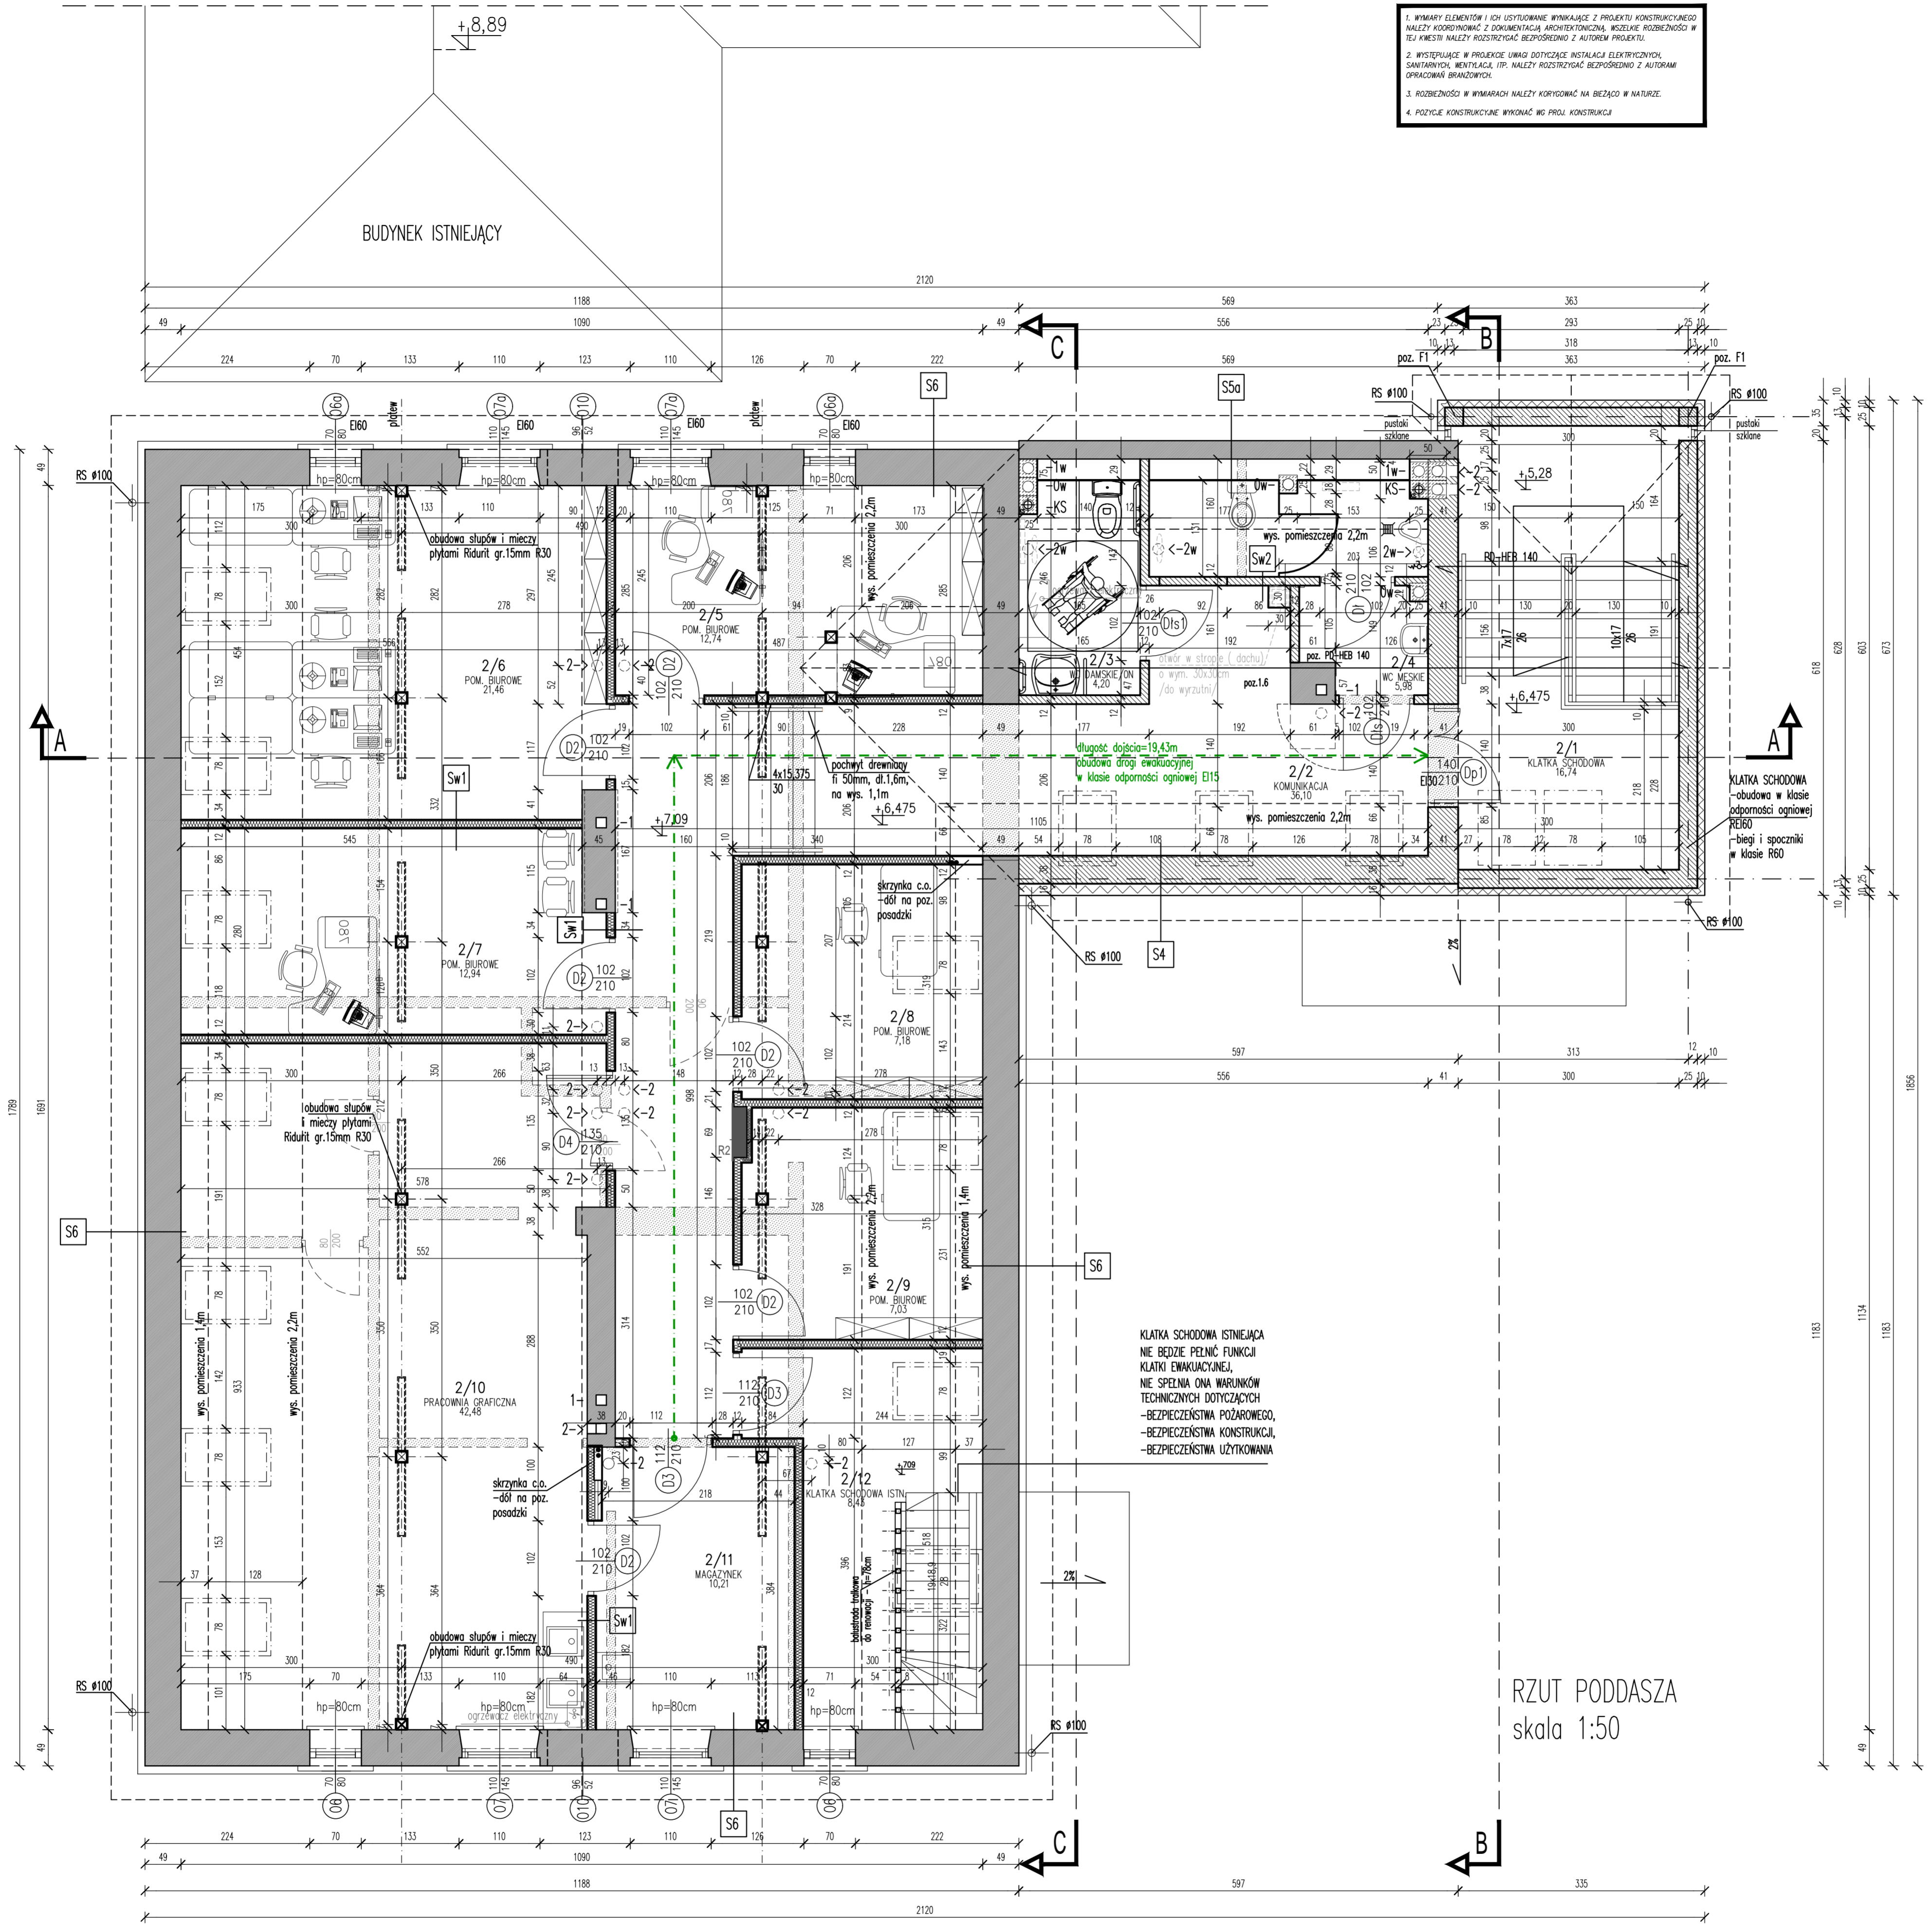

RZUT PODDASZA  
skala 1:50

Investycja:  
Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1  
na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.


Investor:  
Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr. Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok


Faza opracowania:  
ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:  
RZUT PODDASZA


Branża:	Architektura	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ-PKK-11/03	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz		
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-4 B

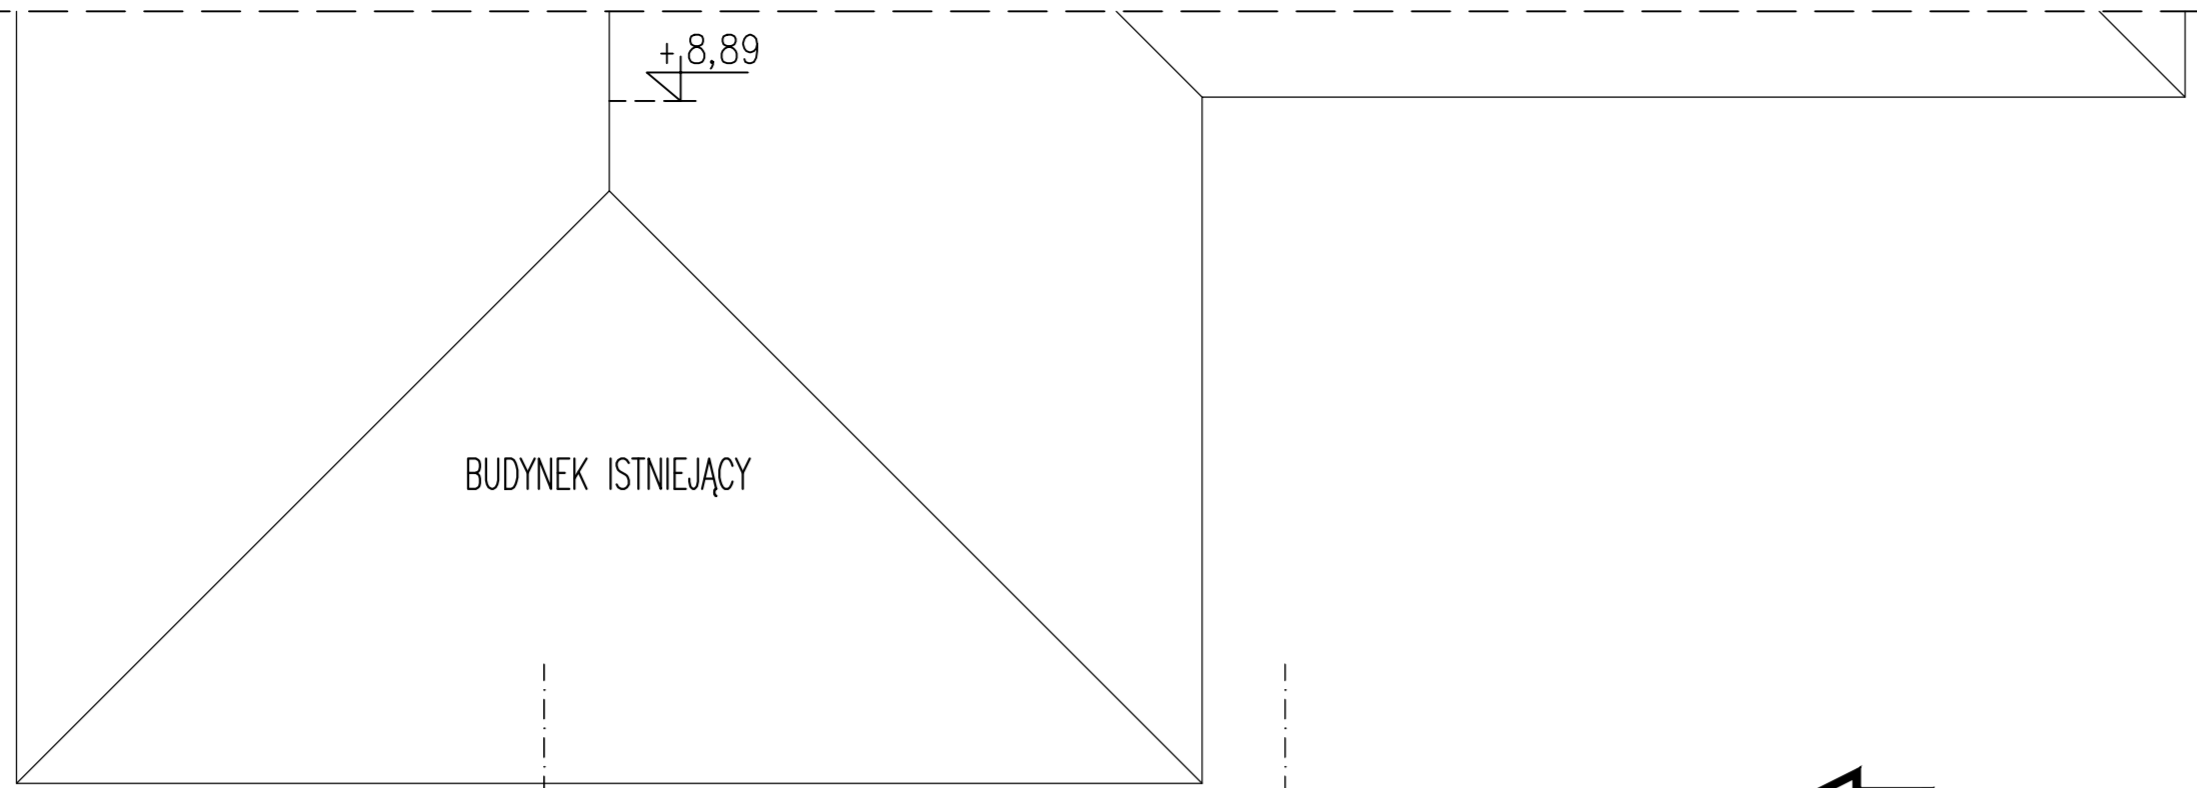

1. WYMARY ELEMENTÓW I ICH USTYLIOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KODYFICOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTOWNĄ. WZGLĘDNE ROZBIENNOŚCI W TEJ KREWSTI NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WYSTĘPIENIA W PROJEKCE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARYJNYCH, WENTYLACJI, ITP. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
3. ROZBIENNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BIEŻĄCO W NATURZE.
4. POZYCJE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJ. KONSTRUKCJI.

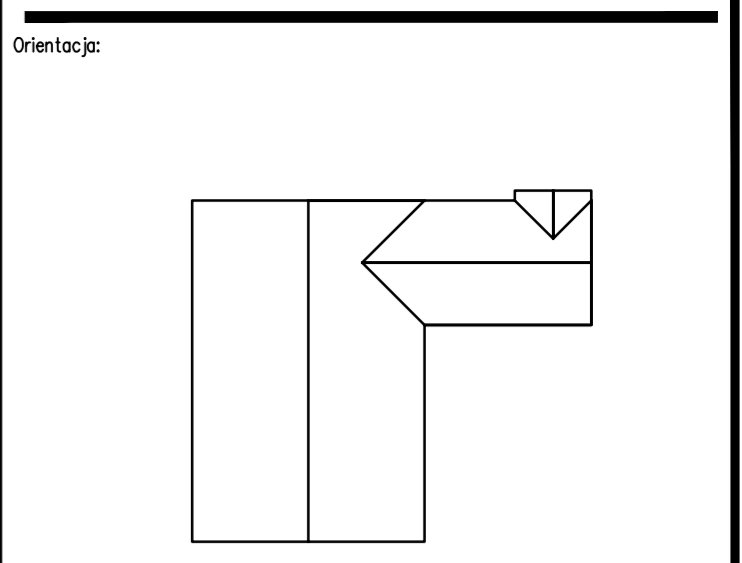

Legenda:

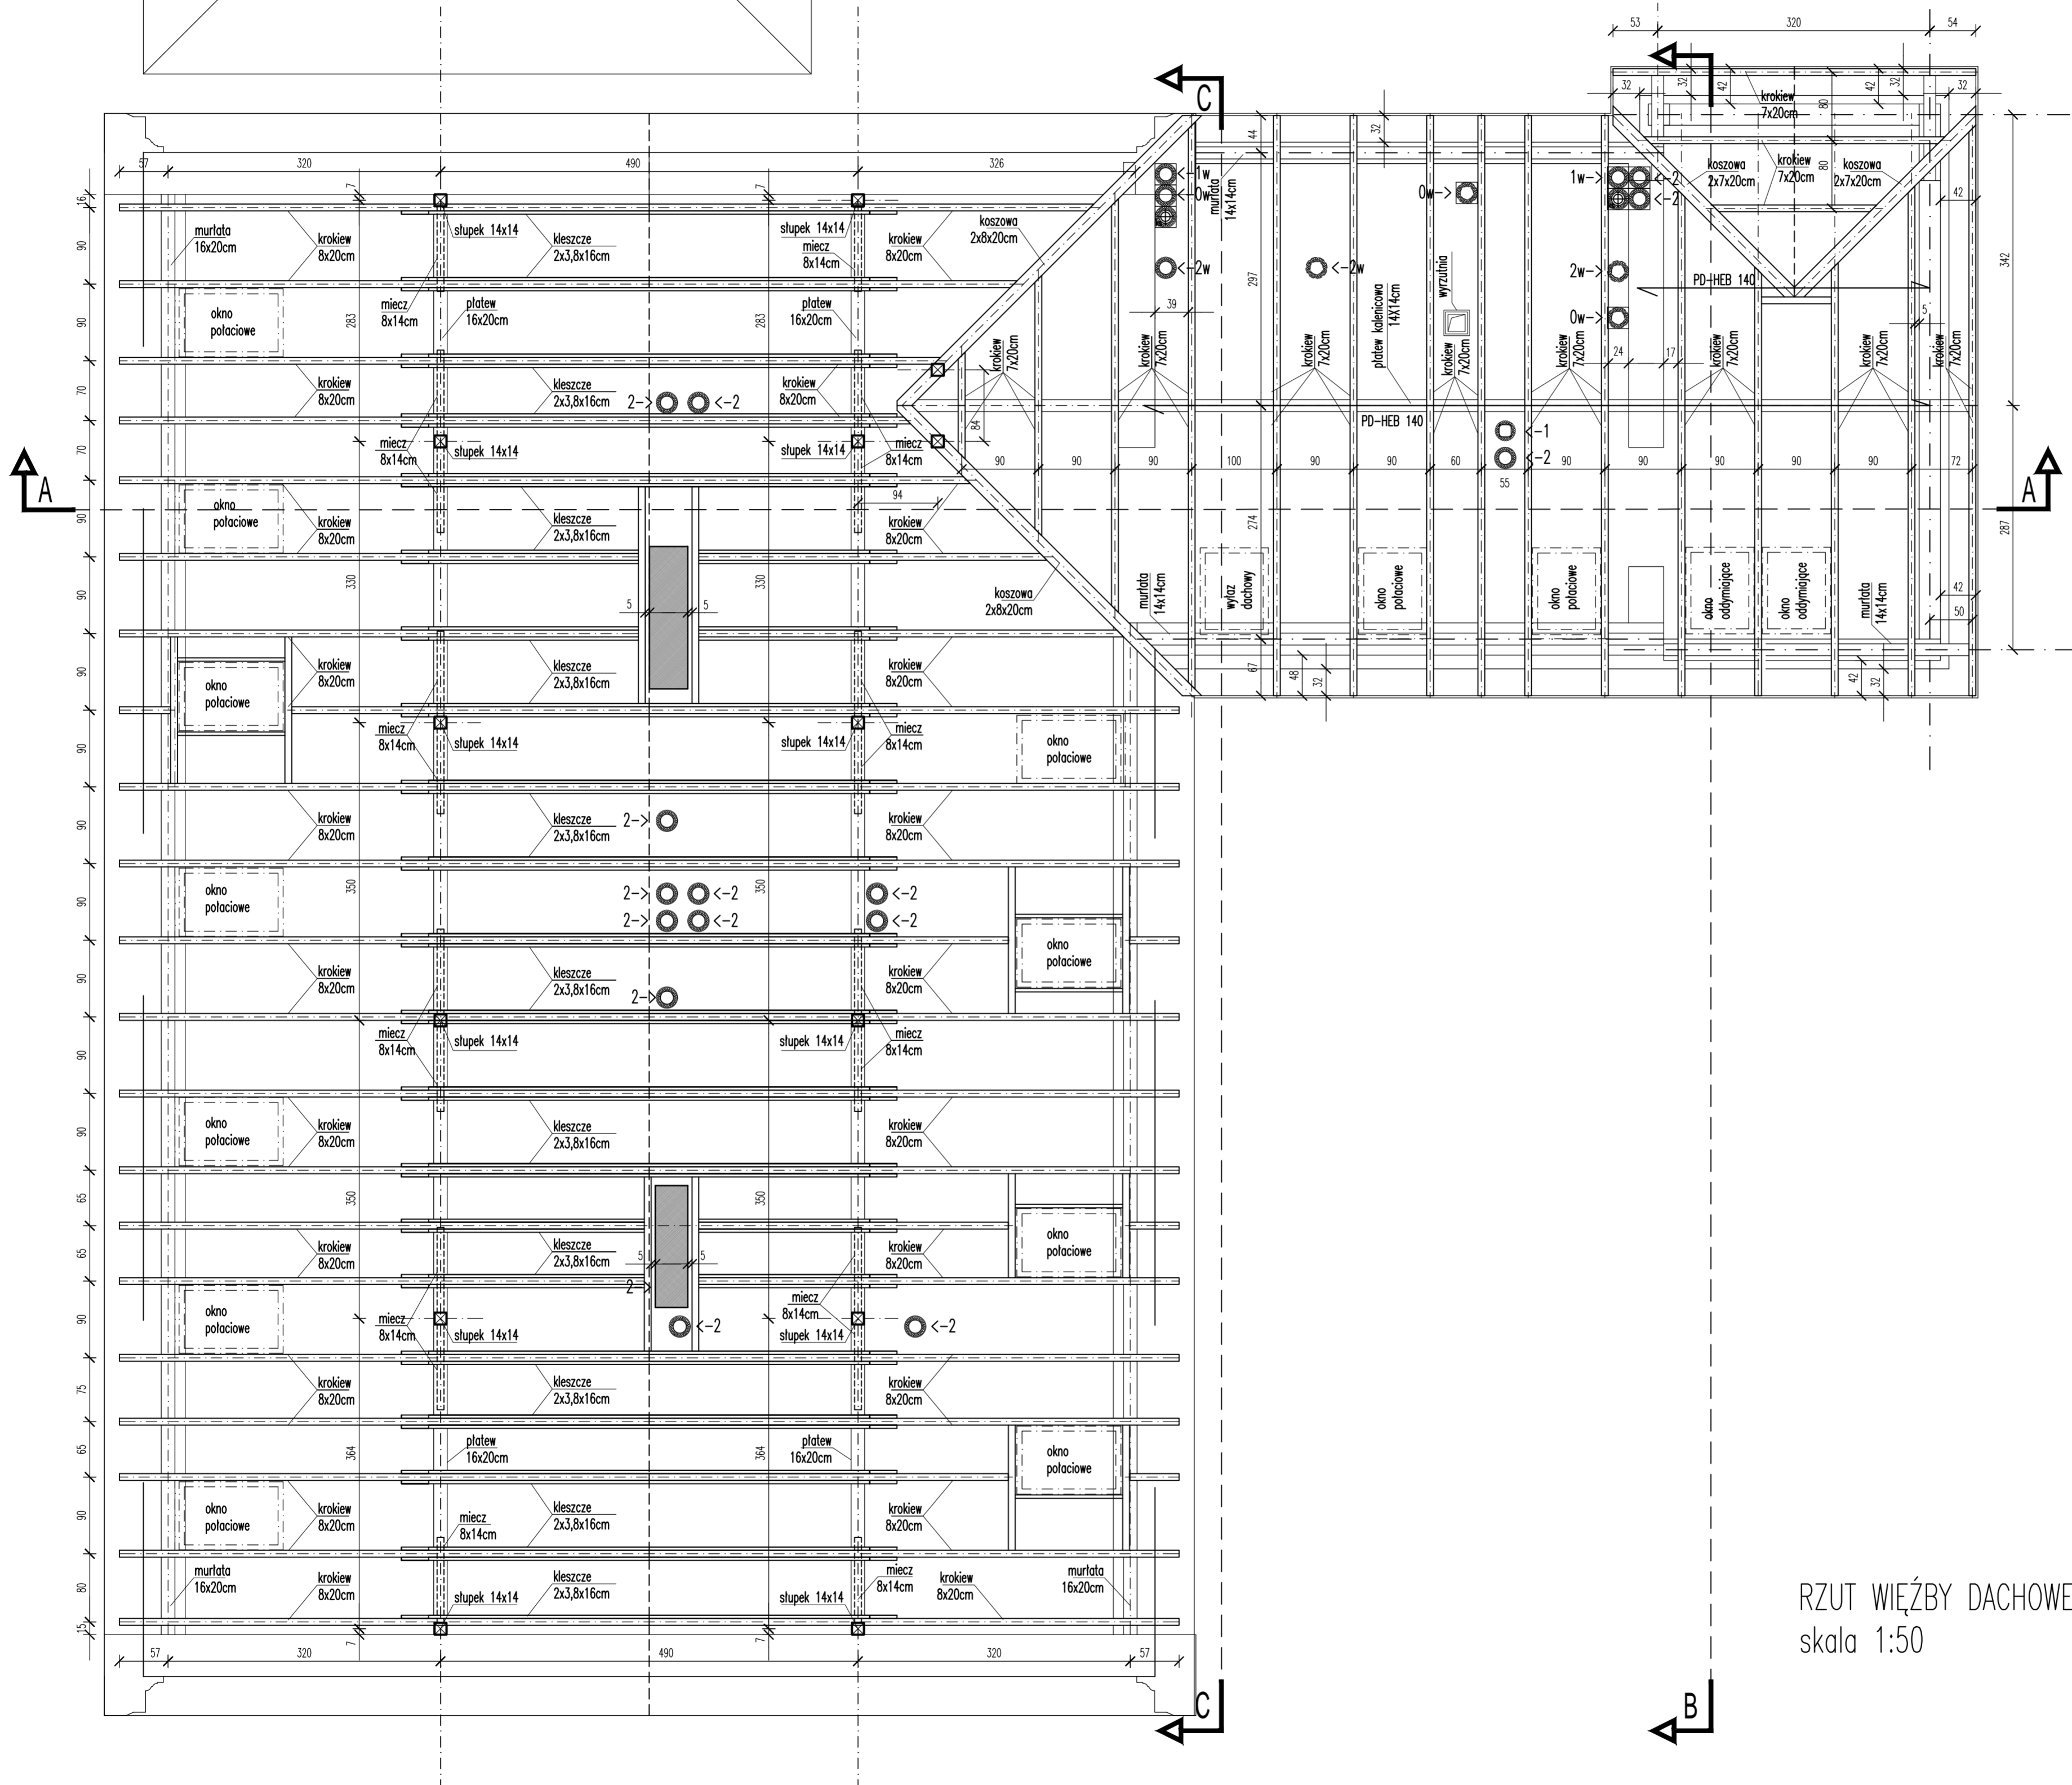

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ  
skala 1:50

Inwestycja:  
Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7. Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.


Inwestor:  
Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:  
ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY


Rysunek:  
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

Branża:		Nr upraw.:		Podpis:	
Projektant:					
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		BŁ-P0KK-11/03			
Sprawdzający:					
mgr inż. arch. Jacek Szlis		BŁ/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.	
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-5	B	

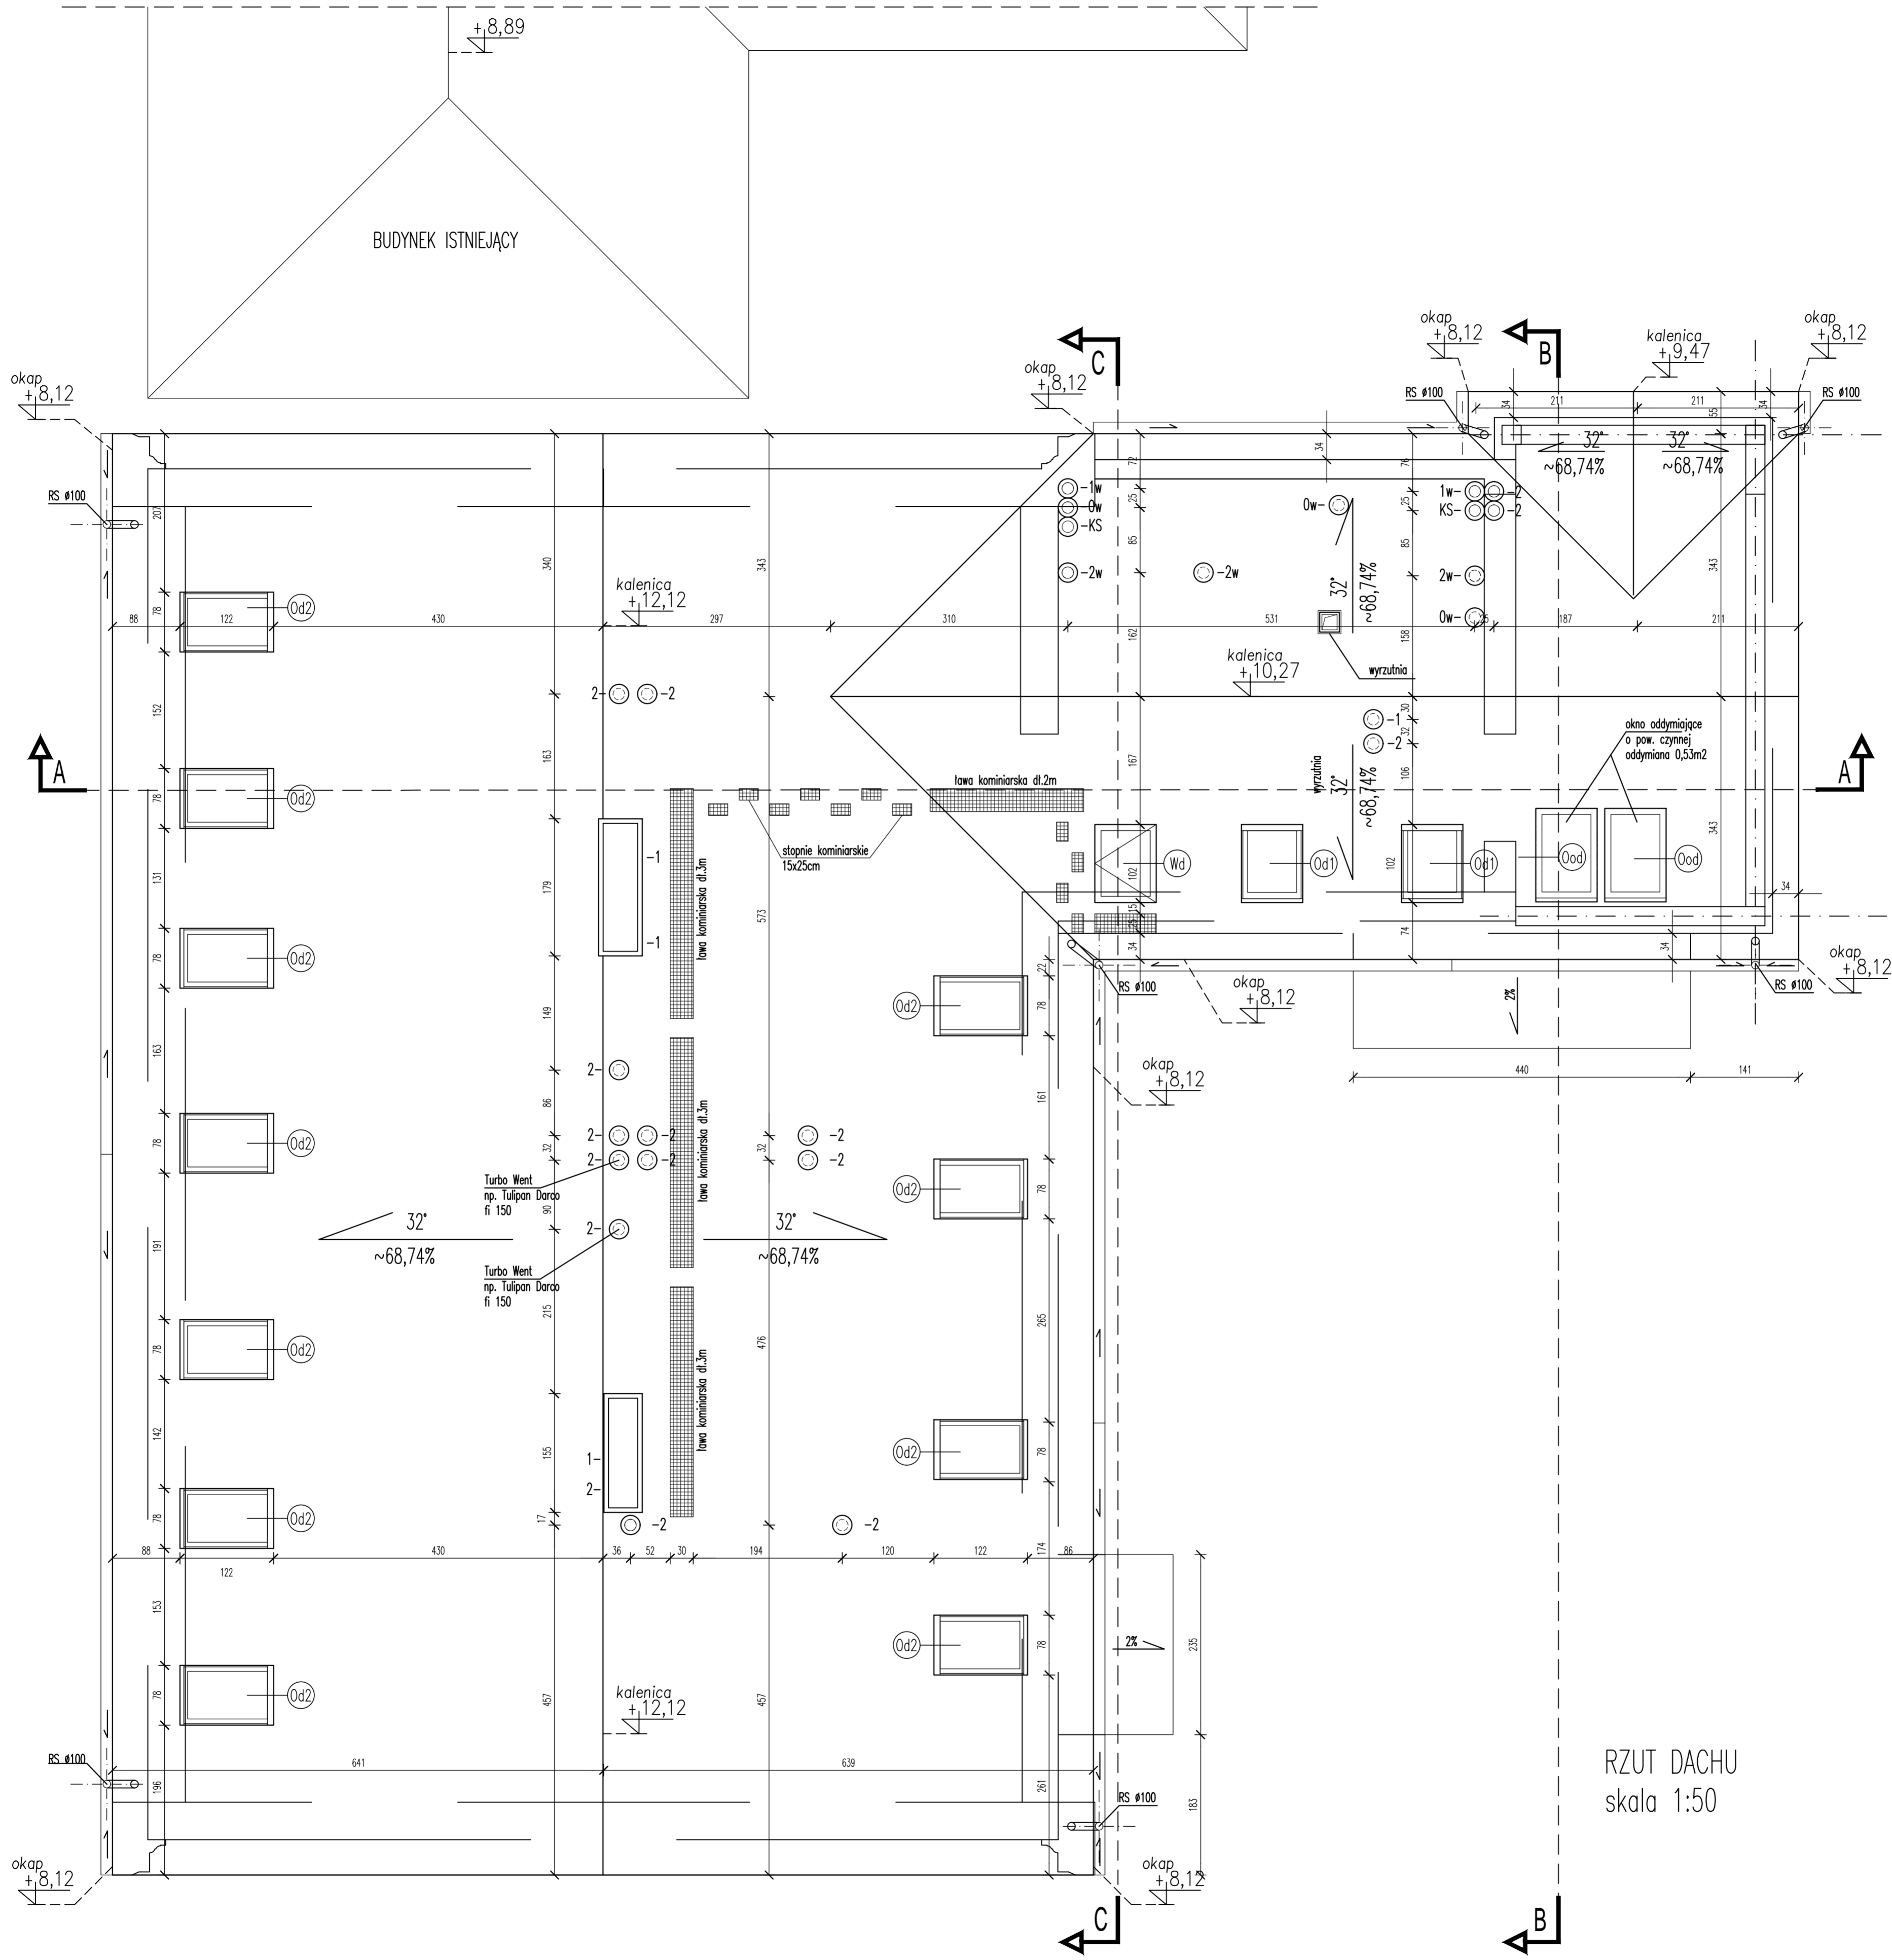

RZUT DACHU  
skala 1:50

Orientacja:

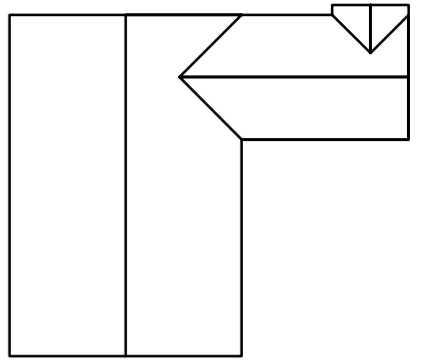

Legenda:

Inwestycja:  
Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i  
rozbudowy zabytkowego budynku  
w Sokółce wraz ze zmianą sposobu  
użytkowania pomieszczeń  
przy ul. Piłsudskiego 1  
na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.


Inwestor:  
Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Praszyński Architektura**  
ROMAN PRASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:  
ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY


Rysunek:  
RZUT DACHU

Branża:		Nr upraw.:		Podpis:	
Architektura:					
Projektant:					
mgr inż. arch. Roman Praszyński		BZ-PKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz					
Sprawdzający:					
mgr inż. arch. Jacek Szlis		BZ/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.:	
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-6	B	

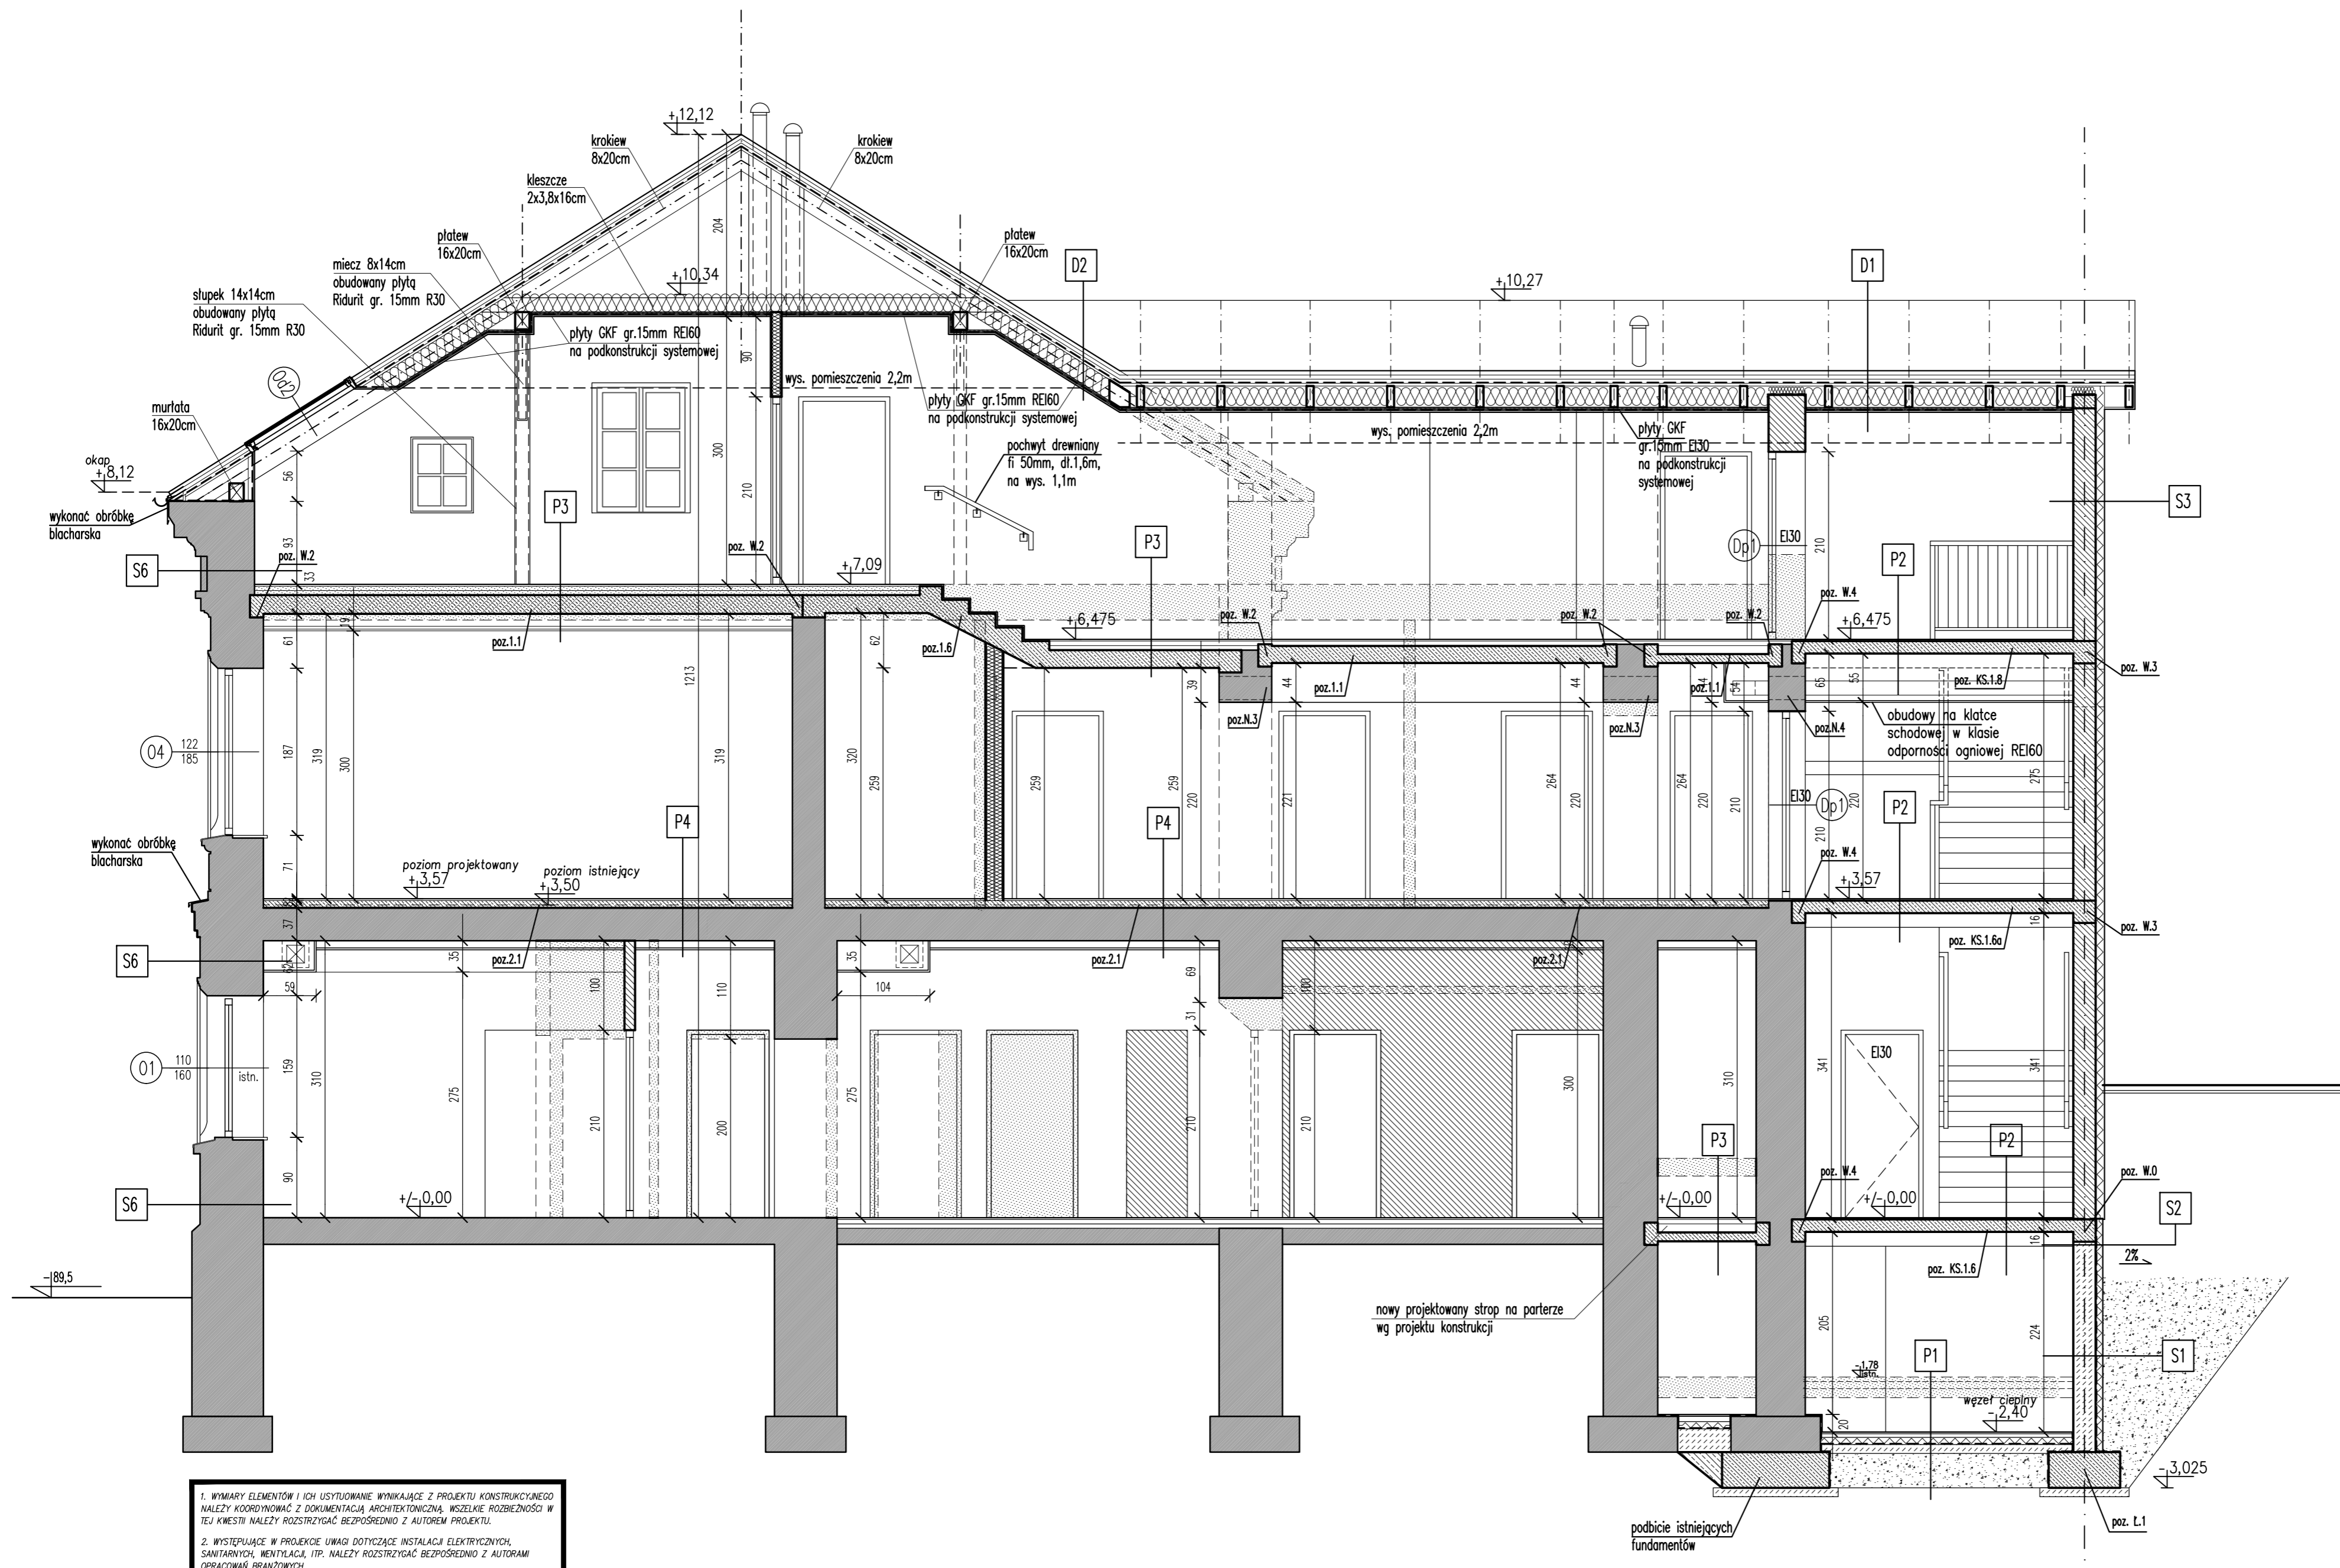

1. WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USTYLIOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHYTEKTONICZNĄ, WSZELKIE ROZBIŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKIE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACJI, ITP. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
3. ROZBIŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BIEŻĄCO W NATURZE.
4. POZYCIE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJ. KONSTRUKCJI.

PRZEKRÓJ A-A skala 1:50

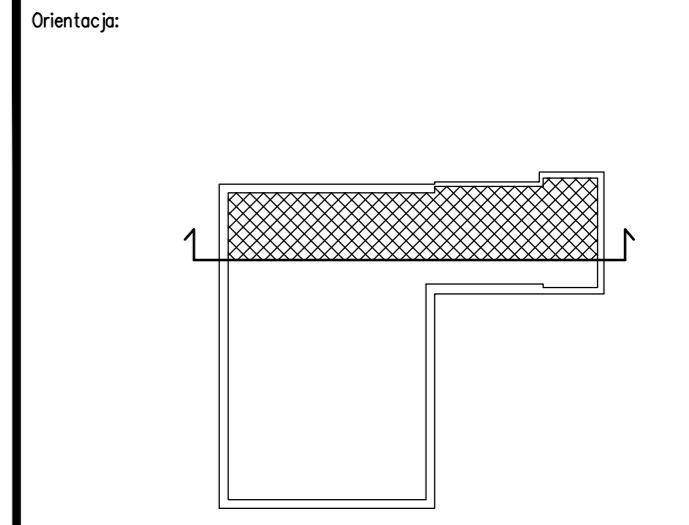

- Legenda:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
  - ROZBIÓRKA ŚCIAN
  - ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
  - ŚCIANY PROJEKTOWANE LEKIE Z PŁYT GKB

Inwestycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
 Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.


Inwestor:  
**Gmina Sokółka**  
 Pl. Kościuszki 1  
 16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
 ROMAN PTASZYŃSKI  
 ul. dr. Irenej Białówny 9/6  
 15-437 Białystok

Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**


Rysunek:  
**PRZEKRÓJ A-A**

Branża:		Nr upraw.:		Podpis:	
Architektura:					
Projektant:		mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		Bł-POKK-11/03	
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz					
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Jacek Szlis		Bł/96/01	
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.	
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-7	B	

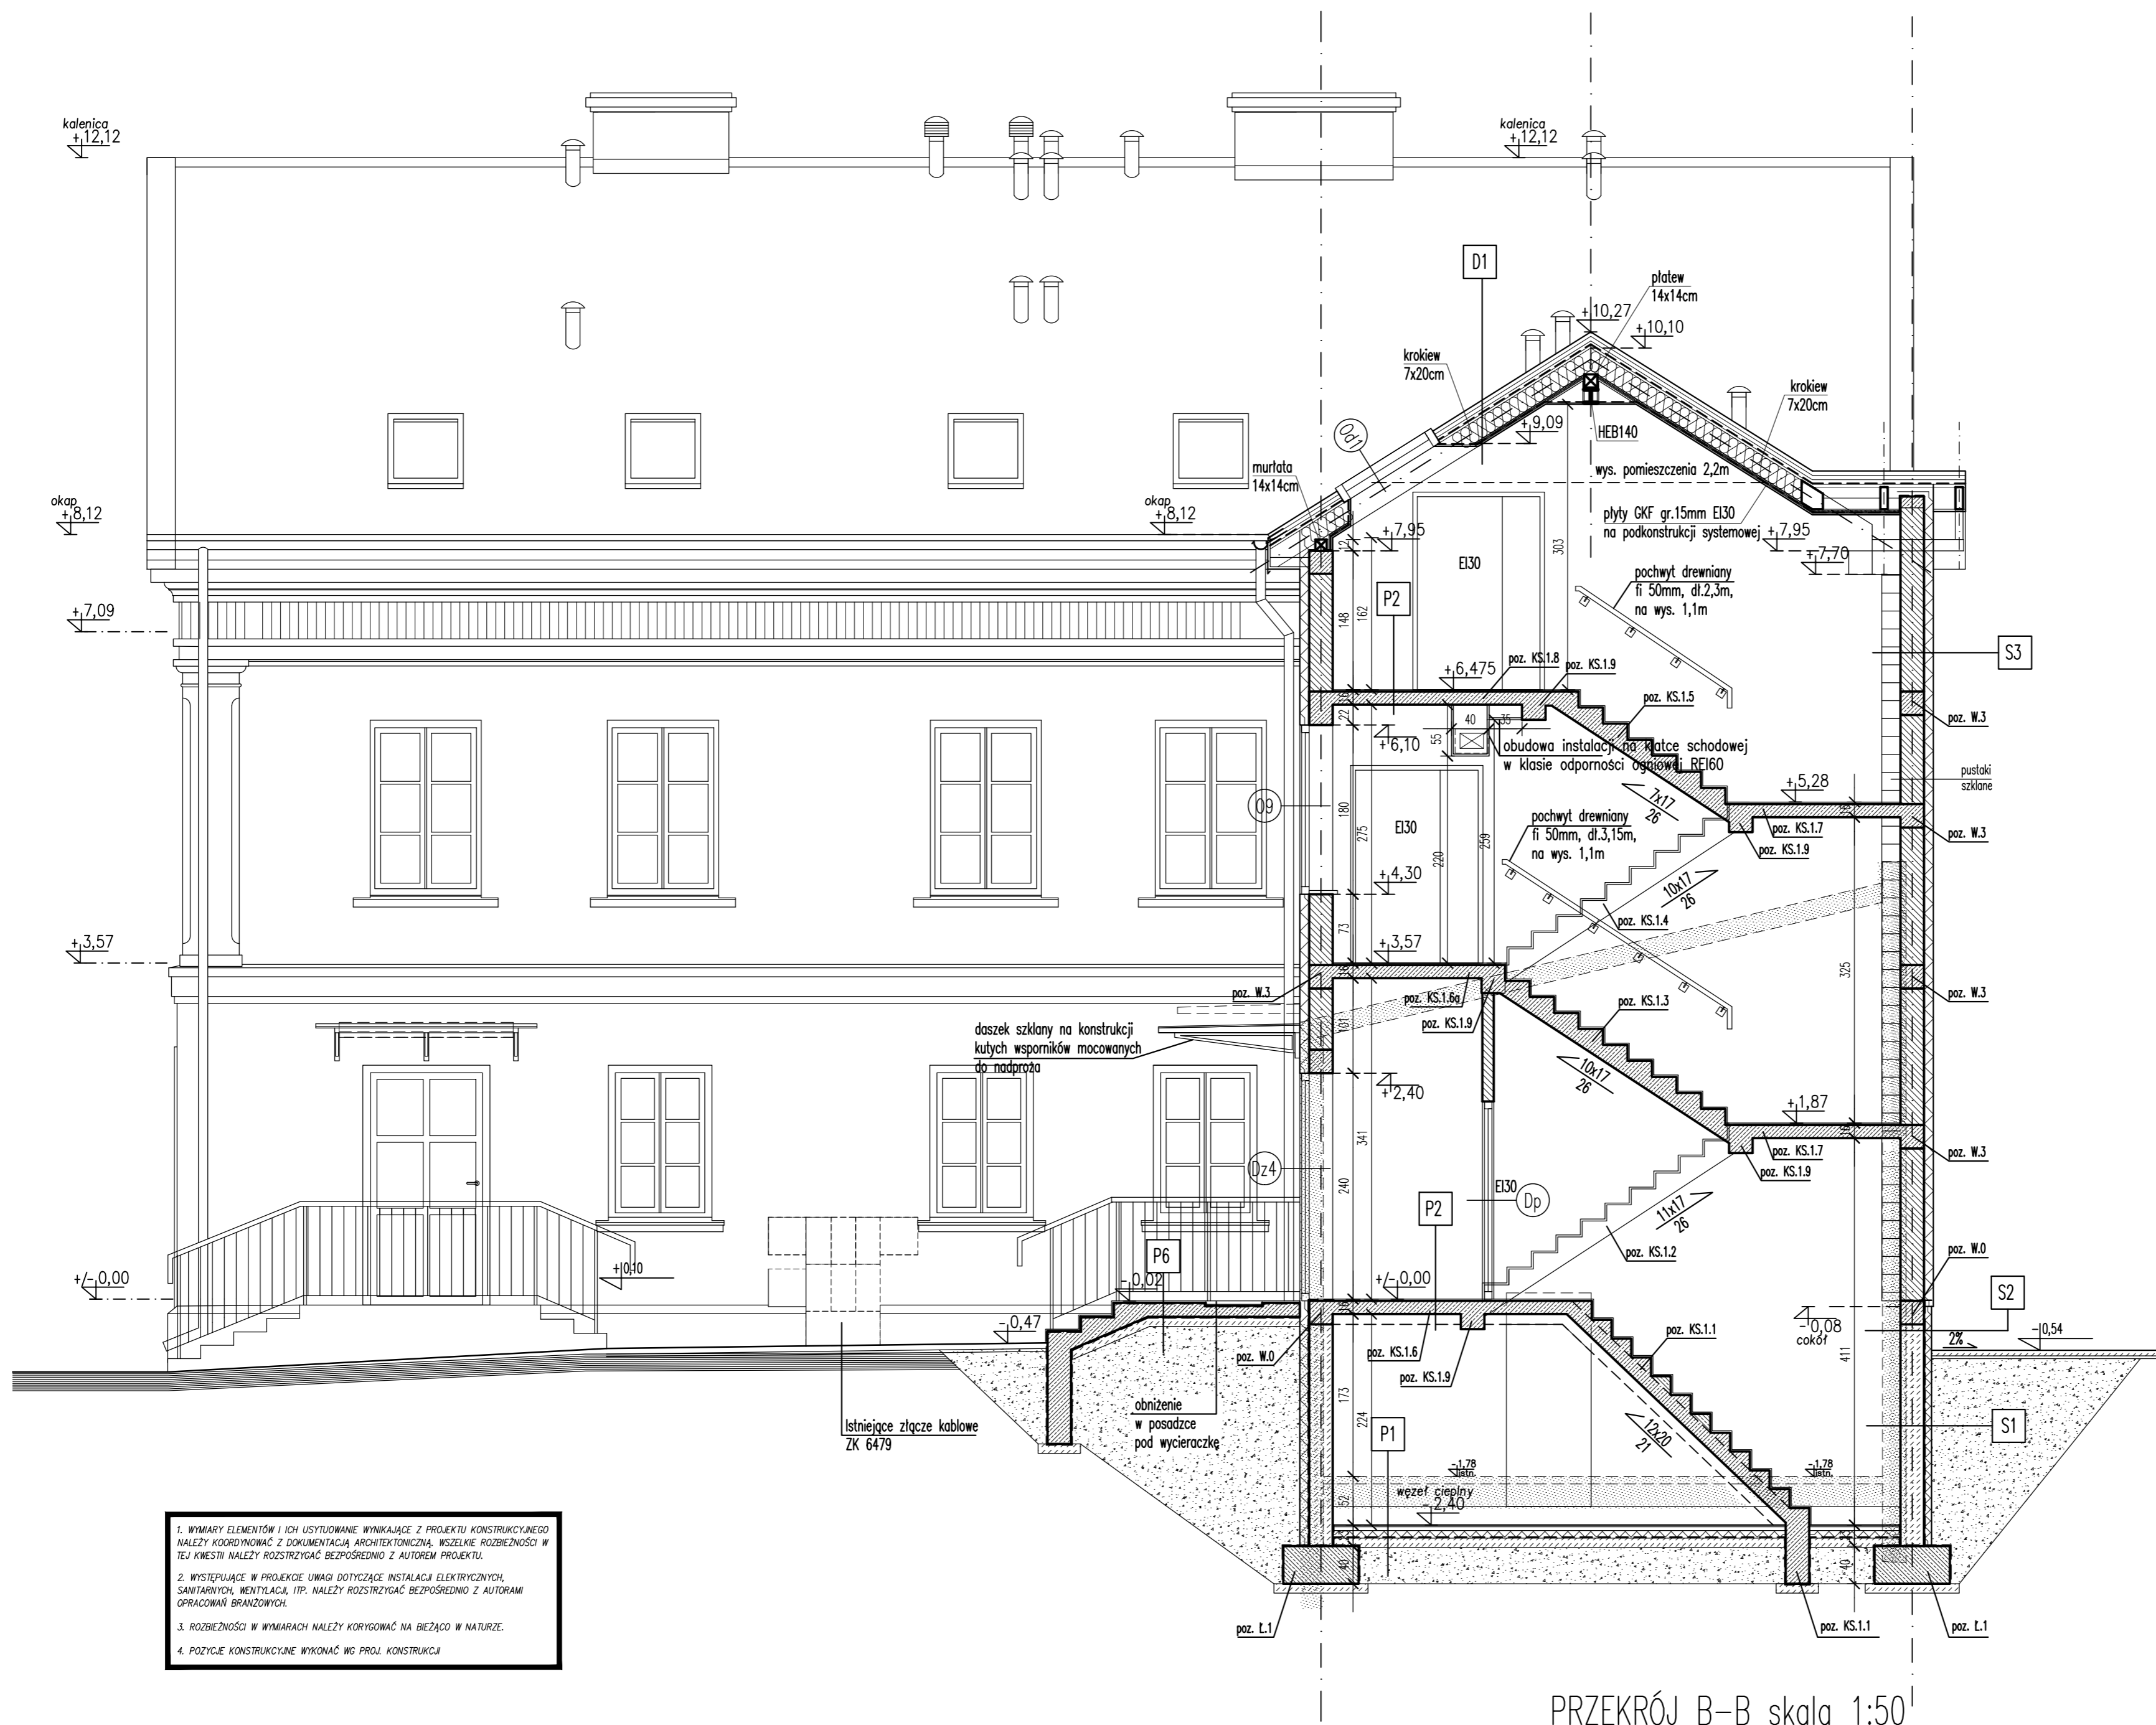

1. WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ, WSZELKIE ROZBIŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACJI, ITP. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRAĆWAŃ BRANŻOWYCH.
3. ROZBIŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BIEŻĄCO W NATURZE.
4. POZYCIE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WZGLĘDNIEM DO KONSTRUKCJI.

PRZEKRÓJ B-B skala 1:50

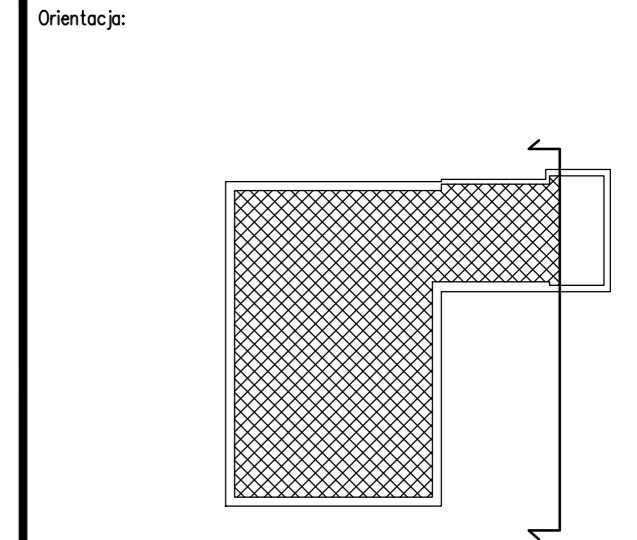

- Legenda:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
  - ROZBIÓRKA ŚCIAN
  - ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
  - ŚCIANY PROJEKTOWANE LEKKIE Z PŁYT GKB

Inwestycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
 Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.


inwestor:  
**Gmina Sokółka**  
 Pl. Kościuszki 1  
 16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
 ROMAN PTASZYŃSKI  
 ul. dr Ireny Białówny 9/6  
 15-437 Białystok

Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:  
**PRZEKRÓJ B-B**


Branża:		Nr upraw.:		Podpis:	
Architektura:					
Projektant:					
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		BL-POKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz					
Sprawdzający:					
mgr inż. arch. Jacek Szlis		BL/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.	
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-8	B	

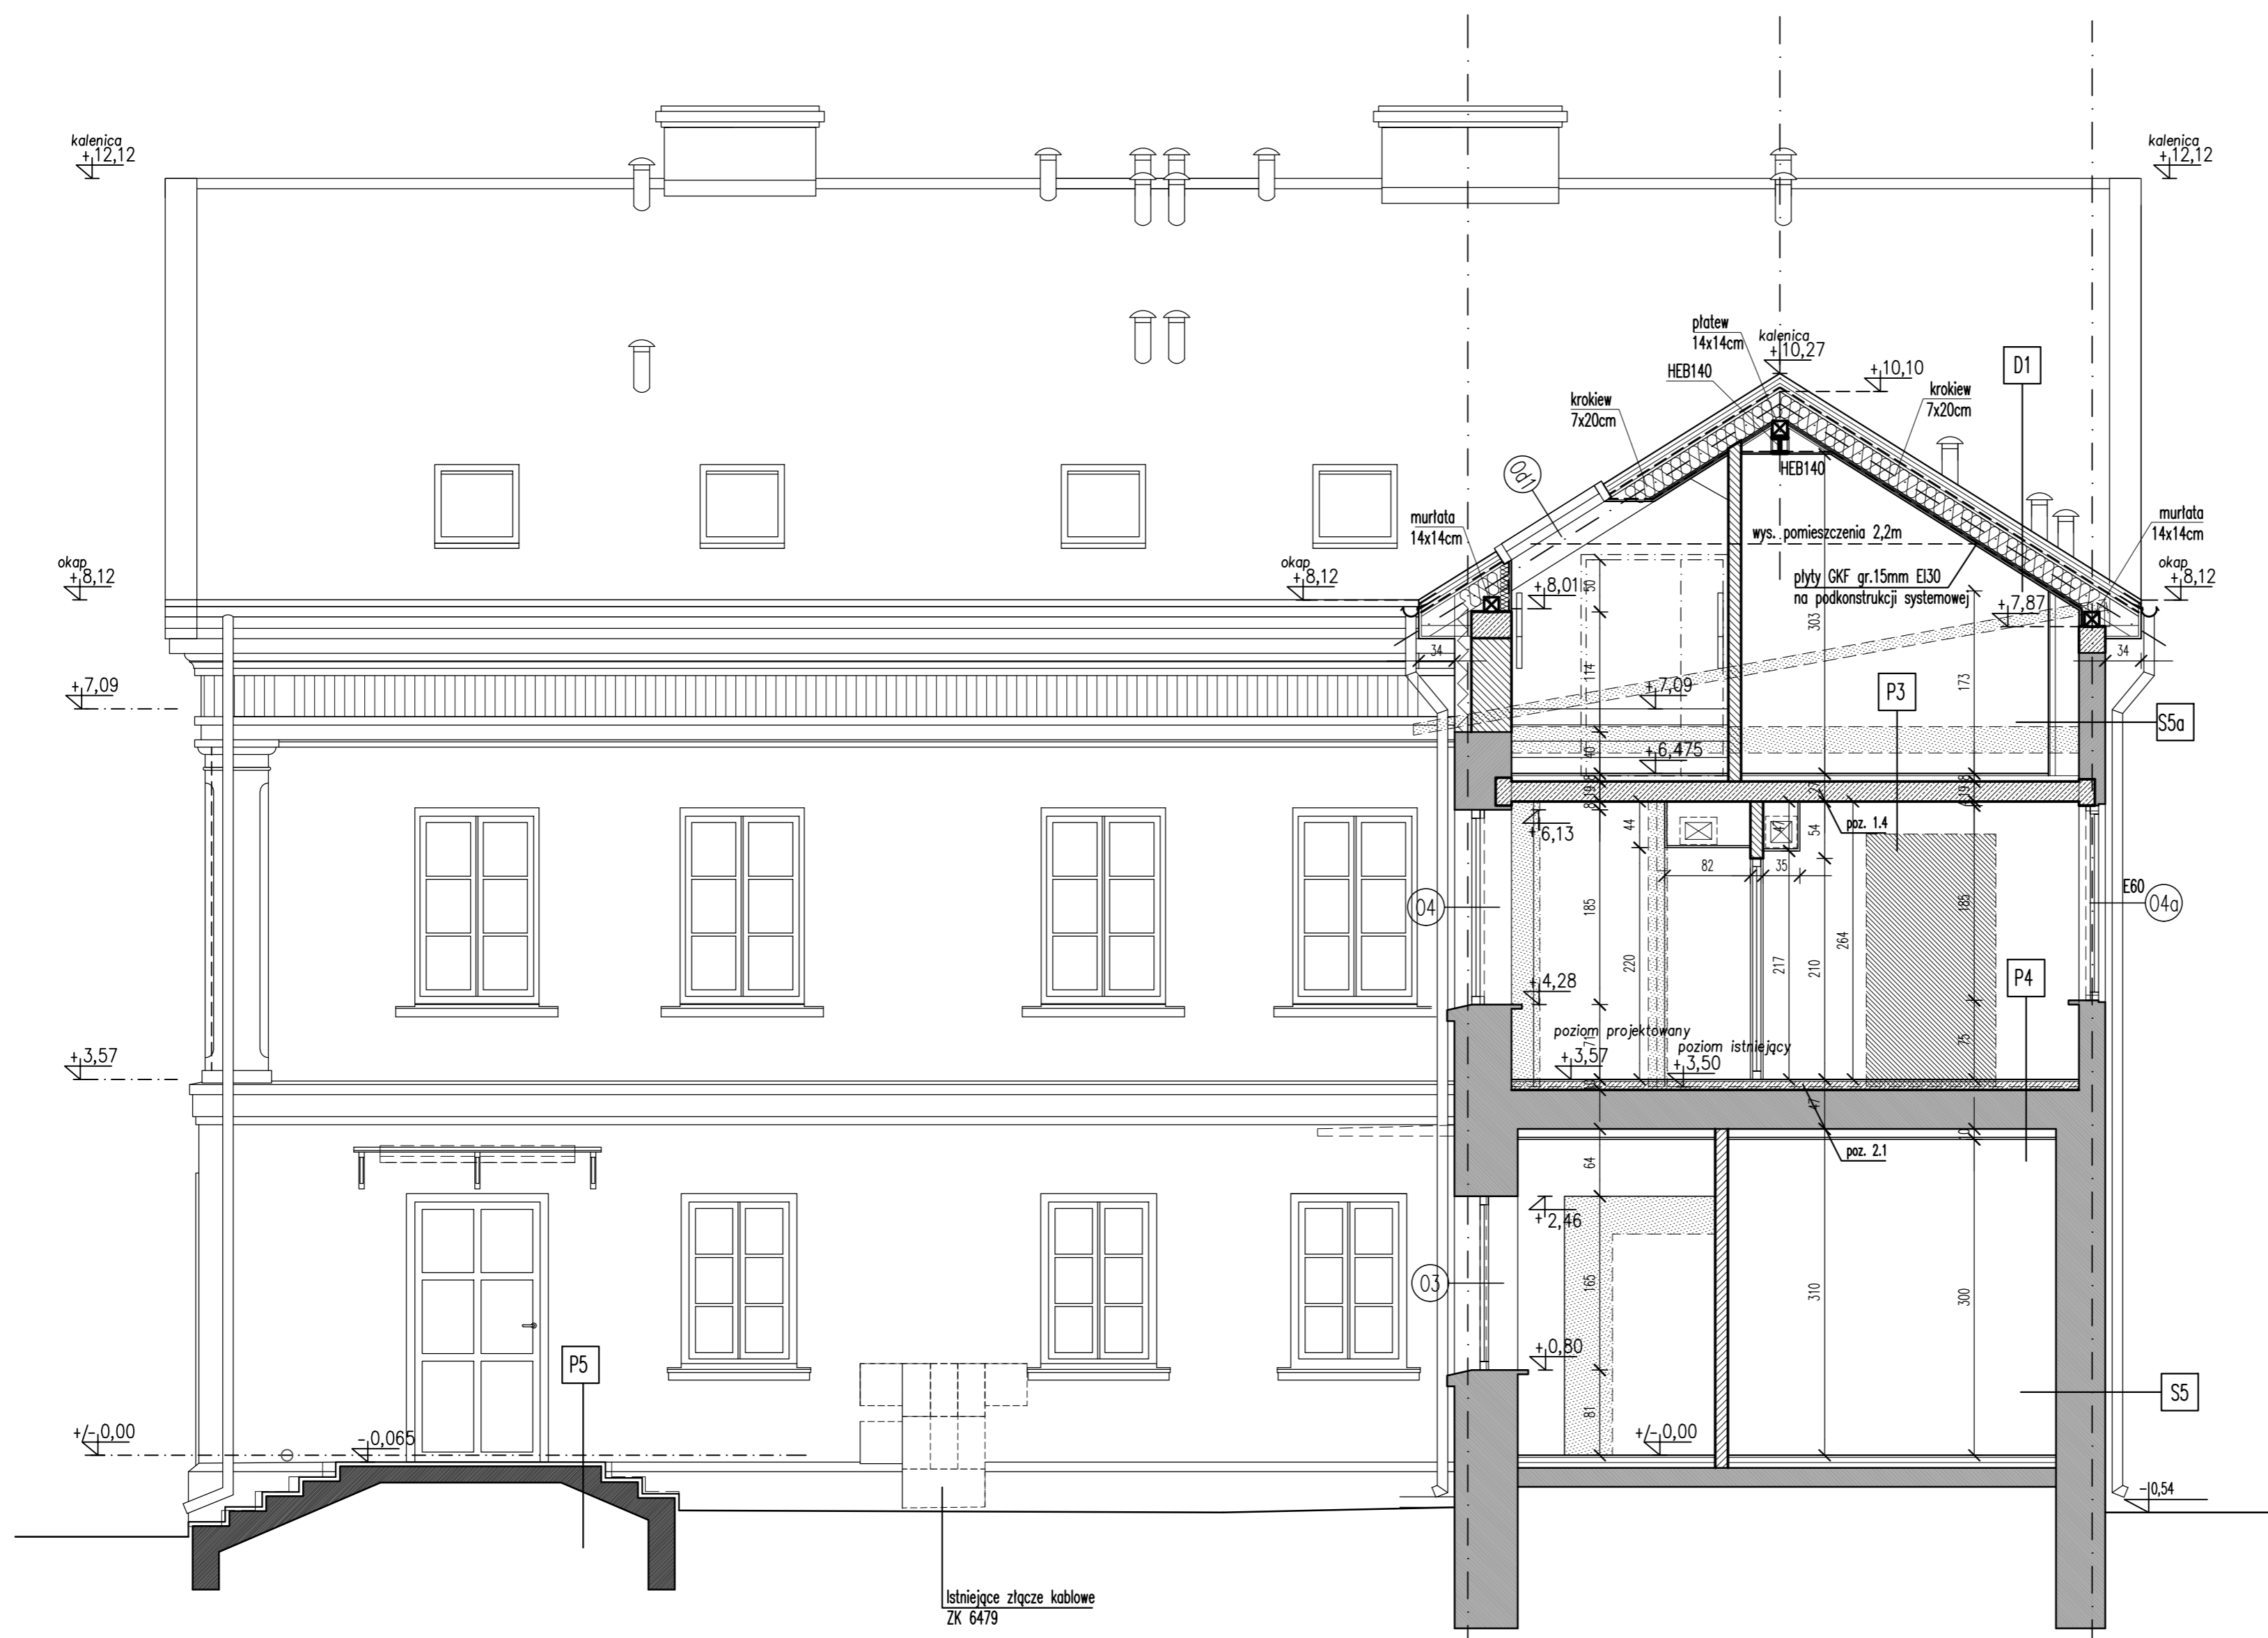

PRZEKRÓJ C-C skala 1:50

1. WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USTYLIOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ. WSZELKIE ROZBIEZNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKcie UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACJI, ITP. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
3. ROZBIEZNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BIEŻĄCO W NATURZE.
4. POZYCJE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WGD PROJ. KONSTRUKCJA

Orientacja:

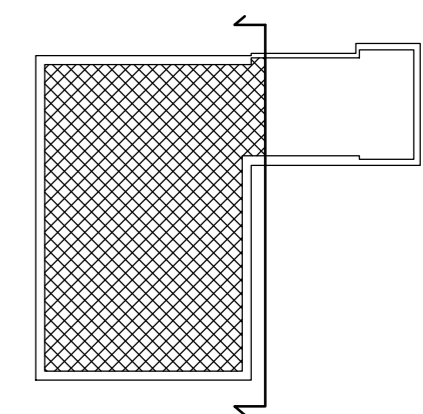

Legenda:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ROZBIÓRKA ŚCIAN
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE LEKIE Z PŁYT GKB

Investycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
 Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Investor:  
**Gmina Sokółka**  
 Pl. Kościuszki 1  
 16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
 ROMAN PTASZYŃSKI  
 ul. dr Ireny Białówny 9/6  
 15-437 Białystok

Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:  
**PRZEKRÓJ C-C**

Branża:		Nr upraw.:		Podpis:	
Architektura:					
Projektant:					
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		BŁ-POKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz					
Sprawdzający:					
mgr inż. arch. Jacek Szlis		BŁ/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.	
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-9	B	

## ZESTAWIENIE SKŁADÓW WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

### PRZEGRODY PIONOWE:

#### SKŁAD S1-ściana piwnicy

8	styrodur
	izolacja przeciwwilgociowa
25	blocczki betonowe
1,5	tynek cementowo-wapienny
2x	farba akrylowa w kolorze białym

#### SKŁAD S2-ściana zewnętrzna-cokół

	tynek zewn. mozaikowy
8	styrodur
	izolacja przeciwwilgociowa
25	blocczki betonowe
1,5	tynek cementowo-wapienny
2x	farba akrylowa w kolorze białym

#### SKŁAD S3-ściana zewnętrzna

0,5	tynek zewnętrzny mineralny
10	wetna mineralna
25	pustaki ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej
1,5	tynek cementowo-wapienny
2x	farba akrylowa w kolorze białym

#### SKŁAD S4-ścianka kolankowa na ścianie istniejącej

2	tynek zewnętrzny mineralny
16	styropian FS15
38	pustaki ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej
1,5	tynek cementowo-wapienny
2x	malowanie farbą mineralną do wnetrz

#### SKŁAD S5

2	tynek zewnętrzny mineralny
25	istniejąca ściana z cegły pełnej
	-uzupełnić ubytki w murze
	zdjąć od wewnątrz ze ścian istniejące warstwy farb, glazury
	oczyszczyć, wysuszyć, uzupełnić ubytki w tynku,
1,5	plytki ceramiczne na kleju do wys. 2n, powyżej 2x farba akrylowa

#### SKŁAD S5a

2	tynek zewnętrzny mineralny
25	istniejąca ściana z cegły pełnej
	-uzupełnić ubytki w murze
	zdjąć od wewnątrz ze ścian istniejące warstwy farb, glazury
	oczyszczyć, wysuszyć, uzupełnić ubytki w tynku,
	przeźrenia powietrzna
	plyty gkf na podkonstrukcji systemowej
1,5	plytki ceramiczne na kleju

#### SKŁAD S6

	farba mineralna elewacyjna
	oczyszczenie, wysuszenie, uzupełnienie ubytków w tynku,
	w przypadku gdy nawierzchnia jest nośna
	w innym przypadku skucie wszystkich wtórnych warstw farb,
	oczyszczenie, wysuszenie, uzupełnienie ubytków w tynku,
	ściana istniejąca
	zdjęcie wierzchnich warstw farby, gdy widoczne jest łuszczenie
	oczyszczenie, wysuszenie, uzupełnienie ubytków w tynku,
2x	malowanie farbą mineralną do wnetrz

#### SKŁAD Sw1-ścianka szkieletowa gr. 12cm

2x	malowanie farbą mineralną do wnetrz
1x	szpachlowanie, gipsowanie
1,25	plyta GKB
10	konstrukcja szkieletu - ceowniki stalowe
	w rozstawie co 60cm
8	izolacja akustyczna z wetny mineralnej
1,25	plyta GKB
1x	szpachlowanie, gipsowanie
2x	malowanie farbą mineralną do wnetrz

#### SKŁAD Sw2-ścianka z cegły dziurawki gr. 12cm

2x	malowanie farbą mineralną do wnetrz
1,5	tynek cementowo-wapienny
12	cegła dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej
1,5	tynek cementowo-wapienny
2x	malowanie farbą mineralną do wnetrz

### PRZEGRODY POZIOME:

#### SKŁAD P1-piwnica

2	gres na kleju
5	szlichta betonowa dylatowana obwodowo
8	styropian twrdy
	izolacja przeciwwilgociowa
10	chudy beton
	plasek średni zagęszczony do Id=0,5
	grunt rodzimy

#### SKŁAD P2-klatka schodowa

2	gres na kleju
14	plyta żelbetowa schodów - wg proj. konstrukcji
1,5	tynek cementowo-wapienny
2x	farba akrylowa w kolorze białym

#### SKŁAD P3-przebudowa stropu nad piętrem

2	gres na kleju
5	szlichta betonowa
2-10	izolacja akustyczna - styropian
	projektowany strop żelbetowy na belkach stalowych
	wg proj. konstrukcji
1,5	tynek cementowo-wapienny
	gipsowanie, malowanie 2x farba akrylowa

#### SKŁAD P4-wzmocnienie stropu nad parterem

2	gres na kleju elastycznym, spoiny elastyczne
8	wylewka betonowa - wg proj. konstr.
4,2	istniejące deski podłogowe zaopregnować
2,5x18	istniejące podkładki drewniane z desek
13,5x22	istniejące belki drewniane stropowe
	projektowane wzmocnienie stropu
	za pomocą belek stalowych - wg proj. konstr.
	pośrodku istn. drewniane belki stropowe
14	projektowana wetna mineralna między belki
	istniejąca podsufitka
2x1,25	plyty GKF na podkonstrukcji systemowej RE160

#### SKŁAD P5-schody zewnętrzne istniejące

3	plyty granitowe plonienlowane w kolorze płaskowym
1	klej mrozoodporny
1x	izolacja przeciwwilgociowa
	istniejący bieg schodów po uprzednim
	wyrównaniu stopni zgodnie z opisem technicznym

#### SKŁAD P6-schody zewnętrzne projektowane

3	plyty granitowe plonienlowane w kolorze płaskowym
1	klej mrozoodporny
1x	izolacja przeciwwilgociowa w tylnie
15	plyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
1x	izolacja przeciwwilgociowa
10	chudy beton
	plasek średni zagęszczony do Id=0,5
	grunt rodzimy


#### SKŁAD D1-Dach

	dachówka ceramiczna
4x5	kontrłaty
4x5	łaty
1x	fala wysokoproporzeczalna
2,5	deskowanie pełne
18	wetna mineralna dachowa między krokwie
7x20	krokwie
4	wetna mineralna dachowa międzyłaty
4x5	łaty
1x	fala paroszczelna
1x1,5	plyty gkf EI30 na podkonstrukcji systemowej
1x	szpachlowanie, gipsowanie
2x	farba akrylowa w kolorze białym

#### SKŁAD D2-Dach

	dachówka ceramiczna
4x5	kontrłaty
4x5	łaty
1x	fala wysokoproporzeczalna
2,5	deskowanie pełne
18	wetna mineralna dachowa między krokwie
8x20	krokwie
4	wetna mineralna dachowa międzyłaty
4x5	łaty
1x	fala paroszczelna
1x1,5	plyty gkf RE160 na podkonstrukcji systemowej
1x	szpachlowanie, gipsowanie
2x	farba akrylowa w kolorze białym

Orientacja:

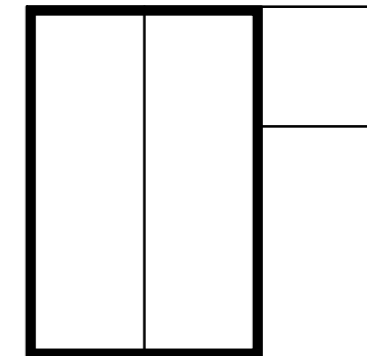

Inwestycja:  
Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i  
rozbudowy zabytkowego budynku  
w Sokółce wraz ze zmianą sposobu  
użytkowania pomieszczeń  
przy ul. Piłsudskiego 1

na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:

Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:

**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok


Faza opracowania:

ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

SKŁADY WARSTW

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Architektura:		
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BL-POKK-11/03	
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jacek Szlis	BL/96/01	
Nr proj.:	Skala:	Data:
PT-5/2018		05/06/2018
Nr rys.:	Rev.	
A-10	B	

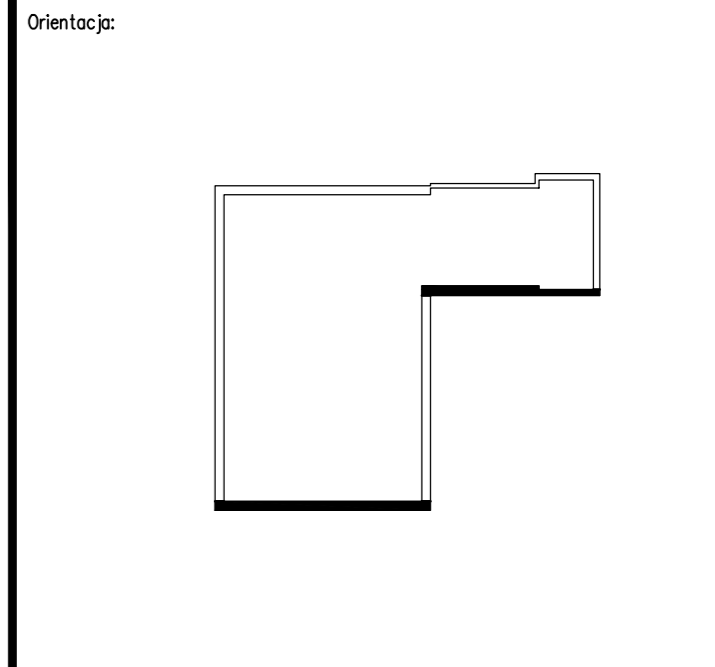

Inwestycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
 Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:  
**Gmina Sokółka**  
 Pl. Kościuszki 1  
 16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
 ROMAN PTASZYŃSKI  
 ul. dr Ireny Białówny 9/6  
 15-437 Białystok

Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:  
**ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA**

Branża:		Nr upraw.:	Podpis:
Architektura:			
Projektant:	mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	Bł-POKK-11/03	
	mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jacek Szlis	Bł/96/01	
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-11
			Rev. B

**UWAGA:**  
 WYBÓR MOŻE NIE W PEŁNI ODDAWAĆ RZECZYWISTE BARIWY, CO NIE JEST ZALEŻNE OD PROJEKTANTA.  
 RZECZYWISTE KOLORY TYNKÓW, FARB I OBRÓBKĘ BLACHARSKICH MOGĄ NEZNACZNIE RÓŻNIC SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH.

**UWAGA:**  
 PRZED CAŁOŚCIOWYM MALOWANIEM ELEWACJI WYKONAĆ NA NICH PRÓBY KOLORYSTYCZNE I POKAZAĆ WOLNOŚCOWI KONSERWATORA ZABYTEKÓW W CELU KOMUNYKACJI I ZATWIERDZENIA OSTATECZNEGO ODCIENIA KOLORU.

1. WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USTUPOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHYTEKTONICZNĄ. WSZELKIE RÓŻNICZKI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.

2. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKcie UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACJI, I.T.P. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

3. RÓŻNICZKI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BIEŻĄCO W NATURZE.

4. POZYCJE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJ. KONSTRUKCJI.

**KOLORYSTYKA – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KAMIENICY I OFICYNY:**

**T1** KOLOR POWIERZCHNI ŚCIAN, BONIOWANIA, OKRĄGLYCH PŁYCN na podstawie badań konserwatorskich

**T2** KOLOR ELEMENTÓW WYSTROJU ARCHYTEKTONICZNEGO: GZYMSY, FRYZY, KAPITELE, PILASTRY, OPASKI WOKÓŁ OKIEN na podstawie badań konserwatorskich

**T3** KOLOR COKOŁÓW na podstawie badań konserwatorskich

**KOLORYSTYKA – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ROZBUDOWY O KLATKĘ SCHODOWĄ:**

**T4** KOLOR POWIERZCHNI ŚCIAN kolor jasny brązowy Keim Exclusiv 9087

**T5** KOLOR OPASKI WOKÓŁ OKNA kolor rozbielonej ochry np. Keim Exclusiv 9092

**T6** KOLOR COKOŁÓW tynk kamyczkowy w kolorze ciemnym brązowym

kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 16x16cm wlot 1,0m nad terenem

**OB** OBRÓBKA BLACHARSKA z blachy stalowej w kolorze ciemnym brązowym

**EK** ELEMENTY KUTE SATŁOWE powierzchnia matowa, kolor ciemno-grafitowy

**DC** DACHÓWKA CERAMICZNA MARSYLKA, KOLOR CZERWONY NATURALNY, MATOWY

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA skala 1:50





UWAGA:  
WYBÓR MOŻE NIE W PEŁNI ODDAWAĆ RZECZYWISTE BARIWY, CO NIE JEST ZALEŻNE OD PROJEKTANTA.  
RZECZYWISTE KOLORY TYNKÓW, FARB I OBRÓBEK BLACHARSKICH MOGĄ NEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH.


UWAGA:  
PRZED CAŁOŚCIOWYM MALOWANIEM ELEWACJI WYKONAĆ NA NICH PRÓBY KOLORYSTYCZNE I POWIADOMIĆ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W CELU KOMISYJNEGO ZATWIERDZENIA OSTATECZNEGO ODCIENIA KOLORU.

1. WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USTYLIOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ, WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKcie UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACJI, ITP. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
3. ROZBIĘŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BIEŻĄCO W NATURZE.
4. POZYCJE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJ. KONSTRUKCJI.

WINDA SCHODOWA  
np. Ascendor PLG7 80x100  
mocowana na słupkach do  
stopni schodów

kratka wywiewna 16x16cm  
około 20 cm pod stropem  
rzędna góry otworu  
+1,40m

Orientacja:

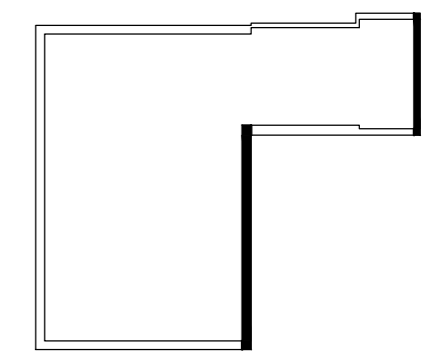

Legenda:

Inwestycja:  
Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i  
rozbudowy zabytkowego budynku  
w Sokółce wraz ze zmianą sposobu  
użytkowania pomieszczeń  
przy ul. Piłsudskiego 1  
na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:  
Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka


Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:  
ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:  
ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

Branża:		Nr upraw.:		Podpis:	
Architektura:					
Projektant:					
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		BŁ-POKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz					
Sprawdzający:					
mgr inż. arch. Jacek Szlis		BŁ/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.	
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-12	B	

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA skala 1:50

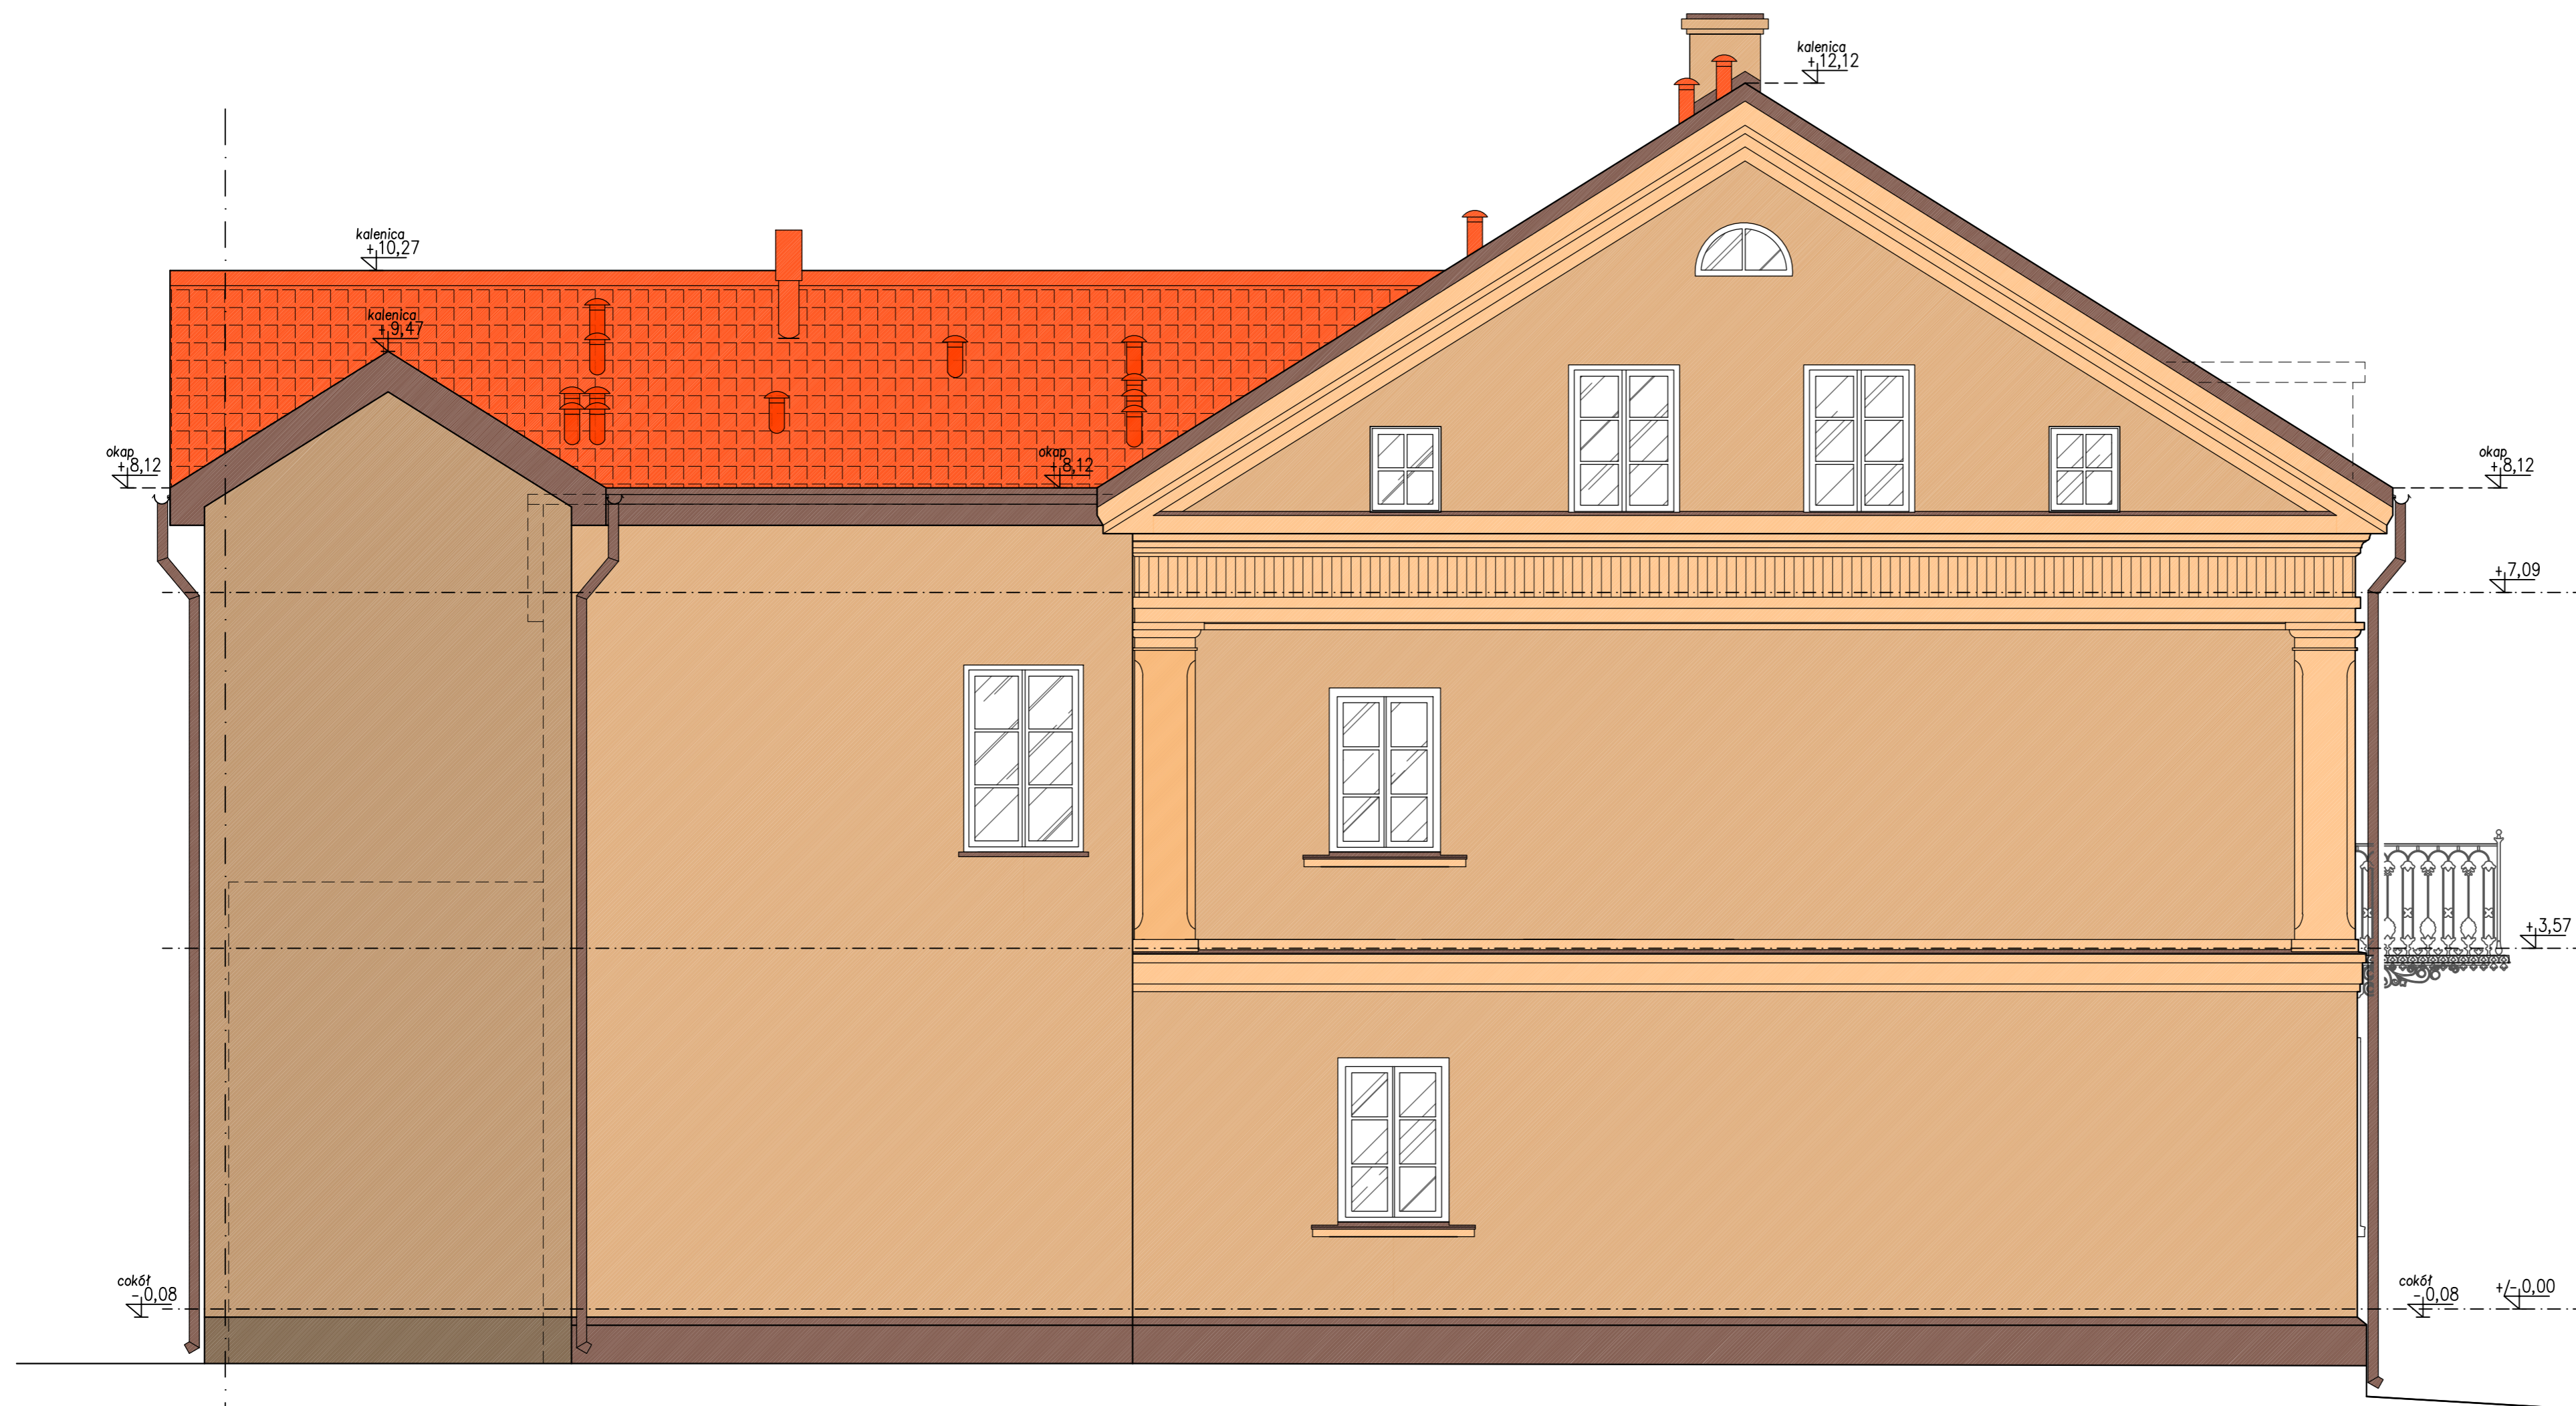

UWAGA:  
WIDOK MOŻE NIE W PEŁNI ODDAWAĆ RZECZYWISTE BARWY, CO NIE JEST ZALEŻNE OD PROJEKTANTA.  
RZECZYWISTE KOLORY TYNKÓW, FARB I OBRÓBEK BLACHARSKICH MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH.

UWAGA:  
PRZED CAŁOŚCIOWYM MALOWANIEM ELEWACJI WYKONAĆ NA NICH PRÓBY KOLORYSTYCZNE I POWNADMIĆ WOLEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W CELU KOMSYJNEGO ZATWIERDZENIA OSTATECZNEGO ODCIENIA KOLORU.

1. WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USTYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ, WSZELKIE RÓŻNOŚNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.


2. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKOCIE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACJI, ITP. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

3. RÓŻNOŚNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BIEŻĄCO W NATURZE.

4. POZYCJE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJ. KONSTRUKCJI

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA skala 1:50

Orientacja:

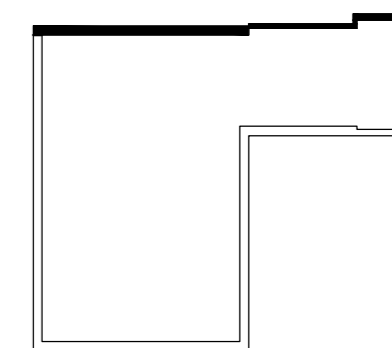

Legenda:

Inwestycja:  
Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7. Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:  
Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:  
ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:  
ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Architektura:		
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BL-POKK-11/03	
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jacek Szlis	BL/96/01	
Nr proj.:	Skala:	Data:
PT-5/2018	1:50	05/06/2018
	Nr rys.:	Rev.
	A-13	B




UWAGA:  
WYDRUK MOŻE NIE W PEŁNI ODDAWAĆ RZECZYWISTE BARIWY, CO NIE JEST ZALEŻNE OD PROJEKTANTA.  
RZECZYWISTE KOLORY TYNKÓW, FARB I OBRÓBEK BLACHARSKICH MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH.

UWAGA:  
PRZED CAŁOŚCIOWYM MALOWANIEM ELEWACJI WYKONAĆ NA NICH PRÓBY KOLORYSTYCZNE I POWADOMIĆ WOLNOZĘCZNEGO KONSERWATORA ZASZYTRÓW W CELU KOMPETYWNEGO ZATWIERDZENIA OSTATECZNEGO ODCIENIA KOLORU.

1. WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USTYLIOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHYTEKTONICZNĄ, WZGLĘDNE RÓŻNICZNOŚCI W TEJ KWIESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKcie UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACJI, ITP. NALEŻY ROZSTRZYGAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
3. RÓŻNICZNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ NA BIEŻĄCO W NATURZE.
4. POZYCJE KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJ. KONSTRUKCJA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA skala 1:50

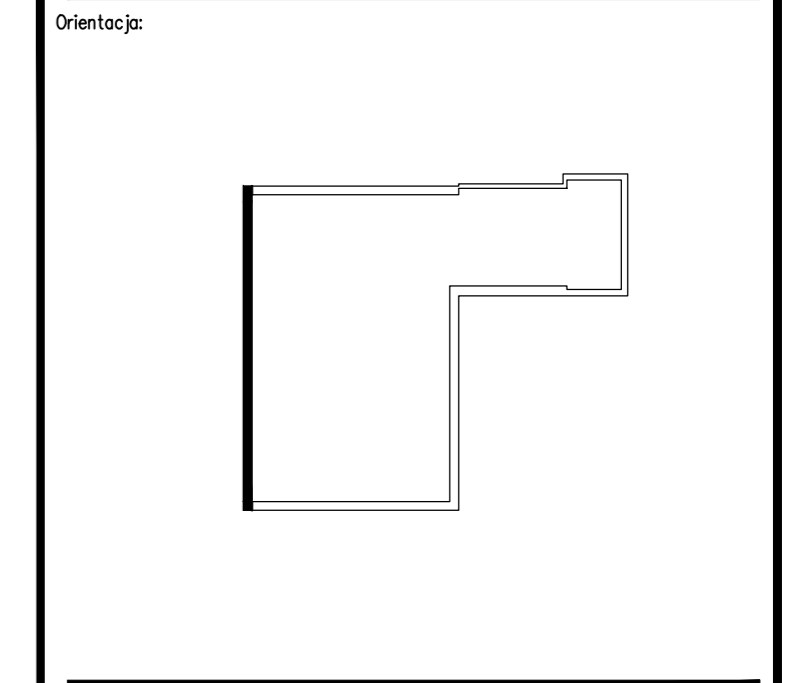

Legenda:

Inwestycja:  
Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7. Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:  
Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok


Faza opracowania:  
ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:  
ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Branża:		Nr upraw.:		Podpis:	
Architektura:					
Projektant:					
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		Bł-PKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz					
Sprawdzający:					
mgr inż. arch. Jacek Szlis		Bł/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.	
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-14	B	

Zestawienie stolarki i slusarki drzwiowej zewnętrznej						
Symbol		Dz1 – ISTNIEJĄCE	Dz2 – ISTNIEJĄCE	Dz3	Dz4	
Schemat						
Wymiar w świetle muru	S	138,5	135	130	152	
	H	244	255	240	240	
Wymiar w świetle przejścia	S	122	119	118	80	
	H	236	247	234	202	
Ilość sztuk		1	1	L	P	
				1	-	-
Ilość sztuk razem		1	1	1	1	
Uwagi:		– drzwi drewniane ramowo–plycinowe, istniejące, dwuskrzydłowe – przeznaczone do zachowania w stanie istniejącym	– drzwi drewniane ramowo–plycinowe, istniejące, dwuskrzydłowe symetryczne – przeznaczone do zachowania – należy poddać niezbędnym pracom remontowym i konserwującym, zdjąć wszystkie warstwy farb olejnych aż do nawierzchni drewnianej, oczyścić, zaimpregnować i pomalować lakierobejncą w kolorze jasny orzech	– drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe, np. LZ159 firmy Lizurej lub równoważny – kolor jasny orzech – 2 zamki – samozamykacz z kolejnością zamykania – okucia antywłamaniowe – U<2,6W/(m2K)	– drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe, np. LZ244 firmy Lizurej lub równoważny – kolor jasny orzech – 2 zamki – samozamykacz z kolejnością zamykania – okucia antywłamaniowe – U<2,6W/(m2K)	szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm
1. wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić w naturze przed zamówieniem 2. Stolarkę okienną i drzwiową montować wg zaleceń producenta 3. Niejasności lub zmiany w projekcie uzgadniać na roboczo z Głównym Projektantem						

Orientacja:

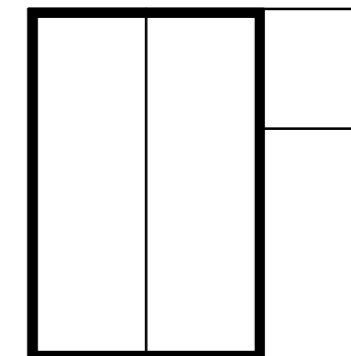

Investycja:  
Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i  
rozbudowy zabytkowego budynku  
w Sokółce wraz ze zmianą sposobu  
użytkowania pomieszczeń  
przy ul. Piłsudskiego 1

na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:

Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:

**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:

ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI  
DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Branża:

Nr upraw.:

Podpis:

Architektura:

Projektant:

mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

BL-POKK-11/03

mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Jacek Szlis

BL/96/01

Nr proj.:

PT-5/2018

Skala:

1:50

Data:

05/06/2018

Nr rys.:

A-15

Rev.:

B

Zestawienie stolarki i slusarki drzwiowej wewnętrznej																		
Symbol	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D5-ISTNIEJĄCE	D6-ISTNIEJĄCE	D7-ISTNIEJĄCE	D8-ISTNIEJĄCE	D1s1	D1s	D1	D1a	Dp - ppoż	Dp1 - ppoż	Dp2 - ppoż	
Schemat																		
Wymiar w świetle muru	S 92 H 210	102 210	112 210	135 210	135 220	132 210	130 252	125 220	135 220	80 209	102 210	102 210	102 210	92 210	92 210	140 210	102 210	
Wymiar w świetle przejścia	S 80 H 205	90 205	100 205	120 205	120 215	120 205	115 240	115 215	125 215	70 204	90 205	90 205	90 205	80 205	80 205	130 205	90 205	
ilość sztuk	L 3 P -	L 5 P 7	L 1 P 1	L 1 P -	L - P 1	L 3 P 1	L - P 1	L - P 1	L 1 P -	L - P 1	L 2 P 1	L 2 P 1	L - P 3	L 2 P -	L 1 P -	L 2 P -	L - P 1	
ilość sztuk razem	3	12	2	1	1	4	1	1	1	1	3	3	3	2	1	2	1	
Uwagi:	- drzwi wewnętrzne drewniane, techniczne, bez pływ, np. LZ166 firmy Lizurej lub równoważny - kolor biały - 1 zamek	- drzwi wewnętrzne drewniane, bez pływ, np. LZ166 firmy Lizurej lub równoważny - kolor biały - 1 zamek - w pomieszczeniach bez otwieranych okien w dolnej części drzwi wstawić kratę wentylacyjną	- drzwi wewnętrzne drewniane, bez pływ, np. LZ166 firmy Lizurej lub równoważny - kolor biały - 1 zamek	- drzwi wewnętrzne drewniane, dwuskrzydłowe, bez pływ, np. LZ166 firmy Lizurej lub równoważny - kolor biały - 1 zamek	- drzwi wewnętrzne drewniane, dwuskrzydłowe, bez pływ, np. LZ166 firmy Lizurej lub równoważny - kolor biały - 1 zamek	- drzwi wewnętrzne drewniane, dwuskrzydłowe symetryczne, pływ, obecnie pokryte farbą olejną w kolorze zielonym - należy poddać niezbędnym pracom remontowym i konserwującym, zdjąć wszystkie warstwy farb olejnych aż do nawierzchni drewnianej, oczyścić, zaimpregnować i nanieść mazerunek, prace te powinny być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w zakresie restaurowania i remontowania elementów zabytków	- drzwi wewnętrzne drewniane ISTNIEJĄCE, dwuskrzydłowe symetryczne, pływ, obecnie pokryte farbą olejną w kolorze białym - należy poddać niezbędnym pracom remontowym i konserwującym, zdjąć wszystkie warstwy farb olejnych aż do nawierzchni drewnianej, oczyścić, zaimpregnować i nanieść mazerunek, prace te powinny być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w zakresie restaurowania i remontowania elementów zabytków	- drzwi wewnętrzne drewniane ISTNIEJĄCE, dwuskrzydłowe symetryczne, pływ, obecnie pokryte farbą olejną w kolorze lososiovym - należy poddać niezbędnym pracom remontowym i konserwującym, zdjąć wszystkie warstwy farb olejnych aż do nawierzchni drewnianej, oczyścić, zaimpregnować i nanieść mazerunek, prace te powinny być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w zakresie restaurowania i remontowania elementów zabytków	- drzwi wewnętrzne drewniane ISTNIEJĄCE, jednoskrzydłowe, pływ, obecnie pokryte farbą olejną w kolorze białym - należy poddać niezbędnym pracom remontowym i konserwującym, zdjąć wszystkie warstwy farb olejnych aż do nawierzchni drewnianej, oczyścić, zaimpregnować i pokryć lakierobejca,	- drzwi wewnętrzne drewniane, łazienkowe, bez pływ, np. LZ166 firmy Lizurej lub równoważny - kolor biały - 1 zamek - samozamykacz - otwory wentylacyjne o przekroju nie mniejszym niż 0,022m2	- drzwi wewnętrzne drewniane, łazienkowe, bez pływ, np. LZ166 firmy Lizurej lub równoważny - kolor biały - 1 zamek - samozamykacz - otwory wentylacyjne o przekroju nie mniejszym niż 0,022m2	- drzwi wewnętrzne drewniane, łazienkowe, bez pływ, np. LZ166 firmy Lizurej lub równoważny - kolor biały - 1 zamek - otwory wentylacyjne o przekroju nie mniejszym niż 0,022m2	- drzwi wewnętrzne drewniane, łazienkowe, bez pływ, np. LZ166 firmy Lizurej lub równoważny - kolor biały - 1 zamek - otwory wentylacyjne o przekroju nie mniejszym niż 0,022m2	- drzwi wewnętrzne drewniane, o klasie odporności ogniowej EI30 - bez pływ - kolor biały - 1 zamek - samozamykacz	- drzwi wewnętrzne drewniane, o klasie odporności ogniowej EI30 - bez pływ - kolor biały - 1 zamek - samozamykacz	- drzwi wewnętrzne drewniane, o klasie odporności ogniowej EI30 - bez pływ - kolor biały - 1 zamek - samozamykacz	- drzwi wewnętrzne drewniane, o klasie odporności ogniowej EI30 - bez pływ - kolor biały - 1 zamek - samozamykacz	
		szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm	szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm	szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu głównego skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm	szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu głównego skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm	szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu głównego skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm					szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm	szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm	szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm	szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm		szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po otwarciu głównego skrzydła drzwiowego nie może być mniejsza niż 90cm		

Orientacja:

Investycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Investor:  
**Gmina Sokółka**  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generujący Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:  
**ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ**

Branża: \_\_\_\_\_ Nr upraw.: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Architektura:  
Projektant:  
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński BŁ-P0KK-11/03  
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz  
Sprawdzający:  
mgr inż. arch. Jacek Szlis BŁ/96/01

Nr proj.: PT-5/2018 Skala: 1:50 Data: 05/06/2018 Nr rys.: A-16 Rev: B

Zestawienie stolarki i słusarki okiennej		01 – ISTNIEJĄCE	02 – ISTNIEJĄCE	03	03a – ppoz	04	04a – ppoz	05 – "ŚWIADK"	06	06a – ppoz	07	07a – ppoz	08 – drzwi balkonowe	09	010	Od1	Od2	Wd	0od	
Schemat																				
Wymiar w świetle muru		S H	110 160	157 160	110 160	110 160	120 185	120 185	120 185	70 80	70 80	110 145	110 145	143 265	120 180	96 52	78 118	78 140	94 118	78 140
Ilość sztuk		11	1	2	2	15	1	1	2	2	2	2	1P	1	2	2	11	1	2	
Uwagi:		<p>1. wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić w naturze przed zamówieniem</p> <p>2. Stolarkę okienną i drzwiową montować wg zaleceń producenta</p> <p>3. Niejasności lub zmiany w projekcie uzgadniać na roboczo z Głównym Projektantem</p>	<p>– okno drewniane istniejące, nowe, podziałem nawiązujące do okien starych skrzynkowych, w bardzo dobrym stanie technicznym</p> <p>– przeznaczone do pozostawienia i przemalowania w kolorze białym</p>	<p>– okno drewniane istniejące, nowe, podziałem nawiązujące do okien starych skrzynkowych, w bardzo dobrym stanie technicznym</p> <p>– przeznaczone do pozostawienia i przemalowania w kolorze białym</p>	<p>– okno drewniane, wykonane na wzór okien drewnianych istniejących o konstrukcji skrzynkowej, pod względem podziału i materiału z którego są wykonane</p> <p>– zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła Us = 1.1 W/m<sup>2</sup>K, izolacyjność akustyczna Rw = 31dB.</p> <p>– U &lt; 1,7W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– szkło bezpieczne</p> <p>– szpros konstrukcyjne</p> <p>– kolor biały</p> <p>– nawiewniki ciśnieniowe</p>	<p>– okno drewniane, wykonane na wzór okien drewnianych istniejących o konstrukcji skrzynkowej, pod względem podziału i materiału z którego są wykonane</p> <p>– zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła Us = 1.1 W/m<sup>2</sup>K, izolacyjność akustyczna Rw = 31dB.</p> <p>– U &lt; 1,7W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– szkło bezpieczne</p> <p>– szpros konstrukcyjne</p> <p>– kolor biały</p> <p>– nawiewniki ciśnieniowe</p>	<p>– okno drewniane, wykonane na wzór okien drewnianych istniejących o konstrukcji skrzynkowej, pod względem podziału i materiału z którego są wykonane</p> <p>– zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła Us = 1.1 W/m<sup>2</sup>K, izolacyjność akustyczna Rw = 31dB.</p> <p>– U &lt; 1,7W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– szkło bezpieczne</p> <p>– szpros konstrukcyjne</p> <p>– kolor biały</p> <p>– nawiewniki ciśnieniowe</p>	<p>– okno drewniane, wykonane na wzór okna drewnianego istniejącego o konstrukcji skrzynkowej, pod względem podziału i materiału z którego jest wykonane</p> <p>– zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła Us = 1.1 W/m<sup>2</sup>K, izolacyjność akustyczna Rw = 31dB.</p> <p>– U &lt; 1,7W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– szkło bezpieczne</p> <p>– szpros naklejane</p> <p>– kolor biały</p>	<p>– okno drewniane, wykonane na wzór okna drewnianego istniejącego o konstrukcji skrzynkowej, pod względem podziału i materiału z którego jest wykonane</p> <p>– zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła Us = 1.1 W/m<sup>2</sup>K, izolacyjność akustyczna Rw = 31dB.</p> <p>– U &lt; 1,7W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– szkło bezpieczne</p> <p>– szpros naklejane</p> <p>– kolor biały</p>	<p>– okno drewniane, wykonane na wzór okna drewnianego istniejącego o konstrukcji skrzynkowej, pod względem podziału i materiału z którego jest wykonane</p> <p>– zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła Us = 1.1 W/m<sup>2</sup>K, izolacyjność akustyczna Rw = 31dB.</p> <p>– U &lt; 1,7W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– szkło bezpieczne</p> <p>– szpros naklejane</p> <p>– kolor biały</p>	<p>– okno drewniane, wykonane na wzór okna drewnianego istniejącego o konstrukcji skrzynkowej, pod względem podziału i materiału z którego jest wykonane</p> <p>– zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła Us = 1.1 W/m<sup>2</sup>K, izolacyjność akustyczna Rw = 31dB.</p> <p>– U &lt; 1,7W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– szkło bezpieczne</p> <p>– szpros naklejane</p> <p>– kolor biały</p>	<p>– drzwi balkonowe dwuskrzydłowe w miejsce powiększonego otworu okiennego, drewniane wykonane na wzór okna drewnianego istniejącego o konstrukcji skrzynkowej, pod względem podziału i materiału z którego jest wykonane</p> <p>– zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła Us = 1.1 W/m<sup>2</sup>K, izolacyjność akustyczna Rw = 31dB.</p> <p>– U &lt; 1,7W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– szkło bezpieczne</p> <p>– szpros konstrukcyjne</p> <p>– kolor sosna teak</p> <p>– nawiewniki ciśnieniowe</p>	<p>– okno drewniane na poddaszu nieogrzewanym</p> <p>– zestaw 1-szybowy</p> <p>– szkło bezpieczne</p> <p>– szpros naklejane</p> <p>– kolor biały</p>	<p>– okno dachowe obrotowe drewniane lub aluminiowo-drewniane np. Fakro FTS-V, wyposażone w nawiewnik</p> <p>– U = 1,4W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– izolacyjność akustyczna Rw=32dB</p> <p>– szkło hartowane</p> <p>– zestaw dwuszybowy wypełniony argonem</p> <p>– kolor naturalny sosna</p>	<p>– okno dachowe obrotowe drewniane lub aluminiowo-drewniane np. Fakro FTS-V, wyposażone w nawiewnik</p> <p>– U = 1,4W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– izolacyjność akustyczna Rw=32dB</p> <p>– szkło hartowane</p> <p>– zestaw dwuszybowy wypełniony argonem</p> <p>– kolor naturalny sosna</p>	<p>– wylaz dachowy do pomieszczeń ogrzewanych, skrzydło uchylne na bok, np. Fakro FWP-R</p> <p>– U = 1,6W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– izolacyjność akustyczna Rw=34dB</p> <p>– szkło hartowane</p> <p>– zestaw dwuszybowy wypełniony argonem</p> <p>– kolor naturalny sosna</p>	<p>– okno oddymiające sitownikami elektrycznymi, skrzydło uchylne , np. Fakro FSP</p> <p>– U = 1,6W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p>– izolacyjność akustyczna Rw=34dB</p> <p>– szkło hartowane</p> <p>– zestaw dwuszybowy wypełniony argonem</p> <p>– kolor naturalny sosna</p>			

Orientacja:

Investycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.


Investor:  
**Gmina Sokółka**  
**Pl. Kościuszki 1**  
**16-100 Sokółka**

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
**ROMAN PTASZYŃSKI**  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok


Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:  
**ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ**


Branża:	Nr upraw.:	Podpis:		
Architektura:				
Projektant:				
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BK-POKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz				
Sprawdzający:				
mgr inż. arch. Jacek Szlis	BK/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.:
PT-5/2018	1:50	05/06/2018	A-17	B

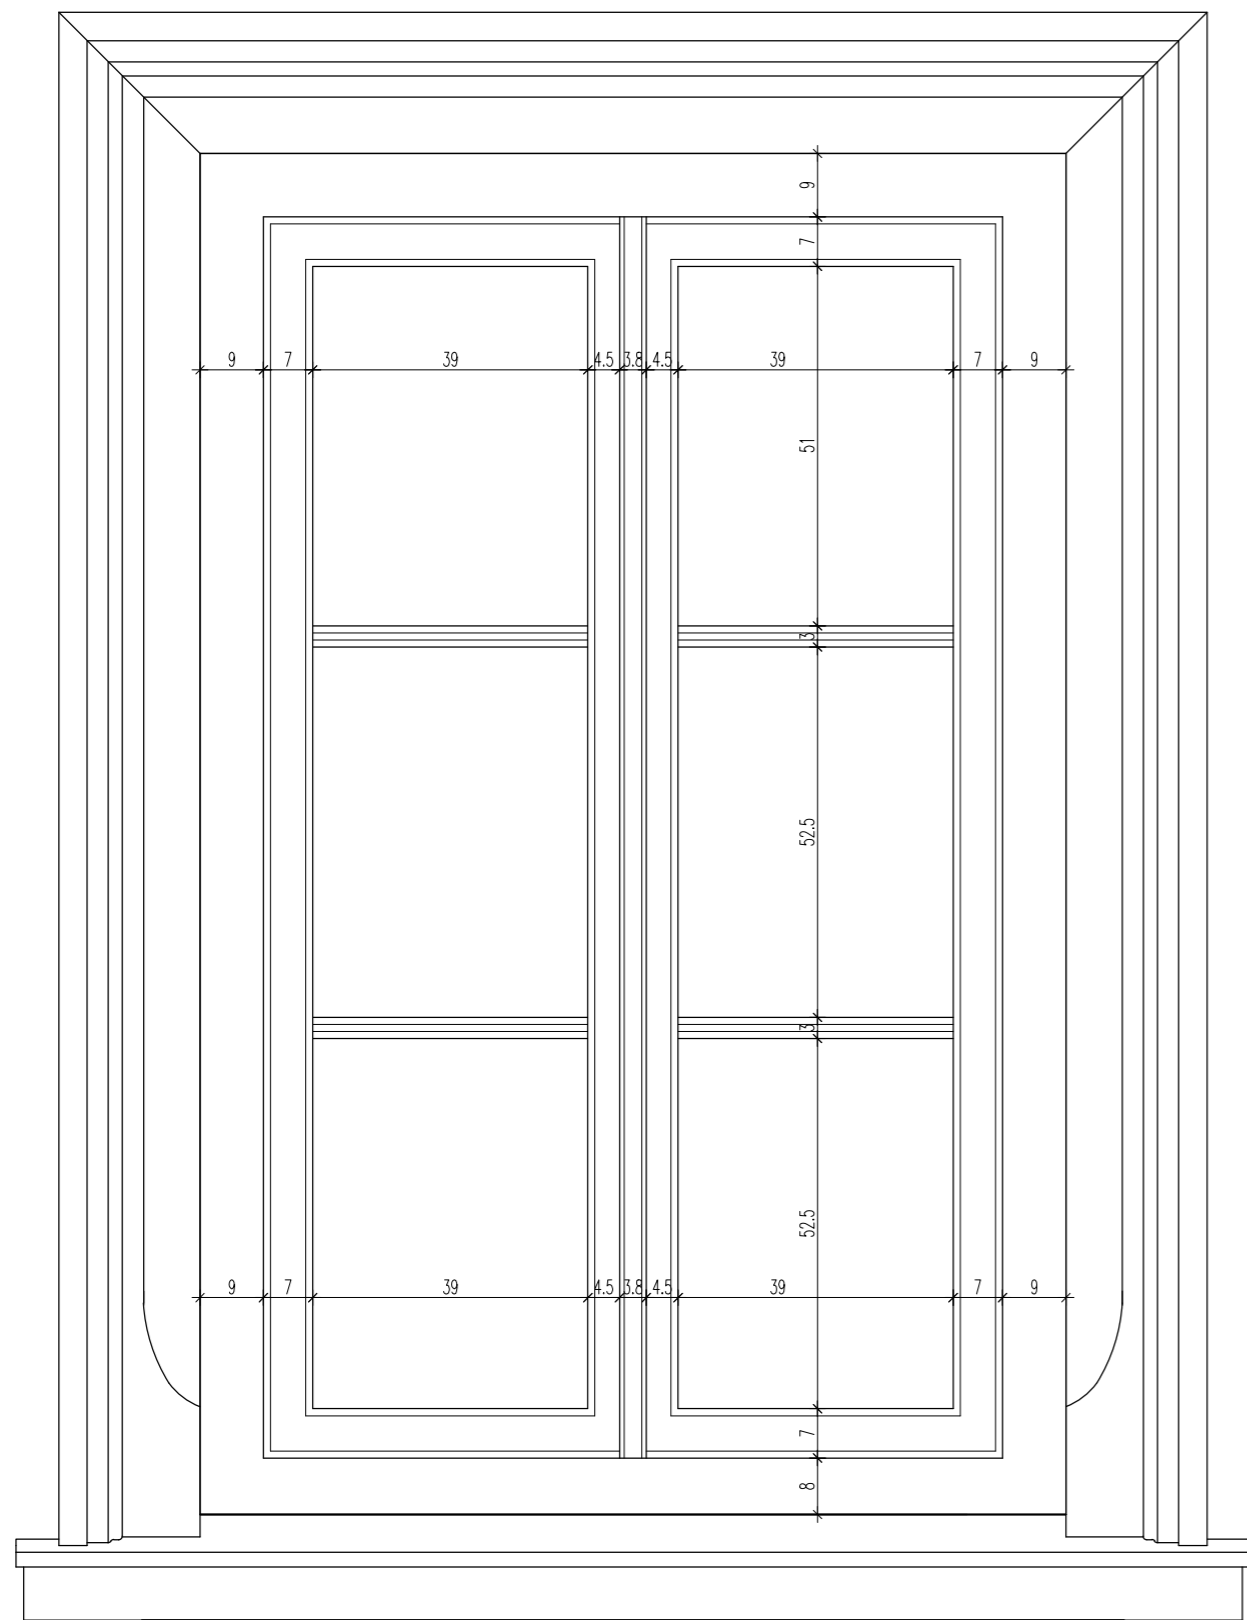

Widok okna od strony elewacji skala 1:10

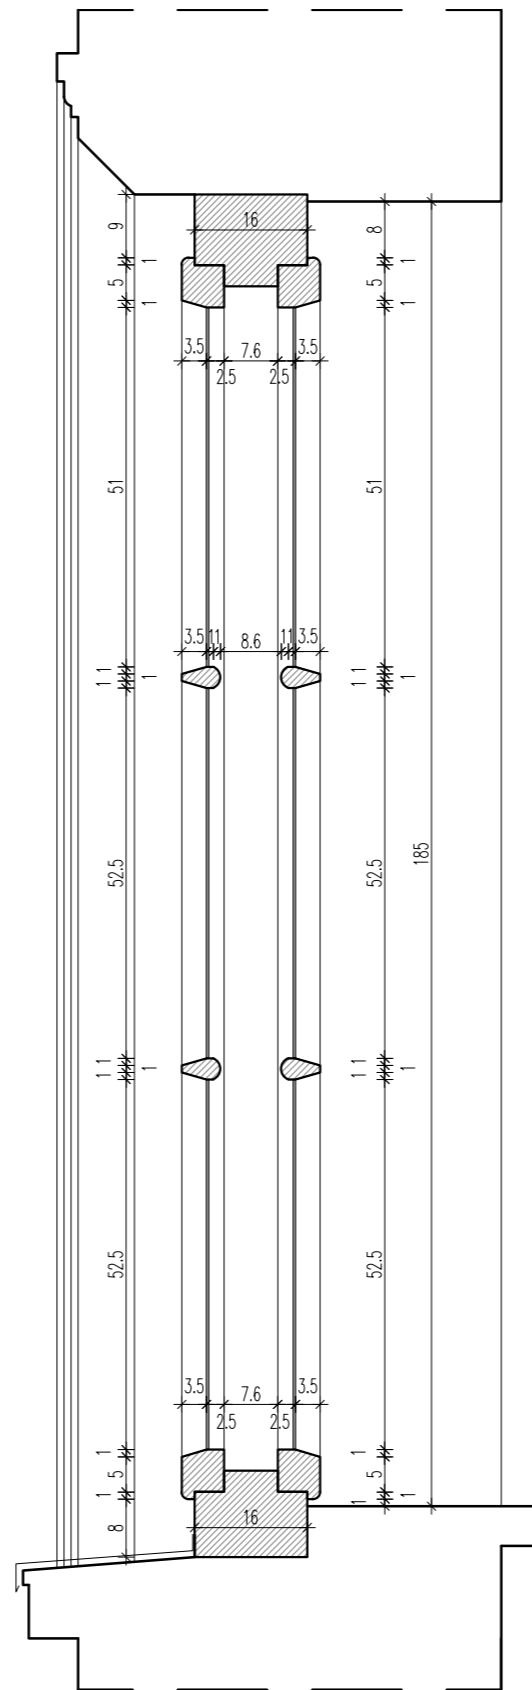

Przekrój podłużny przez okno skala 1:10

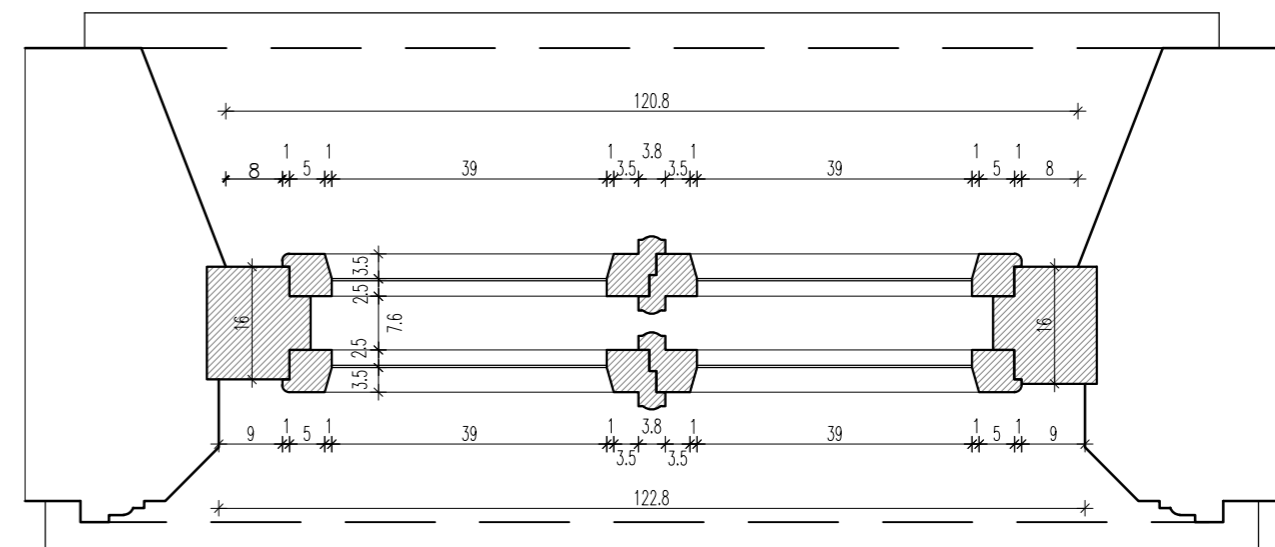

Przekrój poprzeczny przez okno skala 1:10

Detal wykonany na podstawie inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej okna 04 o wymiarach 120x185.

– przed wykonaniem nowych okien na wzór okien istniejących należy zdjąć wymiary z poszczególnych otworów okiennych od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, parapety wewnętrzne przeznaczone są do pozostawienia po uprzednim ich oczyszczeniu, i renowacji, parapety zewnętrzne z blachy przeznaczone są do demontażu, projektowane są nowe parapety z blachy stalowej malowanej

Inwestycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
 Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.


Inwestor:  
**Gmina Sokółka**  
**Pl. Kościuszki 1**  
**16-100 Sokółka**

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
**ROMAN PTASZYŃSKI**  
 ul. dr Ireny Białówny 9/6  
 15-437 Białystok


Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:  
**DETAL OKNA ISTNIEJĄCEGO**

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:		
Architektura:				
Projektant:				
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ-POKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz				
Sprawdzający:				
mgr inż. arch. Jacek Szlis	BŁ/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-5/2018	1:10	05/06/2018	A-18	B

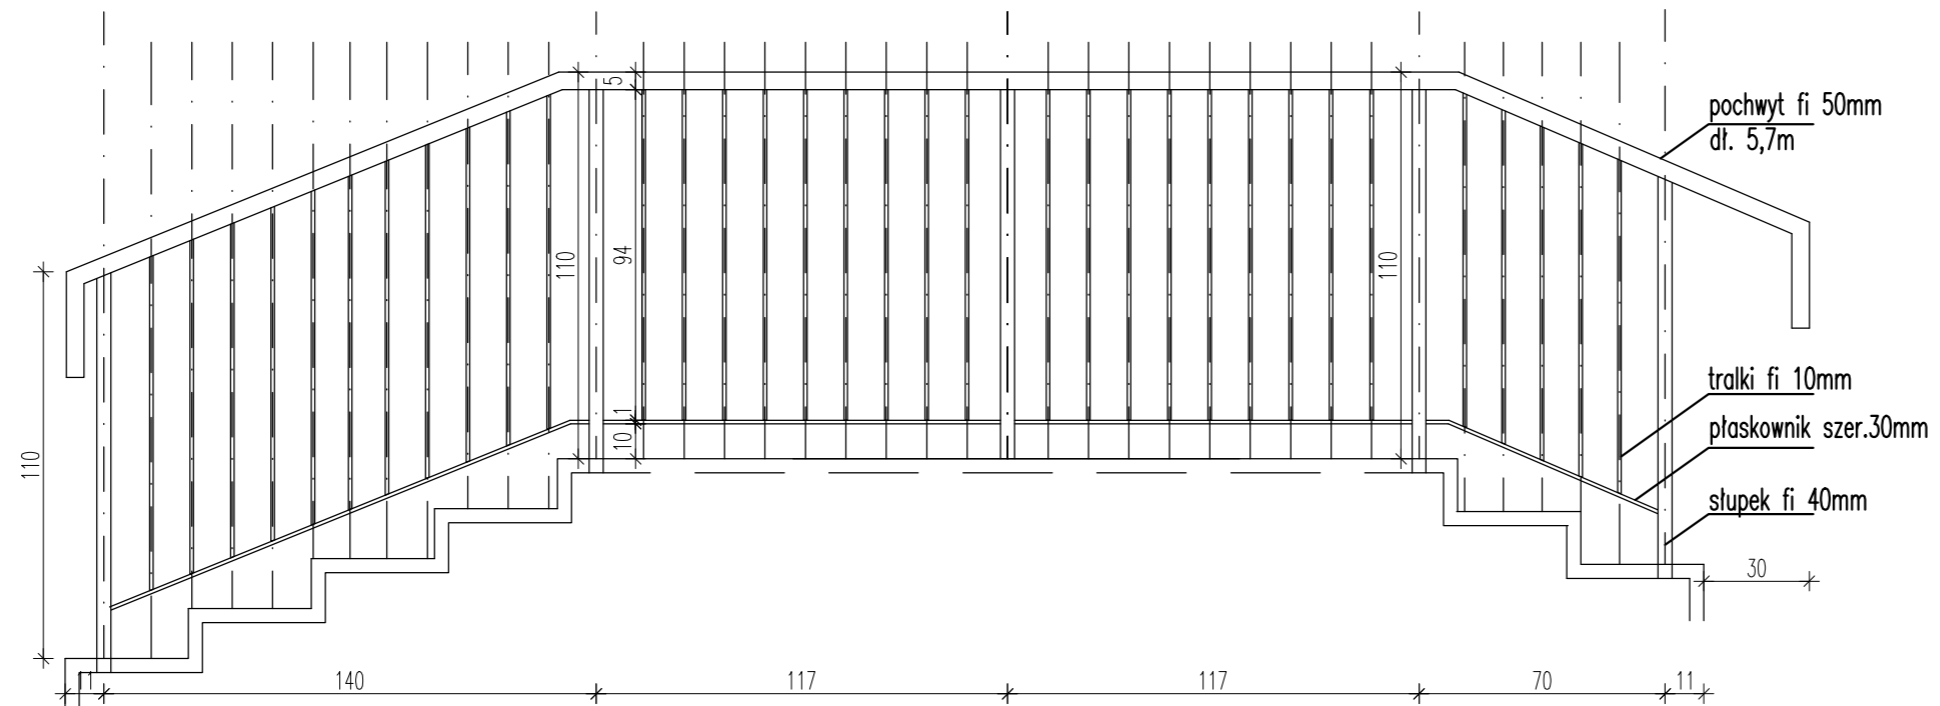

Balustrada kuta – widok skala 1:20

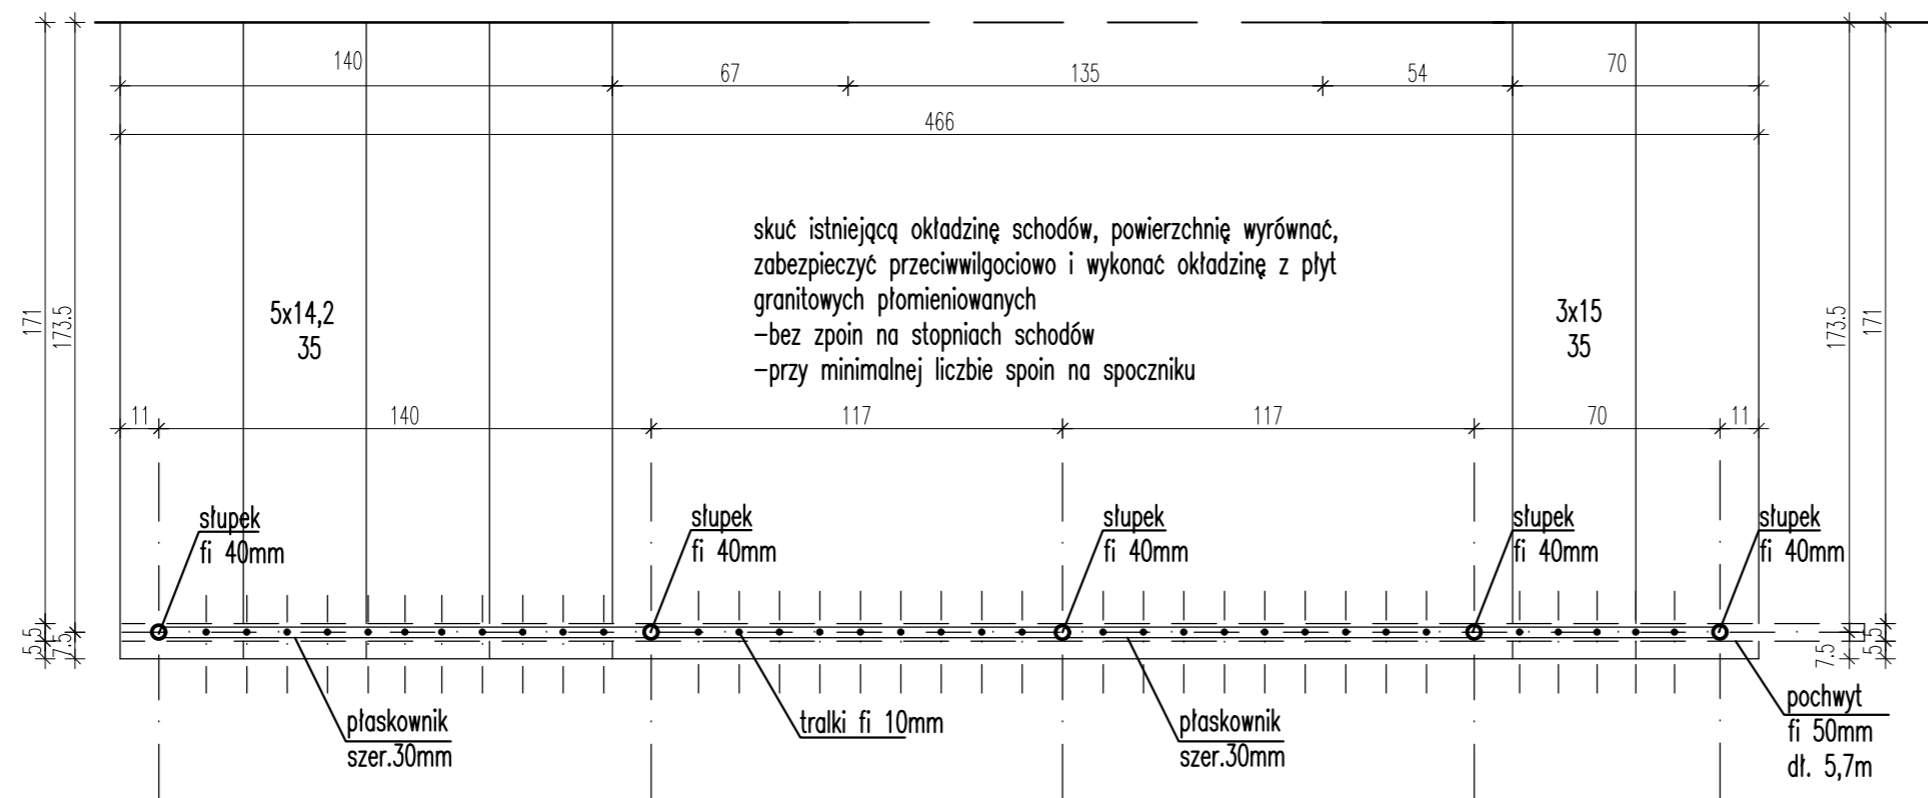

Balustrada kuta – rzut skala 1:20

Inwestycja:  
**Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1**  
 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
 Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:  
**Gmina Sokółka**  
**Pl. Kościuszki 1**  
**16-100 Sokółka**


Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
**ROMAN PTASZYŃSKI**  
 ul. dr Ireny Białówny 9/6  
 15-437 Białystok

Faza opracowania:  
**ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:  
**BALUSTRADA SCHODÓW ISTNIEJĄCYCH**



Branża:	Nr upraw.:	Podpis:		
Architektura:				
Projektant:				
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BL-POKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz				
Sprawdzający:				
mgr inż. arch. Jacek Szlis	BL/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-5/2018	1:20	05/06/2018	A-19	B



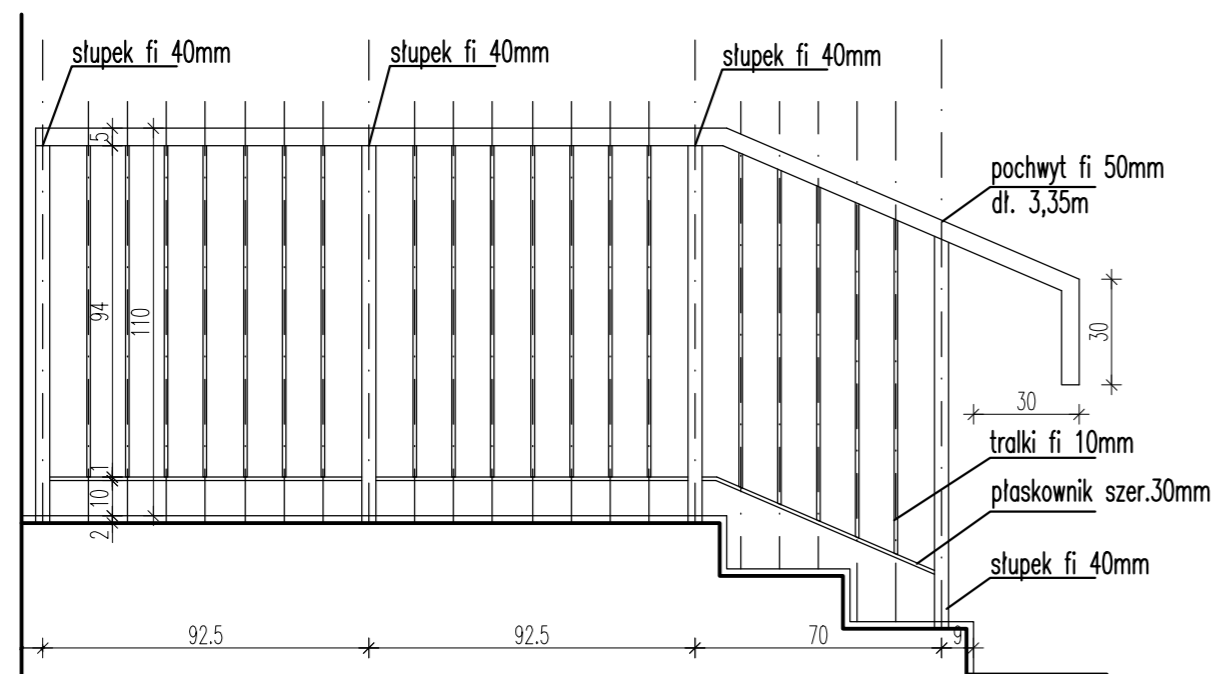

6

Balustrada kuta – widok skala 1:20

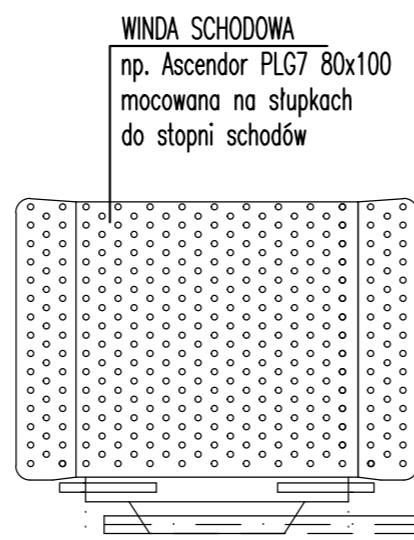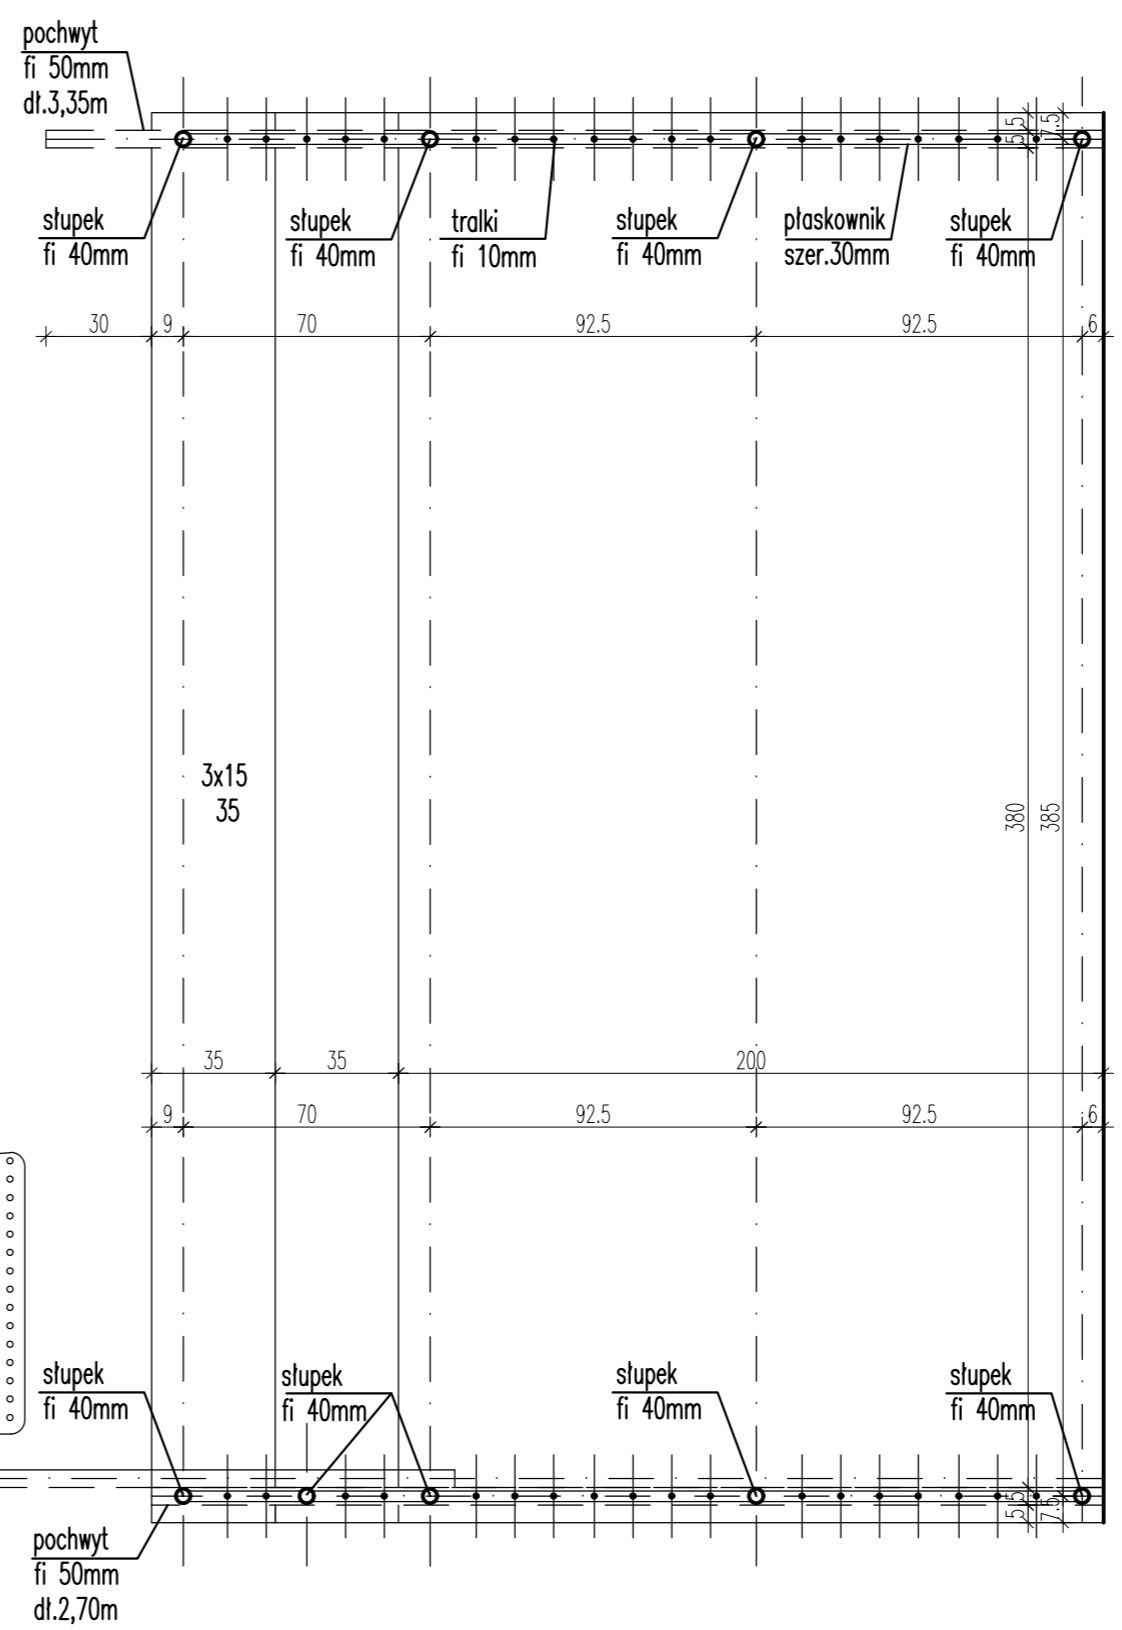

Balustrada kuta – rzut skala 1:20

Inwestycja:  
 Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i  
 rozbudowy zabytkowego budynku  
 w Sokółce wraz ze zmianą sposobu  
 użytkowania pomieszczeń  
 przy ul. Piłsudskiego 1  
 na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.  
 Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:  
 Gmina Sokółka  
 Pl. Kościuszki 1  
 16-100 Sokółka

Generalny Projektant:  
**Ptaszyński Architektura**  
 ROMAN PTASZYŃSKI  
 ul. dr Ireny Białówny 9/6  
 15-437 Białystok


Faza opracowania:  
 ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:  
 BALUSTRADA SCHODÓW PROJEKTOWANYCH

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Architektura:		
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BL-POKK-11/03	
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jacek Szlis	BL/96/01	

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-5/2018	1:20	05/06/2018	A-20	B



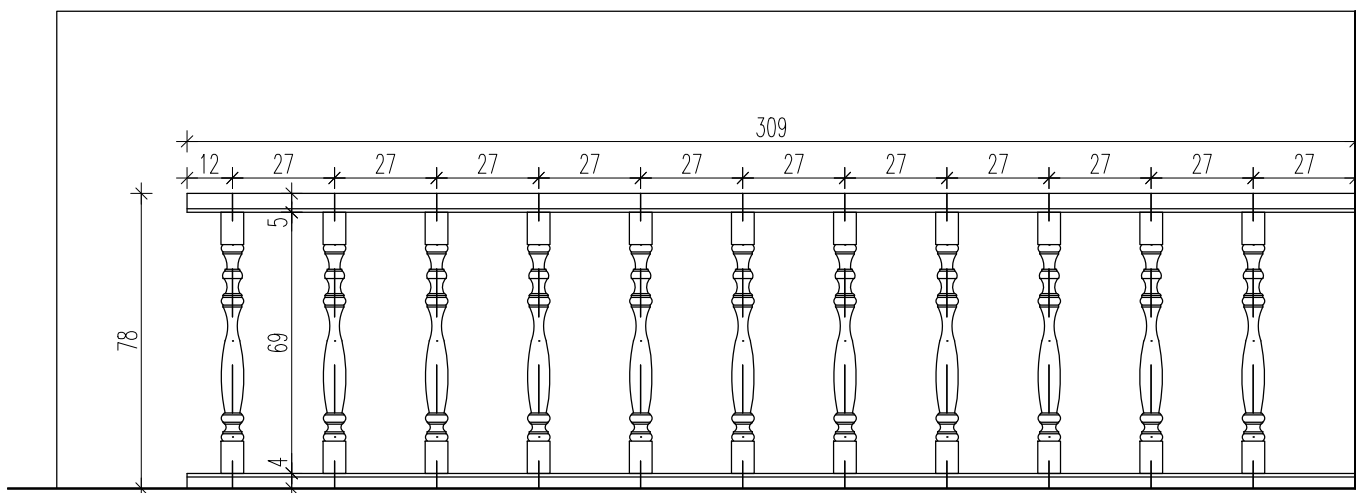

ISTNIEJĄCA Balustrada tralkowa na poddaszu

– widok skala 1:20 – przeznaczona do renowacji (wg badań konserwatorskich)

Należy zdjąć wszystkie warstwy farb olejnych aż do powierzchni drewnianej, oczyścić, wypolerować delikatnym papierem ściernym, zabezpieczyć przed grzybami i wilgocią, 2x pokryć lakierobejcą w kolorach:

- tralki + podstawa + pochwyt /
- / jasny brązowy np. "oregon Pine" Tikkurila
- pochwyt schodów /
- / jasny brązowy np. "oregon Pine" Tikkurila

Inwestycja:

Projekt zamienny przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego budynku w Sokółce wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1

na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.

Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.

Inwestor:

Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:

*Ptaszyński Architektura*

ROMAN PTASZYŃSKI

ul. dr Ireny Białówny 9/6

15-437 Białystok

Faza opracowania:

ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

BALUSTRADA SCHODÓW ISTNIEJĄCYCH

Branża:		Nr upraw.:	Podpis:	
Architektura:				
Projektant:				
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ-POKK-11/03			
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz				
Sprawdzający:				
mgr inż. arch. Jacek Szlis	BŁ/96/01			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-5/2018	1:20	05/06/2018	A-22	B

# **SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

**PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY  
ZABYTKOWEGO BUDYNKU W SOKÓŁCE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  
UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 1**

**na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7.**

**Jednostka: 201108\_4 Sokółka. Obręb: 201108\_4.0034 Sokółka.**

**- Roboty Budowlane CPV 45212300-9**

## Spis treści

1.	ST-O.	Wymagania ogólne	CPV 45212300-9	str. B/3
2.	ST-B.01	Roboty ziemne w gruntach kat. I-V	CPV 45111200-0	str. B/11
3.	ST-B.02	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	CPV 45111200-0	str. B/17
4.	ST-B.03	Przygotowanie i montaż zbrojenia	CPV 45262310-7	str. B/19
5.	ST-B.04	Podkłady betonowe	CPV 45262300-4	str. B/23
6.	ST-B.05	Elementy konstrukcyjne żelbetowe i betonowe	CPV 45262300-4	str. B/24
7.	ST-B.06	Izolacja przeciwwilgociowa elementów	CPV 45321000-3	str. B/36
8.	ST-B.07	Murowanie ścian wraz z elementami konstrukcyjnymi CPV 45262522-6		str. B/40
9.	ST-B.08	Konstrukcje stalowe	CPV 45262400-5	str. B/45
10.	ST-B.09	Przewody dymowe i wentylacyjne	CPV 45262522-6	str. B/49
11.	ST-B.10	Izolacje z pap poziome i pionowe	CPV 45321000-3	str. B/52
12.	ST-B.11	Tynki	CPV 45324000-4	str. B/57
13.	ST-B.12	Izolacje termiczne i akustyczne	CPV 45321000-3	str. B/65
14.	ST-B.13	Pokrycia dachowe	CPV 45261210-9	str. B/69
15.	ST-B.14	Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe	CPV 45261320-3	str. B/73
16.	ST-B.15	Podłogi i posadzki, oblicowania	CPV 45431100-8	str. B/74
17.	ST-B.16	Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej	CPV 45422100-8	str. B/80
18.	ST-B.17	Roboty malarskie	CPV 45442110-1	str. B/85
19.	ST-B.18	Ściany z płyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane CPV 4542141		-4 str. B/92
20.	ST-B.19	Roboty rozbiórkowe	CPV 45111220-6	str. B/98

# ST-O WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45212300-9

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z **PROJEKTEM PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY ZABYTKOWEGO BUDYNKU W SOKÓLCE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH NA PODDASZU NA POMIESZCZENIA BIUROWE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 1, na dz. nr ewid. 920/2, 920/4, 3077/6, 3077/7**

### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej

Projekt zakłada przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku kamienicy z oficyną. Przebudowa dotyczy zmian w rozmieszczeniu pomieszczeń na piętrze i na poddaszu wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza z lokali mieszkalnych na usługowe. Nadbudowa dotyczy nadbudowy oficyny i włączenie jej projektowanej konstrukcji dachu dwuspadowego w nową projektowaną konstrukcję dachu dwuspadowego kamienicy. Rozbudowa dotyczy rozbudowy oficyny w kierunku północno-zachodnim o klatkę schodową ewakuacyjną z pomieszczeniem węzła cieplnego w piwnicy w miejscu istniejącej dobudówki węzła cieplnego wraz ze schodami zewnętrznymi. Projekt dotyczy również prac remontowych elewacji, istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz istniejącej klatki schodowej, schodów zewnętrznych wejściowych do budynku.

### 1.4. Określenia podstawowe

*Obiekty kubaturowe* - budynki wiaty itp.

*Droga tymczasowa* - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z dostępem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakończenie robót.

*Dziennik budowy* - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy}.

*Książka obmiarów* - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie z objaśnieniami innymi związanymi danymi.

*Podłoże* - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

*Projektant* - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.

*Pręty stalowe wiotkie* - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm.

*Zbrojenie niesprężyste* - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

*Beton zwykły* - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm<sup>3</sup> wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaszkowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

*Mieszanka betonowa* - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu *Zaczyn cementowy* - mieszanina cementu i wody

*Izolacja termiczna* - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku

*Izolacja akustyczna* - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu *Inspektor* - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego. *Cegły i pustaki budowlane* - elementy konstrukcyjne konstrukcji murewowych.

*Budowla ziemna* - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

*Wysokość nasypu lub głębokość wykopu* - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

*Wykop płytki* - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

*Wykop średni* - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

*Wykop głęboki* - wykop, którego głębokość przekracza 3 m

*Odkład* - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z budową.

#### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót.

##### 1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez Inspektora i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe - dwie kopie,

Rysunki tymczasowych rusztowań,

Rysunki elementów nośnych,

Mapa o skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.

Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

##### 1.5.2. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

##### 1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich"

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

##### 1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych w budowaniu. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego.

#### 1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

#### 1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

#### 1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

#### 1.5.8. Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.)

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem.

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót.

Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający.

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Źródła uzyskania materiałów

Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do w budowania, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz Deklarację Zgodności i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.

### 2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiegokolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w przyzmacach i użyte ponownie do zasypywania wykopów lub usunięte na zakończenie robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub



wskazań Inspektora.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami.

### 2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów które są używane. Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

- a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
- b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

### 2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezaplaceniem za ich wykonanie.

### 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

### 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora.

## 3. SPRZĘT WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, St i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

## 4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez

Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI

### 6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:

Część główną opisującą:

- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych,
- Bezpieczeństwo i higienę pracy,
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,
- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu

Część szczegółową opisującą:

- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, Deklaracje Zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa itp.),
- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania
- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi,
- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,
- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów pracy,
- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.

### 6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności.

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.

Inspektor poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inspektora błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

### 6.3. pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający,

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

#### 6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

#### 6.5. Raporty z badań

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

#### 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.

#### 6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. I i które spełniają wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiegokolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

#### 6.8. Dokumenty budowy

( 1 ) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzone datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
- datę uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora.
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót

(2) Raporty dzienne

Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.

(3) Księga obmiarów

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót.

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

(5) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i instrukcje Inspektora,
- korespondencję na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

## 7. OBMIAR ROBÓT

### 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepych kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

### 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m<sup>3</sup> jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

### 7.3. urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

### 7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

### 7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku

występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

- a). Przejęcie Robót i Odcinków,
- b). Przejęcie części Robót
- c). Świadczenie Wykonania,

### 8.1. Przejęcie Robót i Odcinków.

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy:

- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,

- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione

Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadczenie Przejęcia za pomocą powiadomienia Inspektora nie wcześniej niż 14 dni przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł po dobie wystąpić o Świadczenie Przejęcia dla każdego Odcinka.

Inspektor, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy Świadczenie Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem.

#### 8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków

Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokołu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST i PB,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, sieci energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

#### 8.2. Przejęcie części robót.

Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadczenie Przejęcia dla jakiegokolwiek części robót stałych.

Po wystawieniu przez Inspektora Świadczenia Przejęcia dla jakiegokolwiek części Robót, Wykonawcy jak najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu odnośnego okresu zgłaszania wad.

#### 8.3. Świadczenie wykonania.

Inspektor wystawi Świadczenie Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadczenia Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego.

Będzie się uważało, że tylko Świadczenie Wykonania stanowi akceptację robót.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1 Ogólne przepisy

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Przedmiarze Robót.

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty badań.

Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,

Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat Podatki obliczone

zgodnie z obowiązującym prawem Podatek VAT nie powinien

być zawarty w cenie

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

# ST- B.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-V CPV 45111200-0

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i nasypów w gruntach I - III kategorii w ramach budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1. Wymagań Ogólnych.

### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. Wymagań Ogólnych

### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy obiektów budowlanych, dróg, placów i sieci urządzeń podziemnych w ramach budowy budynku wymienionego w punkcie 1.1. Wymagań Ogólnych.

Na podstawie badań terenowych oraz litologii i genezy występujących w dokumentowanym podłożu gruntowym utworów, wydzielono warstwy geotechniczne I-V. Z podziału geotechnicznego wydzielono warstwę nasypową o miąższości do 1,50m (powierzchnia terenu w części utwardzona z nawierzchnią z płytek chodnikowych lub zabudowana, w części gruntowa lub trawiasta).

Charakterystykę geotechniczną gruntów przeprowadzono dla terenu projektowanej inwestycji w zakresie maksymalnym do 6,0m ppt.

Charakterystyka gruntów i klasyfikacja wg KSNR „Roboty ziemne” Warszawa 1995r.:

Warstwa I - pozostałości lessów właściwych, sklasyfikowane jako pyły zaglinione (lessy zdegradowane), barwy jasnobrązowej, w stanie półzwarłym do twardo-plastycznego, grunt słabo-przepuszczalny, uogólniony stopień plastyczności IL = 0,10. Kategoria gruntu II. Występują w jednym placie w rejonie otworu Nr 2 - poza zakresem rozbudowy.

Warstwa II - gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, deluwialne, o zabarwieniu żółto-jasno-brązowym, stan twardo plastyczny do półzwarłego, grunt słabo-przepuszczalny, uogólniony stopień plastyczności IL = 0,20. Kategoria gruntu II. Występują w podłożu na większości terenu rozpoznania, miąższość niewielka ok. 1,0m.

Warstwa III - gliniasta zwietrzelina skał węglanowych (marglu i opoki), konsystencja półzwarła, grunt słabo- przepuszczalny,

uogólniony stopień plastyczności IL = 0,05. Zawartość CaCO<sub>3</sub> 10% i powyżej. Kategoria gruntu III. Warstwa IV - rumosze

(sporadycznie rumosze gliniaste) marglu i opoki, grunt o strukturze luźnych okruchów i odłamków skalnych, lokalnie słabo-spoisty, uogólniony stopień zagęszczenia ID = 0,7. Kategoria gruntu IV.

Warstwa V - spękane skały osadowe - margle i opoki (me,o; Sbs do Sss) wieku kredowego (grunt skalisty lub kamienisty). Zawartość CaCO<sub>3</sub> ok. 55%, SiO<sub>2</sub> ok. 30%. Kategoria gruntu V.

#### Warunki wodne

Na terenie objętym badaniami, do granicy rozpoznania (201,0-204,0m n.p.m.) nie stwierdzono stałego zwierciadła wód gruntowych. Poziom wód zbiornika górnokredowego wystąpi na głębokości ok.10-12m ppt. Woda podziemna nie stanowi przeszkody w projektowaniu i realizacji inwestycji.

#### Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych warunki gruntowe można zaliczyć do prostych.

Zgodnie z rozporządzeniem obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej.

Załadunek i wywóz nadwyżki gruntu - transport nadmiaru ziemi na odległość 10 km Ilości robót podano w Przedmiarach Robót

### 1.4. Określenia podstawowe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne"

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

## 2. MATERIAŁY (GRUNTY)

### 2.1. Istniejąca sytuacja gruntowo -wodna

Do warstw podsypkowych należy stosować piasek kopalniany lub łamany. Roboty należy prowadzić w porze dziennej, w sprzyjających warunkach atmosferycznych, zachowując czasowe dojścia do klatek schodowych w sposób minimalizujący zagrożenie i uciążliwość dla mieszkańców okolicznej zabudowy.

roboty budowlane należy prowadzić wyłącznie w sprzyjających warunkach atmosferycznych w sposób minimalizujący utrudnienia dla użytkowników/mieszkańców okolicznej zabudowy.

szczegółowe dane dotyczące miejsca i sposobu magazynowania ziemi roślinnej uzyskanej z wykopów wykonawca jest ustalić z inwestorem;

w przypadku wystąpienia problemów w trakcie realizacji związanych z przewidzianymi w opracowaniu rozwiązaniami w zakresie zastosowanej geometrii lub ukształtowania wysokościowego należy skontaktować się z GP.

### 2.2. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. Określenia przydatności gruntu do wbudowania dokonać na podstawie Tab. 1 i 2.

Tabela. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie

Kat.	Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału	Orientacyjna średnia gęstość objętościowa w stanie naturalnym kN/m <sup>3</sup> (T/m <sup>3</sup> )	Przeciętne spulchnienie po odspojeniu w % od pierwotnej objętości
	Grunty organiczne - gleby uprawne i torfy bez korzeni Grunty niespoiste - piaszczyste i piaszczysto - pylaste Grunty żwirowe - żwiry i pospółki niespoiste Mieszanki popiołowo - żużlowe niezależne	9.8 - 17.7 (1.0 - 1.8)	5 do 25
	Grunty organiczne - gleby uprawne z darniną i torfy z korzeniami grubości do 30 mm Grunty mało spoiste - piaski gliniaste, pyły (lessy) i pyły piaszczyste plastyczne i twaroplastyczne Grunty żwirowe mało spoiste - żwiry i piaski z małą zawartością spoiwa lekko gliniaste Grunty nasypowe niezależne - piaski, piaski gliniaste z gruzem, tłuczniem itp.	10.8 - 21.6 (1.1 - 2.2)	15 do 30

III	Grunty organiczne - gleby uprawne i torfy z korzeniami grubości ponad 30 mm oraz namuły i mady Grunty mało spoiste - piaski gliniaste, pyły (lessy) pół- zwarte i zwarte Grunty średnio spoiste do bardzo spoistych - gliny ciężkie i ropy twaroplastyczne i plastyczne bez glazów Grunty żwirowo-kamieniste i pospółki gliniaste oraz rumosze skalne i wietrzliny o wymiarach pojedynczych ziaren do 40 mm Grunty nasypowe zleżale - piaski, piaski gliniaste z gruzem tłuczniem itp. Mieszanki popiołowo-żużlowe zleżale Gruz ceglany i rumowisko budowlane niescementowane Rumosze i wietrzliny oraz grube otoczaki o wymiarach do 90 mm	13.7 - 19.6 (1.4 - 2.0)	20 - 30
IV	Grunty średnie do bardzo spoistych - gliny, gliny ciężkie i ropy w stanie półzwałym i zwałym oraz gliny zwałowe z zawartością żwiru i otoczków do 20 % Grunty nasypowe zleżale - gliny i ropy z gruzem, tłuczniem lub glazami w ilości do 20 % objętości gruntu Gruz ceglany i rumowisko budowlane niescementowane Rumosze i wietrzliny oraz grube otoczaki o wymiarach do 90 mm	16.7 - 20.6 (1.7 - 2.1)	25 do 35
V	Gliny zwałowe z zawartością otoczków ponad 20 % objętości gruntu Rumosze i wietrzliny oraz zwały kamieniste o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane ropy przewarstwione łupkiem i ilolupki, twarde ale rozsypliwie Margle, opoki kredowe miękkie lub spękane oraz gipsy Zlepienie słabo scementowane o lepisczu ilastym Tufy wulkaniczne luźne Żużle hutnicze niezwiżzale	17.7 - 22.6 (1.8 - 2.3)	30 do 35

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-98/S-02205

Lp	Wyszczególnienie właściwości	Jedn.	Grupy gruntów		
			Niewysadzinowe	Wątpliwe	Wysadzinowe
1	Rodzaj gruntu		- rumosze niegliniasty - żwir - pospółka - piasek gruby - piasek średni - piasek drobny - żużel nierozpadowy	- piasek pylasty - zwiżznelina gliniasta - rumosze gliniasty - żwir gliniasty - pospółka gliniasta	mało wysadzinowe - glina piaszczysta zwiżzta, - glina pylasta zwiżzta - il, il piaszczysty, il pylasty bardzo wysadzinowe - piasek gliniasty - pył, pył piaszczysty - glina piaszczysta, glina, glina
2	Zawartość cząstek < 0,075 mm	%	< 15 < 3	od 15 do 30 od 3 do 10	> 30 > 10
3	Kapilarność bierna	m	< 1,0	> 1,0	> 1,0
4	Wskaźnik piaskowy		> 35	od 25 do 35	< 25

## 2. SPRZĘT

2.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu.

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

2.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z



następującego sprzętu do:

odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.),  
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki) transportu mas ziemnych  
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),  
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

#### 4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Nie przewiduje się transportu gruntu poza teren budowy. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń.

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

##### 5.1. Wykonanie wykopów

###### 5.1.1. Obiekty kubaturowe.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeżeli grunt jest zamrznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Strefa korpusu	Minimalna wartość Is	
	obiekty kubaturowe	ruch mniejszy od ciężkiego
Górna warstwa o grub. 20 cm	1,00	1,00
Na głębokość od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych	1,00	0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dociąć do wartości Is, podanych w Tabelicy 1.

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

##### 5.2. Wykonanie nasypów

###### 5.2.1. Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-98/S-02205.

###### 5.2.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w Tabelicy 3. Wykonawca powinien dociąć podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w Tabelicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Tabela 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokości	Minimalna wartość Is	
	ruch ciężki	obiekty kubaturowe
do 2 metrów	0,97	1,00
ponad 2 metry	0,97	1,00

###### 5.2.3. Zasady wykonania nasypów

Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

- a). Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
- b). Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
- c). Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
- d). Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około  $4\% \pm 1\%$ . Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.
- e). Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0.50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę.

### 5.3. Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3.

### 5.4. Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do + 10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6.

### 5.5. Wymagania dotyczące zagęszczania

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893 1-02, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia  $I_s$ , według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w Tabeli 4.

Tabela 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu	Minimalna wartość $I_s$	
	ruch ciężki i bardzo ciężki	obiekty kubaturowe
Górna warstwa o grub. 20 cm	1,00	1,00
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych: 2,0 m	0,98	0,98

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

### 2.3. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  $\pm 10$  cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 cm.

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż:  $\pm 10$  cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łata 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.

## 5.7. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności; jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

## 5.8. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoiстых i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odpajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Z uwagi na charakterystykę gruntów (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na możliwość okresowego zawieszania się wód opadowych na powierzchni gruntów słabiej przepuszczalnych, wystąpi konieczność wykonywania odwodnienia wykopów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igłofiltrów z pompami.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

### 6.1.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót

#### 6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- a) odpajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
- b) zapewnienie stateczności skarp,
- c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
- e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

## 6.2. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu

Rodzaje badań i pomiarów

badania przydatności gruntów do budowy nasypów wg norm przedmiotowych, badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, badania zagęszczenia nasypu, pomiary kształtu nasypu.

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia  $I_s$  lub stosunku modułów odkształcenia. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia  $I_s$  powinno być przeprowadzone według normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931 -02.

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m<sup>2</sup> warstwy, w przypadku określenia wartości  $I_s$ ,

jeden raz w trzech punktach na 2000 m<sup>2</sup> warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych.

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

## 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielkość potraczeń za obniżoną jakość.

## 7. OBMIAR ROBOT

Jednostką obmiarową jest m<sup>3</sup> (metr sześcienny).

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena wykonania 1 m<sup>3</sup> wykopów obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odległość do 1 km

przewiezienie i wyładunek na składowisko do 12 km + utylizacja,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopów,

zagęszczenie powierzchni wykopu,

zasypanie i zagęszczenie wykopów,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na odkładzie.

odwodnienie terenu robót.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia

# ST-B. 02 ZASYPIANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM

## CPV 45111200-0

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.

#### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypaniu wykopów przy obiektach kubaturowych oraz zagęszczeniu gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).

#### 1.4. Określenia podstawowe

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru;

$P_d$

$$W_z = \frac{P_d}{P_{ds}}$$

$P_{ds}$

Gdzie:  $P_d$  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m<sup>3</sup>]

$P_{ds}$  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej, próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m<sup>3</sup>]

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien zawierać się w granicach:

0,95 dla warstw zalegających do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni terenu 0,90 dla warstw zalegających poniżej 1,2 m

Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość porowatości piasku w stanie naturalnym

Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

$d_{60}$

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}}$$

$d_{10}$

gdzie;

$d_{60}$  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm]  $d_{10}$  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją ST

B--03.00.00 "Wymagania Ogólne"

#### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze Specyfikacjami i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogólne"

Wymagania techniczne.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją.

### 2. MATERIAŁY

Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący z wcześniej wykonanych wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę.

### 3. SPRZĘT

Do zagęszczania należy używać:

walców wibracyjnych, zagęszczarek  
płytowych, stopy zagęszczające

### 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

### 5. WYKONANIE ROBÓT

#### 5.1 Zasypywanie wykopów

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajduje się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).

#### 5.2. Zagęszczanie gruntu zasypowego

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: a) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m,

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie.

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.

Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami co 20 cm stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora. Wymagany stopień zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie.

Wymagany stopień zagęszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora
- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
- przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak gruntu rodzimego

### 7. OBMIAR ROBÓT

#### 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

#### 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m<sup>3</sup> (metr sześcienny) zasypanych i zagęszczanych wykopów.

Jednostką obmiarową jest m<sup>3</sup> (metr sześcienny) i zagęszczonego gruntu pod posadzki.

### 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m<sup>3</sup> zasypiania wykopów obejmuje:

roboty przygotowawcze  
zasypianie wykopów  
zagęszczenie wykopów  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m<sup>3</sup> zagęszczenia wymiany gruntu i podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje: roboty przygotowawcze zasypianie wykopów

zagęszczenia wymiany gruntu i podsypki pod posadzki na gruncie testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy dotyczące robót ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

# ST-B.03 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA

## CPV 45262310-7

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem zbrojenia niesprężającego betonu konstrukcyjnego w ramach budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z:

przygotowaniem zbrojenia  
montażem zbrojenia  
kontrolą jakości robót i materiałów

#### 1.4. Określenia podstawowe

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm.  
Zbrojenie niesprężyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

#### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B-03.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Stal zbrojeniowa

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.

#### 2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice prętów : stal A-III (34GS), A-IIIN oraz A-0 (St0S-b), A-I średnice od 6+25 mm

## 3. SPRZĘT

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.

Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora.

#### 4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

##### 5.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST Wymagania ogólne pkt 5.

##### 5.2. Przygotowanie zbrojenia.

###### 5.2.1. Czyszczenie prętów

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu

5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania.

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

###### 5.2.2. Prostowanie prętów

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm.

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.

###### 5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucinają się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinąć pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.

Tabela 1 - Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt

Średnica pręta [mm]	Kąt odgięcia			
	45	90	135	180
8	-	1.0	1.0	1.0
10	0.5	1.0	1.0	1.5
12	0.5	1.0	1.0	1.5
14	0.5	1.5	1.5	2.0
16	0.5	1.5	1.5	2.5
20	1.0	1.5	2.0	3.0
22	1.0	2.0	3.0	4.0
25	1.5	2.5	3.5	4.5
30	2.5	3.5	5.0	6.0
32	3.0	4.0	6.0	7.0

4.1.1. Odgięcia prętów i haki Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia

Średnica pręta zaginanego mm	Stal żebrowana		
	Rak < 400 MPa	400 < Rak < 500 MPa	Rak > 500 MPa
D < 10	d0 = 3d		
10 < d < 20	d0 = 4d	d0 = 5d	d0 = 5d

20 < d < 28	d0 = 6d	d0 = 7d	
D > 28	d0 = 8d	-	-

d - oznacza średnicę pręta

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy  $d < 12$  mm. Pręty o średnicy  $d > 12$  mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż :

5d dla stali klasy A-0 i A-I

10d dla stali klasy A - III i A-IIIIN

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciągane należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

### 5.3. Montaż zbrojenia

#### 5.3.1. Wymagania ogólne

Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Projektanta i Inspektora.

Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm.

Końcówki drutów wiązkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

$C_{min} > 0$  jeżeli  $d_g < 32$  mm

$C_{min} > 0 + 5$  jeżeli  $d_g > 32$  mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i odbiór wpisany do dziennika budowy. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

#### 5.3.2. Montowanie zbrojenia

##### 5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:

- czołowe, elektryczne, oporowe,
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

##### 5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.

##### 5.3.2.3. Skrzyżowania prętów

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.

Drut wiązkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.

W szkielecie zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%

różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm

dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm



liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.

**Tabela 3.** Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr	Zakresy tolerancji	Dopuszczalna odchyłka
Cięcia prętów (L - długość pręta wg projektu)	dla L < 6.0 m dla L > 6.0 m	20 mm 30 mm
Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie)	dla L < 0.5 m dla 0.5 m < L < 1.5 m dla L > 1.5 m	10 mm 15 mm 20 mm
Usytuowanie prętów otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu)		< 5 mm
odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu)	dla h < 0.5 m dla 0.5 m < h < 1.5 m dla h > 1.5 m	10 mm 15 mm 20 mm
odstęp pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)	a < 0.05 m a < 0.20 m a < 0.40 m a > 0.40 m	5 mm 10 mm 20 mm 30 mm
odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu)	b < 0.25 m. b < 0.50 m. b < 1.5 m. b > 1.5 m.	10 mm 15 mm 20 mm 30 mm

## 7. OBMIAR ROBÓT

### 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2. Obmiar robót zbrojeniowych

Jednostką obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiału,
- czyszczenie, przygotowanie i montaż zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

### 10.2. Inne dokumenty

[1] Deklaracja Zgodności do stosowania w budownictwie nr 83591.

Stal zbrojeniowa żebrzana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Deklaracja Zgodności do stosowania w budownictwie nr 83891.

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uźebrowaniu według normy DIN488.  
ITB. Warszawa 1992.

## ST-B.04 PODKŁADY BETONOWE Z BETONU CPV 45262300-4

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B10 podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

Niniejsze Specyfikacje dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-88/B-06250.

Pozostałe uwagi jak w punkcie ST-B.05.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki

### 2. MATERIAŁY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami:

- do pkt 2.3. Kruszywo grube

Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych - węglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0.5 %.

- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 - 63 mm.

Bok oczka sita (mm)	przechodzi przez sito %	
0.25		1 - 8
0,50		8 - 20
1,0		13   28
2,0		19   38
4,0		25   45
8,0		30   55
16,0		40   67
31,5		60   80
63,0		100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek.

### 3. SPRZĘT

Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B.05

### 4. TRANSPORT

Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B.05.

### 5. WYKONANIE ROBÓT

Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B.05. do

punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.

zawartość piasku w stosie okrucowym nie powinien przekraczać 32%

minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m<sup>3</sup>

mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna być nie mniejsza od F 50

do punktu 5.4.1. Zalecenia ogólne

dopuszcza się ręczne zagęszczenie betonu

do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów.

nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego

do punktu 5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie.

przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne

rozformowanie konstrukcji - boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach

do punktu 5.7. Usterki wykonania

dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm

dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:  
wymiary w planie  $\pm 5$  cm  
rzędne wierzchu betonu  $\pm 2$  cm  
płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu  $\pm 2$  cm

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami:  
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości.  
do betonu stosować żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 możliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm. Ilość cementu na 1m<sup>3</sup> betonu nie powinna być większa niż 400 kg.  
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton  
beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody ( wskaźnik ciśnienia przyjęto poniżej 0.5 - W2). do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych. do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B.05.

#### 8. PODSTAWA ODBIORU

Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6

#### 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B.05

#### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05

## ST-B.05 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE I BETONOWE CPV 45262300-4

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów żelbetowych zbrojonych wiotkimi prętami i betonowych wylewanych podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów żelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciągi, wieńce, nadproża, gzymsy itp.

Zakres robót objętych przez Specyfikację:

Przygotowanie mieszanki betonowej Montaż deskowań Betonowanie i zagęszczanie Pielęgnacja betonu

#### 1.4. Określenia podstawowe

Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm<sup>3</sup> wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaszkowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony włóknem stalowym dozowanym bezpośrednio do betonu. Można wykorzystać włókna stalowe powlekanie {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekanie.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu występujący w dwóch sortymentach : IF -jednofrakcyjny WF - wielofrakcyjny

Beton architektoniczny - elementy ścian żelbetowych nietynkowane, ekspozowane jako beton architektoniczny wg następujących norm i przepisów: DVB Merkblatt Sichtbetonfassung 2004, DIN 18202 Tolerancje w budownictwie, PN-B- 03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, powinny mieć klasę SB4 :

- typ tekstury T3 (wyciąg z DVB Merkblatt) - powierzchnia gładka w większości jednolita, kształt styku deskowań do uzgodnienia, dopuszczalny wypływ fazy płynnej do ok. 3 mm szerokości

- klasa porowatości (wyciąg z DVB Merkblatt) - Suma powierzchni pęcherzyków powietrza o przekroju 2mm<d<15 mm (d>15mm jest defektem, d<2mm nie będą liczone)

\* dla pokryć zasysających - klasa P4 - ok 750 mm<sup>2</sup> (750 mm<sup>2</sup> odpowiada o,3% w odniesieniu do powierzchni

badawczej 500x500mm)

\* dla pokryć niezasysających - klasa P3 - ok 1500 mm<sup>2</sup>

- równomierność odcienia koloru (wyciąg z DVB Merkblatt):

\* dla pokryć zasysających - klasa FT2 - ciemne i jasne powierzchnie są dozwolone; składniki betonu z jednego źródła; zanieczyszczenia oraz ślady rdzy nie są dozwolone

\* dla pokryć niezasysających - klasa FT3 - ciemne i jasne powierzchnie nie są dozwolone; powierzchnie o małym stopniu różnicy w kolorze są dozwolone; składniki betonu z jednego źródła; zanieczyszczenia oraz ślady rdzy nie są dozwolone, niezbędny wybór środka antydehezyjnego.

- płaskość (wg DIN 18202) - klasa E3 - por. Tabela 3 wiersz 6.

- szczeliny, przerwy robocze - klasa AF4

- powierzchnia doświadczalna zalecana

- klasa pokrycia szalunkowego SKH3

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-67/D-95017 Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

### 2.2. Cement

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:

- wysoką wytrzymałość,
- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,
- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne.

Do betonu klasy B25 (C20/25) zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 (C25/30) zaleca się cement marki B45. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,
- zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca się, aby zawartość  $C4AF+2\cdot C3A < 20\%$ . Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inspektorowi, kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.

Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakkolwiek przyczyną.

Kontrola cementu winna obejmować:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731 -08.

### 2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonów klasy powyżej B25 (C20/25)). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierających składników łamliwych, pyłących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, piryków, piryków gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcodon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie można uzyskać z betonu keramzytowego - od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej, zawierający co najmniej 300 kg/m<sup>3</sup> cementu uważa się za odporny na działanie mrozu.

#### 2.3.1. Kruszywo grube

Do betonów klas B30 (C25/30) należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- zawartość pyłów mineralnych do 1%
- zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia:

- dla grysów granitowych do 16%,
  - dla grysów bazaltowych i innych do 8%,
  - nasiąkliwość do 1.2%
  - mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
  - mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
  - reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,
  - zawartość związków siarki do 0.1%,
  - zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
  - zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
- Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.  
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
  - oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
  - oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
  - oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
  - oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
- Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

### 2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczno- lub kopalnianego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okrucowym piasku powinna wynosić: do 0.25 mm

14 do 19% do 0.5 mm 33 do 48%, do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spełniać następujące wymagania :

- zawartość pyłów mineralnych do 1.5%
  - reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,
- zawartość związków siarki do 0.2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

### 2.3.1.

Uziarnienie kruszywa Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i według tabeli podanych poniżej

**Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa**


Bok oczka sita : [mm]	Przechodzi przez sito [%]	
	kruszywo do 16 mm	kruszywo do 31,5 mm
0.25	3 do 8	2 do 8
0.50	7 do 20	5 do 18
1.0	12 do 32	8 do 28
2.0	21 do 42	14 do 37

4.0	36 do 56	23 do 47
8.0	60 do 76	38 do 62
16.0	100	62 do 80
31.5		100

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm



Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 16 mm

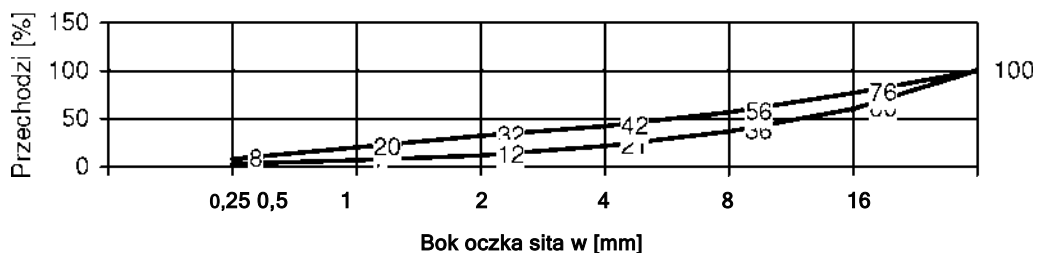

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.

#### 2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.

#### 2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Zaleca się doświadczać sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej.

W celu uzyskania betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające.

Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.

.Dodatek w postaci włókna stalowego powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od rodzaju włókien produkowane są jako proste posiadające haczykowate zakończenia oraz z tłoczeniami na powierzchni drutu- ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w ilościach 20-90 kg/m<sup>3</sup> betonu.

##### 2.5.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową.

##### 2.5.2. Dodatki uszczelniające

Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności.

Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej.

### 3. SPRZĘT

#### 3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią.

#### 3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.

Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną.

Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok.

Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc.

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

### 4. TRANSPORT

#### 4.1. Deskowania

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.

#### 4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruzkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo stosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.

### 5. WYKONANIE ROBÓT

#### 5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągnięta przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłyniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony

doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad :

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,
- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:

- 400 kg/m<sup>3</sup> dla B30 (C25/30),

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora.

Beton zbrojony włóknem stalowym- do betonu można wykorzystywać włókna stalowe powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te stosuje się do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki betonowej w ilości 20-90 kg/m<sup>3</sup> betonu. Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać zgodnie z Deklaracją Zgodności IBDiM nr AT/2000-04-0845.

## 5.2. Wykończenie powierzchni betonowych

### 5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót. Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiegokolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

### 5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiegokolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

## 5.3. Montaż szalunków

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione.

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu.

Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą



cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.

Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyżeń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora.

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.

#### 5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

##### 5.4.1. Zalecenia ogólne

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:

•deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem.

•przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych

- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny,

•betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach  $>+5\text{st.C}$ , zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  $>15\text{MPa}$  przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do  $-5\text{st.C}$ , jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze  $+20\text{st.C}$  w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora,

•mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości  $> 0.75\text{m}$  od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypanej (do wysokości 3m) lub leja zsypanej teleskopowej (do wysokości 8m),

•wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy  $< 0.65$  odległości między prętami zbrojenia, łączącymi w płaszczyźnie poziomej,

•podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

•podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przetrzymać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

•kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o  $1.4 R$  ( $R$  promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

•belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

•czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.,

•zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (druć, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, zdecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.

#### 5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wglębnymi,
- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wglębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pęcznienia, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.

#### 5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porównywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych (zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natrykuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji, postępować tak jak z betonem zwykłym.

#### 5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).

#### 5.7. usterki wykonania

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:

- podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,
- połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”

### 6.1. Deskowania i szalunki

Wymagań szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych

Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki narożne, zamki kątowe, ściąg dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o długości regulowanej śrubą rzymską. Zamki kątowe wyposażone są w dwa ramiona łączone przez tuleje sprężelowe o uźębionej powierzchni czołowej. Wymagane położenie kątowe ustalane jest śrubą zaciskową. Na każdym z ramion wbudowana jest wychyłnie szczęka ruchoma napędzana śrubą. Podpory wykonane są w dwóch wymiarach długości, z których podpora długa ma wymiar odpowiadający współpracy z płytą szalunkową posadzoną na płycie warstwy dolnej i która połączona jest z nią złączkami na poziomej powierzchni przylegania.

### 6.2. Wymagane właściwości betonu

#### 6.2.1. Jakość betonów

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi:

- a) próbki materiałów, które ma zamierzać stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,

- b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
- c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
- d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
- e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie sześciianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
- f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
- g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inspektora, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.

#### 6.2.1. Wytrzymałość i trwałość betonów

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora.

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m<sup>3</sup> betonu- przynajmniej 10% próbek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecenia pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzymana wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzymana wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :

- zmniejszenie modułu sprężystości 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalność liniowa 2%
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

### 6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

#### 6.3.1. Zakres kontroli

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie.

- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

### 6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :

- + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w mieszanke, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

### 6.3.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:

Uziarnienie kruszywa	mm]	0 - 16	0-31.5
Zawartość powietrza	Beton narażony na czynniki atmosferyczne	3.5 do 5.5	3 do 5
[%]	Beton narażony na stały dostęp wody przed zamarzaniem	3.5 do 6.5	4 do 6

### 6.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m<sup>3</sup>, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbkę pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150\*150\*150 mm spełnia następujące warunki:

1.Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15

$$R_{i \min} \geq a \cdot R_{bG} \quad (1)$$

gdzie :  $R_{i \min}$  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek,  
 $R_{bG}$  - wytrzymałość gwarantowana,

współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli

Liczba próbek-n	A
od 3 do 4	1.15
od 5 do 8	1.10
od 9 do 14	1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3) :

$$R_{i \min} > R_{bG} \quad (2)$$

oraz

$$\bar{R} > 1.2 \cdot R_{bG} \quad (3)$$

gdzie - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4):

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i \quad (4)$$

w którym  $R_i$  - wytrzymałość poszczególnych próbek.

2.Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5)

$$R_i - 1.64 \cdot s > R_{bG} \quad (5)$$

w którym :

$\bar{R}_i$  - średnia wartość wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (R_i - \bar{R})^2} \quad (6)$$

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości  $s$ , według wzoru (6) jest większe od  $0.2 R$  wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie.

#### 6.3.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na  $5000\text{m}^3$  betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.

#### 6.3.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na  $5000\text{m}^3$  betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania- odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:

1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, -

- próbka nie wykazuje pęknięć,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ścislenie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,

- próbka nie wykazuje pęknięć,
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce wartości  $0.05\text{ cm}^3/\text{cm}^2$  powierzchni zanurzonej w wodzie.

#### 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na  $5000\text{ m}^3$  betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody  $0.8\text{ MPa}$  w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.

#### 6.3.3. Dokumentacja badań

Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

### 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

#### 6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i żelbetonowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z Rysunkami.

Badania polegają na stwierdzeniu :

- zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
- wielkości podniesienia wykonawczego,
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łątą i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

#### 6.4.2. Badania po zakończeniu budowy

I. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów,
- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.

#### 6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowolający lub wątpliwy.

### 7. OBMIAR ROBÓT

#### 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

#### 7.2. Obmiar robót betonowych

Jednostka obmiarową jest m<sup>3</sup> (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

### 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m<sup>3</sup> konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje:

- próby przygotowawcze
- projektowanie mieszanki betonowej
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
- deskowanie,
- układanie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

#### 10.1. Normy dotyczące deskowań

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym PN-85/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

#### 10.2. Normy dotyczące betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości na miazdzenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziaren słabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykły.

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

### 10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

### 10.4. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.

[5] Świadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A - domieszka napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[6] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.

[8] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki przyspieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

[10] PRN, MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[11] Deklaracja Zgodności IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy włókien stalowych do betonu BAUMIX.

## ST-B.06 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTÓW BETONOWYCH CPV 45321000-3

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem izolacji poziomych i pionowych elementów konstrukcji stykających się z gruntem oraz szczelin dylatacyjnych podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji, na elementach konstrukcji stykających się z gruntem zasypowym, na których nie będzie wykonywana izolacja papowa czyli na: zewnętrznych powierzchniach obiektów kubaturowych oraz ścian oporowych.

#### 1.4. Określenia podstawowe

m2 izolacji- m2 zabezpieczonej powierzchni betonu

powłoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na rozpuszczalnikach wodnych oraz bez rozpuszczalników organicznych.

#### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: wykazywać przyczepność do podłoża

## 1. MATERIAŁY

### Folia w płynie

Jest wysoce elastyczną, jednoskładnikową folią, przeznaczoną do uszczelniania nasiąkliwych podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementowe. Zaleca się ją stosować zwłaszcza do uszczelniania powierzchni wykonanych z materiałów, które w kontakcie z silnym oddziaływaniem wilgoci mogą ulegać zniszczeniu, np. tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. Można również pokrywać płyty OSB. Stosuje się przede wszystkim do uszczelniania ścian i podkładów podłogowych w pomieszczeniach z beczciśnieniowym działaniem wody, np. w łazienkach, toaletach, pralniach, myjniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest zwłaszcza w strefach mokrych pomieszczeń: wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów itp. Folia w płynie może służyć również jako izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, piwnic oraz wykonanych ze spadkiem powierzchni balkonów i tarasów. Folia w płynie wraz z taśmami, pierścieniami i narożnikami uszczelniającymi tworzy system uszczelnień. Pozwala on na wykonanie elastycznego zabezpieczenia zarówno całych powierzchni, jak i naroży pomieszczeń, krawędzi połączeń ścian i podkładów podłogowych, przejść rur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych. Na warstwie folii można stosować kleje do okładzin ceramicznych, takie jak: zaprawa klejowa i zaprawa klejowa do płytek gresowych. Folia w płynie może być stosowana na podkładach wykonywanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego. Można go używać wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wyznaczając strefę mokrą przyjmuje się, że należy do niej cała powierzchnia podłogi i część ścian do wysokości 10 cm ponad nią. W przypadku ścian, uszczelnienie powinno sięgać powyżej baterii lub miejsca zamocowania słuchawki prysznicowej. Często wykonuje się je aż do poziomu sufitu.

Inne materiały o podobnych właściwościach posiadające wymagane Deklaracje Zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Materiały muszą uzyskać aprobatę Inspektora.

Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B-10260

### SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS firmy ICOPAL

Roztwór należy nanosić na czyste podłoże za pomocą szczotki dekarckiej, pedzla, wałka. Produkt można nanosić metodą natrysku dynamicznego, stosując do tego specjalistyczny sprzęt. Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h). Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych. Maksymalna wilgotność betonu nie powinna przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-suchy).

#### BETON:

gruntowanie nowych podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych,

- wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych ław budowlanych, ścian i fundamentów,
- wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonów, loggi i tarasów,
- wykonanie izolacji kregów betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, płyt obornikowych, zbiorników na gnojowice (na zewnątrz),
- gruntowanie płyt betonowych mostów pod papy mostowe.

#### RENOWACJA STARYCH POKRYC DACHOWYCH:

- oczyszczanie i gruntowanie podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych.

#### STAL:

- gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocynkowanych pod papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obróbki dekarckie),
- zabezpieczanie stalowych elementów ogrodzeniowych - siatki, słupy,
- zabezpieczanie powierzchni metalowych, np. elementów poręczy, barier energochłonnych, konstrukcji stalowych.

#### DREWNO:

- impregnacja powierzchni drewnianej,
- architektura ogrodowa - altany, szopy, elementy ogrodzeń,
- palisady - drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu). Siplast Primer® Szybki Grunt SBS to asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS

- ilość w opakowaniu: 5 litrów, 10 litrów, 30 litrów; spray 0,6 litra

- okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji

- od 0,1 (stal) do 0,25 (beton) l/m<sup>2</sup> dla jednej warstwy

w zależności od stanu i rodzaju podłoża i temperatury aplikacji

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.

**FOLIA TŁOCZONA „kubelkowa”** jest wytłaczaną membraną z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z systemem mechanicznego łączenia brzegów

**ZABEZPIECZANIE ŚCIAN I FUNDAMENTÓW** dzięki szczególnej strukturze i formie, stosowany na zewnątrz osłania warstwę izolacji bitumicznej, utrzymując pomieszczenie suchym oraz poprawia izolacyjność termiczną ścian pomieszczeń podziemnych:

- osłania, ponieważ jest umieszczony między warstwą bitumiczną a materiałem zasypowym, zabezpieczając izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- utrzymuje suchy stan pomieszczeń, zapewniając niezmienną cechę warstwy izolującej i zapobiegając infiltracji wody z gleby oraz zaciekom w pomieszczeniach podziemnych,
- rozdziela, ponieważ po ułożeniu z wytłoczeniami w kierunku ściany, między ziemią a ścianą powstaje komora powietrzna, która zwiększa izolacyjność termiczną ściany





## FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS / FOUNDATION SPEED PROFILE SBS

- 1. Nazwa handlowa wyrobu:** Papa asfaltowa podkładowa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS / FOUNDATION SPEED PROFILE SBS
- 2. Specyfikacja techniczna:** PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.
- 3. Producent/miejsce produkcji:** ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197
- 4. Opis wyrobu:** papa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z wypełniaczem mineralnym oraz dodatkami żywicznymi. Strona wierzchnia oraz spódnia zabezpieczone są folią z tworzywa sztucznego, dodatkowo strona spódnia jest profilowana. Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”.
- 5. Przeznaczenie i zakres stosowania:** do wykonywania izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach ścian lub na lub pod podłogami lub płytami posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu do wnętrza lub jednej części konstrukcji do innej.
- 6. Sposób układania:** metodą zgrzewania
- 7. Informacje dla użytkownika:**
  - Warunki układania:  
papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze
  - Warunki stosowania:  
wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS / FOUNDATION SPEED PROFILE SBS powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
  - Przechowywanie:  
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.
  - Transport:  
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.
- 8. Informacja dot. znakowania CE:**



07  
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1486 – CPD - 0182

### 3. SPRZĘT

Sprzęt używany do układania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora.  
Do nakładania poszczególnych warstw izolacji służą pędzle lub szczotki.

### 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

### 5. WYKONANIE ROBÓT

#### 5.1 izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa może być wykonana na zimno lub na gorąco na powłokę układaną na gorąco podgrzewa się do odpowiedniej temperatury [np. 180C° dla asfaltów i 100C° dla smoły]w specjalnym kotle i następnie pędzlami nanosi się na przygotowaną powierzchnię wg p5.2 warstwa grubości 1-2 mm. Jeżeli powłoka ma być dwuwarstwowa warstwę górną można układać dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy dolnej.

Powłokę na zimno wykonuje się z masy o konsystencji płynnej, którą nanosi się na powierzchnię twardym pędzlem lub szczotką. W ten sposób nakłada się jedną warstwę jako powłokę gruntującą lub też dwie , trzy jako izolacje na szorstkich podłożach .

#### 5.2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację

Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste /bez luźnych ziaren, kurzu itp./ . Przed nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostać oczyszczona przez piaskowanie.

Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.

#### 5.3. Sposób wykonania izolacji

##### 5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadzać na podkładzie wyłącznie przy pomocy gęstych szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania nie mogą być stosowane. Jeżeli producent dopuszcza również inną metodę aplikacji za zgodą Inspektora można jej użyć.

Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 C° i poniżej 35 C°.

W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy może nastąpić nie wcześniej niż po stwardnieniu poprzedniej.

##### 5.3.2. Izolacja wodoodporna

Do rozprowadzania właściwej warstwy izolacyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Izolacja preparat bitumiczny, asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS np. SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2 warstwy papy asfaltowej podkładowej typu T, na osnowie z włókniyny poliestrowej z obu stroną powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z wypełniaczem mineralnym oraz dodatkami żywicznymi; strona wierzchnia oraz spódnia zabezpieczone są folią z tworzywa sztucznego, dodatkowo strona spódnia jest profilowana; np. papa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL sBs firmy ICOPAL

### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Warunki Ogólne” reszta jak poniżej.

#### 6.1. Zasady kontroli jakości robót

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

#### 6.2. Odbiory międzyoperacyjne

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:

przygotowanie powierzchni do gruntowania zagruntowanie

powierzchni położenie 1 -ej warstwy oraz następnej

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

### 7. OBMIAR ROBÓT

#### 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

#### 7.2. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych.

### 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena za wykonanie 1 m<sup>2</sup> izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- położenie warstwy wodoodpornej
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne PN-98/B-24620 Powłoki hydroizolacyjne.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości Instrukcja producenta.

# ST-B.07 MUROWANIE ŚCIAN WRAZ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI CPV 45262522-6

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem konstrukcji i elementów murowych podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji i elementów murowych.

### 1.4. Określenia podstawowe

Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Nadproża

Belki nadprożowe typu „L-19” l=120, 150, 180, 210, 240, 270 cm lub porównywalne

### 2.4. Cegła dziurawka

Przeznaczona do wykonywania ścianek działowych Wymiary:

długość - 250 mm

szerokość - 120 mm

wysokość - 65 mm

Masa: ok. 2,5 kg

Współcz. przewodn. ciepłej: 0,64 W/mK Zużycie materiałów w szt. na m<sup>2</sup> muru

- przy grubości muru 6,5 cm -29 szt. cegły - 0,008 m<sup>3</sup> zaprawy

- przy grubości muru 12 cm - 49 szt. cegły - 0,025 m<sup>3</sup> zaprawy

- przy grubości muru 25 cm - 98 szt. cegły - 0,058 m<sup>3</sup> zaprawy

### 2.2. Bloczki wapienno-piaskowe drążone oraz pełne

Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach i o równych powierzchniach.

Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia: a/ wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni b/ wielkości oraz liczby i odbić naroży c/ wielkości i liczby pęknięć

d/ przełomu

e/ wytrzymałości na ściskanie

Już przy grubości 8 cm dźwiękochronność ściany wynosi 45 dB, co spełnia wymagania podwyższonego standardu dla ścianek oddzielających pomieszczenia sanitarne od mieszkalnych. Przy grubości 12 cm wskaźnik izolacyjności akustycznej wynosi ok. 50 dB. Przy grubości 24 cm wskaźnik izolacyjności akustycznej wynosi ok. 56 dB Ściany wykonane z bloków wapienno-piaskowych zostały sklasyfikowane w tabeli w zależności od grubości ściany oraz od poziomu obciążenia.

Klasyfikacja ogniowa ścian nieotynkowanych z cegieł i bloków silikatowych

Grubość ściany [cm]	Poziom obciążenia			
	0	0,2	0,6	1,0
8	EI 60	–	–	–
12	EI 120	REI 60	–	–
15	EI 120	REI 120	REI 60	–
18	EI 240	REI 240	REI 240	REI 120
24	EI 240	REI 240	REI 240	REI 240

### 2.3. Gazobeton

- do podstawowych składników dodaje się środek chemiczny, który po pewnym czasie od wymieszania powoduje wydzielanie pęcherzyków gazu. Najczęściej używa się domieszki proszku aluminiowego, jako środka porotwórczego, który wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym powoduje wydzielanie wodoru. Wodór uchodząc z masy, spulchnia ją i umożliwia powstanie tysięcy małych porów.

Mianem betonu komórkowego określa się na ogół pianobeton i gazobeton. Obecnie w budownictwie najczęściej stosuje się wyroby z betonu komórkowego poddawane autoklawizacji -czyli działaniu wysokoprężnie nasyconej pary wodnej i podwyższonej temperatury. Podstawowymi składnikami do produkcji betonu komórkowego są: cement, wapno, proszek glinowy, piasek lub popiół lotny. Głównymi wyrobami są bloczki ściennie o różnych wymiarach. W zależności od klasy wytrzymałości można z nich wznosić ściany konstrukcyjne, osłonowe i działowe. Elementy konstrukcyjne mają wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 4 Mpa i gęstość objętościową powyżej 550 kg/m<sup>3</sup>. Elementy o niższych parametrach są używane jako izolacyjne. Oprócz bloczków ściennych wiele firm produkuje wyroby uzupełniające takie jak elementy nadprożowe (kształtki U), kształtki wieńcowe, a nawet elementy do realizacji stropów i stropodachów. Zalety Do podstawowych zalet betonu komórkowego należą dobre właściwości ciepłochronne, które połączone z dużą wytrzymałością na ściskanie, umożliwiają wznoszenie nawet kilkukondygnacyjnych budynków bez potrzeby docieplania ścian zewnętrznych. Istniejące normowe wymagania izolacyjności cieplnej przewidują dla ścian zewnętrznych jednowarstwowych maksymalny współczynnik przenikania ciepła  $k=0,50$  W/m<sup>2</sup>K. Wymogi te są spełnione przez ścianę z betonu komórkowego na zaprawie ciepłochronnej lub klejowej gr. 36 cm odmiany M-500 ( $k=0,44$  W/m<sup>2</sup>K) lub M-400 ( $k=0,39$  W/m<sup>2</sup>K). Beton komórkowy daje się łatwo obrabiać, można go ciąć - podobnie jak drewno- zwykłymi narzędziami ciesielskimi, co bardzo ułatwia docinanie elementów oraz wykonywanie bruzd i przekuć instalacyjnych. Beton komórkowy ma dobrą paroprzepuszczalność przez co ściany mogą 'oddychać'.

Wady Ujemną cechą betonu komórkowego, wynikającą z jego porowatej budowy, jest nasiąkliwość i łatwość wchłaniania wilgoci z powietrza. Dlatego trzeba chronić go przed zawilgoceniem. Nasiąkliwość ta może być bardzo różna dla wyrobów z różnych firm. Zależy w znacznym stopniu od tego czy pory w betonie są otwarte czy zamknięte. Silnie zawilgocone elementy mają mniejszą wytrzymałość, mniejszą izolacyjność cieplną oraz mogą ulegać kruszeniu pod wpływem mrozu, ponieważ woda uwięziona w porach zamarzając może rozsadzać materiał. Ze względu na te cechy nie powinno się z betonu komórkowego wznosić ścian piwnic jak również konstrukcji nadziemnych poniżej 50 cm od poziomu terenu. Wyroby z betonu komórkowego są kruche, dlatego ważny jest staranny transport oraz ostrożny załadunek i rozładunek. Niektórzy producenci dostarczają materiały na paletach szczelnie zapakowane w folię. W stosunku do wyrobów ceramicznych beton komórkowy ma mniejszą akumulacyjność cieplną i mniejszą izolacyjność akustyczną.

Izolacyjność akustyczna Najlepszą izolacyjność posiadają cięższe odmiany betonu komórkowego. W przypadku ścian zewnętrznych ochrona przed hałasem w dużym stopniu zależy od szczelności i jakości okien i drzwi, ponieważ ściany i tak są grubsze ze względów cieplnych. W przypadku ścian wewnętrznych, zwłaszcza oddzielających segmenty w zabudowie szeregowej lepiej zastosować konstrukcję podwójną z pełną dylatacją.

Odporność ogniowa Beton komórkowy jest materiałem niepalnym o odporności ogniowej przewyższającej inne materiały budowlane. Ściana grubości 24 cm z betonu komórkowego wytrzymuje czterogodzinną próbę ogniową. Dla porównania wymagana odporność ogniowa ścian zewnętrznych w budynkach jednorodzinnych wynosi 0,25 godziny, a w budynkach szeregowych i bliźniaczych 1 godzinę.

Bloczki powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach i o równych powierzchniach. Podstawowe dane techniczne:

Właściwość	Odmiana		
	400	500	600
Ciężar objętościowy	351 - 450 kg/m <sup>3</sup>	451 - 550 kg/m <sup>3</sup>	551 - 650 kg/m <sup>3</sup>
Wytrzymałość na ściskanie	1,5 - 3 MPa	3 MPa	4 - 5 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła	0.11 W/mK	0.14 W/mK	0.17 W/mK

## 2.8. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spełniać wymogi przedstawione w ST-B.11.

Cegły i bloczki należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 lub cementowej klasy M5.

## 3. SPRZĘT

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

## 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.

W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębne końcowe.

Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.

Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonać na wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodoszczelnej murów fundamentowych. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niż 1 cegła dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznowianiu robót należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.

W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. b/10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm.

Szybkość wznoszenia murów powinna być taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej

Rodzaj zaprawy użytej do murowania	Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru dolnej na tym samym kondygnacji do rozpoczęcia odcinka muru wysokości h (w m) muru następnej kondygnacji przy v kond dolnej ygnacji		
	h<3,5	h<h<5	5<h<7
Wapienna	7	8	9
Cementowo-wapienna	5	6	7
Cementowa	3	3,5	4

- Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie powinna być niższa od +10°C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu.

Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej. Przed przystąpieniem do murowania należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obciążonych filarów lub ścian należy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą.

Grubość spoiny poziomej może się wahać w granicach od 10 do 15 mm, a grubość spoin pionowych - od 10 do 20 mm

Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru.  
 Technologia murowania murów z cegły silikatowej wg. załącznika nr. 1 opracowanego przez Zakład Produkcji Silikatów w Białymstoku.

## 6. ODBIORY ROBÓT MUROWYCH

### 6.1 Podstawy odbioru robót murowych

Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna b/ dziennik budowy

c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów

d/ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli roboty te nie były odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokoły odbioru materiałów i wyrobów

f/ wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).

### 6.2 Odbiór murów z cegły, bloczków betonowych.

Mury z cegły i bloczków betonowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót.

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, bloczków betonowych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tabelicy 6.

Sprawdzenie jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami.

Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego

Lp	Rodzaje odchyłek	Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]			
		z cegły i pustaków ceram.		z drobnowymiar. elem. z bet. komór.	
		spoinowane	niespoinowane		
1	Zwichrowania i skrzywienia pow. murów: na długości 1 m na całej powierzchni ściany pomieszczenia	3 10	6 20	4	
2	Odchylenia od pionu pow. i krawędzi: na wysokości 1m na wysokości jednej kondygnacji na całej wysokości ściany	3 6 20	6 10 30	3 6 15	
3	Odchylenie od kierunku poziomego górnej pow. każdej warstwy muru: na długości 1 m na całej długości budynku	1 15	2 30	2 30	
4	Odchylenie w kierunku poziomego górnej pow. ostatniej warstwy muru pod stropem na długości 1 m na całej długości budynku	1 10	2 20	-	
5	Odchylenia przenikających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego) na długości 1m na całej długości ściany	3	6	10 30	
6	Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:				
	do 100 cm	szerokość wysokość	+6, -3 +15, -10	+6, -3 + 15, -10	±10
	powyżej 100 cm	szerokość wysokość	+ 10, -5 + 15, -10	+ 10, -5 + 15, -10	

Okładziny powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane jest dokładne dopasowanie okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina nie może mieć pęknięć, zarysowań, i odstawać od podłoża .

### 6.3 Ocena wyników badań przy odbiorze

Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to należy je uznać za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i konstrukcji murowych.. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania ścian Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego nadproża

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Cena wykonania robót obejmuje:

roboty przygotowawcze  
zakup i dostawę materiałów  
wykonanie muru z bloczków  
wykonanie muru z cegły  
wykonanie otworów w ścianach na okna i drzwi  
ułożenie prefabrykowanych nadproży  
ustawienie i rozebranie rusztowań  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia”  
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji udowlanych. Technologia (Arkusze krajowy)”  
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”  
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”  
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”  
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)  
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”  
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”  
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”  
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"  
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".  
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.  
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.  
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.  
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.  
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.  
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.  
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miążdżenie.  
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły.

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.

ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

## 10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producenta izolacji.

# ST-B.08 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45262400-5

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1..

### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmują roboty związane z obróbką elementów i ich połączeniem.

### 1.4. Określenia podstawowe

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu.

Deklaracja Zgodności - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytut Badawczy.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Akceptowanie użytych materiałów

Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Deklaracje Zgodności. Elementy konstrukcyjne ,wykonanie balustrad, pochwytów, schodów technicznych, drabinek technicznych, osłon central wentylacyjnych na dachu i innych



## 2.2. Stal konstrukcyjna

### 2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli posiadają Aprobata Techniczną .

Stal dostarczana na budowę powinna:

mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN- 73/H-01102, spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceowników PN-86/H-93403,

dla zetowników PN-55/H-93405

dla dwuteowników PN-86/H-93407

Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20DC) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach Mesnager'a w temperaturze - 40 □ C).

Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym konstrukcję.

Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montażowe - powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i własności.

### 2.3. Łączniki i materiały spawalnicze

Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topników do spawania żuźlowego wg PN-67/M-69356.

Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych.

## 3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora.

## 4. TRANSPORT

### 4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1 Cięcie elementów i obrabianie brzegów

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępiać przez wyokrąglenie promieniem  $r = 2$  mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN- 76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i rozprysków materiału.

### 5.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się:

wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,  
wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiar nominalny [mm]		Dopuszczalne odchyłki wymiaru ( $\pm$ ), [mm]	
ponad	do	przyłączeniowego	swobodnego
500	1000	0,5	1,5
1000	2000	1,0	2,5
2000	4000	1,5	4,0
4000	8000	2,5	6,0
8000	16000	4,0	10,0
16000	32000	6,0	15,0
32000		10,0	1/1000 wymiaru lecz nie więcej niż 50

### 5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegów

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykanych z zachowaniem wymagań PN-89/S- 10050.

### 5.4 Spawanie

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnego złącza elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 DC, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 DC. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości.

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.

Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie

odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione.

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużła, pasm żużlowych lub zakłębnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów.

#### 5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy

##### 5.5.1. Połączenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5dC. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin polegające na oględzinach. Powłokę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z S.T. B-03.03.05

#### 5.6. Montaż i rusztowania montażowe

Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt zmiany do zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora.

Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać wymaganiom BN- 70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki:

- w rozstawie szeregów pali lub jarzm  $\pm 5$  % rozstawu,
- w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej  $\pm 5$  % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 cm,
- w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu  $\pm 5$  cm.

#### 5.7. BHP i ochrona środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

#### 6.1. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora.

#### 6.2 Kontrola jakości

Kontrola jakości robot będzie obejmowała:

- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym,
- odchyłki wymiarów liniowych,
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050
- badania obróbki spoin,
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych

1mb (lub 1 kg) ślusarki stalowej

## 8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT.

Wymagania ogólne odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne”.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji

1mb (lub 1 kg) ślusarki stalowej, ogrodzenia, wykonanie balustrad, pochwyty, schodów technicznych, drabinek

technicznych, osłon central wentylacyjnych na dachu i innych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiałów  
przygotowanie konstrukcji stalowej  
pasowanie  
wstępny montaż  
montaż konstrukcji stalowej  
naprawa uszkodzeń  
odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.  
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.  
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.  
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.  
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.  
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.  
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.  
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.  
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.  
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.  
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.  
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.  
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.  
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.  
PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.  
PN-66/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim PN-B-06200-1997-Konstrukcje stalowe budowlane.  
Warunki wykonania

# ST-B.09 PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE CPV 45262522-6

## 1. WSTĘP

### 1.1 .Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem przewodów kominowych i wentylacyjnych podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1..

### 1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przewodów kominowych i wentylacyjnych.

### 1.4.Określenia podstawowe

Pustaki wentylacyjne - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

### 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

## 2. MATERIAŁY

Pustak wentylacyjny silikatowy

wymiary - 250x250x220 masa - 18 kg klasy- 150; 100; 75 wytrzymałość na ściskanie - 15 MPa<sup>^</sup> 7,5 MPa nasiąkliwość - <16% ciężar objętościowy - 1,3 kg/dcm<sup>3</sup> mrozoodporność - 20 cykli zamrażania bez uszkodzeń przewodność termiczna - 0,8 W/mK izolacyjność akustyczna - 48 ^ 49 dB promieniotwórczość-f1=0,18(wg norm <1); f2= 11 Bq/kg (wg normy <185Bq/kg) Zastosowanie ogólne: Do budowy przewodów wentylacyjnych; jednocześnie jako materiał konstrukcyjny do budowy słupów ogrodzeniowych. Zużycie pustaków na 1m<sup>2</sup> ściany wielokanałowej wentylacyjnej (4 kanały): - pustak went. PSW-16 - 8 szt.. Aby połączyć piony należy w spoinę poziomą ułożyć klamry z drutu ocynkowanego.

## 3. SPRZĘT

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

#### 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

##### 5.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne wykonania robót zgodnie z ST „Warunki ogólne”

##### 5.2. wykonywanie murów z przewodami

- Wykonywanie murów z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną
- Murowanie trzonów z przewodami powinno się odbywać w temperaturze powyżej +5°C w czasie bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze poniżej +5°C należy stosować specjalne dodatki posiadającej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny być pionowe
- Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne mieć na całej swojej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji,
- Przewody powinny być szczelne pustaki, należy układać na zaprawach plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą.
- Wewnętrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny być gładkie, bez występow lub wklęśnięć. Wypchnięta do wnętrza przewodów zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić
- Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części mogła uzyskać wytrzymałość zapobiegającą przed deformacją
- W powierzchni wewnętrznej przewodów powinno być jak najmniej spoin poziomych
- Do murowania kominów stosować zaprawę cementowo-wapienną.
- Nie dopuszcza się tynkowania wewnętrznych powierzchni przewodów ponieważ tynk jest nieodporny na działanie gazów i na mechaniczne uderzenia kuli kominarskiej w czasie czyszczenia kominu.
- W czasie murowania przewodów należy na każdej kondygnacji pozostawić prowizoryczny otwór rewizyjny zakryty cegłą lub deską do czasu komisijnego sprawdzenia przewodów. Po sprawdzeniu otwory te należy zamurować.
- Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto większej o 50% od przekroju przewodu i powinny być osadzone w murze na zaprawie cementowej.
- Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być tak usytuowane aby odległość górnej krawędzi otworu do sufitu nie przekraczała 150 mm.
- Wyloty przewodów wentylacyjnych i dymowych powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.
- Wyloty przewodów z kominu powinny znajdować się ponad płaszczyznę wyprowadzoną pod kątem 12° w dół do poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) znajdującej się w odległości do 10 m, przy czym dach o nachyleniu połąci dachowej ponad 12° należy uważać za przeszkodę, w przypadku pokrycia ognioochronnego - co najmniej o 30 cm wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI

##### 6.1. Wymagania i badania dotyczące przewodów kominowych

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż  $\pm 5$  mm, a na wysokości całego budynku  $\pm 10$  mm

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno być większe jak + 10 i -5 mm

Odbiory częściowe trzonów kominowych powinny obejmować:

a/ odbiór dostarczonych na budowę materiałów , przeznaczonych do wykonania trzonów z przewodami b/ komisijnny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

##### 6.2 warunki przystąpienia do badań i sposobów ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badań powinny mieć na każdej kondygnacji pozostawione otwory kontrolne o wielkości około 14x16 cm, umieszczone na wysokości około 50 cm od podłogi, zamknięte prowizorycznie deską lub cegłą
- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny być oznaczone numerami określającymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami określającymi je jednoznacznie , zgodnie z numeracją przyjętą w dokumentacji.
- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu wszystkie otwory zewnętrzne (okna, drzwi) powinny być zamknięte.
- Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzić, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10 °C wyższa na zewnątrz budynku
- Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny być zgodne dokumentacją a techniczną
- Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz - po zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi raz - przed odbiorem końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzać mistrz kominarski w

obecności kierownika budowy i Inspektora inwestorskiego

- Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach 6.3.Odbiór

końcowy

- Komisyjny odbiór przewodów powinien być dokonany po dołączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych, i obejmować kontrole materiałów, odbiór po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiór komisyjny wykończonego budynku.

- Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ normom lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie zaświadczeń o jakości wyrobu

- Komisyjny odbiór przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien obejmować sprawdzenie: a/ prawidłowość użytych materiałów

b/ zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną c/ drożność i szczelność przewodów d/ grubość przegród w przewodach e/ wypełnienie spoin przewodów f/ szczelności przewodów

- Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych powinien obejmować sprawdzenie:

a/ otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych b/ wylotów przewodów c/ prawidłowości ciągu i szczelności d/ prawidłowości

podłączenia urządzeń wentylacyjnych

e/ innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne.

#### 6.4.Ocena odbieranych przewodów

- Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół oddzielnie dla być sporządzony oddzielnie dla każdej grupy przewodów. Protokół powinien być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z którego jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy cele włączenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominarski.

- Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład kominarski.

- W przypadku uznania przez wszystkich lub części przewodów za niezgodne z niniejszymi warunkami obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone ponownie do odbioru.

### 7. OBMIAŁ ROBÓT

Kominy murowane z pustaków wentylacyjnych - jednostką obmiaru jest 1 mb komina Kratki wentylacyjne - jednostką obmiaru jest 1 szt.

### 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- cena wykonania 1 mb przewodu wentylacyjnego obejmuje: roboty przygotowawcze

zakup i dostawę materiałów

wykonanie przewodów dymowych i wentylacyjnych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej oraz nasady kominowej obejmuje: roboty przygotowawcze

zakup i dostawę materiałów

obsadzenie kratki wentylacyjnej

montaż nasady kominowej wraz z podstawą dachową.

### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

#### 10.1 Normy

PN-93/B- 03201 „Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 „Ochrona p.pożarowa budynków. Metody badań stanów rozprzestrzeniania się ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku.

Wymagania ogólne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

## 10.2. Inne dokumenty

- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie” - jednolity tekst zawarty w Dz. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, Warszawa 1988
- Zasady projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z elementów prefabrykowanych
- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
- Instrukcja producentów

# ST-B.10 IZOLACJE Z PAP POZIOME I PIONOWE CPV 45321000-3

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem izolacji termozgrzewalnych, budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1..

### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji ław fundamentowych, izolacji pionowej ścian, izolacji poziomej posadzek oraz dachu a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji.

Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych układanych na gorąco, układanych na podkładzie betonowym. 1.4. Określenia

podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do konstrukcji.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja pozioma wykonywana pomiędzy nawierzchnią a konstrukcją obiektu powinna: zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, wykazywać przyczepność do podłoża i kolejnych warstw przewidzianą przez zastosowaną technologię.

## 2. MATERIAŁY

- pionowe izolacje ścian fundamentowych - podkład gruntujący + 2x preparat bitumiczny:

ściany fundamentowe pokryte asfaltowym roztworem gruntującym modyfikowanym kauczukiem SBS np. SIPLAST PRIMER SZYBKII GRUNT SBS firmy ICOPAL+ 2 warstwy papy asfaltowej podkładowej typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z wypełniaczem mineralnym oraz dodatkami żywicznymi; strona wierzchnia oraz spodnia zabezpieczone są folią z tworzywa sztucznego, dodatkowo strona spodnia jest profilowana; np. papa FUNDAMENT SZYBKII PROFIL SBS firmy ICOPAL - nanoszona zgodnie z technologią producenta - patrz przegrody pionowe. UWAGA: Nie można mieszać materiałów od różnych producentów (czyli np. roztwór gruntujący asfaltowy i papy muszą być od tego samego producenta).

- hydroizolacja pozioma podłóg na gruncie - podkład gruntujący + 2x preparat bitumiczny:

wylewka z chudego betonu pokryta asfaltowym roztworem gruntującym modyfikowanym kauczukiem SBS np. SIPLAST PRIMER SZYBKII GRUNT SBS firmy ICOPAL+ 2 warstwy papy asfaltowej podkładowej typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z wypełniaczem mineralnym oraz dodatkami żywicznymi; strona wierzchnia oraz spodnia zabezpieczone są folią z tworzywa sztucznego, dodatkowo strona spodnia jest profilowana; np. papa FUNDAMENT SZYBKII PROFIL SBS firmy ICOPAL - nanoszona zgodnie z technologią producenta - patrz przegrody pionowe. UWAGA: Nie można mieszać materiałów od różnych producentów (czyli np. roztwór gruntujący asfaltowy i papy muszą być od tego samego producenta).

- hydroizolacja pozioma posadzek na stropach - podkład gruntujący + 1x preparat bitumiczny:

płyty stropowe pokryte asfaltowym roztworem gruntującym modyfikowanym kauczukiem SBS np. SIPLAST PRIMER SZYBKII GRUNT SBS firmy ICOPAL+ 1 warstwa papy asfaltowej podkładowej typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z wypełniaczem mineralnym oraz dodatkami żywicznymi; strona wierzchnia oraz spodnia zabezpieczone są folią z tworzywa sztucznego, dodatkowo strona spodnia jest profilowana; np. papa FUNDAMENT SZYBKII PROFIL SBS firmy ICOPAL - nanoszona zgodnie z technologią producenta - patrz przegrody pionowe. UWAGA: Nie można mieszać materiałów od różnych producentów (czyli np. roztwór gruntujący asfaltowy i papy muszą być od tego samego producenta).

#### SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS firmy ICOPAL

Roztwór należy nanosić na czyste podłoże za pomocą szczotki dekararskiej, pedzla, wałka. Produkt można nanosić metodą natrysku dynamicznego, stosując do tego specjalistyczny sprzęt. Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h). Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smolowych. Maksymalna wilgotność betonu nie powinna przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-suchy).

#### BETON:

gruntowanie nowych podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych,

- wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych ław budowlanych, ścian i fundamentów,
- wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonów, loggi i tarasów,
- wykonanie izolacji kregów betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, płyt obornikowych, zbiorników na gnojowice (na zewnątrz),
- gruntowanie płyt betonowych mostów pod papy mostowe.

#### RENOWACJA STARYCH POKRYC DACHOWYCH:

• czyszczenie i gruntowanie podłoża pod każdy rodzaj pap asfaltowych.

#### STAL:

- gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocynkowanych pod papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obróbki dekararskie),
- zabezpieczanie stalowych elementów ogrodzeniowych - siatki, słupy,
- zabezpieczanie powierzchni metalowych, np. elementów poręczy, barier energochłonnych, konstrukcji stalowych.

#### DREWNO:

- impregnacja powierzchni drewnianej,
- architektura ogrodowa - altany, szopy, elementy ogrodzeń,
- palisady - drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu). Siplast Primer® Szybki Grunt SBS to asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS
- ilość w opakowaniu: 5 litrów, 10 litrów, 30 litrów; spray 0,6 litra
- okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji
- od 0,1 (stal) do 0,25 (beton) l/m<sup>2</sup> dla jednej warstwy

w zależności od stanu i rodzaju podłoża i temperatury aplikacji

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.





## FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS / FOUNDATION SPEED PROFILE SBS

- 1. Nazwa handlowa wyrobu:** Papa asfaltowa podkładowa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS / FOUNDATION SPEED PROFILE SBS
- 2. Specyfikacja techniczna:** PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.
- 3. Producent/miejsce produkcji:** ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197
- 4. Opis wyrobu:** papa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej z obu stroną powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z wypełniaczem mineralnym oraz dodatkami żywicznymi. Strona wierzchnia oraz spodnia zabezpieczone są folią z tworzywa sztucznego, dodatkowo strona spodnia jest profilowana. Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”.
- 5. Przeznaczenie i zakres stosowania:** do wykonywania izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach ścian lub na lub pod podłogami lub płytami posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu do wnętrza lub jednej części konstrukcji do innej.
- 6. Sposób układania:** metodą zgrzewania
- 7. Informacje dla użytkownika:**
  - Warunki układania:  
papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze
  - Warunki stosowania:  
wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS / FOUNDATION SPEED PROFILE SBS powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
  - Przechowywanie:  
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.
  - Transport:  
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.
- 8. Informacja dot. znakowania CE:**



07  
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1486 – CPD - 0182

### 3. SPRZĘT

wałki ząbkowane,  
noże tpeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarские, szczotki  
z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku,  
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne elektryczne  
dmuchawy gorącego powietrza,  
palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

### 4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  
Folie powinny być zwinięte w rolki i zabezpieczone przed odkształcaniem i rozwijaniem się.

### 5. WYKONANIE ROBÓT

#### 5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych

Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być  $> 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  i  $< 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

Przy układaniu izolacji w temperaturze  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w temperaturze  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi i materiałów.

W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pyłących.

Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o  $3\text{ }^{\circ}\text{C}$  od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , a wilgotność względna powietrza powinna być  $< 85\%$

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być  $> 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ , a wilgotność względna powietrza  $< 90\%$ .

#### 5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadać wymaganiom określonym w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991 r. przez IBDiM W-wa. Seria I - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczególności: powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania wytrzymałość betonu na odrywanie powinna  $> 1,5\text{Mpa}$  powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno związanego z podłożem betonu, mleczka cementowego, zatuszczeń i pyłów oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

powinno być równe i szorstkie, a lokalne nierówności nie powinny przekraczać  $\pm 3\text{ mm}$ , przy czym krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre;

wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 5cm.

Ewentualne wady wykończenia płyty pomostu należy usuwać wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem.

Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad:

ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami żywicznymi na bazie żywic epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych np. polimetakrylan metylu. lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić specjalną bezskurczową zaprawą lub masą PC po uprzednim skuciu powierzchni, na której występują nierówności rozkuwając jej krawędzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocą mas szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za pomocą masy PC może być wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do  $1\text{ m}^2$  w jednym miejscu, większe powierzchnie należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub zatrzeć masą PC lub innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM

#### 5.3. Oczyszczenie podłoża

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego a w ostateczności przez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolewy i przeciwwodny. Zatuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

#### 5.4. Zagruntowanie podłoża

Podłoże betonowe należy gruntować firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiału

hydroizolacyjnego.

W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady :

należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni,

powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m<sup>2</sup>

należy gruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności izolacji do podłoża. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godz. środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych)

przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłońią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany w zależności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejności należy gruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podłoża na dalszej powierzchni można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczególnych miejscach.

5.5.Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i następujące narzędzia :

noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarские, deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 1<sup>2</sup> cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną warstwę ochronną z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń.

Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być > 0°C ,a wilgotność względna powietrza <90%.

## 6. KONTROLA JAKO Ś CI ROBÓT

### 6.1. Zasady kontroli jakości robót

Kontroli jakości wykonania podlega :

- wzrokowe sprawdzenie połączeń na stykach
- sprawdzenie czy nie powstały pęcherze pod izolacją świadczące o złym wykonaniu.

### 6.2. BHP i ochrona środowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP dotyczące robót z zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urządzeń ciernych, urządzeń strumieniowo-ciernych, sprężonego powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na której wykonuje się gruntowanie podłoża powinna być ogrodzona i zakazane palenie papierosów oraz

używanie otwartego ognia z uwagi na łatwopalne rozpuszczalniki w środkach gruntujących,

środki do gruntowania należy przechowywać z dala od ognia, w pomieszczeniu osłoniętym od słońca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek wystąpienia pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący bezpośrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiałów samoprzylepnych powinni być wyposażeni w odzież ochronną i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. Przy dotykaniu przylepnej strony materiału należy palec zwilżyć wodą. Arkusze materiału przylepnego należy przecinać nożem do tapet zwilżonym wodą.

Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu:

- środki przeciwoparzeniowe,
- środki do zmywania asfaltu,
- krem natłuszczający do rąk,
- w pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe, posiadające atesty.

## 7. OBMIAR ROBÓT

### 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2. Obmiar robót

Jednostka obmiarową jest m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych:

- folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,
- folii paroszczelnej pod posadzkami.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

2

Cena jednostkowa za 1 m wykonanych robót obejmuje: dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę naprawę, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchiwanie sprężonym powietrzem) oraz właściwe przygotowanie powierzchni betonowej zagruntowanie podłoża odpowiednim dla danego rodzaju izolacji ułożenie właściwej izolacji zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości

### 10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.

Instrukcja producenta izolacji.

# ST-B.11 TYNKI CPV 45324000-4

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem tynków podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem tynków.

### 1.4. Określenia podstawowe

*Tynki* - sposób wykończenia konstrukcji murowych

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Zaprawy murarskie

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin b/

zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi.

### 2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego

Marka cementu	Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy					
	1,5	3	5	8	10	12
25	1:6	1:5	1:4	1:3	1:2	1:1
35	-	-	1:5	1:4	1:3	1:1,5

Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia

Lp.	Przeznaczenie zaprawy	Konsystencja wg stożka pomiarowego (cm)		Marka zaprawy
1	Do murowania fundamentów ścian budynku	6-8		3, 5, 8
2	Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, łuków i sklepień narażonych na duże obciążenia	6-8		8, 10, 12
3	Do murowania sklepień cienkościennych przy grubości	% cegły	6-8	3, 5, 8, 10
		/ cegły	6-8	
4	Do wykonania podłoży pod posadzki	5-7		5, 8, 10
5	Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod podokienniki, obróbki blacharskie itp.	6-8		1,5, 3
6	Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod posadzki z dużych płyt kamiennych	4-6		1,5
7	Do wykonywania obrzutki	pod tynki zewnętrzne	9-11	3, 5, 8, 10
		pod tynki wewnętrzne	9-10	3, 5, 8, 10
8	Do wykonywania narzutu dla tynków zewnętrznych i wewnętrznych	6-9		3, 5
9	Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych	9-11		3, 5
10	Do wykonywania kotew i łączników oraz zalewki w zależności od zastosowani	6-11		5, 8, 10

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25°C okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0,1%

### 2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki

25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy	Orientacyjny skład objętościowy zaprawy	
	cement : ciasto wapienne : piasek	cement : wapno hydratyzowane : piasek
0,8	1:2:12	1:2:12
1,5	1:1:9	1:1:9
	1:1,5:8	1:1,5:8
	1:2:10	1:2:10
3	1:1:6	1:1:6
	1:1:7	1:1:7
	1:1,7:5	1:1:7,5
5	1:0,3:4	1:0,3:4
	1:0,5:4,5	1:0,5:4,5

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia

Lp	Przeznaczenie zaprawy	Konsystencja wg stożka pomiarowego (cm)	Marka zaprawy
1	Do murowania fundamentów ścian budynków z pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 60%	6-8	3, 5
2	Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą	6-8	3, 5
3	Do wykonania obrzutki pod tynki	zewnątrzne	1,5,3,5
		wewnętrzne	0,8,1,5,3
4	Do wykonywania narzutu tynków	zewnątrznych	1,5,3,5
		wewnętrznych	0,8,1,5,3,5
5	Do wykonania warstwy wierzchniej (gładzi) tynku zwykłego	zewnątrznego	1,5 ,3
		wewnętrznego	0,8, 1,5, 3
6	Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania	9-11	1,5, 3,5

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed zmiesaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych.

#### 2.4. Zaprawy gotowe

Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu.

TYNK AKRYLOWY np. Ceresit

Tynk Ceresit służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp.

Zalecamy stosowanie tynku jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków, z zastosowaniem płyt styropianowych.

W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych.

Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.

TYNK ŻYWICZNY MOZAIKOWY np. Ceresit

Tynk Ceresit służy do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podłożach

betonowych, gipsowych oraz na płytach włókowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem są tu transparentne żywice, a wypełniaczami kolorowe żwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literą D), żwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne łamane kruszywo marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literą M). Materiał przeznaczony jest do nakładania i wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. Właściwości materiału pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy. CT 77 szczególnie zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narażonych na wycieranie ścianach wewnątrz budynków, np. przy wejściach, na korytarzach, na kłatkach schodowych. Na zewnątrz budynków, CT 77 zaleca się stosować na powierzchniach ulegających szybkiemu zabrudzeniu: na cokołach, balustradach, w ościeżach okien i drzwi.

W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów, stosowanie CT 77 jako warstwy elewacyjnej w systemie ociepleń budynków Ceresit Ceretherm (z zastosowaniem płyt styropianowych) powinno być ograniczone do małych powierzchni, np. cokołów czy detali architektonicznych.

### 3. SPRZĘT

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

### 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.

### 5. WYKONANIE ROBÓT

#### 5.1. Ogólne warunki wykonania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebiecia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe.

Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie osiadania murów lub skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytocznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.

#### 5.2. Przygotowanie podłoży

W murze ceglany spoiny powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należyta przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.

#### 5.3. wykonywanie tynków jednowarstwowych

Do tynków jednowarstwowych zalicza się:

- a/ surowe rapowane
- b/ surowe wyrównanie kielnią
- c/ surowe ściąganie pacy
- d/ surowe pędzlowanie
- e/ zatarcie na ostro
- g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: a/ tynk rapowany 12  $\pm$  6 mm  
+4

b/ tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10  $\pm$  4 mm c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5  $\pm$  3 mm d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10  $\pm$  4 mm

Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucając je kielnią równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża.

Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać ja wyżej wyrównując dodatkowo powierzchnię za pomocą kielni. Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z miękkiego drewna.

Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana pędzlem.

Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne

podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą.

### 3.2. Wykonanie tynków dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki należy uzależnić do rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III)

Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien być наносzony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: a/ cementowo-wapienne;

do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2:10 do

tynków zewnętrznych 1:1,5:10, do tynków narażonych na zawilgocenie

1:0,3:4 b/ cementowe:

do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożu z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając pacą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm.

### 3.3. wykonanie tynków trójwarstwowych

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu są tynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana pacą obłożoną filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IVf).

Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy: a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach

narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gładź tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką pacą.

### 3.4. Wykonanie tynków akrylowych i żywicznych

Należy stosować się do instrukcji producenta.

TYNK AKRYLOWY np. Ceresit -.

Przygotowanie podłoża

może być stosowany na równe, nośne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:

- tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność  $\leq$  4%), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność  $\leq$  4%) - zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16,
- warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 85, ZU (wiek powyżej 3 dni) - zagruntowane preparatem gruntującym CT 16 oraz CT 87 (wiek powyżej 2 dni),
- podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1%, zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
- płyty wiórowe, gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt, zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
- powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) - mocne, o dobrej przyczepności, zagruntowane preparatem CT 16. Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można w tym celu zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 4 godzinach - preparatem gruntującym CT 16. Zaleca się stosowanie CT 16 w kolorze zbliżonym do koloru tynku. CT 63 można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego CT 16. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie tynku, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające.

-. wykonanie

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba, można dobrać konsystencję materiału do warunków stosowania

poprzez dodatek niewielkiej ilości czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. CT 63 równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy.



Następnie, płasko trzymaną packą plastikową, należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna.

Nie skrapiać tynku wodą!

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej wyprawy można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. Renowacje tynku można przeprowadzić poprzez malowanie farbami akrylowymi Ceresit CT 42 i CT 44 oraz farbą silikonową Ceresit CT 48 lub Ceresit CT 49.

. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.

Nie mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami żywicami i innymi spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu tynku należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do użytku. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim przesuszeniem. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić tynk przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku - należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najbliższym czasie. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

-. Składowanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem!

-. Dane techniczne

Baza: wodna dyspersja żywicy syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami

Gęstość: ok. 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesuszania: ok. 15 min

Odporność na deszcz: po ok. 24 godz.

Orientacyjne zużycie: ok. 3,7 kg/m<sup>2</sup>

#### TYNK ŻYWICZNY MOZAIKOWY np. Ceresit -. Przygotowanie podłoża

Tynk może być stosowany na równe, nośne, jednolite kolorystycznie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża: • tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność < 4%) - zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16,

- warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit ZU, CT 85 (wiek powyżej 3 dni) lub zaprawy CT 87 (wiek powyżej 2 dni) - zagruntowane preparatem gruntującym CT 16,

- podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1% - zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,

- płyty wiórowe (grubość > 19 mm), gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe: tylko wewnątrz budynków, mocowane według zaleceń producentów płyt - zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,

- powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) - mocne, o dobrej przyczepności, zagruntowane preparatem gruntującym CT 16,

- podłoża gazobetonowe - zagruntowane dwukrotnie preparatem gruntującym CT 16.

Nierówne i uszkodzone podłoża trzeba wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoża betonowych można w tym celu zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29. Należy sprawdzić wytrzymałość podłoża. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, powłoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych, jak również tapety oraz resztki klejów trzeba całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 4 godzinach - preparatem gruntującym CT 16. Zaleca się stosowanie CT 16 w kolorze zbliżonym do koloru masy. CT 77 można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego CT 16. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie wyprawy, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające.

-. wykonanie

Ręcznie przemieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba, można dobrać konsystencję masy do warunków stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilości czystej wody i ponowne wymieszanie. Zbyt duży dodatek wody uniemożliwia stosowanie materiału. Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. Masę tynkarską równomiernie nanosić na podłożę za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy, na grubość ok. półtora średnicy ziarna. Tym samym narzędziem trzeba wygładzić wyprawę zanim jej powierzchnia zacznie przesuszać. Nie należy przy tym zbyt silnie dociskać pacy do podłoża.

Nie skrapiać tynku wodą! Nie zacierać!

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od

wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie.

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze stwardnienie materiału. Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić wyprawę tynkarską przed opadami deszczu. Należy wtedy stosować osłony na rusztowaniach oraz cokołach budynków. Nie mieszać produktu z innymi żywicami, tynkami, barwnikami i spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu masy należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do użytku. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy nakładać masy na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim przesuszaniem. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku - należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najbliższym czasie.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

- Składowanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem - Dane techniczne

Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi Gęstość:

- żwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

- naturalne kruszywo marmurowe

(kolory oznaczone literą M) ok. 1,64 kg/dm<sup>3</sup>

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Czas przesuszania: ok. 30 min Odporność na

deszcz: po ok. 3 dniach Orientacyjne zużycie:

- żwirki kwarcowe 0,8-1,2 mm

(kolory oznaczone literą D) ok. 3,0 kg/m<sup>2</sup>

- żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

(kolory oznaczone tylko cyframi) ok. 4,5 kg/m<sup>2</sup>

- naturalne kruszywo marmurowe (kolory

oznaczone literą M) ok. 5,2 kg/m<sup>2</sup>

## 6. ODBIORY ROBÓT TYNKARSKICH

### 6.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z p. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą.

### 6.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki dla tynków zwykłych wewnętrznych

Kategoria tynku	Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi do linii prostej	Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku		Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji
		Pionowego	Poziomego	
0	Nie podlegają sprawdzeniu			
I				
II	Nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m	Nie większe niż 3 mm na 1 m	Nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)	Nie większe niż 4 mm na 1 m
III	Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie	Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż	Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie	Nie większe niż 3 mm na 1 m

	większej niż 3 na całej długości łąty kontrolnej 2 m	4 m w pomieszczeniach do 3,5 wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 3,5 wysokości	więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)	
IV IVf IVw	Nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łąty kontrolnej 2 m	Nie większe niż 1,5 mm na 1 m wogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości	Nie większe niż 2 mm na 1 m wogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)	Nie większe niż 2 mm na 1m

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż:

a/ na całej wysokości kondygnacji

- 10 mm

b/ na całej wysokości budynku

- 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam.

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są:

a/ dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne

b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m<sup>2</sup> tynku. Pęknięcia na powierzchni tynków:

a/ dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne

b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:

a/ wykwyty w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp. b/ trwałe ślady zacieków na powierzchni,

c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: a/ dla tynków wapiennych

- 0,01 Mpa

b/ dla tynków cementowo-wapiennych,

- 0,025 Mpa

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych

c/ dla tynków gipsowych

- 0,04 Mpa

d/ dla tynków cementowych

- 0,05 Mpa

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) wykonanego tynku

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m<sup>2</sup> tynku obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów wykonanie tynku testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze.

PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

### 10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcje producentów

# ST-B.12 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE CPV 45321000-3

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

### 1.4. Określenia podstawowe

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

## 2. MATERIAŁY

Płyty styropianowe EPS 70-040 (PS-E FS15 frez), lub porównywalne, jako ocieplenia ścian:

Gęstość pozorna płyt	nie mniej niż 15 kg/m <sup>3</sup> .		
Naprężenia ściskające [10% odkształcenia]	154,0 kPa	Wytrzymałość na rozrywanie	214,9 kPa
Współczynnik przenikania ciepła	0,037 W/mK		
Chłonność wody po 24 godz.	0,65 %		

Format 1000x500 standard grubość od 10 do 500 mm co 10 mm Płyty styropianowe EPS 100-038 (PS-E FS20 frez), lub porównywalne,

Gęstość pozorna płyt	nie mniej niż 20kg/m <sup>3</sup>		
Naprężenia ściskające [10 % odkształcenia]	331,1 kPa	Wytrzymałość na rozrywanie	358,0 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,033 W/mK		
Chłonność wody po 24 godz.	0,39 %		

Format 1000x500 standard grubość od 10 do 500 mm co 10 mm Styrodur ROOFMATE SL-A np. firmy STYROFOAM - parametry podstawowe

- gęstość objętościowa - min. 38
- współczynnik przewodzenia ciepła (W/mK) - <70mm: 0,035; >70mm: 0,036
- opór dyfuzyjny - 200-100
- nasiąkliwość wodą 28 dni (%) - <0,5
- podciąganie kapilarne - 0
- wytrzymałość na ściskanie:
- wytrzymałość na naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (N/mm<sup>2</sup>) - 0,30
- wartość obliczeniowa przy obciążeniu długotrwałym (N/mm<sup>2</sup>) - >0,13
- moduł sprężystości (N/mm<sup>2</sup>) - 12
- ciepło właściwe (Wh/kgK) - 0,39
- klasyfikacja ogniowa - samogasnąca
- powierzchnia - gładka
- wykończenie krawędzi - pióro i wpust
- grubość - 16cm
- wymiary - 125x60x16cm

Styrodur STYROFOAM IB np. firmy STYROFOAM - parametry podstawowe

- gęstość objętościowa - min. 38
- współczynnik przewodzenia ciepła (W/mK) - <70mm: 0,035; >70mm: 0,037
- opór dyfuzyjny - 100
- nasiąkliwość wodą 28 dni (%) - <1,5
- podciąganie kapilarne - 0
- wytrzymałość na ściskanie:
- wytrzymałość na naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (N/mm<sup>2</sup>) - 0,25
- wartość obliczeniowa przy obciążeniu długotrwałym (N/mm<sup>2</sup>) - >0,08
- moduł sprężystości (N/mm<sup>2</sup>) - 10
- ciepło właściwe (Wh/kgK) - 0,39
- klasyfikacja ogniowa - samogasnąca

- powierzchnia - szorstka
- wykończenie krawędzi - proste
- grubość - 16cm
- wymiary - 125x60x16cm

system hybrydowy (styropian połączony z papą nawierzchniową - Płyta HYBRYDOWA ALFA EPS Alu Syntan SBS), wg wytycznych producenta Płyty z wełny mineralnej.

Wyrób: Niepalny

Przewodność cieplna 0,039 [W/mK]

Obciążenie charakt. ciężarem własnym 0,31 kN/m<sup>2</sup> Krótkotrwała nasiąkliwość wodą < 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Format 1000x600 grubość od 50 do 200 mm

np. **ROCKWOOL PANELROCK** Płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL Niepalne ocieplenie:

- niskich ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski),
- niskich ścian z elewacją z kamienia, szkła,
- ścian o konstrukcji szkieletowej,
- ścian osłonowych,
- ścian trójwarstwowych,
- ścian działowych,- trójwarstwowych ścian fundamentowych

#### Informacje techniczne

Kod wyrobu MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1

Polska Norma PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P

1390-CPD-0102/08/P

EC Deklaracja zgodności Nr CIG 00008/08

Współczynnik przewodzenia ciepła:

- deklarowany A d = 0,036 W/mK

- obliczeniowy A obl = 0,036 W/mK Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,65 kN/m<sup>3</sup>

Klasa reakcji na ogień A1

Płyty z wełny mineralnej DACHROCK - do izolacji termicznej stropodachów pod bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako płyta wierzchnia),

- zalecane do dachów, którym postawiono specjalne wymagania (np. codzienna konserwacja urządzeń na dachu)
- do ścian działowych.

#### Parametry podstawowe

dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepła A<sub>D</sub> 0,041 [W/mK]

dla gr. 80-200 mm wsp. przewodzenia ciepła A<sub>D</sub> 0,040 [W/mK]

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,50 kN/m<sup>3</sup>

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym > 50 kPa

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni > 15 kPa

stabilność wymiarów w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych < 1 %

krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia < 1,0 kg/m<sup>2</sup>

siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm dla gr. 80 - 200 mm	≤ 500 N
klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1	A1 - wyrób niepalny

Keramzyt charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodności cieplnej co sprawia, że można wykorzystywać go do wykonywania elementów o doskonałej izolacyjności - ściana z keramzytu o grubości 15 centymetrów izoluje w równym stopniu, co ściana z cegły o grubości pół metra, Bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła  $U = 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Keramzyt jest doskonałym kumulatorem ciepła, dzięki czemu ściana z keramzytu potrafi utrzymać ciepło dłużej niż ściany z innych materiałów budowlanych,

. Paroprzepuszczalność - dzięki czemu w naszych domach utrzymuje się bardzo korzystny mikroklimat. Wyroby z keramzytu charakteryzuje najlepsza paroprzepuszczalność spośród wszystkich materiałów dostępnych na rynku. Oznacza to, że ściany i stropy keramzytobetonowe swobodnie odprowadzają parę wodną na zewnątrz budynku nie dopuszczając do zawilgocenia budynku, a jak wiadomo tylko suchy materiał jest dobrym izolatorem przed zimą.

. Keramzyt jest odporny na czynniki chemiczne, atmosferyczne, grzyby, owady i gryzonie.

. Keramzyt Jest materiałem bezwonnym, pozbawionym związków palnych, mrozoodpornym, posiada małą nasiąkliwość i szybko oddaje wilgoć

. Keramzyt jest czterokrotnie lżejszy od kruszyw naturalnych, jednak pomimo swej lekkości (ciężar keramzytu wynosi  $0,65 - 0,30 \text{ kg/dm}^3$ ) jest bardzo wytrzymały na ściskanie, jednocześnie zapewniając konstrukcjom budowlanym jedne z najlepszych właściwości statycznych.

. Keramzyt jest niepalny - elementy budowlane z keramzytu posiadają najwyższą klasę odporności ogniowej (klasa A),

. Struktura keramzytu zapewnia ścianom doskonałe właściwości dźwiękochłonne co przekłada się na komfort mieszkania w tego typu budynkach. Dlatego zastosowanie keramzytu w naszej technologii pozwala uzyskać dla ścian znakomite parametry cieplne, akustyczne, przeciwpożarowe, higroskopijne i wytrzymałościowe.

#### TECHNOLOGIA

Podstawowym surowcem do produkcji keramzytu jest glina bez domieszki jakichkolwiek substancji szkodliwych. Keramzyt jest kruszywem lekkim, otrzymywanym przez wypalenie łatwo topliwych, pęczniejących glin.

Wypalanie keramzytu odbywa się w piecach obrotowych w temperaturze od 400 do 1200°C podczas którego kulki gliny kilkakrotnie zwiększają swoją objętość, tworząc lekkie twarde kruszywo. Wcześniej glina jest mechanicznie rozdrabniana na małe frakcje.

Po wypaleniu ziarna keramzytu przyjmują kształt kulisty lub owalny a na ich powierzchni wytwarza się charakterystyczna spieczona powłoka koloru ceglatego o grubości 0,5 - 1 mm.

Po zakończeniu wypału granulaty keramzytowy podlega procesowi naturalnego studzenia.

W procesie wypalania keramzytu można uzyskać różne frakcje tego materiału. Po sortowaniu keramzyt jest dostępny w następujących frakcjach:

- frakcja 0-4 mm (ciężar objętościowy - 425-575 kg/m<sup>3</sup>)
- frakcja 2-4 mm (ciężar objętościowy - 332-449 kg/m<sup>3</sup>)
- frakcja 4-8 mm (ciężar objętościowy - 280-380 kg/m<sup>3</sup>)
- frakcja 4-10 mm (ciężar objętościowy - 270-370 kg/m<sup>3</sup>)
- frakcja 8-20 mm - (ciężar objętościowy - 230-310 kg/m<sup>3</sup>)
- frakcja 10-20 mm - (ciężar objętościowy - 230-310 kg/m<sup>3</sup>)

### 3. SPRZĘT

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

### 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podłogi, stropy

Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym konstrukcji podłogi

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiałów w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.

Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach

Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izolacji

przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Płyty styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających  $\pm 5$  mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1<sup>2</sup> cm

Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie należy umieścić pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo przymocowany do ściany

## 6. KONTROLA JAKOŚCI

### 6.1. Odbiory materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

### 6.2. Odbiory międzyfazowe

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: a/ po

przygotowaniu podłoża pod izolację

b/ po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych Odbiór

powinien obejmować: a/ sprawdzenie materiałów

b/ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża c/ sprawdzenie

ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem d/ sprawdzenie dokładności

obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

### 6.3. Odbiór końcowy robót izolacyjnych

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakości użytych materiałów

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (ciepłych wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.

Odbiór izolacji powinien obejmować:

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową b/

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) Sprawdzenie

prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy wykonać przez oględziny

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

1 m<sup>3</sup> (metr sześcienny) wykonanych izolacji z keramzytu

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m<sup>2</sup> izolacji podłóg i ścian fundamentowych i dachu wykonanych: ze styropianu

EPS 70-040 (PS-E FS15 frez), ze styropianu EPS 100-038 (PS-E FS20 frez), z polistyrenu

ekstrudowanego (styroduru) z wełny mineralnej

1 m<sup>3</sup> (metr sześcienny) wykonanych izolacji z keramzytu

obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawę materiałów wykonanie izolacji termicznej i akustycznej testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń”.  
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”  
PN-82?B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń”  
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”  
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych:.  
PN-B02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.  
PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”. PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”  
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”  
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murene nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”  
PN-B-231116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.  
BN-72/6363-02 Płyty styropianowe palne i samogaszące.  
BN-78/6755-08 Płyty z wełny mineralnej.  
PN-75/B-23100 Wyroby z wełny mineralnej  
PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń.  
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

### 10.2. Inne dokumenty

„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie” - jednolity tekst zawarty w Dz. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121 Świadczenia dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producentów.

## ST-B.13 POKRYCIA DACHOWE CPV 45261210-9

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachu płytami z blachy cynkowo - tytanowej oraz papy termozgrzewalnej podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu papą termozgrzewalną.

#### 1.4. Określenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy dachówkopodobnej powlekanej, chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi.

#### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji,

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Papa termozgrzewalna

Papy termozgrzewalne charakteryzuje duża elastyczność, trwałość i odporność na przebicia.

Papy termozgrzewalne - parametry techniczne:

Maksymalna siła rozciągająca zerwanie 750/700 N/5cm

Wydłużenie 40%

Zakres temperatur stosowania -20 do +100 C

Papa asfaltowa paroizolacyjna z asfaltu niemodyfikowanego, o osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 glm", z wierzchnią stroną papy z posypką drobnoziarnistą a spodnią stroną papy pokrytą folią z tworzywa sztucznego np. papa asfaltowa paroizolacyjna FOALBIT AL S40 firmy ICOPAL + kauczukowy klej uszczelniający z dodatkiem bitumu do stosowania na zimno na zewnątrz budynków np. SIPLAST KLEJ Szybki Styk firmy ICOPAL

PAPA ASFALTOWA PAROIZOLACYJNA FOALBIT AL S40 AT12005-10-0031

Przeznaczenie. zakres i warunki stosowania: Papa asfaltowa paroizolacyjna FOALBIT AL S40 przeznaczona jest do wykonywania paroizolacji. Papę należy kleić do podłoża metodą zgrzewania. W przypadku stosowania wyrobu w budynkach, których dotyczą wymagania klas odporności pożarowej element budynku, w którym zastosowano wyrób powinien spełniać wymagania w zakresie klas odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia. Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy FOALBIT AL S40 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 3 Wymagania

Wyrób powinien być pozbawiony wad widocznych.

Pozostałe wymagania

Lp	Właściwości	Wymagania	Metody badani
1	Wymiary : - długość, m - szerokość, m - prostoliniowość	nie mniej niż 7,5 nie mniej niż 1,0 odchyłka od prostoliniowości nie większa niż 1 5mm na 7,5 m długości lub proporcjonalnie dla innych długości	PN-EN 1848-1:2002
2	Grubość, mm	4,0 ± 5%	PN-EN 1849-1:2002
3	Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie, g/ m2	nie mniej niż 2300	PN-90/B-04615
4	Wodoszczelność	odporność na ciśnienie 2 kPa	PN-EN 1928:2002
5	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	niedopuszczalne spływanie w temperaturze 70°C	PN-EN 1110:2001
6	Giętkość w niskiej temperaturze	Niedopuszczalne powstawanie pęknięć w temperaturze 0°C	PN-EN 1109:2001
7	Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm - kierunek wzdłuż, - kierunek w poprzek	nie mniej niż 250 nie mniej niż 250	PN-EN 12311-1:2001
8	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - kierunek wzdłuż, - kierunek w poprzek	nie mniej niż 2 nie mniej niż 2	PN-EN 12311-1:2001
9	Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), N - kierunek wzdłuż, - kierunek w poprzek	nie mniej niż 60 nie mniej niż 70	PN-EN 12310-I:2001
10	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej,   j	nie mniej niż 70 000	PN-EN 1931:2002
11	Odporność na uderzenie z wysokości (300 ± 5)mm	brak przebiccia przy uderzeniu przebijaaka 0 20 mm	PN-EN 12691:2002
12	Wytrzymałość złączy na ścinanie, N/50 mm	nie mniej niż 250	PN-EN 12317-I:2001
13	Klasyfikacja ogniowa	klasa E	PN-EN 13501-1:2004
14	Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych - f 1	nie mniej niż 1,2	Instrukcja badań COBR PIB Nr 18

| - f<sub>2</sub>, Bq/kg

| nie mniej niż 240

+ rozwiązanie hybrydowe dwufunkcyjne: hydro- i termoizolacyjne - płyty styropianowe o wym. 300x90cm laminowane jednostronnie papą nawierzchniową asfaltową gr 5 mm, która wystaje poza obris rdzenia z płyt styropianowych tworząc zakład podłużny (10 cm) wzdłuż jednego z dłuższych boków płyty oraz zakład poprzeczny (15 cm) wzdłuż jednego z krótszych boków, przy czym zakłady pozbawione są posypki by umożliwić poprawne wykonanie zgrzewu, np. płyta HYBRYDOWA ALFA EPS Alu Syntan SBS firmy ICOPAL.

warstwa papy podkładowej do mocowania mechanicznego, papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym), ze stroną wierzchnią pokrytą folią z tworzywa sztucznego, zaś stroną spodnią zabezpieczoną droбноziarnistą posypką mineralną, np. papa VIVADACH PM firmy ICOPAL + 1 x papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym), ze stroną wierzchnią pokrytą gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożonym paskiem folii o szerokości ok. 80 mm, ze stroną spodnią profilowaną i zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego np. papa wierzchniego krycia np. POLBIT WF SZYBKI PROFIL PYE PV250 S5 firmy ICOPAL

Papa asfaltowa podkładowa do mocowania mechanicznego Vivadach PM przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, a w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych stosowana przy wykonywaniu nowych jak i renowacji starych pokryć. Wyrób może być stosowany na podłożu betonowym, podłożu z blachy trapezowej, drewna i materiałów drewnopodobnych. Membranę Vivadach PM można układać na materiałach termoizolacyjnych dopuszczonych do stosowania pod bezpośrednie krycie papą. Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami SBS, osnowę stanowi włóknina kompozytowa o gramaturze min. 140 g/m<sup>2</sup>. Grubość 2,6 mm.

Wyrób należy mocować mechanicznie do podłoża wzdłuż zakładu, zakład należy zgrzać.

Uniwersalne zastosowanie do tworzenia technologii dwuwarstwowych, ze względu na uniwersalną wkładkę - praktycznie pod każdy rodzaj papy nawierzchniowej.

wentylacja - stropodachów systemowymi kominkami wentylacyjnymi,

Blachy trapezowe T135 gr.1mm firmy „Pruszyński” w układzie jednoprzęsłowym. Blachę trapezową należy mocować do dźwigarów za pośrednictwem wkrętów samowierzących, są bardzo popularnym pokryciem dachowym, używanym w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i ogólnym. Stanowią optymalny materiał stosowany w montażu ścian oraz dachów. Charakteryzują się estetycznym wyglądem oraz łatwiejszym montażem. Profile trapezu występują w wersji dachowej (montowane na dachu) oraz elewacyjnej stosowanej jako okładzina ścian (te charakteryzują się węższym obszarem spływowym).

Blachy z powłoką poliestrową utwardzoną przez wypalanie charakteryzuje duża odporność na wpływy atmosferyczne i wytrzymałość mechaniczną.

Skład blachy tj: blacha stalowa, warstwa konwersyjna, lakier podkładowy i lakier dekoracyjny zapewniają długoletnią trwałość koloru. Blachy kładziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem łat i kontrłat. Blachy powinny odpowiadać wymaganiom PN-76/0642-34. lub PN-EN 14782:2008 i znakowane znakiem CE

### 3. SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt dekarSKI

### 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania gontów przed dłuższy okres czasu należy:

bezwzględnie usunąć folię ochronną

składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki dotyczące podkładu .

Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w p. 5.2 wykonania podłoża.

Krycie papą powinny być wykonane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w czasie występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu., oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęstiej występujących w okolicy wiatrów. W poszczególnych warstwach pokrycia arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie:

- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza

- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza

5.2. podkład pod uszczelnienie papą termozgrzewalną.

Powierzchnię dachu oczyścić i odpowiednio przygotować do odnowienia dachu:

- powierzchnię podkładu zagruntować impregnatem bitumicznym (tylko jeśli zachodzi obawa o skuteczność przylegania następnych warstw)

### 5.3. Krycie dachów papą termozgrzewalną.

Warstwa rozprężająca dla ciśnienia pary

W przypadku wystąpienia niedostatecznej istniejącej przegrody paraizolacyjnej należy luźno ułożyć na przygotowanym podłożu z zakładką 2cm perforowaną papę bitumiczną z wkładką z włókna szklanego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> (górną powierzchnia talkowana, od dołu system wyrównania ciśnienia pary z warstwą folii antyadhezyjnej). Na przyłączeniach, zakończeniach i otworach przelotowych pozostawić 25cm wolnej powierzchni.

Jeżeli podłoże jest bardzo mocno zawilgocone lub w wyniku niedostatecznej paraizolacji dochodzi do przedostawania się dużej ilości pary wodnej pod pokrycie - należy zastosować dodatkowo kominki wentylacyjne montowane w kalenicy dachu.

Warstwa wierzchnia

Wierzchnią warstwę wodoszczelną układamy metodą zgrzewania z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej z bitumem modyfikowanym i z wkładką nośną z włókna poliestrowego. Od góry papa zabezpieczona posypką mineralną zabezpieczającą przed ciepłem powierzchniowym, ogniem przerzutowym i promieniowaniem UV. Wkładka poliestrowa zapewnia wysoką odporność na rozrywanie i przebicie, zachowując jednocześnie pełną elastyczność bitumu. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni. Zakłady boczne zgrzewać w pasie pozbawionym posypki, a zakłady czołowe na szerokości 12cm w taki sposób, aby na łączeniach nastąpił właściwy odpływ bitumu - około 1cm. W obrębie przyłączy (attyki, przejścia dachowe itp.) papę układać wielowarstwowo - na zakładkę.

## 6. KONTROLA JAKO ŚCI

### 6.1. Odbiory międzyoperacyjne

Odbiór podkładu :

Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku prostym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 cm w kierunku równoległym do pochylenia połaci. Sprawdzenie przekroju łat lub płatwi stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm.

Sprawdzenie poziomego położenia łat lub płatwi należy przeprowadzić za pomocą poziomicy oraz łaty kontrolnej o długości 3 m.

Sprawdzenie przybicia łat do krokwi należy przeprowadzić za pomocą oględzin, a następnie w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi.

Sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm.

Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoże lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania na nich przykryć dachowych

W przypadku gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierany podkład należy uznać za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunków technicznych należy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor.

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do wykonania robót poprawkowych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbioru. Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.

Odbiór robót pokrywczych

Wymagania ogólne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.

Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: a/ dokumentację techniczną

b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia

c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych

b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości

c/ czy zostały spełnione warunki wykonania robót - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

### 6.2. Odbiór pokrycia z papy.

Sprawdzenie styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do prawidłowego ich wykonania, przez pomiar zgodności z podanymi wymogami

Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo, a w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do prawidłowego wykonania - przez pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w w/w punktach. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonywać przez pomiar w trzech dowolnych miejscach na każde 100m<sup>2</sup> powierzchni pokrycia. Dokładność pomiaru powinna wynosić ± 2 cm.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) dla pokrycia  
- z papy termozgrzewalnej

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m<sup>2</sup> pokrycia dachowego obejmuje:  
roboty przygotowawcze  
zakup i dostawę materiałów  
wykonanie pokrycia  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN71/b-10241 Krycie gontami bitumicznymi PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"  
PN71/b-10241 krycie dachówka  
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".  
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".  
PN-76/0642-34 lub PN-EN 14782:2008 Blacha trapezowa ocynkowana  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. warunki wykonania i odbioru. wymagania podstawowe 10.2. Inne dokumenty  
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  
Instrukcja producenta gontów bitumicznych.

# ST-B-14 OBRÓBKI BLACHARSKIE, CPV 45261320-3

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych.

### 1.4. Określenia podstawowe

Obróbki blacharskie - służą do odprowadzania wody na styku elementów budowlanych.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.  
Obróbki blacharskie łącznie z całym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji,

## 2. MATERIAŁY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych - powinny być wykonane z blachy powlekanej w kolorze. Miejsce montażu zgodnie z projektem.

Blachy z powłoką poliestrowa utwardzona przez wypalanie charakteryzuje duża odporność na wpływ atmosferyczny i

wytrzymałość mechaniczną.

Skład blachy tj: blacha stalowa, warstwa konwersyjna, lakier podkładowy i lakier dekoracyjny zapewniają długoletnią trwałość koloru. Blachy powinny odpowiadać wymaganiom PN-76/0642-34. lub PN-EN 14782:2008 i znakowane znakiem CE

### 3. SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt dekarSKI.

### 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny

### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich

- Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie ruchów dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarSKiego natomiast przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi . Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki kominów mogą być z wydrą i bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane są z gotową obróbką dekarSKą.

### 6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne:

- Obróbki blacharskie należy odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.

### 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>2</sup> dla obróbek blacharskich oraz 1m rynien dachowych i rur spustowych

### 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Cena wykonania 1 m<sup>2</sup> obróbek blacharskich, i 1mb rynien dachowych i rur spustowych obejmuje: roboty przygotowawcze  
zakup i dostawę materiałów  
wykonanie obróbek blacharskich , rynien dachowych i rur spustowych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania

PN-61/B-10249 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

Instrukcja producenta .

## ST-B.15 PODŁOGI I POSADZKI , OBLICOWANIA ŚCIAN CPV 45431100-8

### 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek i oblicowania ścian podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1 .

## 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek i oblicowania ścian.

## 1.4. Określenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego.

Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi .

Podłoga -stanowi wierzchnia warstwę użytkową

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

## 2. MATERIAŁY

glazura na zaprawie klejącej

Parametry płytek ściennych - glazury wg normy PN-En14411 wg zał. L Płytki ceramiczne ściennie - glazura E>10%.

Właściwości	Badanie wg	Wymagania
Nasiąkliwość wodna %	PN-EN ISO 10545-3	E>10
Wytrzymałość na zginanie Mpa	PN-EN ISO 10545-4	>7,5 mm min.15 <7,5 mm min 12
Siła łamiąca N	PN-EN ISO 10545-4	<7,5 mm min 600 N>7,5mm min 200 N
Współcz. cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC	PN-EN ISO 10545-8	<9
Odporność na pęknięcia włoskowate	PN-EN ISO 10545-11	wymagana
Odporność na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o słabym stężeniu	PN-EN ISO 10545-13	GLA , GLB
Odporność na działanie środków domowego użytku	PN-EN ISO 10545-13	min GB
Odporność na płamienie	PN-EN ISO 10545-14	min 3 klasa

### 2.1. gres

Parametry płytek gresowych wg normy PN-En14411 wg zał. G Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%.

Właściwości	Badanie wg	Wymagania
Nasiąkliwość wodna %	PN-EN ISO 10545-3	E<=0,5
Wytrzymałość na zginanie Mpa	PN-EN ISO 10545-4	min.35
Siła łamiąca N	PN-EN ISO 10545-4	<7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N
Współcz. cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC	PN-EN ISO 10545-8	<9
Mrozoodporność	PN-EN ISO 10545-12	mrozooodporne
Odporność na ścieranie wgłębne mm3	PN-EN ISO 10545-6	max 175
Skuteczność antypoślizgowa (grupa)	DIN 51130	NPD,R9,R10,R11,R12
Odporność na czynniki chemiczne: a) zasady i kwasy o słabym stężeniu b) zasady i kwasy o mocnym stężeniu	a) PN-EN ISO 10545-13 b) PN-EN ISO 10545-13	ULA , ULB UHA,UHB
Odporność na działanie środków domowego użytku	wg. met. badań	min UB
Odporność na płamienie	wg. met. badań	3-5

### 3. SPRZĘT

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

Specjalistyczny sprzęt kamieniarski

### 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów kamieniarskich powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny

### 5. WYKONANIE ROBÓT

#### 5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym:

konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną.

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które muszą zapewniać odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej.

w obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) - zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym > 1% b/ w obiektach budownictwa przemysłowego > 1,5%

- izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10

cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podłóg

w konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe

Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i

pęcznienia materiałów

Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż  $36 \text{ m}^2$ , przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać  $5 \text{ m}^2$  przy największej długości boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej  $1/3+1/2$  grubości podkładu

#### 5.2. wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować papę podkładową termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) - zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodę stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii politylenowej.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka.

Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  $5^{\circ}\text{C}$ , natomiast z filii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie niższej niż  $15^{\circ}\text{C}$

#### 5.3. wykonywanie podkładów

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem.

Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości  $0,9 \text{ kg/m}^3$  i  $0,6 \text{ kg/m}^3$

Podłożem na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku b/ oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem. Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż  $5^{\circ}\text{C}$ .

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą ( $5-7 \text{ cm}$  zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niż  $400 \text{ kg/m}^3$ .

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości  $1/3-1/2$  grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

#### 5.4. wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) - kamieni sztucznych



Posadzki z gresu (terrakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek, a w odniesieniu do posadzek o właściwościach chemoodpornych - wymagane materiały dołączenia i spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt powinien też określić wielkość spadków posadzki, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczylin dylatacyjnych.

Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym, że:

a/ posadzki zwykłe - na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne - na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym, że odległość najmniejszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m.

Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału.

Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund.

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.

Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokołkiem z płytek gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych.

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako przeszyty między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż  $\pm 5$  mm na całej długości i szerokości posadzki.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH)

### 6.1. Odbiory materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

### 6.2 Odbiory międzyfazowe 6.2.1.Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: a/ po przygotowaniu podłoża pod izolację

b/ po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowch Odbiór powinien obejmować: a/ sprawdzenie materiałów wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża

c/ sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych

d/ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem

e/ sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podłogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

### 6.2.2. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: a/ przygotowanie podłoża b/ przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu Odbiór powinien obejmować: a/ sprawdzenie materiałów b/ sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża c/ sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji d/ sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

### 6.2.3. Odbiór podkładu

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym b/ podczas układania podkładu c/ po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach kontrolnych Odbiór powinien obejmować: a/ sprawdzenie materiałów b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest wymagana c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m<sup>2</sup> podkładu e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm f/ sprawdzenie odchylenia od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: a/ temperaturę pomieszczeń b/ wilgotność względną powietrza c/ wilgotność podkładu Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą suszarkowagową . Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić przy powierzchni podkładów do 450 m<sup>2</sup> co najmniej 3 badania, dla każdego następnego 150 m<sup>2</sup> - dodatkowo jedno badanie Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót podłogowych Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakości użytych materiałów Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych Odbiór posadzki powinien obejmować: a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratki ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchylenia z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczerinomiernika lub suwmiarki Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy

wykonać przez oględziny

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i wykładzin oraz 1mb cokolików.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m<sup>2</sup> posadzek rulonowych, technicznych oraz wykładzin z płytek glazurowanych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawę materiałów

wykonanie wykładzin

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m cokolików z płytek gres, terakoty obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawę materiałów

wykonanie cokolików z płytek

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szklwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

### 10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producentów

# ST-B.16 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

## CPV 45422100-2

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej, wrót podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej i wrót.

#### 1.4. Określenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i wrota.

#### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

## 2. MATERIAŁY

### 1. STLARKA DREWNIANA:

#### 1.1. Wytyczne wykonawcze i projektowe.

Wszelkie odstępstwa wymagają zgody Projektanta.

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleń zewnętrznych winny być wykonane w jednym systemie, zgodnie z jego zaleceniami oraz być zgodne z obowiązującymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

Poniższe opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektem przetargowym, wykonawczym, zestawieniem ślusarki oraz opisem Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary wykonawcze oraz wykonać i przedstawić do zatwierdzenia przez projektanta rysunki warsztatowe.

Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną akceptację danego systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji.

1.2. Próbkki, wzory, atesty, rozwiązania.

Próbki, wzory, atesty

Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed zamówieniem i dostarczeniem towaru i przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, dokumentów odniesienia, certyfikatów i próbek w terminie umożliwiającym zgłoszenie uwag przez Architekta i Zleceniodawcę oraz uzyskania ich pozytywnej opinii.

Rozwiązania alternatywne

Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego rozwiązania (patrz szczegóły konstrukcyjne) za podstawę swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji i być co najmniej równorzędne. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie w tym te jedynie wymienione jako referencyjne z nazwy, muszą być przedstawione projektantom do zaakceptowania. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referencyjna - ref.". Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia razem z ofertą rysunków (w odpowiedniej skali) wraz z dokładnym opisem parametrów technicznych i estetycznych przedstawiających najważniejsze, a ustalone wcześniej z Architektem szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania i uzyskania ewentualnej zgody Architekta.

Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone z momentem oddania oferty; późniejsze reklamacje / protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogą zostać uznane, mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.

### **3. SPRZĘT**

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

### **4. TRANSPORT**

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

Zaleca się usunięcie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu montażu ścian osłonowych i paneli elewacyjnych.

### **5. WYKONANIE ROBÓT**

#### **5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej**

Przygotowanie ościeży

- Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków
- Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
- Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwiające uszczelnienie przestrzeni między ościeżą i ościeżnicą.
- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża,

ościeże należy naprawić i oczyścić

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą tynkarską wykoszą:

a/ szerokość +10 mm b/ wysokość +10 mm

c/ dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm

- Stalarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami producenta stolarki
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów

- Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierównościami oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stalarkę okienną na podkładach lub listwach

- W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.

- Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.

- Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelnienia przestrzeni między ościeżą i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do końca montażu zgonie z zaleceniami producenta parapetów. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekami wody w ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wręb w progu ościeżnicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progów ościeżnicy, odpowiednio zamocować podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.

#### 5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.

- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową

- W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się do zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.

- Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić następujące badania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą)

- Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów wbudowywanych wyrobów.

- Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych)

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) zamontowanych okien Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi i wrót

Jednostką obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetów

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów wykonanie i montaż stolarki okiennej testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i wrót testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania"  
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia”  
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia (Arkusze krajowe)”  
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”  
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”  
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”  
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (ZmianaAZ1)  
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”  
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”  
DIN 4108  
ISO 9001 ISO 9002

### 10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.  
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP Budownictwa ogólnego.

# ST-B.17 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442110-1

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem robót malarskich podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót malarskich.

### 1.4. Określenia podstawowe

Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed; wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

## 2. MATERIAŁY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, farby emulsyjnej lateksowej, jako gotowych

zestawów malarskich posiadających Deklaracje Zgodności dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora.

Farba lateksowa, najmocniejsza, jest wodoodporna i warto jej używać w pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak łazienka czy kuchnia. Tworzy na ścianie cienką, jakby gumową warstwę. Ściany „oddychają”, ale nie przepuszczają wody, tylko powietrze. Wysokiej jakości lateksowa farba emulsyjna charakteryzująca się silnym kryciem, bardzo wysoką wydajnością i trwałością koloru powłoki malarskiej. Daje estetyczne matowe porowate powłoki odporne na zmywanie i szorowanie na mokro w pełni przepuszczalne dla par i gazów pozwalające „oddychać ścianom”. Przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania tynków wapiennych i cementowo wapiennych, podłoży cementowych, betonowych, gipsowych, drewnianych i drewnopochodnych, cegły, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych a także tapet z włókna szklanego użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Emulsja dzięki specjalnie opracowanej recepturze bardzo łatwo się nakłada a przygotowane podłoża wystarczy pomalować tylko jeden raz.- jednowarstwowa- odporna na zmywanie i szorowanie na mokro- trwałe matowe wykończenie powłoki- nie chłapie podczas malowania- zapewnia „oddychanie ścian”- wydajność - do 14 m<sup>2</sup>/l- wyrób spełnia wymagania normy EN 13 300 w klasie Premium Zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed agresją środowiska Środowisko wewnętrzne: wykonanie odpowiednich powłok malarskich

Środowisko zewnętrzne: cynkowanie ogniowe i/lub wykonanie odpowiednich powłok malarskich

### 3. SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt malarski.

### 4. TRANSPORT

Ładunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny

### 5. WYKONANIE ROBÓT

#### 5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich

- Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej podanych robót malarskich.
- Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
- Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej:
  - a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem
  - b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach
  - c/ używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

#### 5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich

- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.
- Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powłoki z farby	Największa wilgotność podłoża, % masy
Farba wapienna	6
Farba klejowa lub kazeinowa	4
Farba olejna, olejno-żywiczna i syntetyczna (np. ftalowa)	3
Farba emulsyjna	4

- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności.
  - a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet), oraz armatury oświetleniowej itp. b/ wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe c/ ułożeniu podłóg drewnianych (białych)
  - d/ dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej



- drugie malowanie można wykonywać po:

a/ po wykonaniu białego montażu

b/ ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklizowaniem posadzek deszczulkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przez przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku

c/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku.

- Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:

a/ rodzaju podłoża

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)

c/ miejsca i warunków malowania

- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +5°C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi lub wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania.

### 5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:

a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować; dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pyłące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,

c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie splukać czystą wodą

d/ dostatecznie suche - wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie można wykonać przy użyciu:

1/ aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodą suszarkowo-wagową

3/ papierkami wskaźnikowymi Hydrottest

Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnętrznego

- Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetonowych powinny być:

a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane

b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farbą antykorozyjną

c/ większe ubytki powierzchni , wyrzyszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawą cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeszkrobanie, odkurzanie i zmycie wodą z dodatkami detergentów i następnie splukanie czystą wodą

- Podłoża tynkowe powinny:

a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych - zaprawą gipsową, dla pozostałych podłoży - zaprawą cementową lub cementowo-wapienną

c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:

a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotnie zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającą normie państwowej i posiadającej wymagane Deklaracje Zgodności

c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej powierzchni) b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego

- Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.

- Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków zewnętrznych

- Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:

a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającą normie państwowej i posiadającej wymagane Deklaracje Zgodności c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/, c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej powierzchni) b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte

#### 5.4. Malowanie zewnętrzne

Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót.

4/ Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i ostonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką)

##### 5.4.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

###### 5.4.1.1. Wyrównanie powierzchni

1/ Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową 1:3

2/ Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidzianą do wykonania tynków pocienionych

3/ Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów.

4/ Ślusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej powierzchni) stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte

###### 5.4.1.2. Gruntowanie

W zależności od zastosowanych materiałów malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.

###### 5.4.2. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych

1/ Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłożę, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.

2/ Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm<sup>2</sup>

3/ Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłożę lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwitki wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się

miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymać dodatkowo próbę badania twardości powłoki.

#### 5.4.3. wykonywanie robót malarskich wewnętrznych

##### 5.4.3.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń.

- 1/ Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz ewentualnie po zaflutowaniu tynków i miejsc naprawianych.
- 2/ Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyżej 30°C) oraz przeciągi.
- 3/ Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp. można wykonywać po całkowitym umocowaniu wszystkich elementów.
- 4/ Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po:
  - a/ całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j b/ wykonaniu podłogi pod wykładziny podłogowe c/ ułożeniu podłóg drewnianych
  - d/ całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki 4/ Drugie malowanie należy wykonać po: a/ wykonaniu białego montażu
  - b/ ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, lecz bez tapetowania powierzchni ściennych.
- 5/ Pozostałe wymagania jak dla robót malarskich zewnętrznych przedstawionych wyżej.

##### 5.4.3.2. Przygotowanie podłoża do malowania 5.4.3.2.1

###### Wyrównanie podłoża

Wykonać analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawiać szpachlówką gipsową na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.

##### 5.4.3.3. Gruntowanie

W zależności od zastosowanych materiałów malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.

##### 5.4.3.4. wykonywanie robót malarskich

- 1/ Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawiania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy.
- 2/ Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
- 3/ Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia wodą przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie - zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości.
- 4/ Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymać dodatkowo próbę badania twardości powłoki.

## 6. KONTROLA JAKO Ś CI

6.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego .

- 1/ Terminy wykonywania badań podłoża pod malowanie powinny być następujące: badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia.

2/ Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.

3/ Badanie podłoży powinno obejmować:

sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykonać przez polanie badanej powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiałów:

sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujących obejmuje:

sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m<sup>2</sup> farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu.

3.1.

Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych

1/ Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach

powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.

2/ Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.

3/ Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rozartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża 6/ Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku powinien być określony:

przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym

przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego jaja

przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk

przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - połysk lakierowy odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciem jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują ślady farby.

8/ Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy państwowej

9/ Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną - przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej.

10/ Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową.

11/ Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami.

12/ Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie państwowej 13/ Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej powłoki oselki z drobnziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie:

- badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża

- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobrą przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie

- badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm<sup>2</sup> należy wykonać ostrym nożem trzymany prostopadłe do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciu palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma dobrą przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem

- badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej

15/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwiłżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.

16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie dokładne splukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.

17/ Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z wymaganiem normy państwowej.

18/ Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne pomalowanie farbą podkładową powierzchnię o wielkości około 0,10 m<sup>2</sup>. Po wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami.

Ocena jakości malowania

1/ Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane.

2/ Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie

- poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań

3/ W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący:

- prześwitły spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską

- ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską

- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfaldowanie powłoki - należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki.

### 6.3. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego.

Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny być zgodne z p.

6.1.

### 6.4. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych

1/ Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

- powłoki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach

- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów - nie wcześniej niż po 14 dniach Ponadto powłoki

wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z p.6.2.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) pomalowanej

## 8. ODBIOR ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

- Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje:  
roboty przygotowawcze  
zakup i dostawę materiałów  
wykonanie malowania  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenia za pomocą aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogólne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie Instrukcja producenta .

# ST-B.18 TYNK I ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH , OKŁADZINY ŚCIAN, SUFITY PODWIESZONE

## CPV 4542141-4

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ścianek działowych oraz innych elementów wykończeniowych z płyt gipsowo-kartonowych w obiektach kubaturowych.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem ścianek działowych oraz innych elementów wykończeniowych za płyt gipsowo-kartonowych w obiektach kubaturowych.

### 1.4. Podstawowe pojęcia.

Podstawowe określenia zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.

### 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac montażowych, za ich zakres zgodnie z Przedmiarem Robót, ST oraz zaleceniami Inspektora.

## 2. MATERIAŁY

Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych.

### 2.1. Płyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie płyty gipsowo-kartonowa zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych.

Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi  $5 \times 10^{-6}$  na °C

Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi  $7 \times 10^{-6}$  na % wilgotności powietrza. Płyta gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z okładziną kartonową.

Specjalny wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, przejmującego naprężenia rozciągające powstające przy zginaniu płyty. Równocześnie karton ten posiada znikomy opór dyfuzyjny, aby umożliwić dyfuzję gazów przez płytę. W trakcie produkcji kartonu następuje ukierunkowanie włókien celulozy. Większość włókien ma orientację równoległą do długości wstęgi. Wpływa to na istotne zróżnicowanie wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta zginana w kierunku prostym do długości jest trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż długości. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach płyty, ale pokrywa również dwie krawędzie podłużne. Przez środek płyty na jej „lewej” stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj płyty, grubość oraz dokładną datę wraz z godziną i minutą zaformowania. Na stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś podłużną płyty. Rozstaw między nimi wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów ułatwia prawidłowe rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawędzi płyt

a/ krawędzie skośne		AK
b/ krawędzie półokrągłe	HRK	
c/ krawędzie półokrągłe spłaszczone		HRAK
d/ krawędzie proste		SK

Rodzaje płyt:

a/ Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%. b/ Płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować w pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie powinien przekraczać więcej niż 12 godzin). Płyta ma ograniczoną chłonność wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.

c/ Płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%.

d/ Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5, 12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosować szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo-kartonowe użyte na budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii: taśma papierowa perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkową, taśma narożna z wkładką narożna, narożnik perforowany 25x25 mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5, Narożnik metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do formowania łuków, blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 mm, blachowkręty do mocowania blach grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna, profil „U”, profil „C”, profil „U” nacięty, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA” do podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil gięty, łącznik krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, łączniki poprzeczny dwustronny, wieszak górny noniusza, wieszak górny do przedłużacza, element bezpośredniego mocowania profilu/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profilu CD/27 uniwersalny, płaski.

### 2.2. Sufit podwieszany

- Akustyczny sufit podwieszony np.: ECOPHON Sombra Ds./Gamma 60x120cm. Dodatkowo nad sufitem sali kameralnej należy nałożyć warstwę akustyczną Sombra/x-bass wg wytycznych opracowania akustycznego.

System przeznaczony do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagany jest ciemny sufit w niewielkim stopniu odbijający światło, z niewidoczną konstrukcją nośną i możliwością demontażu pojedynczych płyt. Ścięte krawędzie tworzą delikatny rysunek sufitu. Płyty są łatwo demontowalne.

System składa się z płyt Ecophon Sombra Ds i konstrukcji nośnej Connect o łącznej przybliżonej wadze 4 kg/m<sup>2</sup> (7 kg/m<sup>2</sup> z powłoką x-bass). Płyty są wykonane z wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa to matowo czarny welon szklany, tył płyty także zabezpieczono welonem szklanym. Dostępne są również płyty Sombra Ds/gamma

z powierzchnią odbijającą dźwięk. Podwyższenie stopnia pochłaniania dźwięków o niskich częstotliwościach zapewnia zastosowanie płyt Ecophon z powłoką x-bass. Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

Dane techniczne:

DOSTĘP: Płyty Sombra Ds są łatwo demontowalne. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze Szkicem montażowym M227.

UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI: Odkurzanie ręczne i maszynowe raz w tygodniu.

ODBIJANIE ŚWIATŁA: Czarny 997, najbliższy kolor wg NCS: S 9000-N, współczynnik odbicia światła 3-4%. ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ:

Płyty wytrzymują wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia, zgodnie z normą ISO 4611.

WARUNKI WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA: Certyfikat Dansk Indeklima. Płyty rekomendowane przez Szwedzki Związek Chorych na Astmę i Alergię. Klasa czystości powietrza M3.5/100.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE: Przyznany „Znak Łabędzia” (przyjazny środowisku). Płyty nadają się w całości do powtórnego przetworzenia.

REAKCJA NA OGIEŃ: Klasyfikacje ogniowe: Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji prEN ISO 1182. System, płyty wraz z konstrukcją, zaliczono do okładzin zabezpieczających przed ogniem (NT Fire 003). Więcej w rozdziale Wymagania funkcjonalne: Reakcja na ogień.

OBCHODZENIE SIĘ Z PŁYTAMI I ODPORNOŚĆ MECHANICZNA: Informacje dotyczące obciążenia użytkowego i nośności znajdziecie Państwo w Szkicu montażowym M227.

MONTAŻ: Zgodnie ze Szkicem montażowym M227 uwzględniającym także minimalną całkowitą wysokość konstrukcyjną systemu. Zaleca się zastosowanie matowoczarnej konstrukcji Connect. System wymaga precyzji w montażu, stąd o odpowiednią integrację z wentylacją i innymi instalacjami należy zadbać już na etapie projektowania obiektu.



### 3. SPRZĘT

Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych.

### 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.

### 5. WYKONANIE ROBÓT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych wykonać zgodnie z dokumentacją ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiałów.

#### 5.1. Budowanie konstrukcji ściany:

Montaż szkieletu ściany rozpoczyna się od mocowania do podłoża (podłogi i sufitu) elementów poziomych - profili „U” przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw między kołkami - 800 mm. Długość kołka należy tak dobrać aby był w pełni zakotwiony w betonie o wytrzymałości minimum B15. Ścianki powinny być stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelności akustycznej ściany należy po skrajne profile zarówno poziome i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłożyć taśmę izolacji akustycznej wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w kształcie litery „T” mocujący profil „U” do podłoża, należy pozostawić odstęp, umożliwiając późniejsze wstawienie płyt gipsowo-kartonowych. Profile „C” docina się na długości odpowiadającą wysokości pomieszczenia, pomniejszając ją o ok. 1 m. Słupki - profile „C” skrajnie mocuje się do ścian bocznych kołkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm. Profile „C” ustawione wzdłuż przebiegu nie są mocowane mechanicznie do profili „U”. Daje to możliwość bieżącego korygowania ich położenia w miarę mocowania płyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi konieczność przedłużenia profilu „C”, należy dołożyć drugi odcinek, stosując zakładkę o długości co najmniej 30 cm. Połączenia te nie mogą znajdować się na jednakowej wysokości, w przypadku profili ustawionych sąsiadująco.

Ościeżnice stalowe powinny być wyposażone w specjalne strzemiona umożliwiające zamocowanie ich do profilu przyościeżnicowego.

W przypadku mocowania na ścianie obciążeń większych niż 30 kg, musi zostać wykonane przeniesienie obciążenia na ruszt ściany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obciążeń mimośrodowych wprowadzający moment wywracający wyższy niż 300 Nm, musi być zastosowana konstrukcja rusztu (profile „C” wsunięte jeden w drugi, tworzące profile zamknięte). Wiszące urządzenia sanitarne mogą być mocowane do ściany przy wykorzystaniu specjalnych wsporników. Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte względem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm. Równocześnie należy przestrzegając wymogu, aby odcinek płyty montowany bezpośrednio przy podłodze był nie krótszy niż 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi błędem montowanie płyt na ścianie długością w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwiązania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością szerokości płyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroża pomieszczenia, luty umieszcza się jedna obok drugiej. Pionowo przebiegające profile „C”, jak już wcześniej wspomniano nie są mocowane do profili poziomych. Dopiero po położeniu płyty dany profil „C” (wypadający na krawędzi płyty) należy tak ustawić, aby był równoległy pionowej płyty oraz żeby wypadła ona na środku szerokości półki profilu. Słupek „C” musi być tak obrócony, aby płyta była przykręcona najpierw na połowie półki bliżej środka. Usztywnia to profil na tyle, że nie ugnie się on przy mocowaniu drugiej płyty na połowie oddalonej od środka profilu. Płyty okładające drugą stronę ściany powinny być mocowane z przesunięciem w stosunku do płyt ze strony pierwszej, np. dla płyty o gr. 12,5 mm będzie to przesunięcie dokładnie o 60 cm. również płyty mocowane w warstwie drugiej muszą być przesunięte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw między profilami (60 cm).

Rozstaw między wkrętami powinny być następujące: a/ na

krawędzi płyty co 20-25 cm b/ w polu płyty co około 30 cm

W przypadku gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej warstwie są one mocowane do rusztu blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o dużej wysokości, w miejscach połączeń poziomych płyt należy mocować dodatkowe kawałki płyt g-k.

#### 5.2. Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS)

Szczeliny na styku płyt o szerokości płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki między płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm można bezpośrednio nakładać warstwę masy szpachlowej, stanowiącej podkład pod

taśmę zbrojącą. Na styki z większą szczeliną, podkład pod taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachłówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy. Należy ją dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie należy przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie droбноziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączenia należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kartonu. Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejności wykonywania pozostałych czynności nie ulega zmianie.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Deformacja płaszczyzny ściany

Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułę „dwóch metrów”. Sprawdza się we wszystkich kierunkach powierzchni ściany, czy odległość między jej najbardziej wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.

Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm.

Lokalna deformacja płaszczyzny ściany

Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. Nie mogą także występować nagle uskoki płaszczyzny.

Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

## 7. OBMIAR

Jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup> okładziny sufitów.

## 8. ODBIÓR KOŃCOWY

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNO Ś CI

- Cena wykonania robót obejmuje:

roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów

wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe”

PN-96/B- 02874 „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe”

# ST-B.19 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH CPV 45111220-6

## 1. WST Ę P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi elementów budowlanych w ramach budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami rozbiórkowymi elementów budowlanych niezbędnymi do zrealizowania zakresu robót.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

## **2. MATERIAŁY**

### 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

nie występują

## **3. SPRZĘT**

### 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

### 3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów

Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi należy stosować:

ładowarki,  
elektronarzędzia  
samochody samowładowcze

## **4. TRANSPORT**

### 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

### 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2. Czynności wstępne

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy materiałów uzyskanych z niezbędnych robót.

Elementy budowlane znajdujące się na terenie prowadzonych robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli elementy zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

### 5.3. Roboty rozbiórkowe

### 5.4. Usunięcie materiałów

Rozebrane elementy należy wywieźć poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inspektora

