


INSTALACJA ODGROMOWA

RZUT DACHU

SKALA 1:100

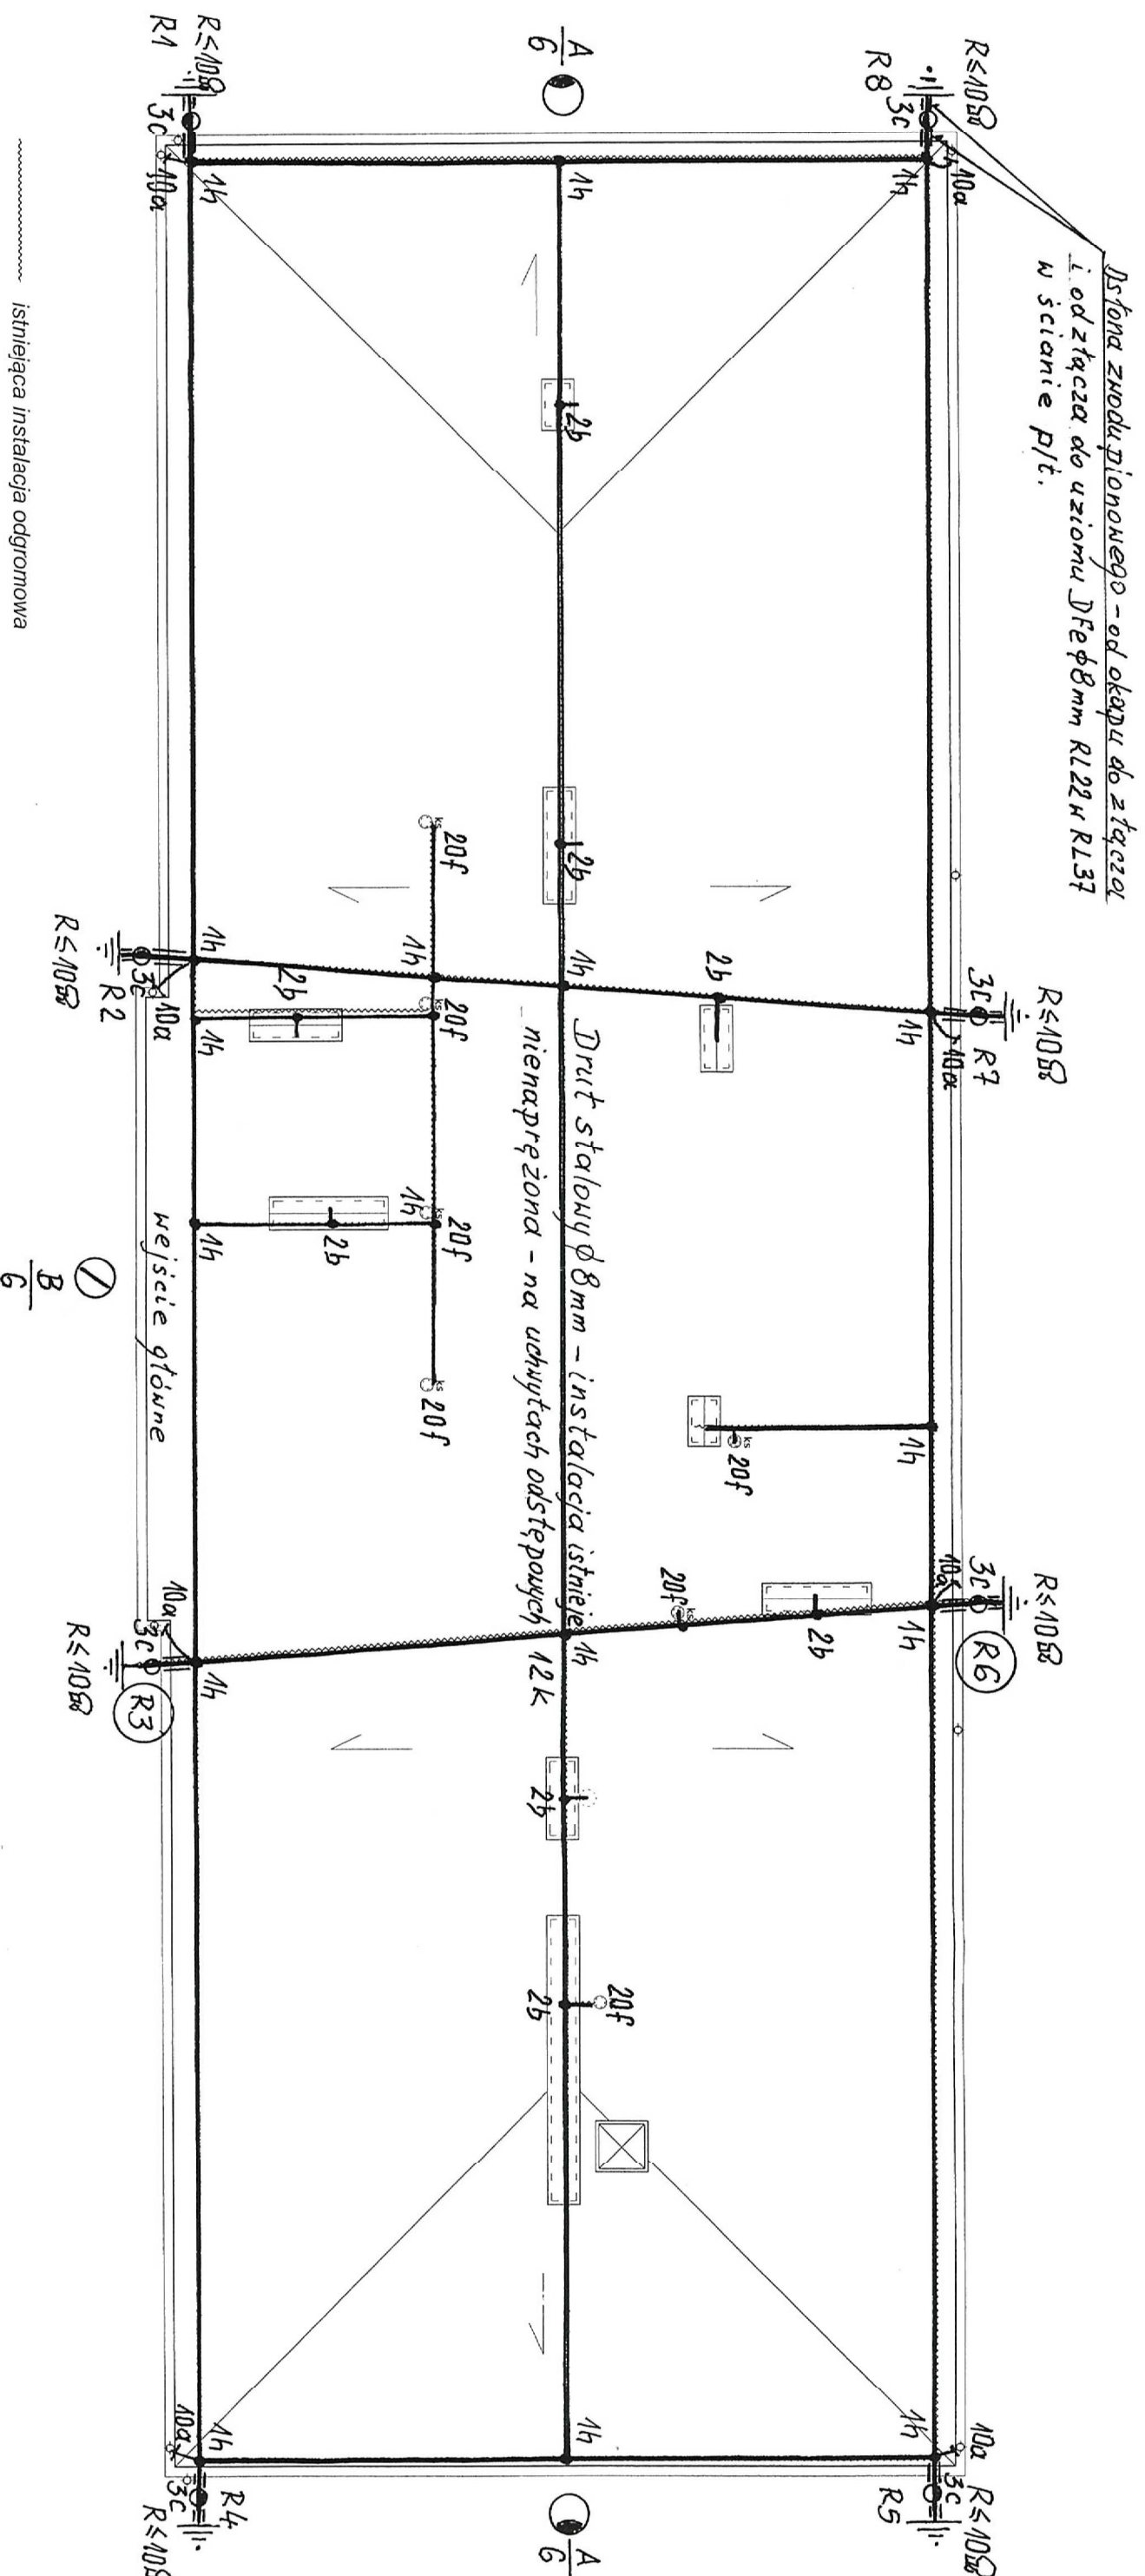

Zgodnie z protokołem Nr 2/09/2016 pomiarów rezystancji uziemień instalacji odgromowej Przedszkola nr 1 w Sokółce 16-100 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4 Budynek posiada osiem uziołów szpiłkowych pograżanych w gruncie. Rezystancja każdego uziołu wacha się w granicach normy PN-IEC 61024 – 1 2; 2002 i wynosi $R \leq 10$ omów. Za wyjątkiem dwóch oznaczonych na rys. nr 3 i 6 Uzioły nr. 1 i 6 należy wykonać metodą pograżeń jako Galmar $\emptyset 14,2$ dt. 3m szt 3 Po wykonaniu należy ponownie zmierzyć rezystancję uziołów. Protokół przekazać Inwestorowi. Pozostałe dane w opisie technicznym.

ARCHITEKT, KIEROWNIK BUDOWY, AUDYTOR, WYDRAK WIELKOFORMATOWY SYLWIA SKOWRODKO 17-2204 GABRZEŃSKIE 12B 10-0-0		RYSUNEK: INSTALACJA ODGROMOWA
DATA: 28/11/2016	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA Nr 1 w SOKOŁCE	SKALA 1:100
INWESTOR:	GMINA SOKOŁKA Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokołka	RYS. e-1
PROJEKTANT:	tech. JERZY KAROL OKSIUTA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji i sieci elektrycznych Nr BŁ/31717/3	PODPIS: