


LEGENDA:

- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK SPODOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
- CZUJNIK RUCHU SUFITOWY, 230V, 10A



- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 28W 3600LM IP44 Ro>80 4000K
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W 5800LM IP44 Ro>80 4000K
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W 2600LM IP44 Ro>80 4000K
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W 3900LM IP44 Ro>80 4000K
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 11W 1300LM IP44 Ro>80 4000K
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W IP41 SOCZEŁKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h AUTOTEST
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W IP41 SOCZEŁKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h AUTOTEST
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED EMKACYJNA Z PIKTOGRAMEM 1,2W IP44 CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h AUTOTEST
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NAŚCIEJNA AWARYJNA 11W IP65 Z TERMOSTATEM I GRZAKĄ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h AUTOTEST, PRACA SECIOWO-AWARYJNA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA LED NAŚCIEJNA 18W 2500LM IP65 Ro>80 4000K

Investycja:

Projekt remontu elewacji, przebudowy i remontu pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy Pl. Kościuszki 26 w Sokółce na dz. nr ewid. 3077/4, 3077/6, 3077/7, Obręb: Sokółka

Investor:

Gmina Sokółka
Pl. Kościuszki 1
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:

Pracownia Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

RZUT PARTERU –
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Brzoza:

Nr upraw.: Podpis:

Instalacje elektryczne

Projektant:

mgr inż. Wojciech Grudziński

Nr proj.:

Skala:

PT-6/2020

Data:


1:100 10/04/2020

Nr rys.:

E-2

Rev.

C

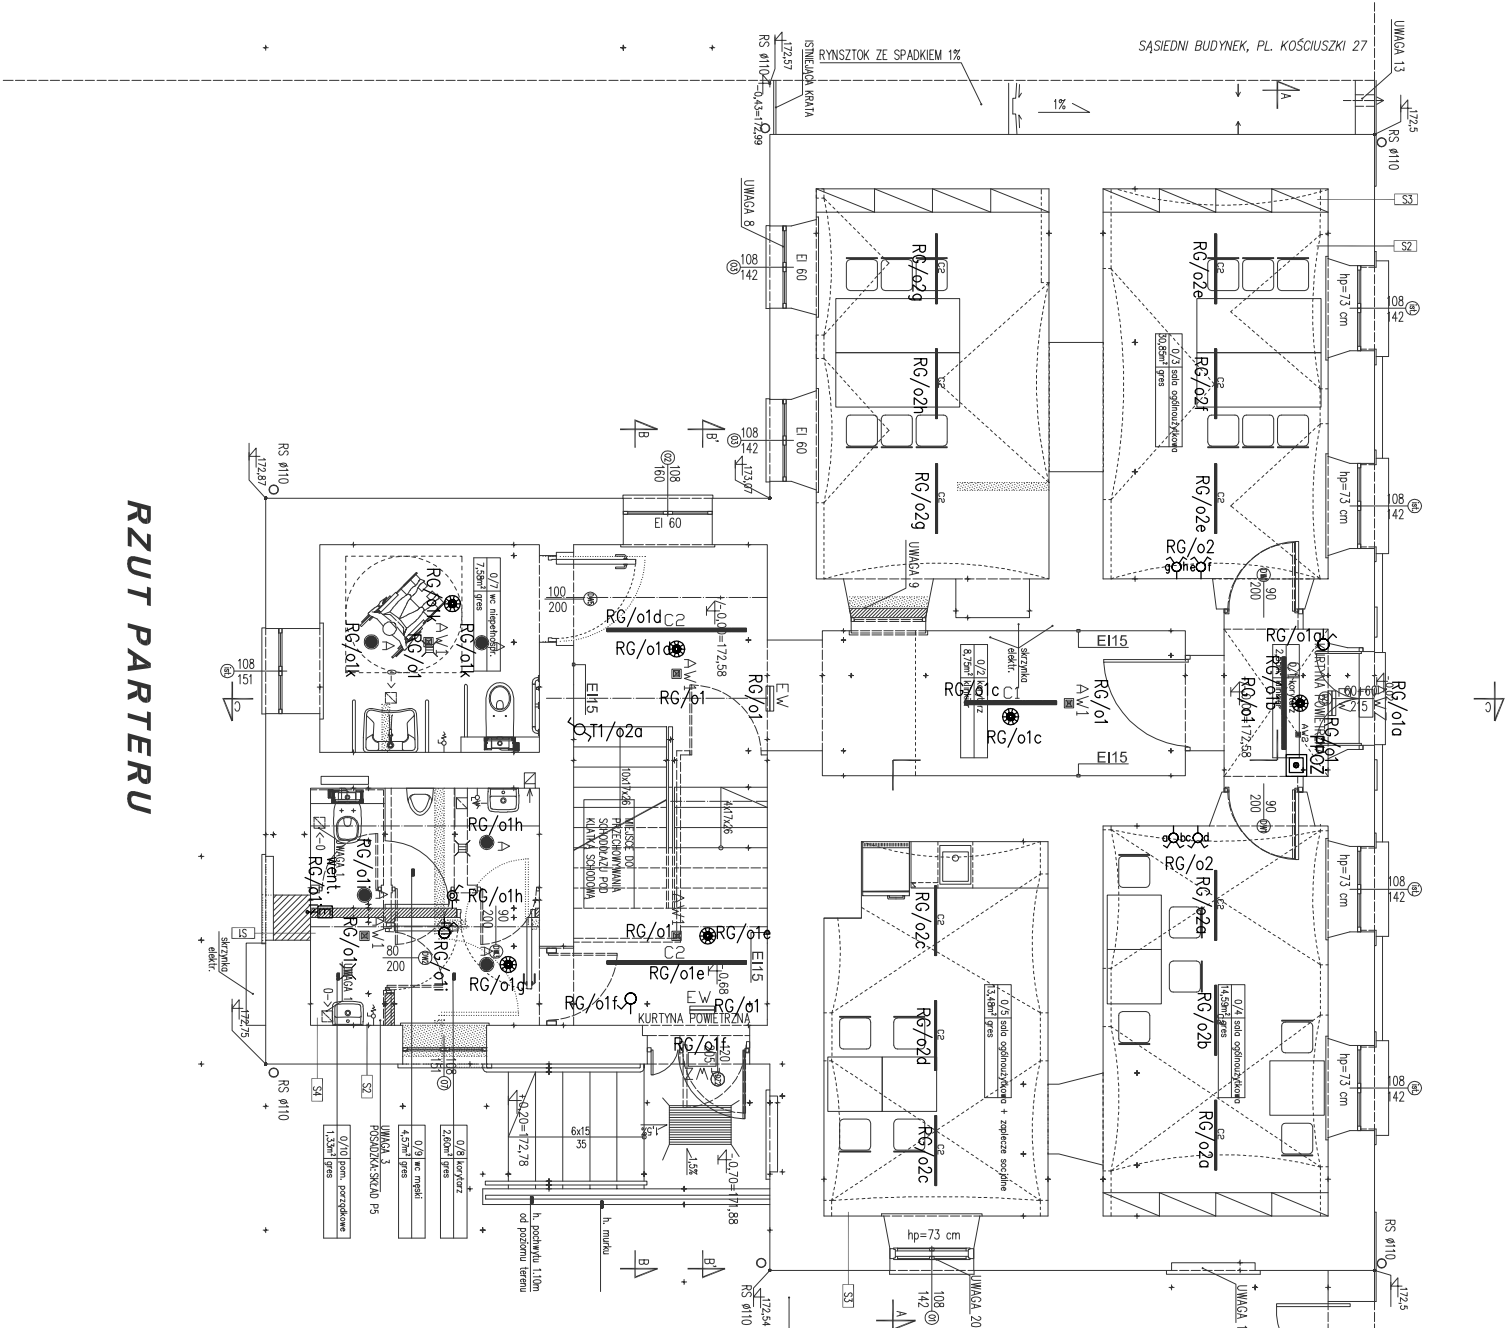

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ			
KOD./NR POL.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSIADZKA	POWIERZCHNIA
0/1	korytarz	kirkiel	2,55
0/2	korytarz	kirkiel	8,75
0/3	sala ogólnoustrojowa	gres	30,85
0/4	sala ogólnoustrojowa	gres	14,59
0/5	sala ogólnoustrojowa + zaplecze socjalne	gres	13,48
0/6	korytarz	gres	15,50
0/7	wc, łazienka	gres	2,58
0/8	korytarz	gres	2,58
0/9	wc, łazienka	gres	4,57
0/10	przeł. porządkowe	gres	1,33
RAZEM			107,80

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE:
- SOJANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE (2017,2,):
- ZAMUROWANA, DOKUROWANA
- WYBURZENIA
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- BETONOWE/ZEBETOWE
- PROJEKTOWANE (2020,2,):
- ZMIANY – elementy projektowane
- ZMIANY – elementy nieistniejące (wypuszczenie)