

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym z projektów wykonawczych branży elektrycznej, wchodzącym w skład dokumentacji technicznej budowy ul. Osiedle Zielone w Sokółce.

2. Materiały wyjściowe

- a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branżowe
- b) Warunki techniczne
- c) Robocze ustalenia zakresu robót
- d) Informacje uzyskane o istniejących sieciach oświetleniowych.
- e) Obowiązujące przepisy, aktualne normy i katalogi
- f) Inwentaryzacja w terenie wykonana w IV kwartale 2016r.

3. Zakres projektu

W związku z budową ul. Osiedle Zielone w Sokółce, wynikła potrzeba budowy i przebudowy linii oświetleniowych. Zakresem projektu jest budowa nowej, kablowej linii oświetleniowej na przedmiotowym zakresie robót. Zakresem projektu jest także demontaż istn. linii kablowych oświetleniowych, stalowych słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na istn. linii napowietrznej komunalno - oświetleniowej na zakresie budowy nowej kablowej linii oświetleniowej.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem część kosztorysową niniejszego projektu podzielono na dwa etapy. Etap I obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej do słupa nr 11, etap II obejmuje budowę linii oświetleniowej od słupa nr 11 (łącznie z w/w słupem) do ul. Majowej oraz demontaż linii kablowej oświetleniowej od słupa linii napowietrznej do ul. Majowej.

Przebudowa komunalnych linii i urządzeń energetycznych jest zakresem oddzielnej dokumentacji projektowej.

4. Uwagi ogólne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentów materiałów od podanych w projekcie (równoważnych), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych - wyłącznie za zgodą Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być

potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na przykładowy wybór, który powinien posiadać cechy (parametry techniczne, wygląd wizualny) nie gorsze od założonych w dokumentacji.

Do celów obliczeniowych przyjęto oprawy konkretnego typu. Możliwa jest zmiana opraw na dowolnego producenta o równoważnych parametrach, sprawności oraz pod warunkiem wykonania powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych z normą) wyników natężenia i luminancji oświetlenia oraz współczynników. Powyższe obliczenia muszą zostać pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.

Projekt wykonawczy w zakresie oświetlenia ulicznego uzyskał pozytywne uzgodnienie Urzędu Miejskiego w Sokółce. Kompletna oryginalna dokumentacja z wpisem uzgodnieniowym znajduje się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Sokółce.

5. Istniejące linie i urządzenia

Na części przebudowywanej drogi istnieją napowietrzne i kablowe linie oświetleniowe (oprawy sodowe, słupy stalowe, słupy żelbetowe, strunobetonowe). Istniejące linie i urządzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytuacyjnym. Na ww. rysunku zaznaczono (przekreślono) linie i urządzenia przeznaczone do demontażu. Do demontażu przewidziano istniejące kable oświetleniowe, słupy stalowe oświetleniowe oraz oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami zainstalowane na napowietrznej linii oświetleniowej na odcinku ulicy będącym zakresem niniejszej dokumentacji.

6. Szafka oświetleniowa i linia zasilająca

W projekcie ujęto montaż szafki oświetleniowej SO-A, zgodnie z lokalizacją wskazaną na planie sytuacyjnym. Szafka oświetleniowa zostanie zasilona ze stacji 7-175 Os. Zielone.

Szafkę oświetleniową należy wyposażyć zgodnie z załączonym schematem. Załączanie oświetlenia będzie się odbywało automatycznie przy zastosowaniu czasowego programatora astronomicznego. Dodatkowo szafka oświetleniowa będzie posiadała możliwość sterowania z czujnika oświetlenia oraz układu kaskady. Godziny włączania i wyłączania ustalane są na podstawie danych z tablicy wschodów i zachodów słońca oraz poprawek wprowadzonych przez użytkownika. Szafkę oświetleniową wykonać na bazie rozdzielnic segmentowej, wolnostojącej,

z przyłączeniami kabli od dołu. Szafkę dostarczyć z cokołem, fundamentem, zamocowaniami kabli wchodzących do szafy oraz keramzytem do wypełnienia podstawy, które zapewnia drenaż skroplin pary wodnej. Konstrukcja szafy powinna być skręcana z płyt kształtowych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, odporna na korozję, udary i nie podtrzymująca ognia. Obudowa zapewni stopień ochrony IP44 i II klasę ochronności. Obwody oświetleniowe są załączane stycznikiem głównym w funkcji zegara astronomicznego lub ręcznie. Tryb sterowania wybierany jest przełącznikiem. Wszystkie obwody odpływowe są zabezpieczone od zwarć i przeciążeń rozłącznikami bezpiecznikowymi z odpowiednimi wkładkami topikowymi o charakterystyce gG. Szafka wyposażona jest standardowo i należy ją montować w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową dostarczaną przez producenta. Wykonawca winien na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz pomocy producenta prawidłowo wykonać czynności montażowe dotyczące posadowienia szafki oraz podłączenia zasilanych z niej obwodów oświetleniowych.

Linie zapomiarową zasilającą projektowaną szafkę oświetleniową na trasie od proj. szafki oświetleniowej do istn. rozdzielni w stacji transformatorowej (zasilającej istn. szafkę oświetleniową) należy wykonać kablem typu YAKXS 4x35.

7. Projektowane parametry oświetleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny: *PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg. Część 1 - Wybór klas oświetlenia*, projektowaną drogę zakwalifikowano do grupy sytuacji oświetleniowych: B2. Po uzyskaniu informacji od Projektanta branży drogowej o przewidywanym strumieniu ruchu pojazdów, a także ze względu na występujące strefy konfliktowe i złożoność pola widzenia oraz po przeanalizowaniu parametrów oświetleniowych – na ul. Osiedle Zielone w Sokółce przyjęto klasę oświetlenia ME5. Dla klasy ME5 minimalna wartość średniej luminancji (przy suchej nawierzchni) wynosi 0,5 [cd/m²] przy równomierności 0,35.

Wg przeprowadzonych obliczeń zaprojektowane oświetlenie spełni powyższe kryteria. Obliczenia oświetleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

8. Projektowane linie oświetleniowe

Projektowane linie oświetleniowe zasilono z projektowanej szafki oświetleniowej. Docelowy układ linii oświetleniowych oraz typy kabli poszczególnych linii pokazano na załączonym planie sytuacyjnym.

Moc przyłączeniowa i prąd zabezpieczenia przedlicznikowego przy projektowanej szafce oświetleniowej pozostaje bez zmian.

9. Projektowane latarnie oświetleniowe

W projekcie przewidziano montaż słupów stalowych ocynkowanych wysokości 10m z wysięgnikiem pojedynczym długości 1,5m i 2,5m (wysokość zamocowania oprawy na wysokości 10m) Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju słupa, zgodnie z zaleceniami Producenta.

We wnękach słupów zainstalować typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do kabli 5-żyłowych wg wymagań obowiązujących u Inwestora na czas realizacji (zaciski, podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A) wykonane w II klasie izolacji. Zasilanie opraw wykonać przewodami kabelkowymi typu YLY 3x2,5 mm² lub YDY 3x2,5 mm².

Odległość zewnętrznych krawędzi słupów od krawężników jezdni (w świetle) musi wynosić minimum 0,5m. Lokalizacja projektowanych słupów zachowuje skrajnię drogową oraz zapewnia swobodne użytkowanie chodników, w tym przez osoby niepełnosprawne. Ze względu na istniejące i projektowane rowy może wystąpić konieczność umocnienia skarp po wybudowaniu w/w fundamentów prefabrykowanych. Kierownik robót elektrycznych powinien ewentualną potrzebę wykonania dodatkowych umocnień skarpy skonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. W projekcie branży drogowej zostały ujęte wytyczne oraz wymagania odnośnie umocnień w/w skarp.

Do oświetlenia drogi zaprojektowano oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności, o wskaźniku IP 65 dla komory optycznej, z kloszem odpornym mechanicznie (min. IK08) i temperaturowo. Oprawa posiada modułowe wyposażenie elektryczne, szybkozłączki, filtr przeciwkondensacyjny, zatrzask oprawy zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem, odporne na drgania i podmuchy. Zastosowany klosz płaski ogranicza rozsył strumienia światła w niepożądanym kierunku. Projektowane oprawy posiadają uchwyt na wysięgnik lub szczyt słupa o średn. 60mm oraz mają możliwość regulacji kąta świecenia (kąta nachylenia) 0°-15°. Jest to celowe ze względu na konieczność prawidłowego wyregulowania kąta padania światła na jezdnię i chodniki. Kąt świecenia oprawy wyregulować tak, aby uzyskać optymalne doświetlenie jezdni oraz chodnika (zgodnie z kątem podanym w dokumentacji projektowej).

Na potrzeby obliczeń parametrów oświetleniowych przyjęto oprawy typu SGS103 70W i SGS104 100W wykonane w II klasie ochronności z sodowymi źródłami światła. Powyższe oprawy oświetleniowe odpowiadają warunkom technicznym określonym przez Zamawiającego. W obliczeniach dla projektowanych opraw przyjęto wyregulowanie kąta świecenia o wartości 5°.

Do obliczeń oświetleniowych w projektowanych oprawach oświetleniowych przyjęto poniższe pozycje odbłyśnika:

- od proj. słupa nr 1 do proj. słupa nr 5: P4
- od proj. słupa nr 6 do proj. słupa nr 9: P5
- od proj. słupa nr 6/1 do proj. słupa nr 10: P5
- od proj. słupa nr 11 do proj. słupa nr 14: P1
- od proj. słupa nr 15 do proj. słupa nr 16: P4

Obliczenia oświetleniowe dla poszczególnych sytuacji świetlnych przeprowadzono przy założeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typów opraw (za zgodą Inwestora) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania równoważności pod względem parametrów technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawienia kompletnych obliczeń oświetleniowych dla wszystkich występujących sytuacji oświetleniowych sporządzonych przez uprawnionego projektanta.

10. Układanie kabli

Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m w warstwie piasku grubości 2x0,1m. Następnie należy przysypać warstwą rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5mm i szerokości przykrywającej ułożony kable (nie mniej niż 0,2m). Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu stronach.

Typ osłon rurowych dla przepustów kablowych na skrzyżowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem podziemnym podano w uwagach na planie sytuacyjnym. Projekt przewiduje ułożenie rur w wykopie otwartym lub metodą przewiertu (urządzeniem ze sterowaniem komputerowym) z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne. W każdym przypadku wybór metody ułożenia rury osłonowej powinien zostać dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i możliwości technicznych. Pod jezdniami przepusty ułożyć na głębokości minimum 1,1m. Przepusty uszczelnić stosując firmowe uszczelniacze (dławice czopowe).

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m, w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami i przy wejściu do rur pod drogami. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, połączenie od ... do, długość, rok ułożenia,

znak użytkownika. Projektowane kable w słupach zabezpieczyć przed wilgocią przez zastosowanie palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju.

Przy słupach pozostawić zapasy kabli długości po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe kable podlegają odbiorowi technicznemu przed włączeniem ich do sieci oświetleniowej. Każda budowana linia kablowa w momencie układania powinna podlegać odbiorowi wstępnemu kabla przed zasypaniem przez upoważnionego pracownika z ramienia Inwestora.

11. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przy uszkodzeniu w projektowanej kablowej sieci oświetleniowej przewidziano przez samoczynne wyłączenie zasilania (w układzie sieciowym TN-C-S). Ochronie podlegają projektowane słupy oświetleniowe.

Słupy i szafkę oświetleniową wymagającą dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na *Planie oświetlenia drogowego*. Uziemienia wykonać sztuczne pionowe o oporności $R \leq 30\Omega$ w oparciu o uziomy (miedziowane). W przypadku nie uzyskania dostatecznej wartości rezystancji uziemienia należy wbijać kolejne pręty, aż do uzyskania żądanych wartości podanych w projekcie.

W nowych kablowych liniach oświetleniowych zastosowano kable 5-żyłowe (L1, L2, L3, N, PE).

Projektowane oprawy oświetleniowe zainstalować wykonane w II klasie ochronności.


12. Wytyczne realizacji

- Projektowane roboty elektryczne wykonywać w terminie wg harmonogramu generalnego wykonawcy drogi po docelowym zniwelowaniu terenu wg projektu drogowego i ułożeniu krawężników jezdni. W innym przypadku głębokość ułożenia kabla i posadowienie słupa należy ustalić na podstawie projektu branży drogowej z podanymi projektowanymi rzędnymi terenu.
- Dokładną lokalizację istniejących kabli ustalić wykonując wykopy kontrolne.
- Prace należy prowadzić w ścisłej koordynacji z wszystkimi wykonawcami.
- Urządzenia wymagające zasilania elektrycznego powinny zostać podłączone zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi producenta (DTR).
- Na słupach z podziałem sieci należy zainstalować tabliczki metalowe z informacją „Podział sieci”.







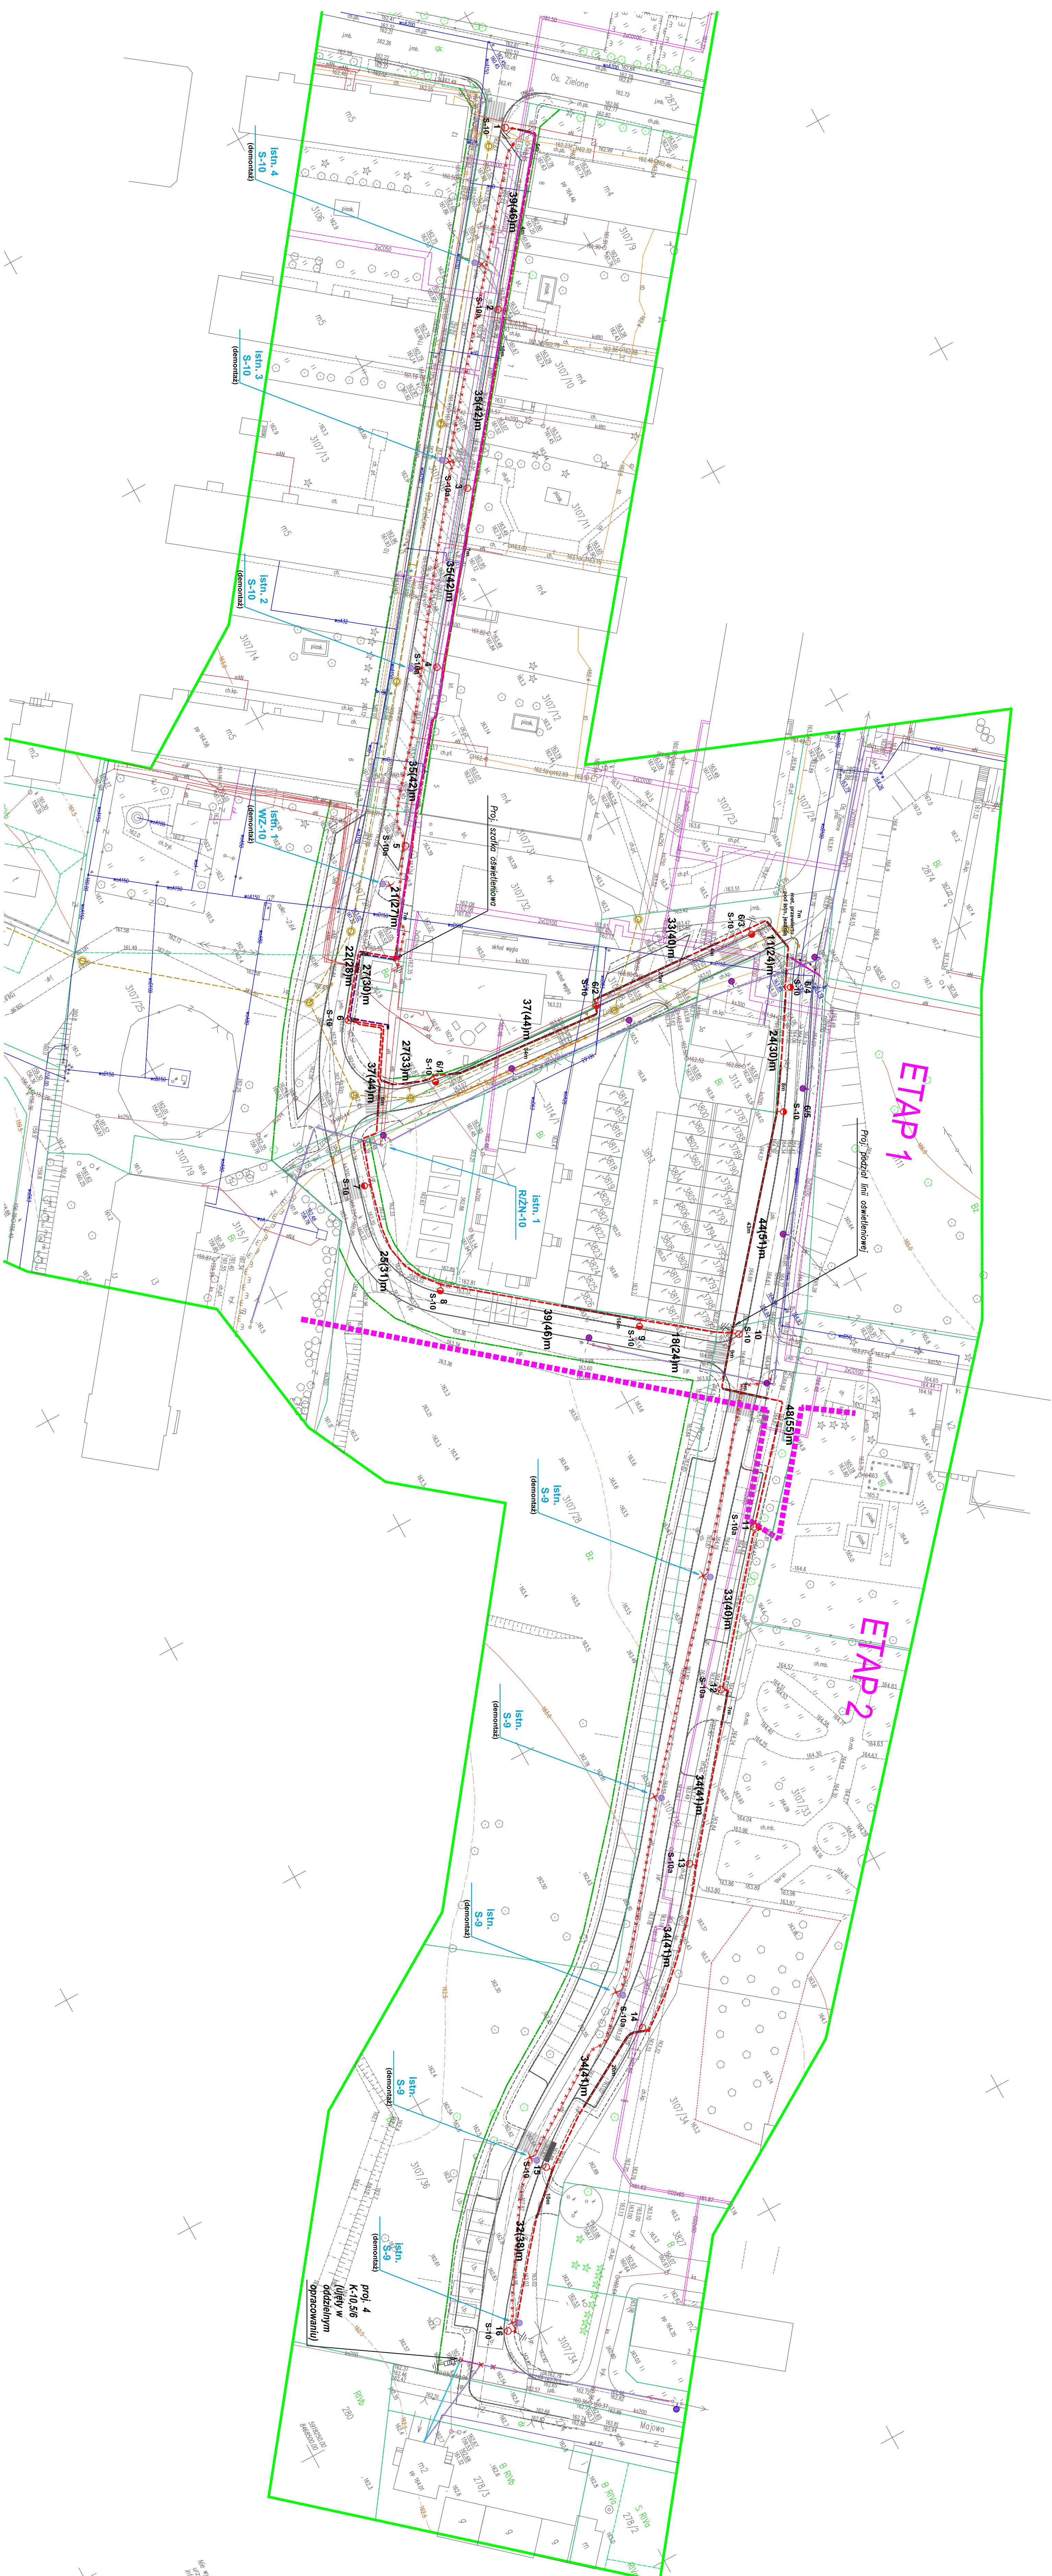





- W celu zabezpieczenia szafki oświetleniowej przed skraplaniem się pary wodnej przedostającej się z gruntu zastosować folię i warstwę keramzytu.
- W pobliżu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywać ręcznie.
- Czas i okres wyłączeń linii uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. i ograniczyć do niezbędnego minimum.
- Trasy projektowanych linii, lokalizację słupów wytyczyć geodezyjnie. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
- Przed przekazaniem urządzeń Wykonawca winien przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia, luminancji, skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiary oporności izolacji, pomiary oporności instalacji uziemiającej i standardowe przeglądy. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokołami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być wykonane tylko przez uprawnione osoby.
- Przekroje istniejących przewodów przyjęto na podstawie inwentaryzacji w terenie i informacji uzyskanych w Rejonie Energetycznym Białystok Teren. Przed zakupem materiałów związanych z przebudową linii istniejących (odgałęzienia) należy potwierdzić ich parametry w terenie.
- Naruszone nawierzchnie poza zakresem robót drogowych przywrócić do stanu pierwotnego.
- Sposób zasilania projektowanej linii oświetleniowej został ustalony z Urzędem Miejskim oraz konserwatorem oświetlenia ulicznego działającego na zlecenie ww. Urzędu.
- Należy zastosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień załączonych do niniejszego projektu oraz do uwag zawartych w projekcie budowlanym.

13. Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.
- Roboty elektryczne powinna wykonać instytucja (osoba) uprawniona.
- Opis techniczny jest integralną częścią projektu.
- Niniejszy projekt stanowi komplet ze „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz „Przedmiarem robót”.





OZNACZENIA

- | | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - projektowana oświetleniowa linia kablowa typu VKY 5x16 - projektowana oświetleniowa linia kablowa typu YAKXS 4x35 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - projektowana przepust kablowy - nufa ostonowa HDPE Ø100mm na projektowany kabel oświetlowy |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - projektowana linia kablowa oświetlowa - ślup słowkowy oświetlowy/ 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m - oprawa sodowa 100W |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - projektowana linia kablowa oświetlowa - ślup słowkowy oświetlowy/ 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m - oprawa sodowa 100W |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - projektowana linia kablowa oświetlowa - ślup słowkowy oświetlowy/ 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m - oprawa sodowa 70W |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Istniejąca oprawa oświetleniowa |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Istniejąca linia oświetleniowa do rozdziału |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - oprawa oświetleniowa z wysięgnikiem do demontażu |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - projektowany uzłom R-300 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - projektowana nufa kablowa 1m |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - projektowany kabel energetyczny 1m (ułożyć w oddzielnym opracowaniu) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - projektowany przepust kablowy HDPE na kabel energetyczny 1m (ułożyć w oddzielnym opracowaniu) |

UWAG

1. Przepisy nieoznaczone zaprojektowano długości 1-1m (zgodnie z długością z tyśanu).
2. Pełne śmiełki / projektowane zaospodowanie terenu pokazano na p. zamieszczonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z innymi projektami wykonawczymi.
3. Przy słupach postać zarysy kazi długości po ~1,5m.
4. Kable w długości wielokrotnych układów po trasie mg projektu budowlanego.
5. W projekcie projektowanych słupów oświetleniowych należy przypisać śmiełki drzewa w zakresie pasa drogowego.

		DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zamietnicza 10A, 81-213 Iława NIP: 142-225-11-11 KRS 0000058426; NIP: 984510039; REGON 33888	
INWESTOR:	Gmina Sokółka ul. Pina Kosciuszki 1 16-100 Sokółka		DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zamietnicza 10A, 81-213 Iława NIP: 142-225-11-11 KRS 0000058426; NIP: 984510039; REGON 33888
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa ul. Os. Zielone w Sokółce z przebudową, budową infrastruktury technicznej		
STADIUM:	PW	Numer rys.:	1
NAZWA RYS.:	Plan oświetlenia drogowego	Skala:	1:500
ZESPÓŁ AUTORSKI:		Data:	03.2017
Branża/Projektant		Podpis:	
ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Robert Arciszewski POL00039/PWO/E05 POL/E05/81005		
ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Tomasz Podapczak		



DRÓGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Bielsk
tel. 505 031 332; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON 36288.