

## Kamil Iwanowicz - Elektrokomplex

---

**Od:** Kamil Iwanowicz - Elektrokomplex <k.iwanowicz@elektrokomplex.pl>  
**Wysłano:** środa, 15 kwietnia 2020 14:13  
**Do:** 'inwestycje@koba.pl'  
**Temat:** Uzgodnienie  
**Załączniki:** pełnomocnictwo.pdf; wniosek o uzgodnienie oświetlenia drogowego  
Bachmatówka.pdf; mapa zasadnicza.dwg

Dzień dobry,

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej. Jako załącznik dołączam pełnomocnictwo Burmistrza oraz mapę zasadniczą z dnia 06.04.2020 z naniesioną projektowaną infrastrukturą oświetlenia ulicznego. Bardzo proszę o informację zwrotną ze zgodą na zlokalizowanie naszej infrastruktury względem Państwa bądź przesłanie uwag.

Elektrokomplex

---

Pozdrawiam

Kamil Iwanowicz  
mobile: +48 534 070 100  
tel: +48 85 742 23 37  
fax: +48 85 740 66 42  
e-mail: [k.iwanowicz@elektrokomplex.pl](mailto:k.iwanowicz@elektrokomplex.pl)  
[www.elektrokomplex.pl](http://www.elektrokomplex.pl)

## Kamil Iwanowicz - Elektrokomplex

---

**Od:** KOBA <inwestycje@koba.pl>  
**Wysłano:** poniedziałek, 27 kwietnia 2020 13:26  
**Do:** k.iwanowicz@elektrokomplex.pl  
**Temat:** Re: Uzgodnienie

Dzień dobry,

Koba Sp. z o.o. uzgadnia lokalizację projektowanego uzbrojenia terenu pod n/w warunkami:

1. Należy zachować normatywne odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią firmy Koba Sp z o.o., stosując odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem.
2. Lokalizację sieci potwierdzić w dziale inwestycji firmy Koba Sp. z o. o. przed rozpoczęciem prac.
3. Prace ziemne w odległości 1m od sieci wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika firmy Koba Sp. z o.o.
4. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Koba Sp z o.o. podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy.
5. W celu zabezpieczenia sieci na skrzyżowaniach zastosować grubościennne dwudzielne rury osłonowe.
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu podczas budowy projektowanego uzbrojenia terenu - zagłębić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odległościami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

Uzgodnienie ważne przez okres 1 roku od daty uzgodnienia.

--

Pozdrawiam,  
Patrycja Bagińska  
Spec. ds Inwestycji

Dział Inwestycji  
tel. 85 77 77 777 wew. 23  
e-mail: [patrycja.carewicz@koba.pl](mailto:patrycja.carewicz@koba.pl)

KOBA sp. z o.o.

15-054 Białystok, ul. Mieszka I 4 lok. 226


NIP: 966-209-88-18 KRS: 0000-569-674 REGON: 362156470 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy  
KRS kapitał zakładowy: 4 000 000 PLN

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.

Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.

Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Dziękujemy.

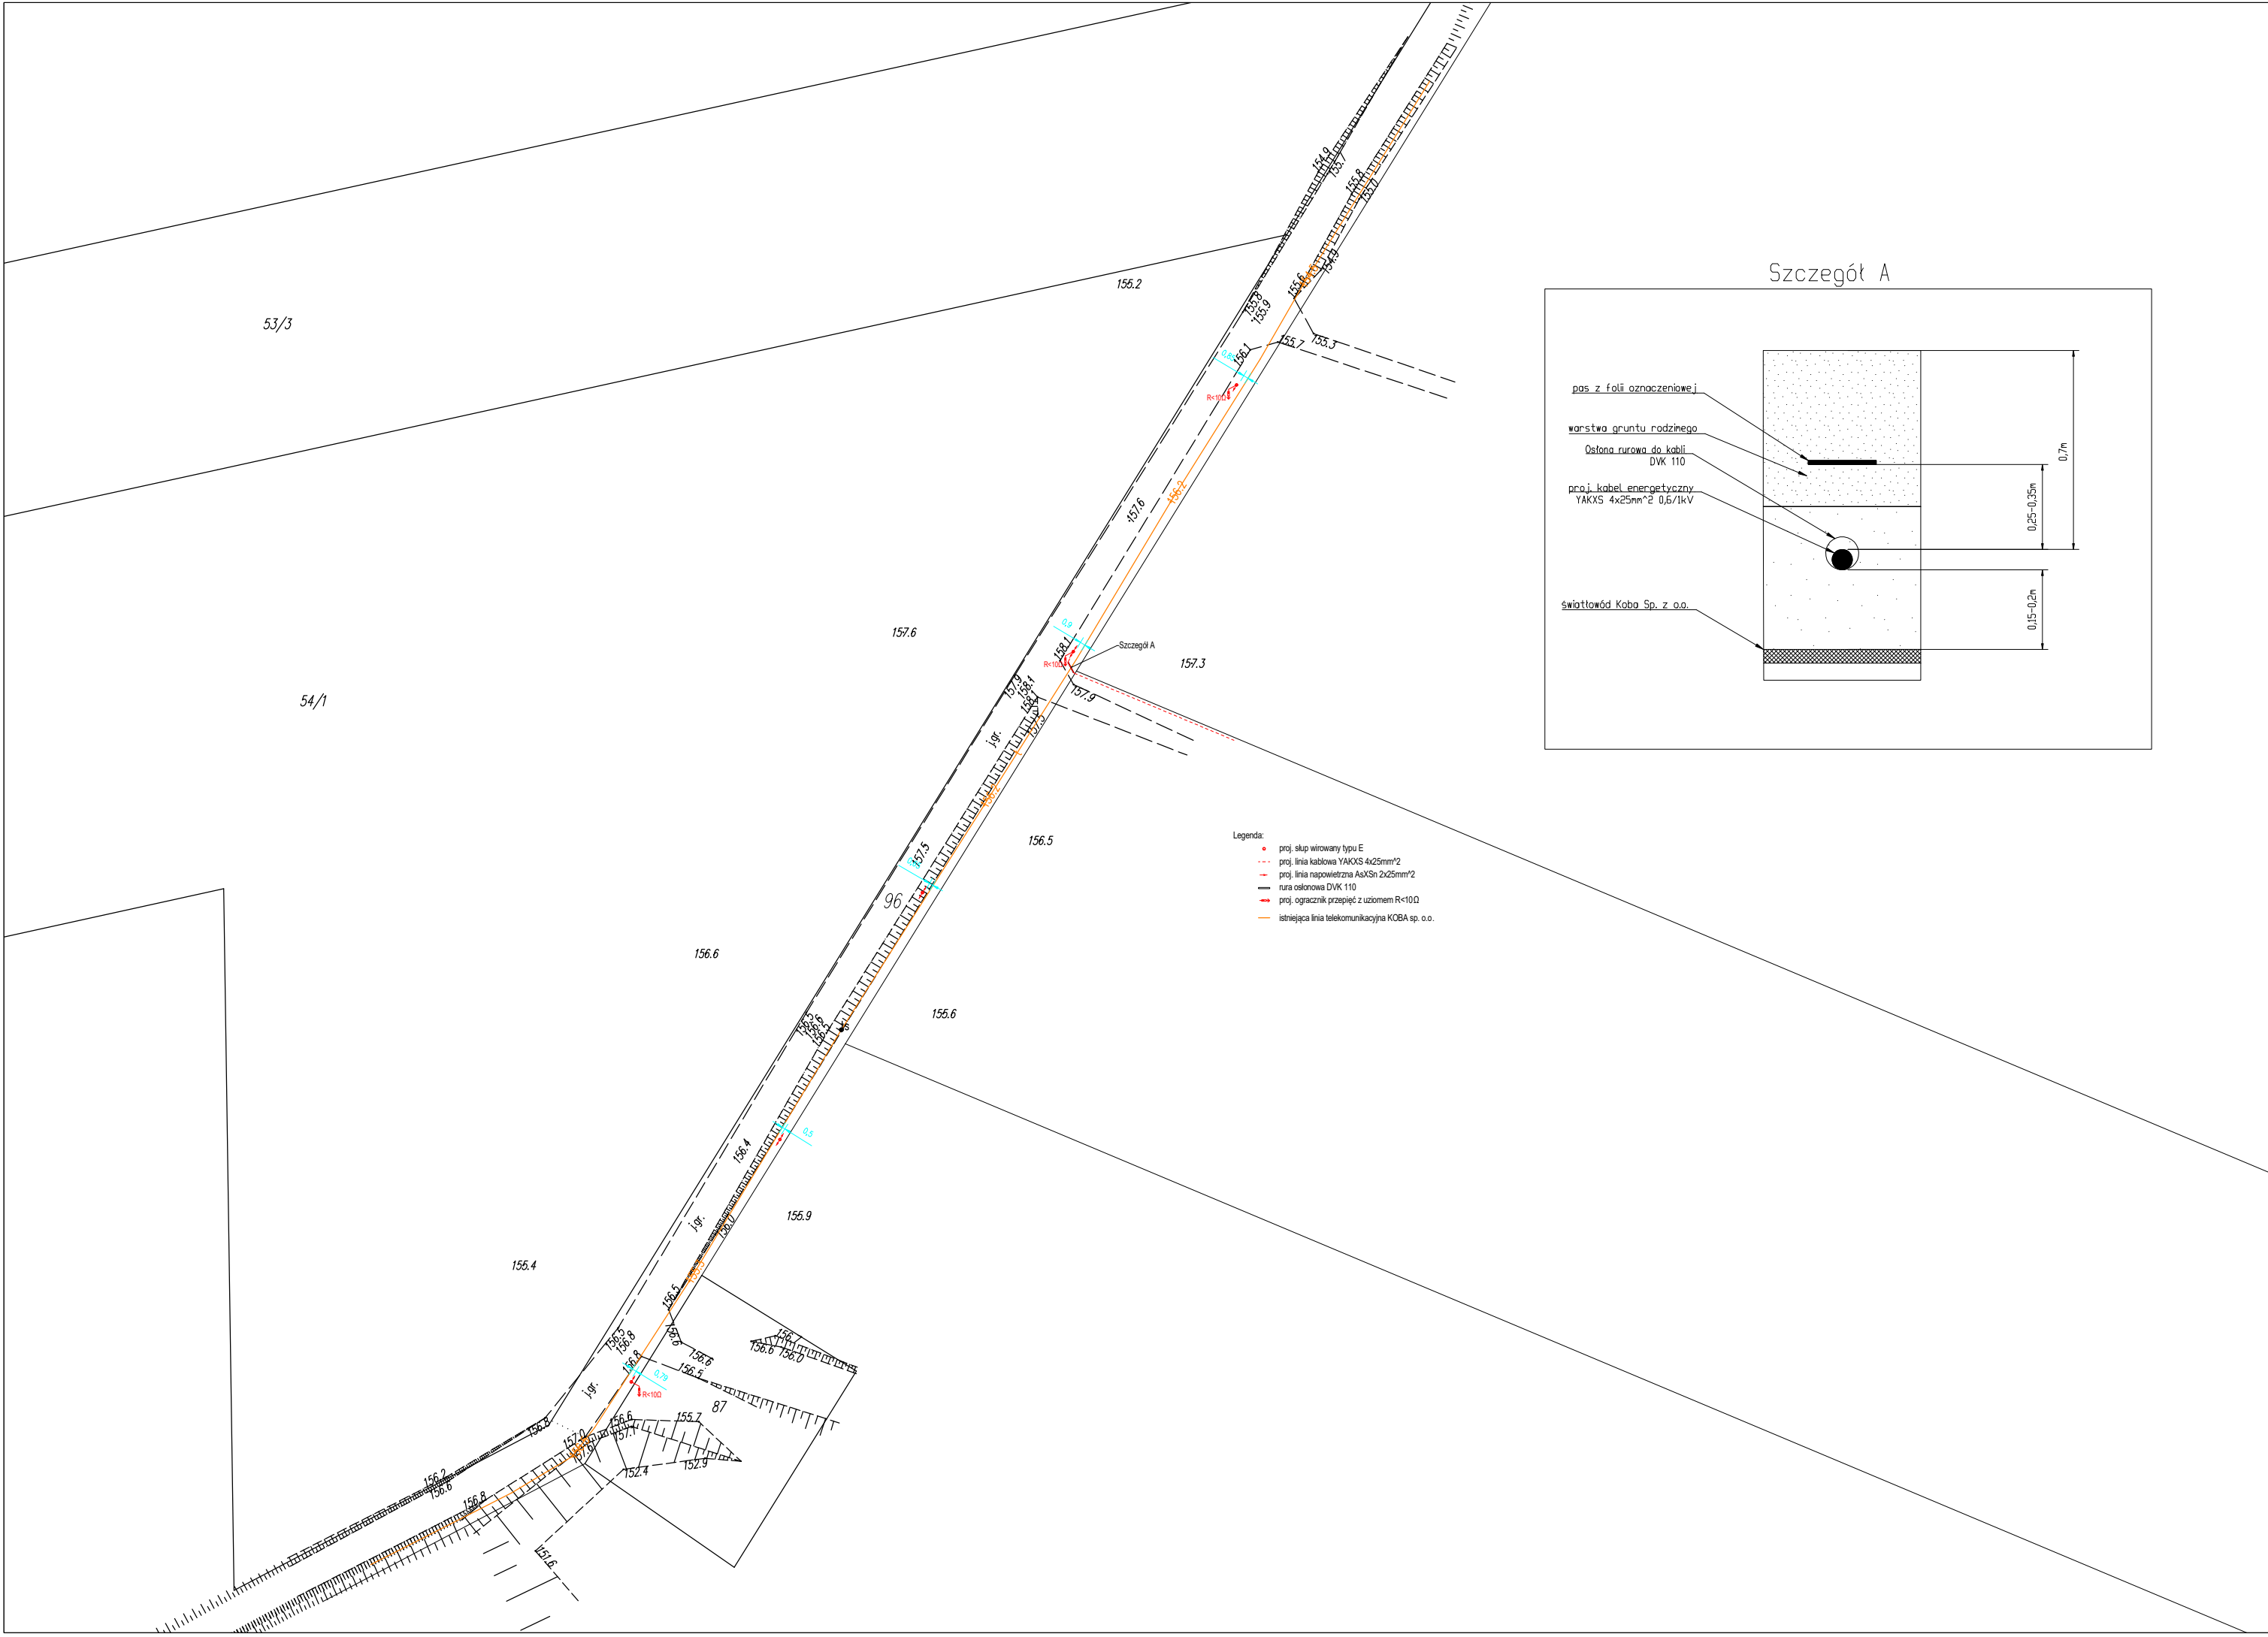

53/3

54/1

- Legenda:
- proj. słup wirowany typu E
  - - - proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>
  - - - proj. linia napowietrzna AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>
  - rura osłonowa DVK 110
  - proj. ogranicznik przepięć z uziomem R<10Ω
  - istniejąca linia telekomunikacyjna KOBA sp. o.o.

Szczegół A

