



SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 2


RZUT POZIOMY

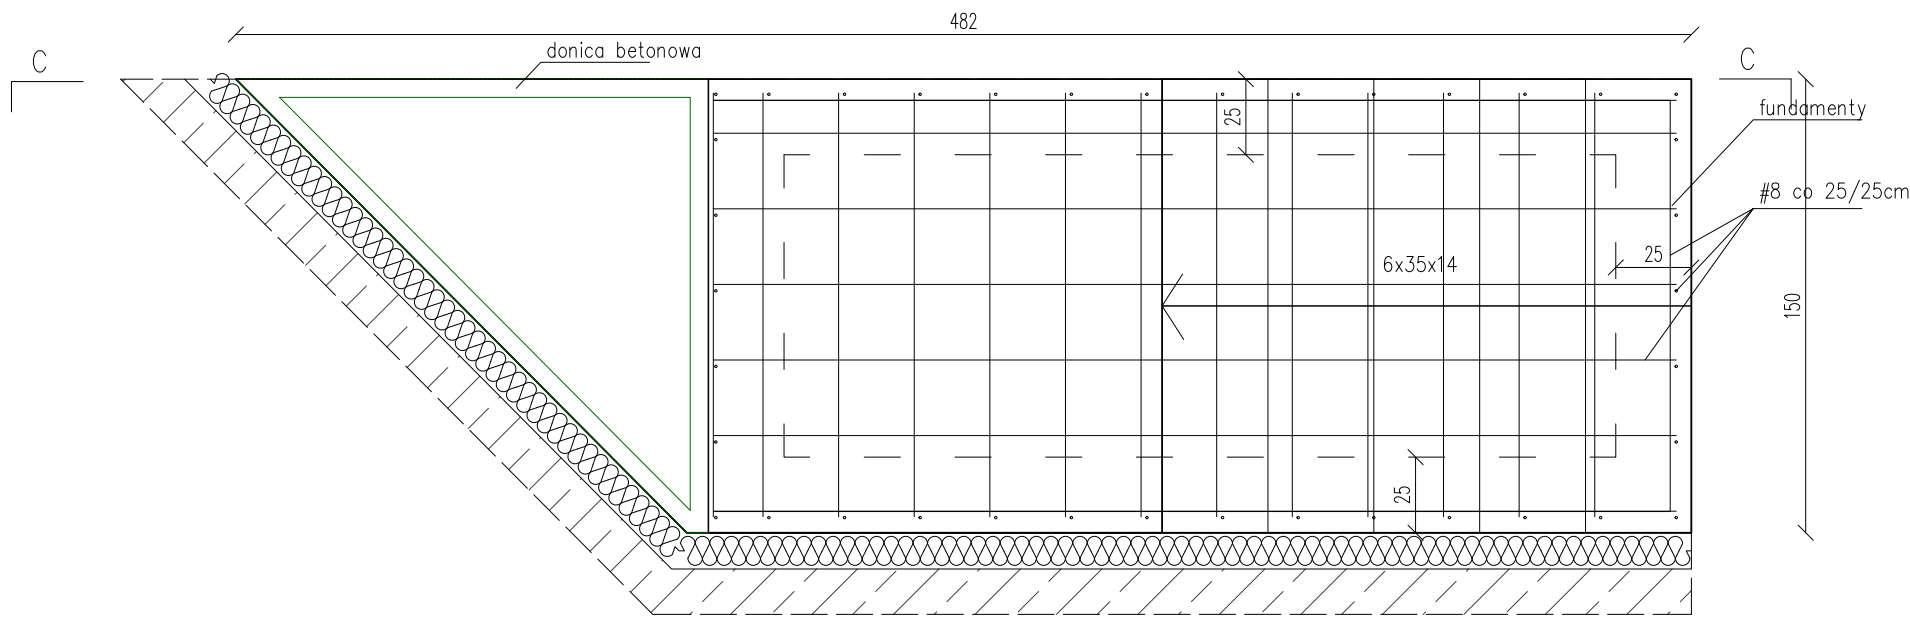


PRZEKRÓJ PIONOWY C-C

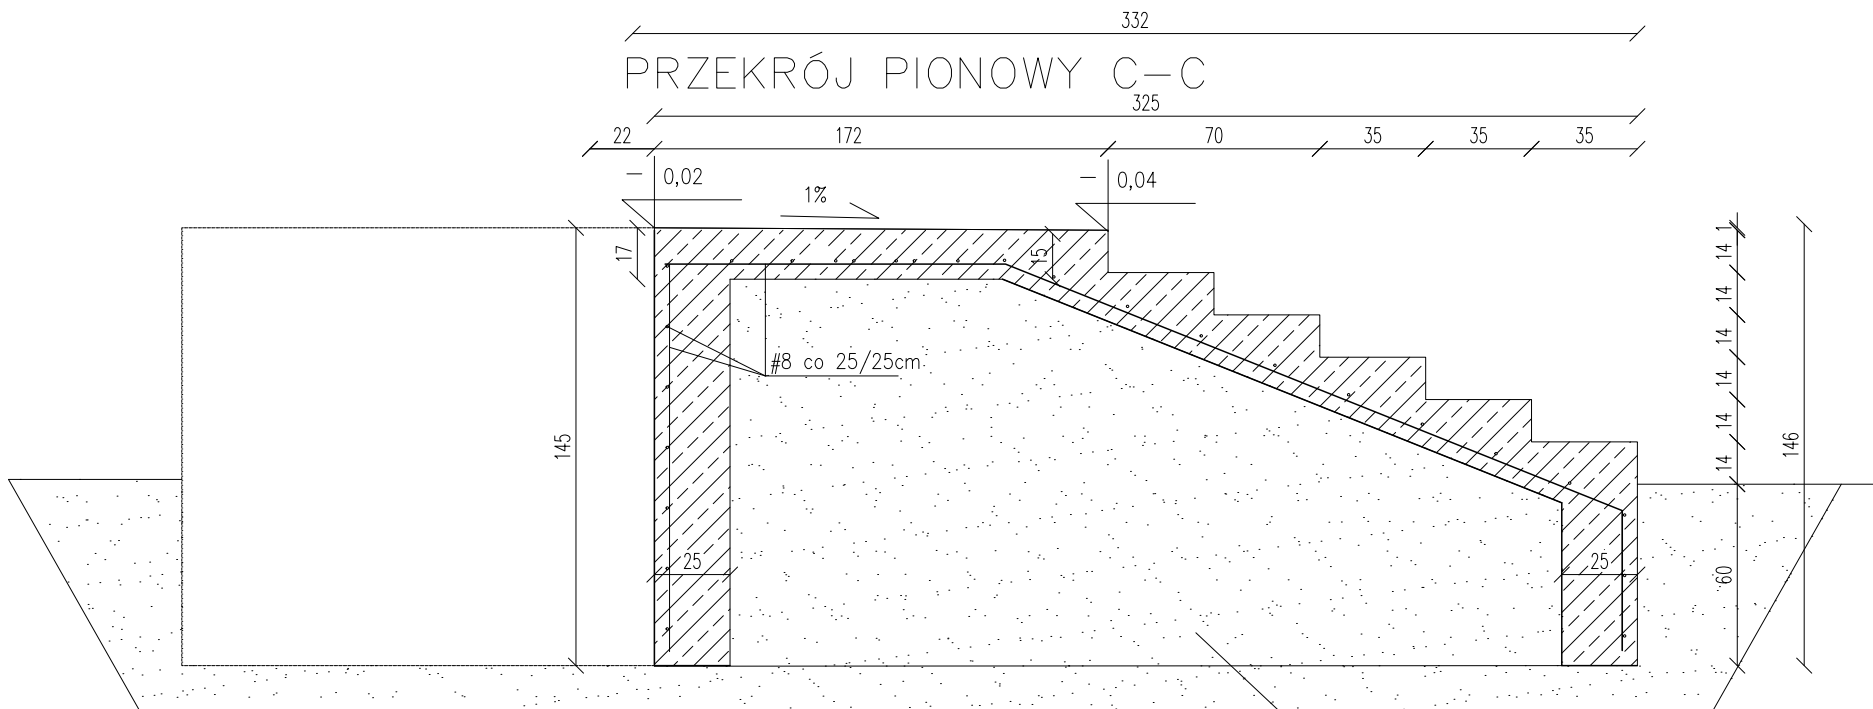

SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 3

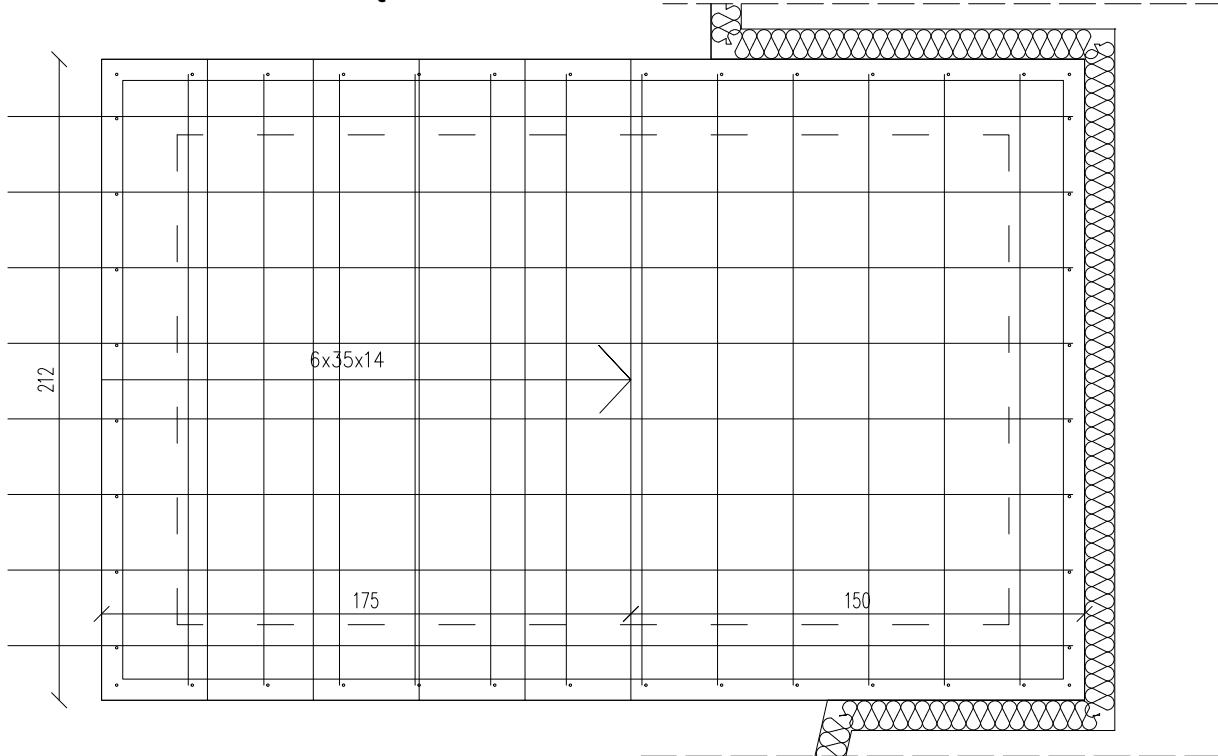

PRZEKRÓJ PIONOWY D-D

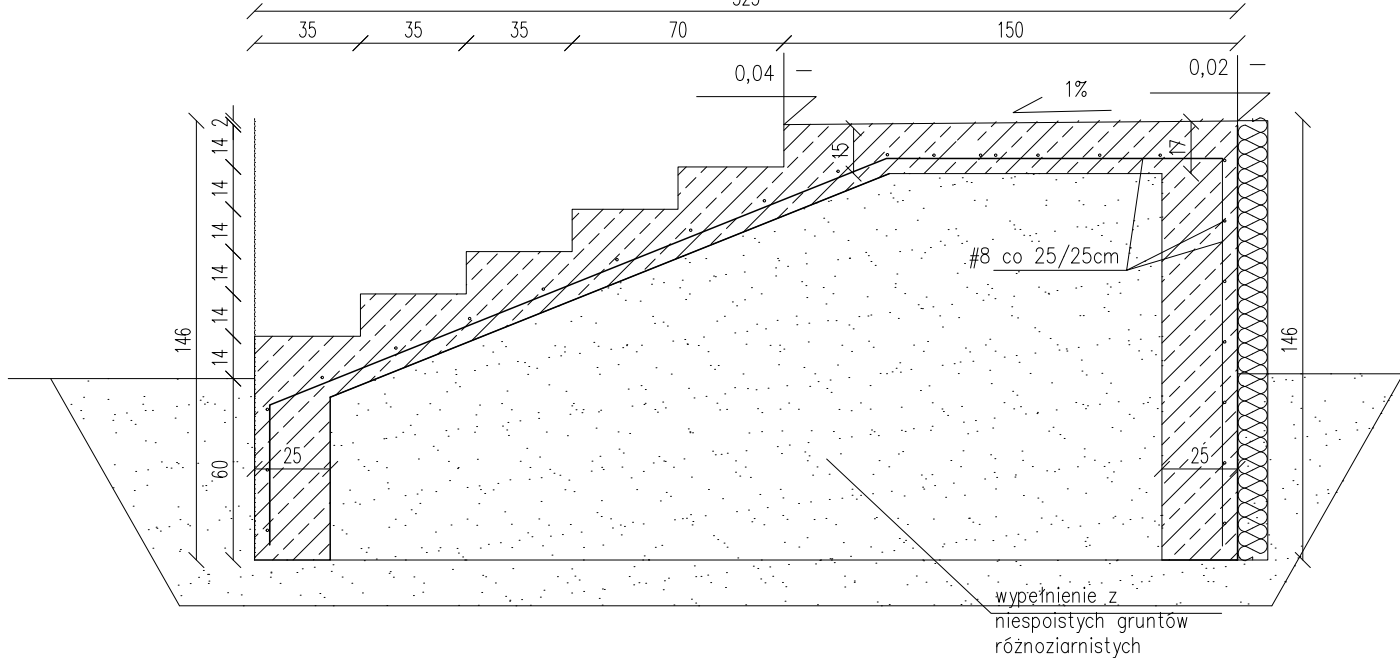

wypełnienie z
niespoistych gruntów
różnoziarnistych

UWAGI:
Rysunek schodów należy rozpatrywać z pozostałymi
branżami.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i
norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania
według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów
wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji
projektu.

Schody należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zazać prętami
stalowymi klasy A-IIIIN:
-schody Nr 2: #8 co 25/25cm pow. 9m2.
-schody Nr 3: #8 co 25/25cm pow. 11m2.

ATM "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. K-3 DATA: 29.08.2022
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA UL. MARIANNA 31, 16-100 SOKÓŁKA		
STADIUM PROJEKTU: PW/PT	NAZWA RYSUNKU: SCHODY NR 2, 3	SKALA: 1:25
SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA:	PROJEKTANCI: mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI nr upr. PDL/0005/PWBkb/18	PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		