



T0 - przeniesiona i rozbudowana o niezbędne aparaty

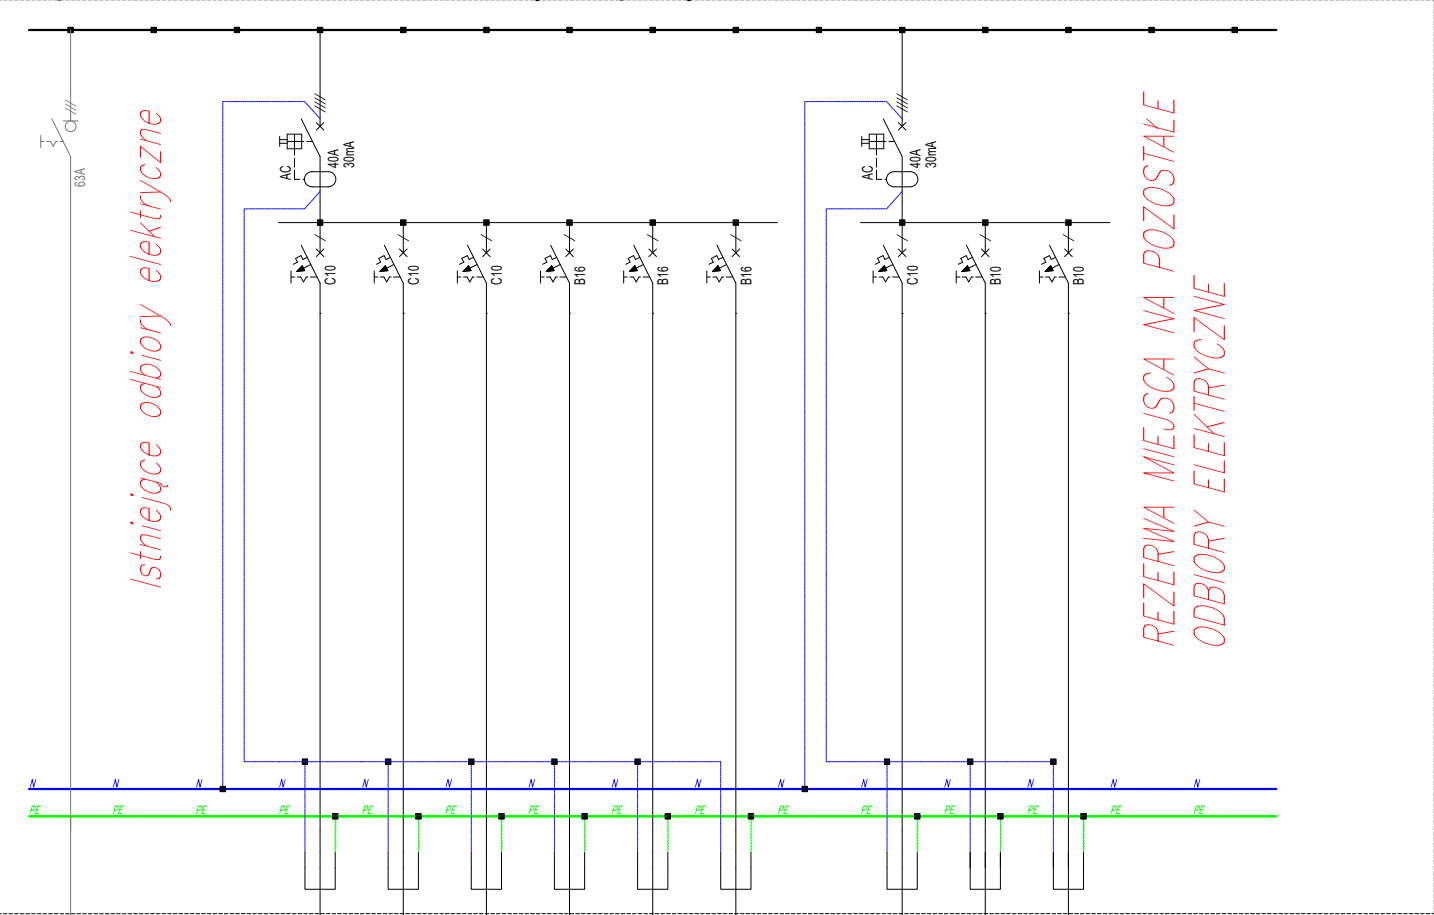

Istniejący kabel zasilający

YDyp 3x1,5mm ²	YDyp 3x1,5mm ²	YDyp 3x1,5mm ²	YDyp 3x2,5mm ²	YDyp 3x2,5mm ²	YDyp 3x2,5mm ²
T0/L01	T0/L02	T0/L03	T0/G01	T0/G02	T0/G03
Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie
Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
KOR+SZAT	WC+AW+EW	Silownia			
0,6kW	0,3kW	0,7kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW

YDyp 3x1,5mm ²	YDyp 3x2,5mm ²	YDyp 3x2,5mm ²
T0/G04	T0/G05	T0/G06
Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie
Systemu przyzywowego	Centrala oddymiania	Kurtyna powietrzna
0,1kW		

 <div>"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl</div>		ES-1
Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA UL. MARIAŃSKA 31, 16-100 SOKÓŁKA		27.07.2022
PW	SCHEMAT ROZDZIELNICY T0	1:100
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
BRANŻA ELEKTRYCZNA:	mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI nr upr. PDL/0160/PWBE/16	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
BRANŻA ELEKTRYCZNA:	mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI nr upr. PDL/0146/POOE/12	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		