



Uwaga: wyrzutnie dachowe należy tak zlokalizować, aby dolna krawędź otworów wylotowych znajdowała się min. 40 cm powyżej górnej krawędzi dachu

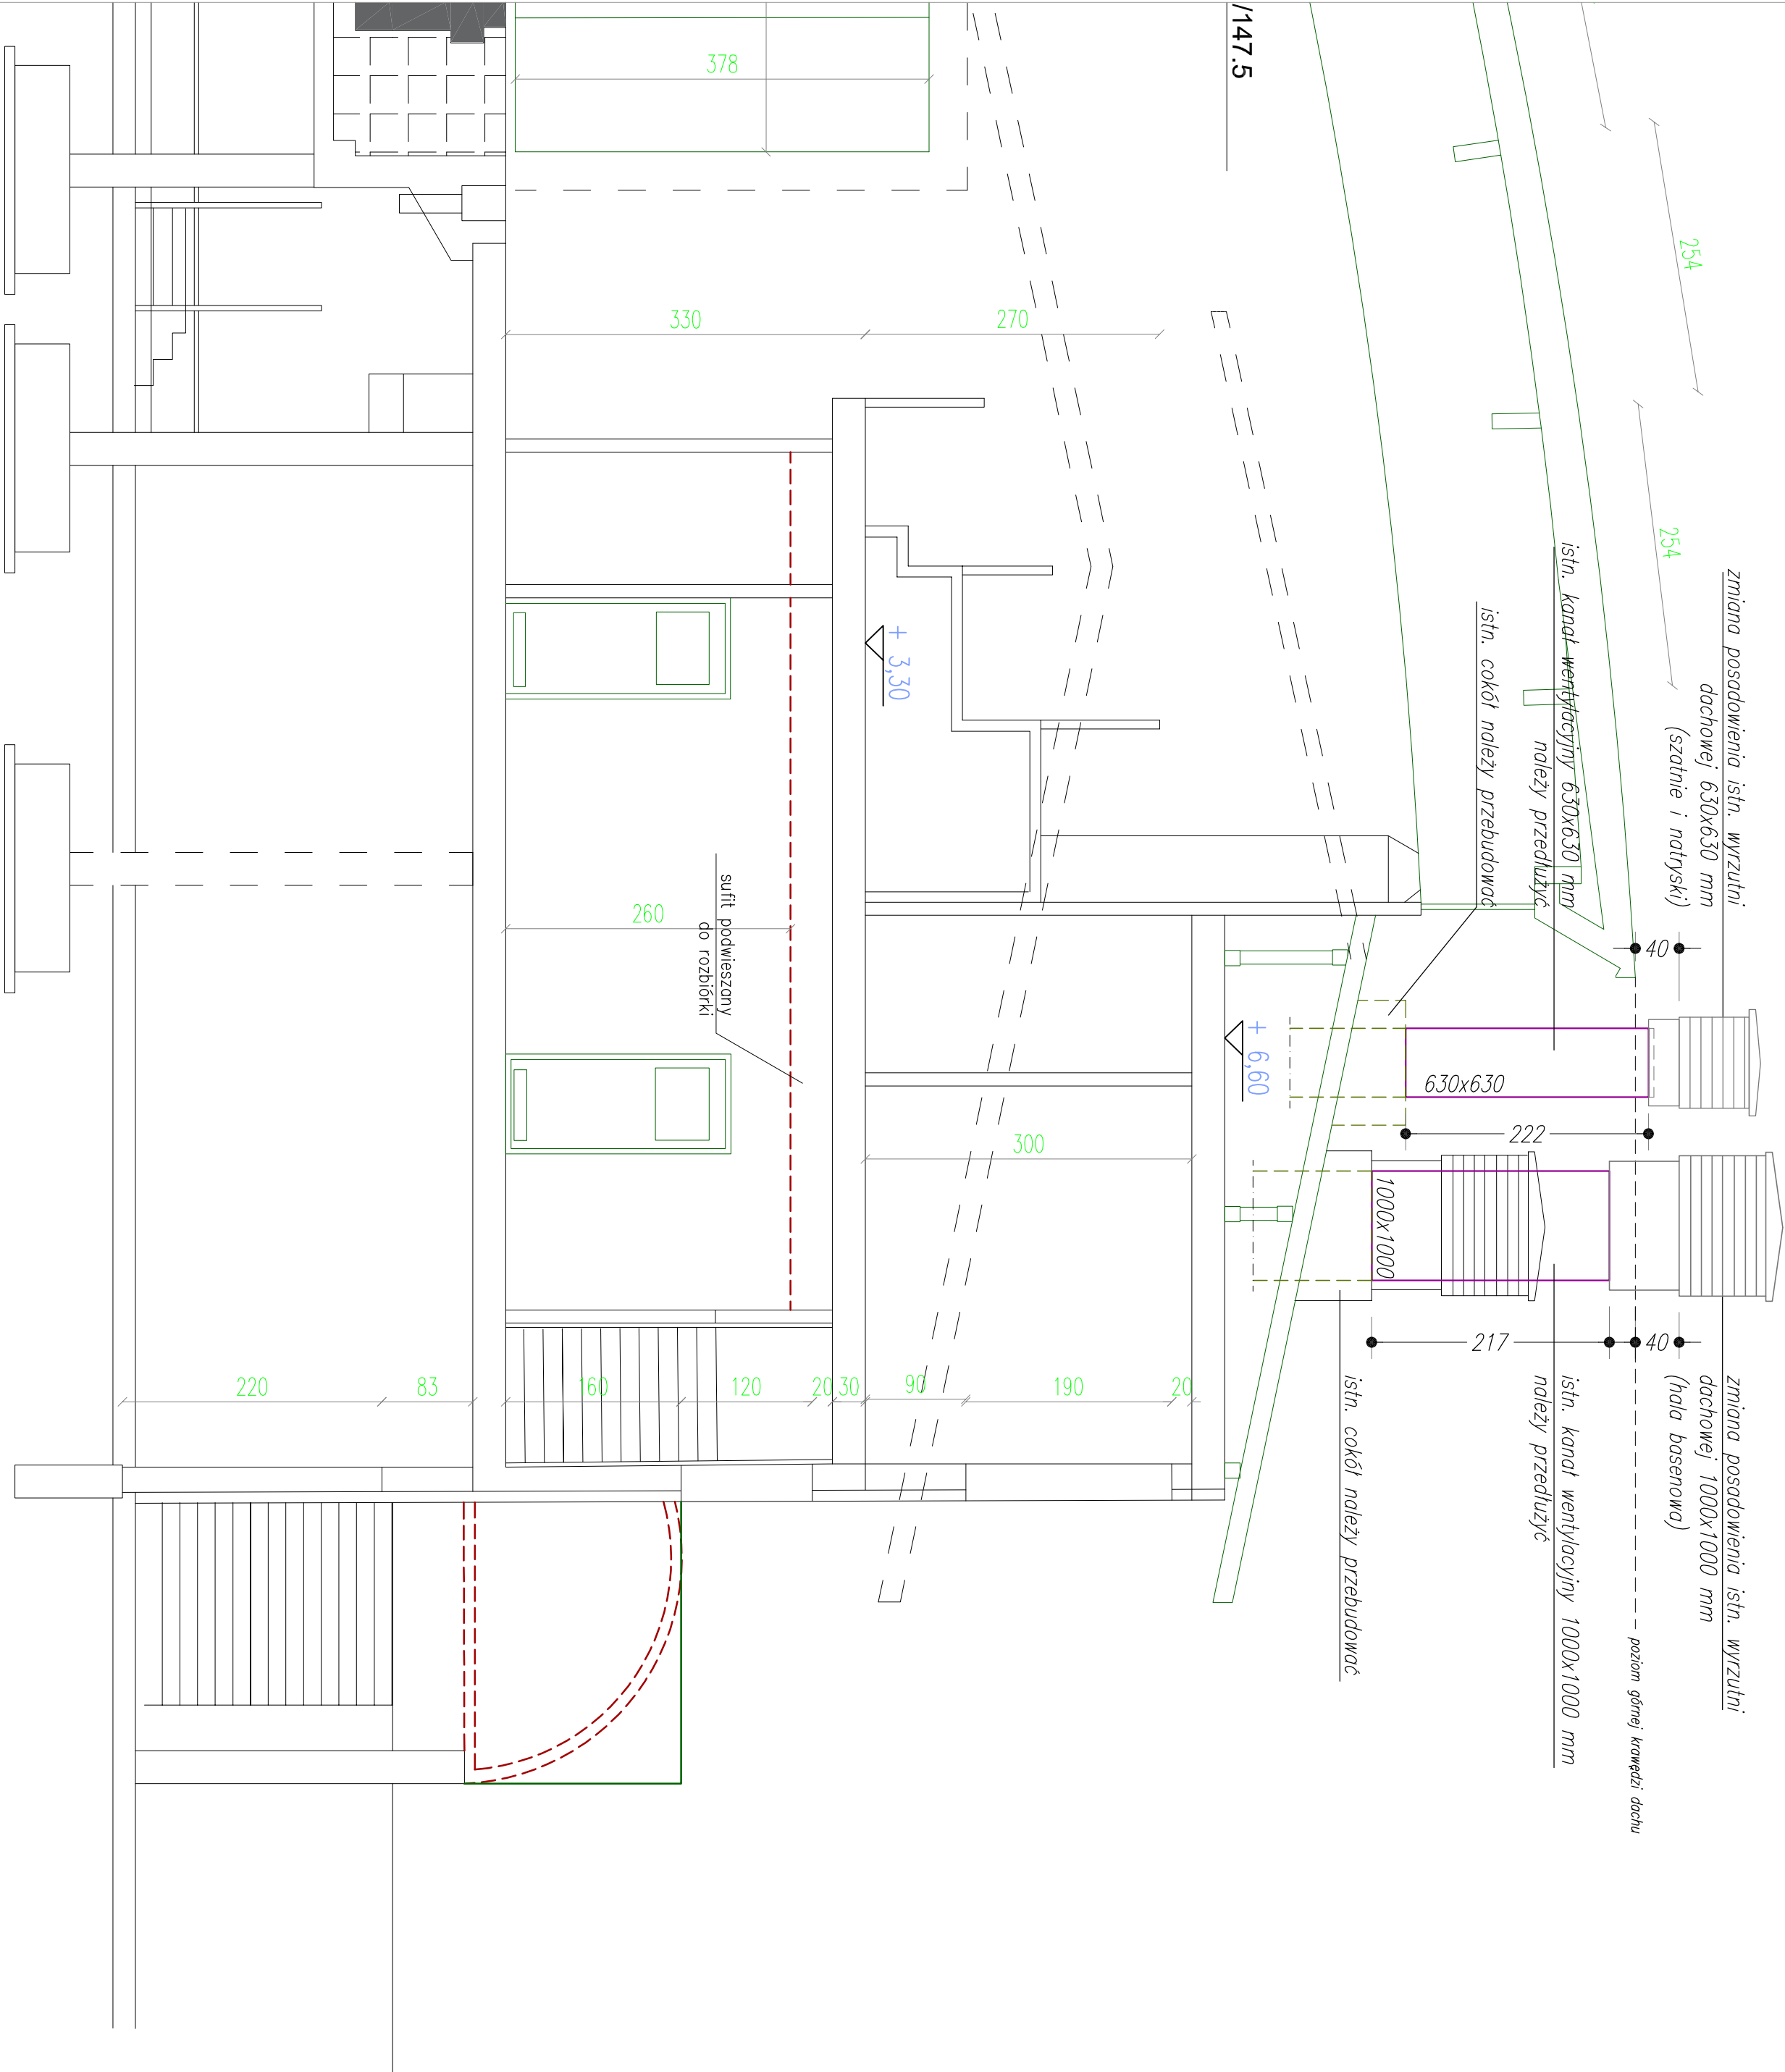

		nr tel.	
ATM Krzysztof Mikłaszewicz - usługi budowlane		S-9	
NAZWA INWESTYCJI		DATA	
Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA		27.07.2022	
UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOŁKA			
STADIUM PROJEKTU NAZWA PROJEKTU			
PT	INSTALACJA WENTYLACJI	SKALA	1:50
PRZEKŁAD WYRZUTNIA DACHOWYCH			
PROJEKTOWAŁ		PROJEKTOWAŁ	
SAINT-PAUL	mgr inż. GRZEGOŹ BENECKI	PROJEKTOWAŁ	
PROJEKTOWAŁ		PROJEKTOWAŁ	
PROJEKTOWAŁ		PROJEKTOWAŁ	