
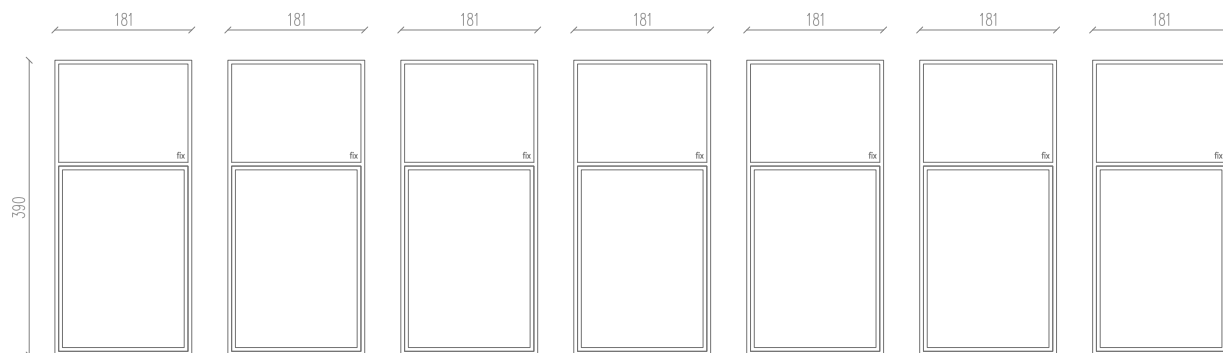


FASADA ZEWNĘTRZNA NR 5

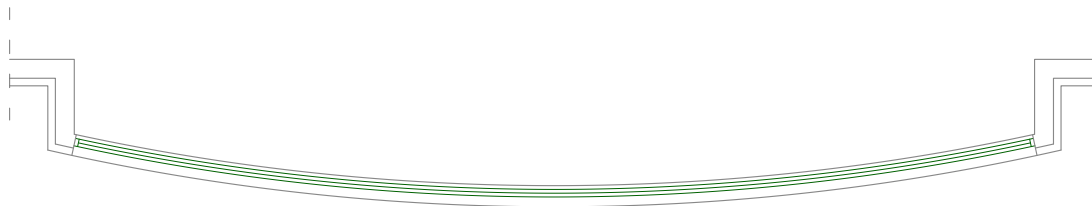

UWAGA:

1. Przed zamówieniem stolarki należy otwory domierzyć w naturze i dobrać odpowiednią konstrukcję do wymaganych otworów.

Fasada przezierna- podstawowa:
 Konstrukcja wykonana z systemu przeznaczonego do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych – płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji.
 Konstrukcja aluminiowa, w kolorze RAL 7016, słupowo-ryglowa, słupki o szerokości 50mm.
 Współczynnik przenikania ciepła dla całej fasady min.U= 0,9 W/m²K.
 Przepuszczalność powietrza AE 1200 wg EN12152
 Wodoszczelność RE 1200 wg EN 12154
 Odporność na uderzenia I5/E5 wg EN 14019
 Odporność na obciążenie wiatrem 2,4 kN/m² wg EN 13116
 Konstrukcję fasady należy wykonać w sposób umożliwiający odprowadzenie wilgoci, która może gromadzić się wewnątrz przegrody.
 Wszystkie elementy montażowe wykonać należy ze stali nierdzewnej. Gatunek i klasa stali wg obliczeń statycznych producenta akcesoriów.
 Mocowanie akcesoriów montażowych do konstrukcji żelbetowej budynku należy wykonać z wykorzystaniem przekładek termicznych minimalizujących wystąpienie zjawiska mostka cieplnego. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu mocowań, przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych oraz formy wizualnej. Ewentualne rozwiązanie należy uzgodnić i uzyskać akceptację autora projektu lub architekta prowadzącego nadzór autorski.
 Przed przystąpieniem do realizacji, dla elementów opartych o rozwiązania produkcyjne (ślusarka okienna i drzwiowa, systemy mocowania elementów elewacji oraz innych – wskazanych na rysunkach), należy wykonać projekt warsztatowy z uwzględnieniem wymagań technicznych poszczególnych systemów – na podstawie pomiaru stanu surowego konstrukcji.
 Wszelkie zmiany projektowe, szczegóły rozwiązań, projekty warsztatowe należy uzgodnić z autorem projektu lub architektem prowadzącym nadzór autorski.
 Poszczególne opracowania składowe dokumentacji projektowej należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami.
 W przypadku wątpliwości w zakresie jednoznacznej interpretacji zapisów projektowych obowiązuje się wykonawcę robót do kontaktu z autorem opracowania w celu ich wyjaśnienia przed rozpoczęciem robót budowlanych.

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20, atmprojekty@interia.pl | | A-16 29.08.2022 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWAŁNIA UL. MARIANŃSKA 31, 16-100 SOKÓŁKA | | |
| PW/PT | FASADA ZEWNĘTRZNA NR 5 | 1:100 |
| SPECJALNOŚĆ: | PROJEKTANCI: | PODPIS: |
| ARCHITEKTURA: | mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. Bt/11/87 | |