


ISTNIEJĄCA T1

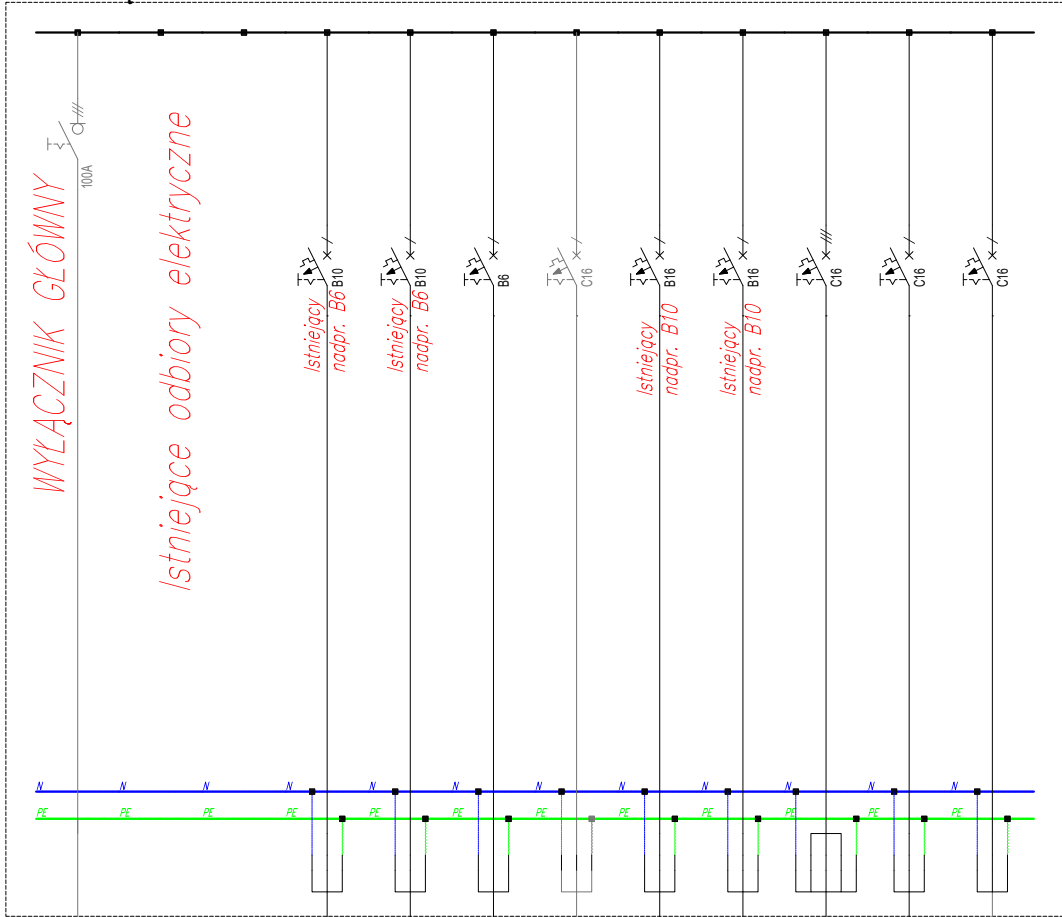


Istniejący kabel zasilający

YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>		YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp 5x6mm <sup>2</sup>	YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>
T1/09	T1/10	T1/11	T1/12	T1/13	T1/14	T1/15	T1/16	T1/17
Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	TL0	Zasilanie	REZERWA
Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie awaryjne	System przyz.	Gn.220V	Gniazda	Szafka	Teletechniczna	Leżaki	Zasilanie
Pok. Rat + WC								Gniazd
0,22kW	0,1kW	0,1kW		2,0kW				
Ob.obw. nr 9	Ob.obw. nr 10	Ob.obw. nr 11	Ob.obw. nr 12	Ob.obw. nr 13	Ob.obw. nr 14		Ob.obw. nr 16	Ob.obw. nr 17


Zasilanie urządzeń należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia

ISTNIEJĄCA T1.1

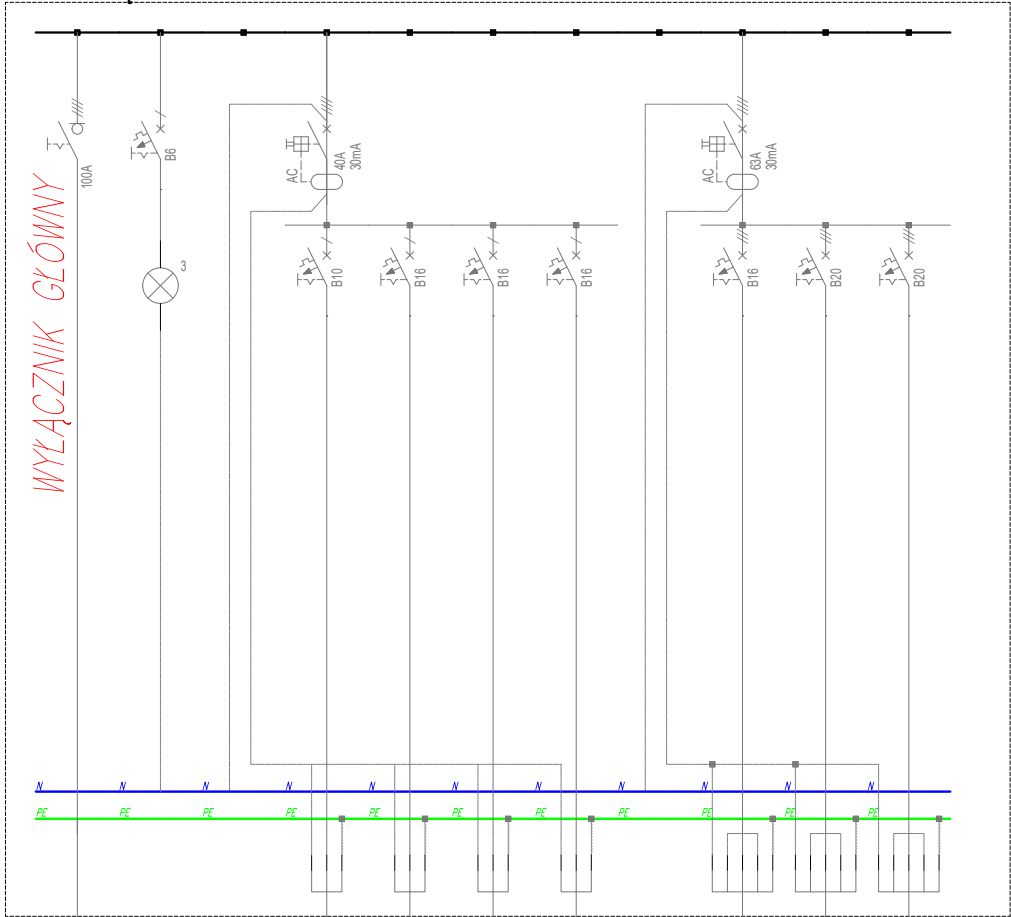

Istniejący kabel zasilający

T1/17	T1/18	T1/19	T1/20	T1/17	T1/18	T1/19
Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie
Gn. 230V REZ.	Gn. 230V REZ.	Gn. 230V REZ.	Gn.230V REZ.	Gn. 230V REZ.	Gn. 230V REZ.	Gn. 230V REZ.
Ob.obw. nr 17	Ob.obw. nr 18	Ob.obw. nr 19	Ob.obw. nr 20	Ob.obw. nr 17	Ob.obw. nr 18	Ob.obw. nr 19

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		ES-2
Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA UL. MARIAŃSKA 31, 16-100 SOKÓŁKA		27.07.2022
PW	SCHEMAT ROZDZIELNICY T1	1:100
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
BRANŻA ELEKTRYCZNA:	mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI nr upr. PDL/0160/PWBE/16	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
BRANŻA ELEKTRYCZNA:	mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI nr upr. PDL/0146/POOE/12	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		